


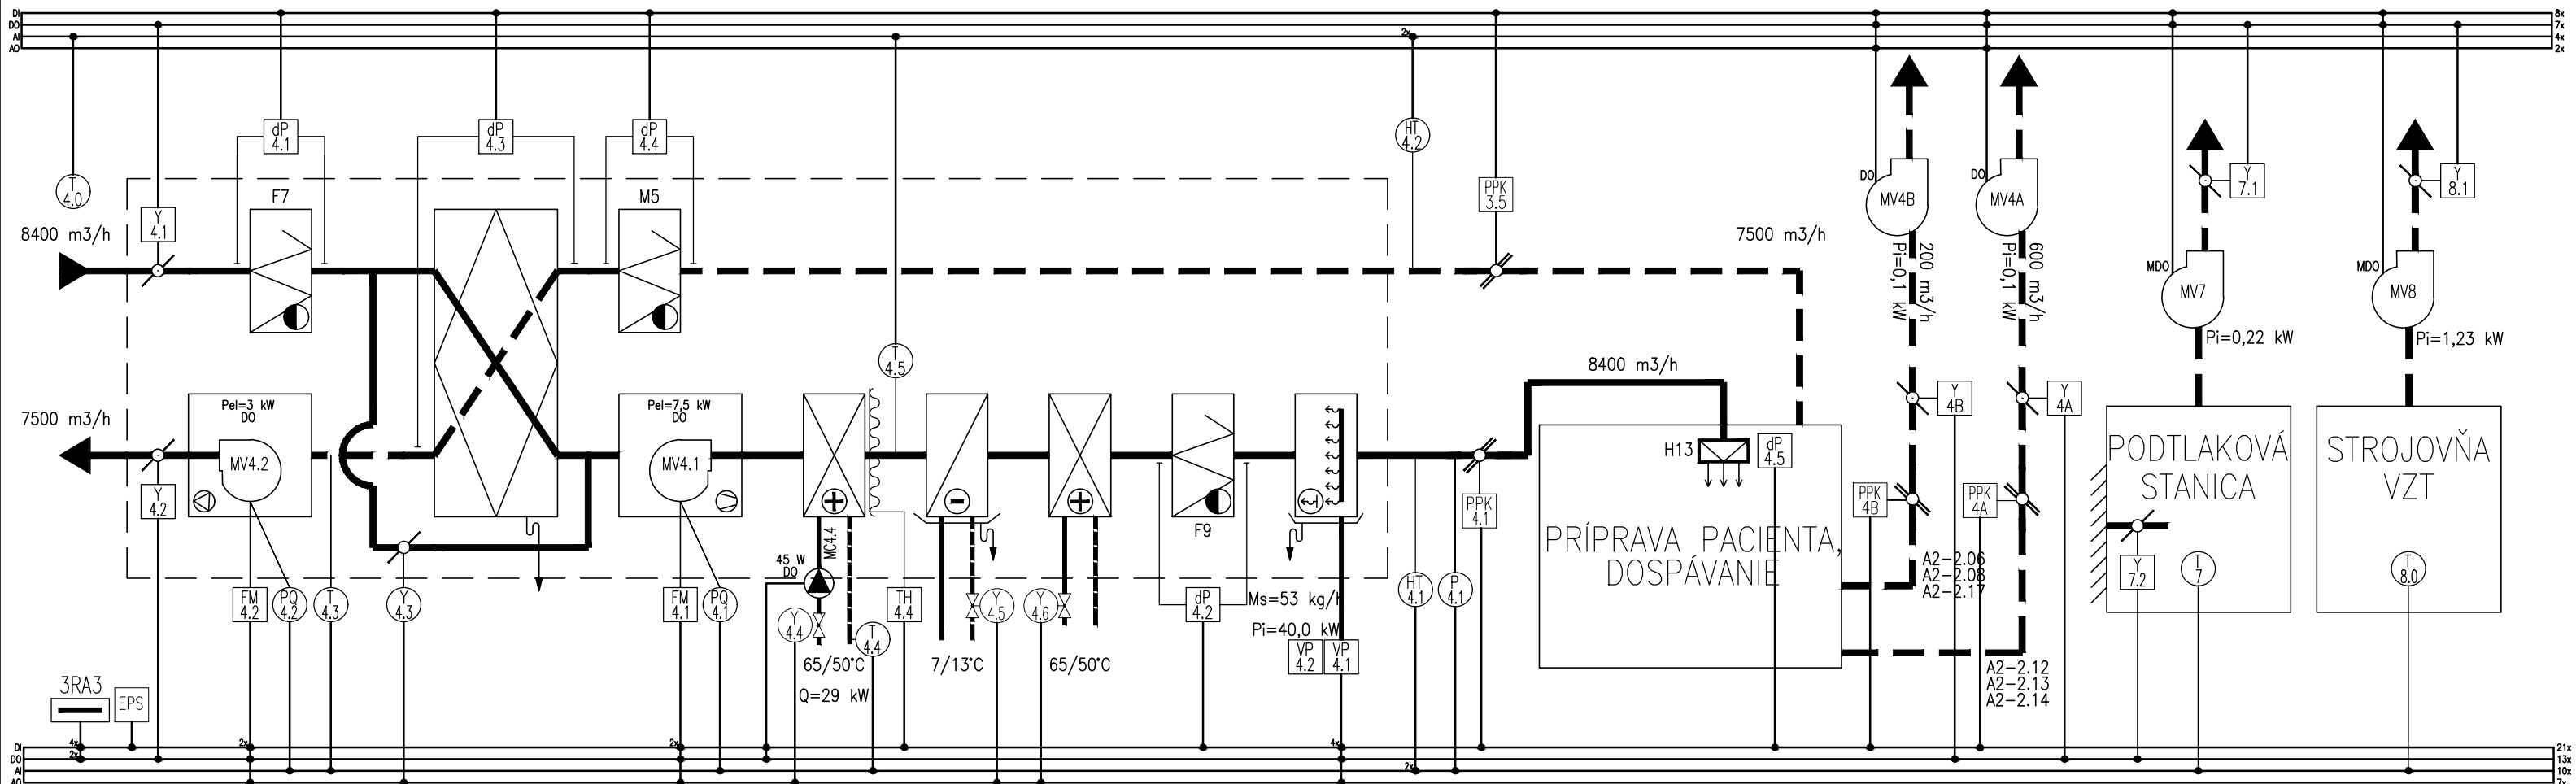


VZT 4 + 7 + 8, 3RA3


$$\pm 0,000 = 166,800 \text{ m.n.m.}$$

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

 <p>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</p>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  SVET ZDRAVIA	
Profesia: MaR		Spracovateľ oddielu:  EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz		Autorizácia / revízia:	
Zodpovedný projektant: ING. BOHUSLAV ŠULÁK		Vypracoval: ING. JAROSLAV SKLENÁŘ		Kontroloval: ING. RADEK ULRICH	
Akcia: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály			Zákazkové číslo: DRS 27 - 2018		Paré:
			Dátum: 08 - 2018		
			Formát: 2 A4		
Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY			SO 01		Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY
Obsah: TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA VZT 4+7+8			Mierka: -		Číslo výkresu: E1.12-101.7

- | | |
|-------|------------------------------|
| (HT) | ČIDLO REL.VLHKOSTI A TEPLOTY |
| (T) | ČIDLO TEPLOTY ANALOGOVÉ |
| (P) | ČIDLO TLAKU ANALOGOVÉ |
| (PQ) | ČIDLO TLAKU / MNOŽSTVÁ |
| (DP) | SPÍNAČ TLAKOVEJ DIFERENCIE |
| (PPK) | PROTIPOŽÁRÁ KLAPKA |
| (Y) | SERVOPOHON I/O |
| (Y) | SERVOPOHON ANALOGOVÝ |
| (VP) | VYVÍJAČ PARY |
| | |
| MV | MOTOR VENTILÁTORA |
| MC | MOTOR ČERPADLA |
| FM | FREKVENČNÝ MENIČ |