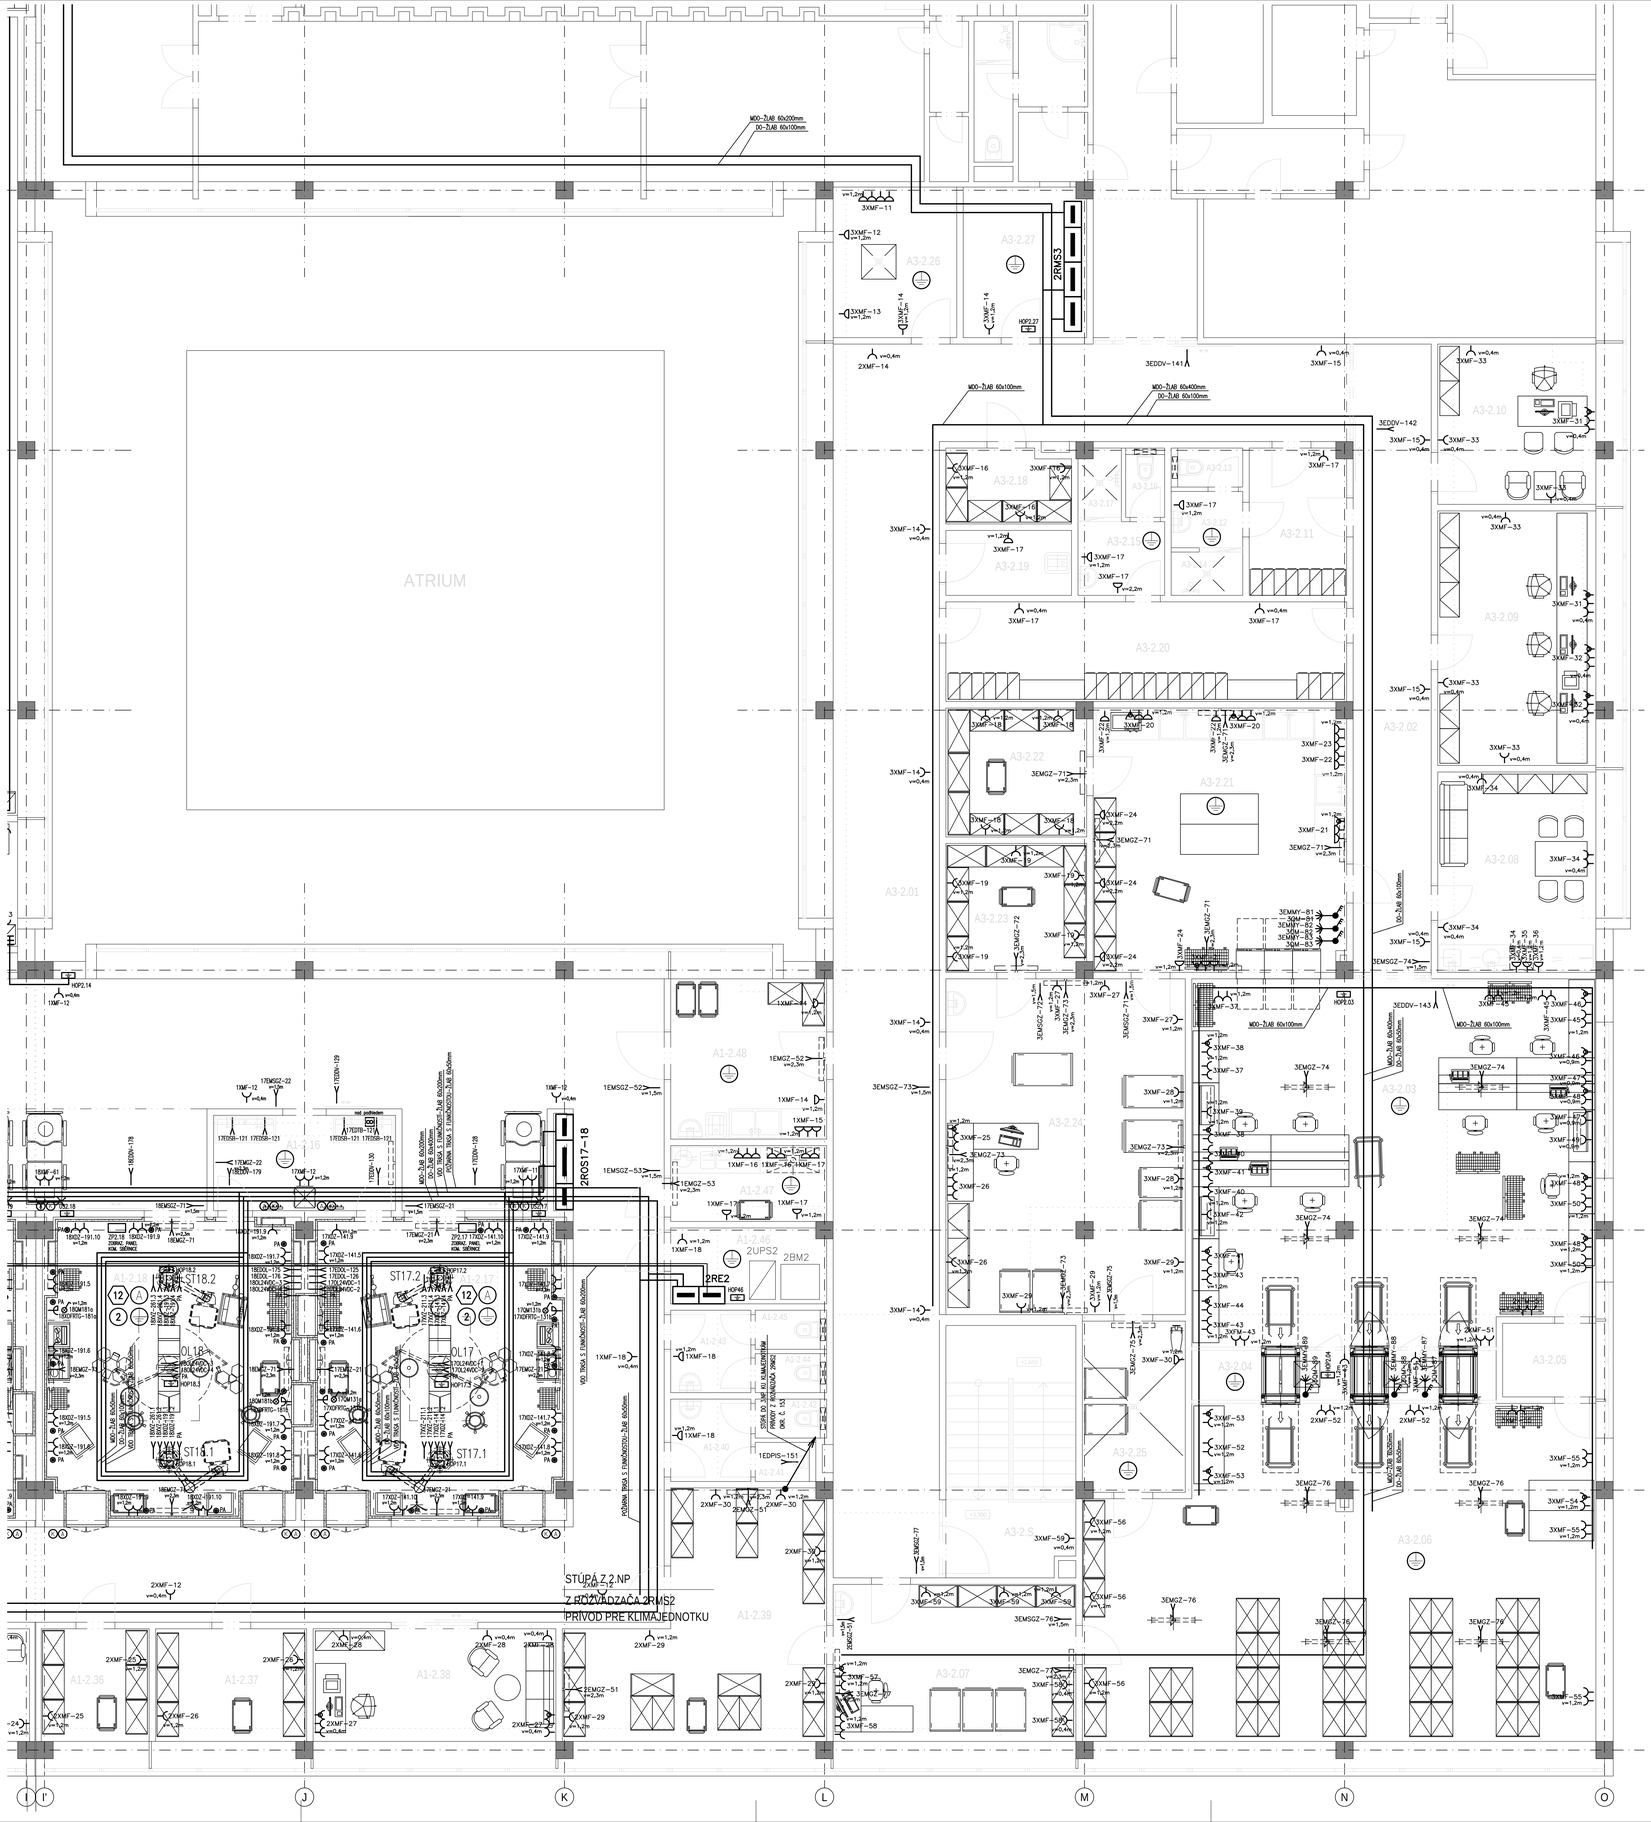

ZNAČENIE ZÁSUVKOVÝCH OBVODOV :

1XMF−20

- PORADOVÉ ČÍSLO NAPÁJACIEHO ROZVÁDZAČA
- ZÁSUVKOVÝ VÝVOD
- M - OBVODY "MDO"
  D - OBVODY "DO"
  V - OBVODY "VDO"
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVÁDZAČA
- SPÔSOB ISTENIA
  - ISTIČ
  F - CHRÁNIČ S NADPRÚDOVÚ OCHRANÚ
  Z - ZDRAVOTNÍCKA SÚSTAVA IT

ZNAČENIE OSTATNÝCH EL. OBVODOV :

1EDDV−140

- PORADOVÉ ČÍSLO NAPÁJACIEHO ROZVÁDZAČA
- OBECNÝ EL. VÝVOD
- M - OBVODY "MDO"
  D - OBVODY "DO"
  V - OBVODY "VDO"
- ČÍSLO VÝVODU Z ROZVÁDZAČA
- NAPÁJANÉ ZARIADENIE:
  DV - EL. POSUVNÉ DVERE
  VL - VÝŠETROVACIA LAMPA
  PC - POČÍTAČOVÉ PRACOVISKO
  MOP - MONITOROVACÍ PANEL
  GZ - GERMICÍDNY ŽIARIČ
  SGZ - SPÍNAČ GERMICÍDNEHO ŽIARIČA
  OR - OSUŠOVAČ RÚK
  MED - SIGNALIZAČNÝ PANEL MEDICÍNSKYCH PLYNOV
  ZDS - NAPÁJACÍ ZDROJ SLABOPRÚDU
  SB - SENZOROVÁ BATÉRIA
  TB - ZDROJ SENZOROVEJ BATÉRIE
  PIS - PISOÁR

LEGENDA ZNAČENIA:

- PA - ZÁSUVKA PRE DOPLŇUJÚCE POSPÁJANIE SLÚŽI NA PRIPOJENIE FUNKČNÝCH ÚZEMNOVACÍCH ALEBO PRÍDAVNÝCH OCHRANNÝCH VODIČOV
- DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE
- UZEMNENÍ ANTISTATICKÉ PODLAHY
- UZEMNENIE KOVOVÉ KONŠTRUKCIE PRIEČKY
- VÝVOD UKONČENÝ VOLNÝM KONCOM KÁBLA
- UZEMNOVACIA SKRIŇA - PRÍPOJNICA PA
- HLAVNÝ KÁBLOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DIEROVANÝ
- FT-VDO NORMOVÁ KÁBLOVÁ TRASA S FUNKČNOSŤOU PRI POŽIARE, ŽLAB PLECHOVÝ DIEROVANÝ
- PODOPARAPETNÝ KÁBLOVÝ KANÁL
- ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ
- ZARADENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRIESTOR A APLIKÁCIE POŽIADAVIEK PODĽA STN 33 2000-7-710

LEGENDA PRÍSTROJOV:

- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/250V, IP20, ZAPUSTENÁ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/250V, IP20, ZAPUSTENÁ S PREPÄŤOVÚ OCHRANÚ PRE PC
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/250V, IP44, ZAPUSTENÁ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/250V, IP44, NÁSTENNÁ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/250V, IP20, ZAPUSTENÁ, PRO RTG
- VÝPÍNAČ SE SIGNALIZACÍ CHODU, ŘAZENÍ 1S
- VÝPÍNAČ S VOĽNÝM KONCOM KÁBLA
- CENTRÁL STOP TLAČÍDLO
- TOTÁL STOP TLAČÍDLO

POZNÁMKA:

PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE VIZ. TECHNICKÁ SPRÁVA.

NAPÁJANIE ROZVÁDZAČOV VYKONAŤ PODĽA PREHĽADOVÝCH SCHÉM, KTORÉ OPISUJÚ TYPY PRIPOJOVACÍCH KABLOV A NAPÁJACIE ROZVÁDZAČE JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV NAPÁJANIA MDO, DO A VDO.

NAPÁJANIE OPERAČNEJ LAMPY A ZAVEDENIE NAPÁJACÍCH KÁBLOV MUSÍ BYŤ UROBENÉ PRI MONTÁŽI PODĽA TYPU DODANÉHO SVIETIDLA A JEHO PRIPÁJACÍCH POŽIADAVIEK. OPERAČNÚ LAMPU PRIPOJIŤ DVOMA PRÍVODY (2xDO + 2xVDO).

ZAPOJENIE STROPNÝCH STATÍVOV, STROPNÝCH MOSTOV, NÁSTENNÝCH RÁMP A NÁSTENNÉHO ZDROJOVÉHO STĹPU A PRIVEDENIE NAPÁJACÍCH KÁBLOV MUSÍ BYŤ UPRAVENE PRI MONTÁŽI PODĽA TYPU A ZAPOJENIA DODANÝCH ZARIADENÍ.
OCHRANNÉ VODIČE ZÁSUVIEK IT SÚSTAV INŠTALOVANÝCH V TÝCHTO ZARIADENICH PRIPOJIŤ K PRÍPOJNICI HOP INŠTALOVANEJ U PÄTY STATÍVU ALEBO RAMPY.

INŠTALÁCIA EL. PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ MUSÍ BYŤ PRED ZAPOČATÍM MONTÁŽE KOORDINOVÁNA S DODÁVAŤELMI OSTATNÝCH STAVEBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKOV. ELEKTROINŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ UPRAVENÁ PODĽA POTRIEB SKUTOČNE DODANÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ, ZARIADÍVACÍCH PREDMETOV, NÁBYTKU A POŽIADAVIEK INVESTORA.

ZÁSUVKY INŠTALOVAŤ PODĽA VÝŠOK UVEDENÝCH U ZNAČKY PRÍSTROJA A POŽIADAVKY PROJEKTA ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE.

VOĽNO VEDENÉ KÁBLE NAD PODHĽADOM INŠTALOVAŤ DO BEZHALOGÉNOVÝCH INŠTALAČNÝCH RÚROK PRIPEVNENÝCH K NOSNEJ KONŠTRUKCII PODHĽADU. POZÍCIE INŠTALÁCIE KÁBLOVÝCH TRÁS MÔŽU BYŤ UPRAVENÉ PRI MONTÁŽI PODĽA POZÍCIE ROZVODOV OSTATNÝCH MÉDIÍ A NA ZÁKLADE POTREB TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ.

KÁBLOVÉ ŽLABY INŠTALOVAŤ NAD SEBOU NA ZÁVESY OD STROPU, OBDOČKY KÁBLOV OD ŽLABOV PREVIEŤ V BEZHALOGÉNOVÝCH LIŠTÁCH, SKUPINOVÝCH DRŽIAKOCH, PRÍCHYTKÁCH ALEBO POD OMIETKOU.

KRABICE PRE UZEMNENIE ANTISTATICKÝCH PODĽAH A KONŠTRUKCIÍ PRIEČOK INŠTALOVAŤ 0,2 m NAD PODLAHOU.

V MIESTNOSŤACH SO SPRCHOU A UMÝVADLOM ALEBO DREZOM UROBIŤ ELEKTROINŠTALÁCIU PODĽA POŽIADAVIEK STN 33 2000-7-701 PRE PRÍSLUŠNÉ ZÓNY A PODĽA PROTOKOLA O STANOVENÍ VONKAJŠÍCH VLIVOV.

SVIETIDLÁ A ZÁSUVKY V RAMPÁCH A STATÍVOCH SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY TÝCHTO ZARIADENÍ.

PRÍVODNÉ KÁBLE PRE PBR ZARIADENÍ VIESŤ V SAMOSTATNEJ NORMOVEJ TRASE PBR S FUNKČNOSŤOU PRI POŽIARI.

VŠETKY PODRUŽNE ROZVÁDZAČE PRIPOJIŤ KU PRÍPOJNICI HOP HLAVNÉHO POSPÁJANIA OBJEKTU.

VÝVOD UKONČENÝ VOĽNÝM KONCOM KÁBLA DĹŽKY MIN. 2 m. DĹŽKU KÁBLA A MIESTO VYVEDENIA KÁBLA UPRAVIŤ PODĽA POŽIADAVKY DODÁVAŤELA NAPÁJANÉHO ZARIADENIA.

PROVEDENÍ DOPLŇUJÍCÍHO UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ DLE POŽADAVKU STN 33 2000-7-710.

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVANÍ - PŘIPOJIT PŘÍSTUPNÉ VODIVÉ ČÁSTI EL. PŘÍSTROJŮ, SKŘÍNĚK, KRYTŮ A POD.
PŘIPOJIT POTRUBÍ A NEELEKTRICKÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY, JEJIŽ PLOCHA JE VĚTŠÍ NEŽ 2dm ,
NEBO JSOU DELŠÍ NEŽ 20cm. JEDNÁ SE I O DALŠÍ ČÁSTI, KTERÉ NEBYLY ZNÁMY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TOHOTO PROJEKTU.
PŘIPOJIT ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ, KOVOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ, MEDICINÁLNÍ PLYNY, PODHLEDY, ZÁRUBNĚ, MADLA,
DVOJZÁSUVKY PA (U ZÁSUVEK 230V), KRABICE UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÉ PODLAHY Ⓚ, KRABICE UZEMNĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUCE VESTAVEB Ⓚ.
POŽADOVANÁ IMPEDANCE < 0,7 ohmů pro skupinu 1, 0,2 ohmů pro skupinu 2.

UZEMŇOVACÍ VODIČE VÉST PAPRSKOVITĚ DO UZEMŇOVACÍCH SKŘÍNĚK US. PŘIPOUŠTÍ SE, ABY FUNKČNĚ SOUVISLEJÍCÍ OKOLNÍ VODIVÉ ČÁSTI (NAPŘ. POTRUBÍ TEPLE A STUDENÉ VODY, POTRUBÍ MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ, NEBO ZÁRUBNĚ DVEŘÍ) BYLY MEZI SEBOU VODIVĚ SPOJENY A PŘIPOJENY JEDNÍM VODIČEM K PŘÍPOJNICI POSPOJOVÁNÍ.
KONCE VODIČŮ MUSÍ BÝT VE SKŘÍŇÁCH US ADRESNĚ POPSÁNY !
ROZVODY PROVÉST VODIČI Cu 4, 6, 16, 25 ZŽ B2ca,s1,d1.

- US - UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA 300/200/90 PRO ZAPUSTĚNÍ DO STĚNY S PŘIPOJNICEMI PA 2xCu 32/5. INSTALOVAT VE VÝŠCE 200mm NAD PODLAHOU - PŘÍVODY WE - Cu 16 ZŽ Z PŘÍPOJNICE PE PŘÍSLUŠNÉHO ROZVADĚČE, ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE R-CHIR. - A POD.
- HOP - UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE POSPOJOVÁNÍ, PŘIŠASZENA NA STROP NEBO STĚNU. PŘÍVODY WE - Cu 16 ZŽ Z PŘÍPOJNICE PA UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKY US. PRO POSPOJOVÁNÍ STROPNÍCH TUBUSŮ, NÁSTĚNNÝCH RAMP A OPERAČNÍCH LAMP.
- PA - DVOJITÁ SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ + ZDIŘKA. INSTALOVAT DO SPOLEČNÝCH RÁMEČKŮ SE ZÁSUVKAMI 230V - PŘÍVODY Cu 6 ZŽ. SLOUŽÍ PRO PŘIPOJENÍ FUNKČNÍCH UZEMŇOVACÍCH, NEBO PŘÍDAVNÝCH OCHRANNÝCH VODIČŮ.
- KRABICE S KRABICOVOU SPOJKOU A VÍČKEM PRO UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY. INSTALOVAT DO VÝŠKY 200mm NAD PODLAHOU - PŘÍVODY Cu 4 ZŽ.
- KRABICE S KRABICOVOU SPOJKOU A VÍČKEM PRO UZEMNĚNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE VESTAVBY. INSTALOVAT DO VÝŠKY 200mm NAD PODLAHOU - PŘÍVODY Cu 4 ZŽ.
- UZEMŇOVACÍ BOD - VYŠETŘOVACÍ SVÍTIDLO - Cu 6 ZŽ - VOLNÝ KONEC 1,5 m.
- UZEMŇOVACÍ BOD - MEDICINÁLNÍ PLYNY - Cu 6 ZŽ, POSPOJOVAT POTRUBÍ VE VENTILOVÝCH SKŘÍNÍCH. POSPOJOVÁNÍ PROVÉST I NAD PODHLEDEM NA OPERAČNÍCH SÁLECH.
- UZEMŇOVACÍ BOD - ÚT, ZÁRUBNĚ DVEŘÍ, KOVOVÝ PODHLED - Cu 6 ZŽ.
- UZEMŇOVACÍ BOD - VZT - NA POTRUBÍ VZT NUTNO PŘEKLENOUT PRUŽNÉ MANŽETY - LANKO Cu 6 ZŽ, POD ŠROUBY POUŽÍT VĚJÍŘOVÉ PODLOŽKY. POTRUBÍ VZT PŘIPOJIT VODIČEM - LANKO Cu 6 ZŽZL.

LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	m²	POVRCH PODLÁH
A1-2.01	FILTER PACIENTOV	11,0	PVC 1
A1-2.02	CHODBA	86,4	PVC 1
A1-2.03	FILTER PERSONÁLU - MUŽI	24,5	PVC 1
A1-2.04	UMYVÁREŇ	5,2	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A1-2.05	SPRCHA	1,1	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A1-2.06	WC	1,5	PVC 1
A1-2.07	FILTER PERSONÁLU - ŽENY	49,7	PVC 1
A1-2.08	UMYVÁREŇ	6,5	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A1-2.09	WC	2,0	PVC 1
A1-2.10	WC	2,7	PVC 1
A1-2.11	SPRCHA	1,4	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A1-2.12	SPRCHA	1,8	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A1-2.13	UPRATOVACIA MIESTNOSŤ	8,1	PVC 1
A1-2.14	CHODBA	199,8	PVC 1
A1-2.15	CHODBA	148,2	PVC 1
A1-2.16	UMÝVANIE LEKÁROV	9,4	PVC 1
A1-2.17	OPERAČNÁ SÁLA	42,3	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.18	OPERAČNÁ SÁLA	42,2	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.19	OPERAČNÁ SÁLA	52,7	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.20	UMÝVANIE LEKÁROV	6,1	PVC 1
A1-2.21	SKLAD PRÍSTROJOV	24,8	PVC 1
A1-2.22	UMÝVANIE LEKÁROV	6,1	PVC 1
A1-2.23	OPERAČNÁ SÁLA	52,7	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.24	OPERAČNÁ SÁLA	42,2	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.25	OPERAČNÁ SÁLA	42,3	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.26	UMÝVANIE LEKÁROV	9,4	PVC 1
A1-2.27	ZDROJ CO2	5,1	PVC 1
A1-2.28	MIESTNOSŤ PRE ZOMRELÝCH	14,0	PVC 1
A1-2.29	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	6,2	PVC 1
A1-2.30	LEKÁRI / PROTOKOL	14,6	PVC 1
A1-2.31	SKLAD	6,5	PVC 1
A1-2.32	SKLAD	9,3	PVC 1
A1-2.33	DMZ	16,2	PVC 1
A1-2.34	PRACOVŇA MANAŽERA COS	14,7	PVC 1
A1-2.35	SESTRY	16,1	PVC 1
A1-2.36	SKLAD	6,6	PVC 1
A1-2.37	SKLAD	9,2	PVC 1
A1-2.38	LEKÁRI / PROTOKOL	14,8	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.39	ČISTÝ SKLAD	27,6	PVC 1
A1-2.40	WC PERSONÁL	3,8	PVC 1
A1-2.41	WC PERSONÁL - MUŽI	1,1	PVC 1
A1-2.42	WC PERSONÁL - MUŽI	1,4	PVC 1
A1-2.43	WC PERSONÁL	3,8	PVC 1
A1-2.44	WC PERSONÁL - ŽENY	1,4	PVC 1
A1-2.45	WC PERSONÁL - ŽENY	1,4	PVC 1
A1-2.46	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	6,4	PVC 1
A1-2.47	MANIPULÁCIA	6,4	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.48	DEKONTAMINÁCIA	13,5	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A1-2.49	CHODBA	31,6	PVC 1
A1-2.50	CHODBA	32,7	PVC 1

A2-2.01	CHODBA	94,3	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A2-2.02	PRÍPRAVA A DOSPÁVANIE	110,2	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A2-2.03	PRACOVISKO SESTIER	44,4	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A2-2.04	DMZ	8,6	PVC 1
A2-2.05	IZOLAČNÝ BOX - DETI	16,0	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A2-2.06	WC IMOBILNÝ - MUŽI	7,1	PVC 1
A2-2.07	SKLAD	8,0	PVC 1
A2-2.08	ČISTIACA MIESTNOSŤ	14,0	PVC 1
A2-2.09	FILTER	18,1	PVC 1
A2-2.10	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	5,6	PVC 1
A2-2.11	ŠATNA	19,8	PVC 1
A2-2.12	UMYVÁREŇ	4,3	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A2-2.13	SPRCHA	1,1	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A2-2.14	WC	1,4	PVC 1
A2-2.15	SKLAD	8,6	PVC 1
A2-2.16	IZOLAČNÝ BOX	16,0	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC
A2-2.17	WC IMOBILNÝ - ŽENY	6,8	PVC 1
A2-2.18	PRACOVŇA ANESTEZIÓLOGA	16,8	PVC 1
A2-2.19	CHODBA	18,8	PVC 1

A3-2.01	CHODBA	92,4	PVC 1
A3-2.02	CHODBA	27,0	PVC 1
A3-2.03	BALENIE A SETOVANIE	77,7	PVC 1
A3-2.04	TECHNICKÝ PRIESTOR	8,1	PVC 1
A3-2.05	FILTER PERSONÁLU	3,9	PVC 1
A3-2.06	STERILNÝ SKLAD	86,9	PVC 1
A3-2.07	EXPEDÍCIA	20,6	PVC 1
A3-2.08	DMZ	16,9	PVC 1
A3-2.09	PRACOVŇA	21,5	PVC 1
A3-2.10	PRACOVŇA MANAŽERA CS	13,5	PVC 1
A3-2.11	ŠATŇA - MUŽI	7,6	PVC 1
A3-2.12	PREDSIEŇ	2,3	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A3-2.13	WC	1,3	PVC 1
A3-2.14	SPRCHA	1,8	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A3-2.15	PREDSIEŇ	3,4	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A3-2.16	WC	1,3	PVC 1
A3-2.17	SPRCHA	1,6	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A3-2.18	SKLAD	5,0	PVC 1
A3-2.19	UPRATOVACIA MIESTNOSŤ	4,3	PVC 1
A3-2.20	ŠATŇA - ŽENY	21,4	PVC 1
A3-2.21	HRUBÉ UMÝVANIE	35,8	PVC 1
A3-2.22	SKLAD	9,7	PVC 1
A3-2.23	SKLAD	9,7	PVC 1
A3-2.24	PRÍJEM MATERIÁLU	42,8	PVC 1
A3-2.25	UMÝVANIE VOZÍKOV	9,6	PVC 2 (PROTIŠMYKOVÉ)
A3-2.26	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	9,9	PVC 1
A3-2.27	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	9,8	PVC 1

A1-2.T1	INŠTALAČNÁ ŠACHTA	2,3	BEZPRAŠNÝ NÁTER
A1-2.T2	INŠTALAČNÁ ŠACHTA	3,3	BEZPRAŠNÝ NÁTER
A2-2.T	INŠTALAČNÁ ŠACHTA	3,4	BEZPRAŠNÝ NÁTER
A1-2.S	SCHODISKO	26,7	KERAMICKÁ DLAŽBA
A2-2.S	SCHODISKO	21,5	KERAMICKÁ DLAŽBA
A3-2.S	SCHODISKO	17,6	KERAMICKÁ DLAŽBA
A4-2.S	SCHODISKO	18,7	EXISTUJÚCE POVRCH
A5-2.S	SCHODISKO	18,7	EXISTUJÚCE POVRCH
A1-2.V	VÝŤAH	7,4	BEZPRAŠNÝ NÁTER

UPOZORNENIE !!!

POČAS DEMONTÁŽE STAREJ ELEKTROINŠTALÁCIE A ZARIADENÍ NESMÚ BYŤ POŠKODENÉ FUNKČNÉ ROZVODY A SYSTÉMY.

KÁBLOVÉ ROZVODY PRE PBR ZARIADENÍ MUSÍ BYŤ UROBENÉ KÁBLAMA V BEZHALOGÉNOVOM PREVEDENÍ S FUNKČNOSŤOU POČAS POŽIARA S TRIEDOU REAKCIE NA OHEŇ B2ca s1 d1 ai ULOŽENÉ V NORMOVEJ KÁBLOVEJ TRASE S FUNKČNOSŤOU POČAS POŽIARA.
OSTATNÉ KÁBLOVÉ ROZVODY MUSÍ BYŤ UROBENÉ KÁBLAMI V BEZHALOGÉNOVOM PREVEDENIU S TRIEDOU REAKCIE NA OHEŇ B2ca s1 d1 a1.

PRED ZAČATÍM MONTÁŽE MUSÍ BYŤ S DODÁVATEĽAMA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A S INVESTOROM PREJEDNANÉ PRESNÉ UMIESTNENIE
A VÝŠKY INŠTALÁCIE VYPÍNAČOV, ZÁSUVIEK A OSTATNÝCH EL. PRÍSTROJOV VZHĽADOM KU KONEČNÉMU ROZMIESTNENÍ NÁBYTKU, ZARIADÍVACÍCH PREDMETOV A TECHNOLOGICKÝCH CELKOV. UMIESTNENIE ZNAČIEK NA VÝKRESE JE IBA INFORMATÍVNE.

ROZVODNÝ SYSTÉM : MDO, DO, VDO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S
ZIS DO, ZIS VDO - 2PE AC 50Hz 230V / IT
BEZPEČNOSTNÝ ZDROJ PRE OPERAČNÉ LAMPY - 2DC 24V / SELV

OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:2007 :

ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY

OCHRANA PRI PORUCHE PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
NORMÁLNA - AUTOMATICKÉ ODPOJENIE OD ZDROJA
DOPLNENÁ - OCHRANNÉ UZEMNENIE
DOPLNENÁ - OCHRANNÉ POSPÁJANIE
DOPLNENÁ - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ
DOPLNENÁ - DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE

VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010 :
VIŽ PROTOKOL O URČENIU VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 06/2018

±0,000=166,800 m.n.m.

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

LT PROJEKT — PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavný inžinier projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedúci projektant zákazky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: SVET ZDRAVIA

Profesia: EL

IP Rožňov, a.s.
Bozkovy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: +420 571 664 209 E-mail: a.belcik@epzsmov.cz

Autorizácia / revízia:

Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. BOHUSLAV ŠULÁK	ING. ANTONÍN BELÍZIK	ING. RADEK ULRICH

Akcia: **NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály**

Zákazkové číslo: DRS 27 - 2018
Dátum: 08 - 2018
Formát: 16 A4
Paré:

Objekt: CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY SO 01
Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY

Obsah: PÔDORYS 2.NP - ČASŤ A3 (STERILIZÁCIA) SILNOPRÚD

Mierka: 1:50
Číslo výkresu: **E1.07-114**