

±0,000=166,800 m.n.m.

Revízia	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum



PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavný inžinier projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
Vedúci projektant zákazky:
ING. PETR TOMICKÝ

Investor:



SVET ZDRAVIA

Profesia:

EL

Spracovateľ oddielu:



EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: +420 571 664 111 E-mail: ep@eproznov.cz

Autorizácia / revízia:

Zodpovedný projektant:

ING. BOHUSLAV ŠULÁK

Vypracoval:

ING. ONDŘEJ JURČA

Kontroloval:

ING. RADEK ULRICH

Akcia:

**NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia
a operačné sály**

Zákazkové číslo:

DRS 27 - 2018

Paré:

Dátum:

08 - 2018

Formát:

6 A4

Objekt:

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA A OPERAČNÉ SÁLY

SO 01

Stupeň:

REALIZÁCIA STAVBY

Obsah:



ROZVÁDZAČ HRS (MDO)

Mierka:

-

Číslo výkresu:

E1.07-129

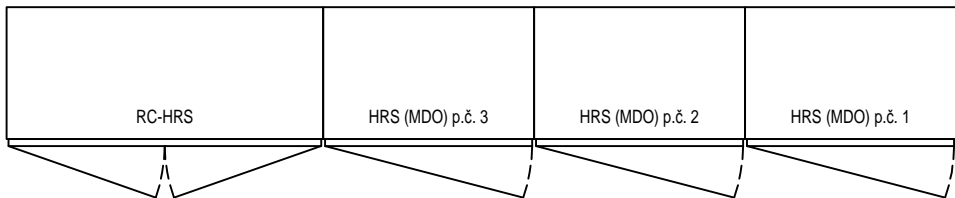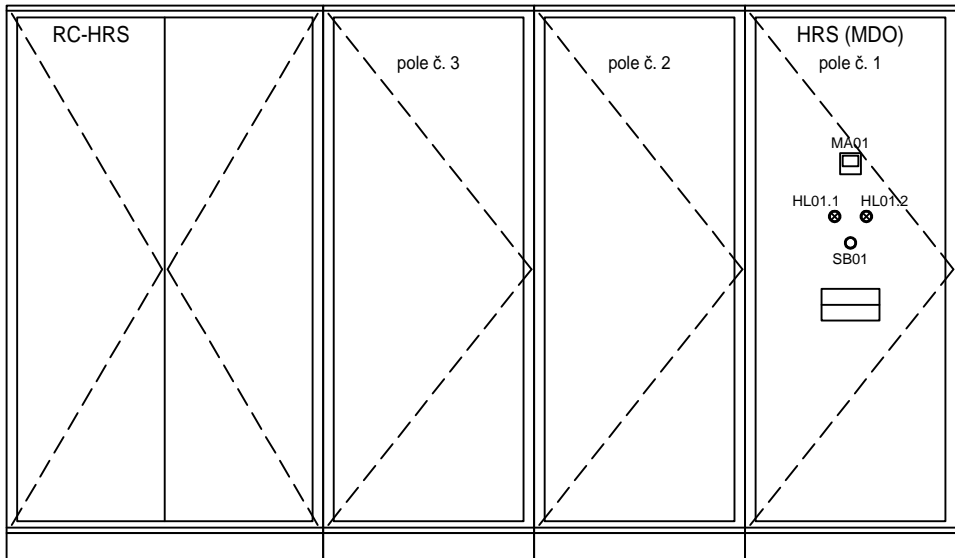

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :
POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVADĚČ HRS (MDO)

DRUH ROZVÁDĚČE	: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ JEDNOSTRANNĚ PŘÍSTUPNÝ
ROZMĚRY VNĚJŠÍ	: (800+800+800) x (2000+100) x 500 (ŠxVxH)
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 12,5 kA
KRYTÍ	: IP40/00, KRYTÍ PŘÍPOJNIC IP20
PŘÍVOD	: SHORA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: SVĚTLE ŠEDÁ (RAL7035)
OBSLUHA	: PRACOVNÍKY POUČENÍMI
INSTALOVANÝ VÝKON	: P _i = 462,0 kW
VZÁJEMNÁ SOUDOBOST	: β = 0,6
SOUDOBÝ PŘÍKON	: P _p = 277,2 kW
JMENOVITÝ PROUD	: I _n = 630 A

NASTAVENÍ NADPROUDOVÝCH OCHRAN

Jistič	I _n	IR	I _i	Tepelná paměť
QF01	630 A	500 A	4x IR = 2,0 kA	T(t) = ON


ROZVODNÝ SYSTÉM : 3PEN AC 50Hz 400/230V / TN-C
3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S


OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:


ZÁKLADNÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY


OCHRANNÉ OPATRENIE PRI PORUCHE PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
NORMÁLNÁ - AUTOMATICKÉ ODPOJENIE OD ZDROJA
DOPLNENÁ - DOPLŇUJÚCE OCHRANNÉ POSPÁJANIE

VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-51:2010 :
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 06/2018

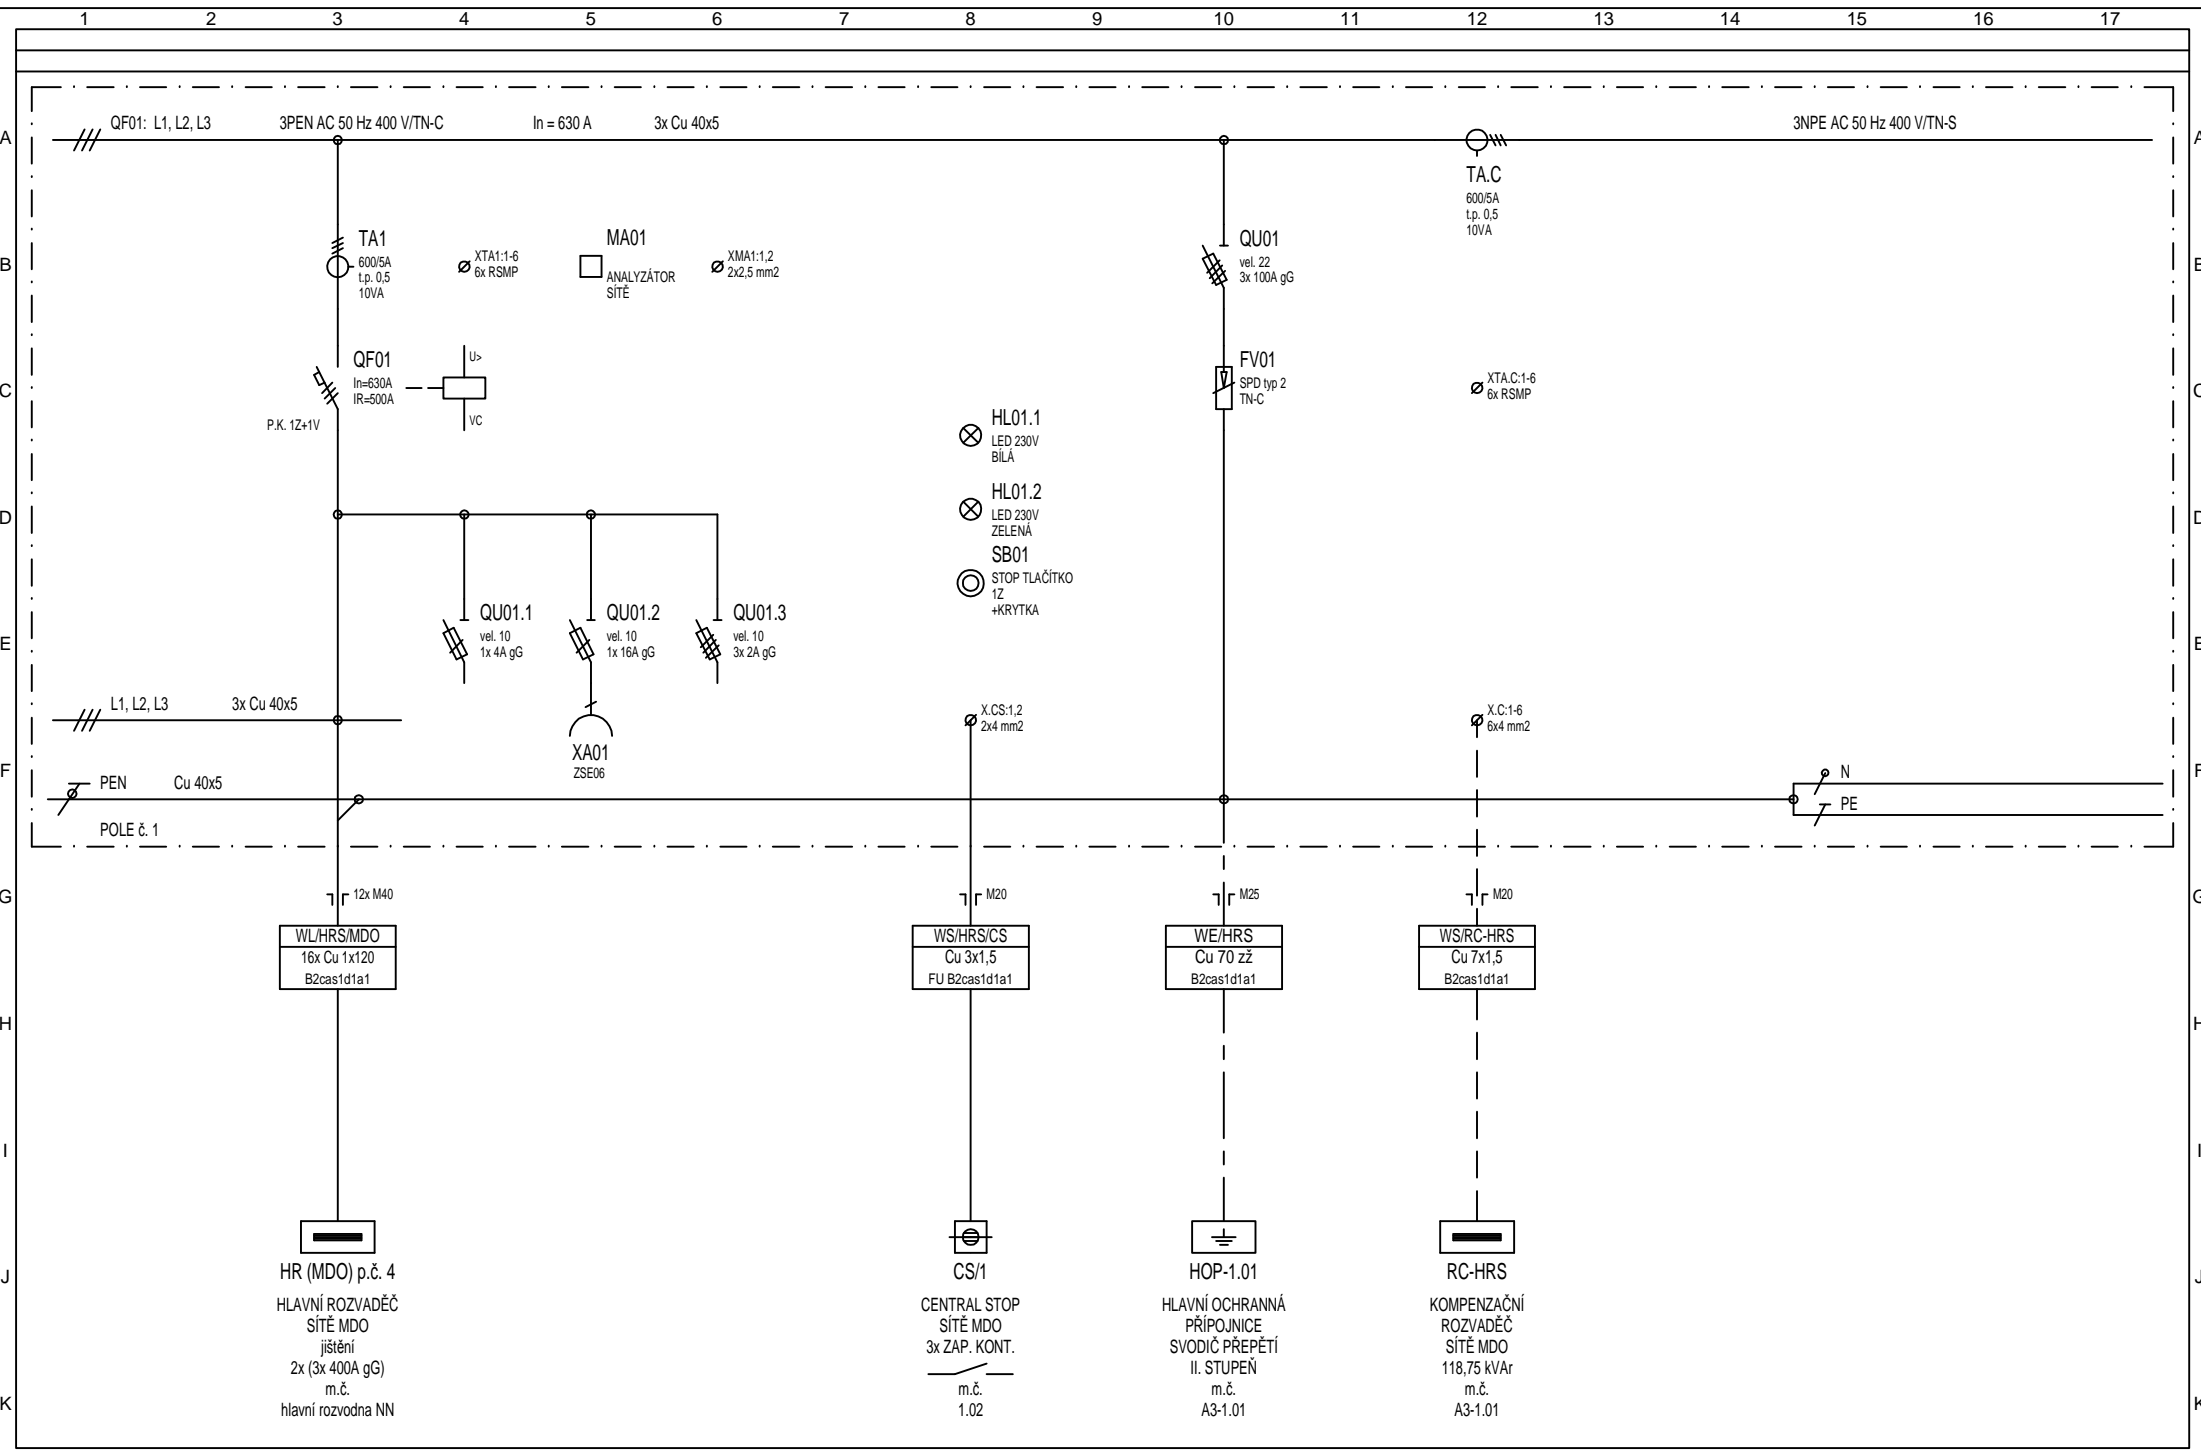

Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostredí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvetlení		Investor:	Svet zdravia Nemocnice Topolčany, a.s.	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:	-	Listů:	6
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Rozvaděč HRS (MDO)	Změna/Datum:	-	V.č.:	E1.07-129	List:	3
Datum :	08/2018					Měřítka:	-				

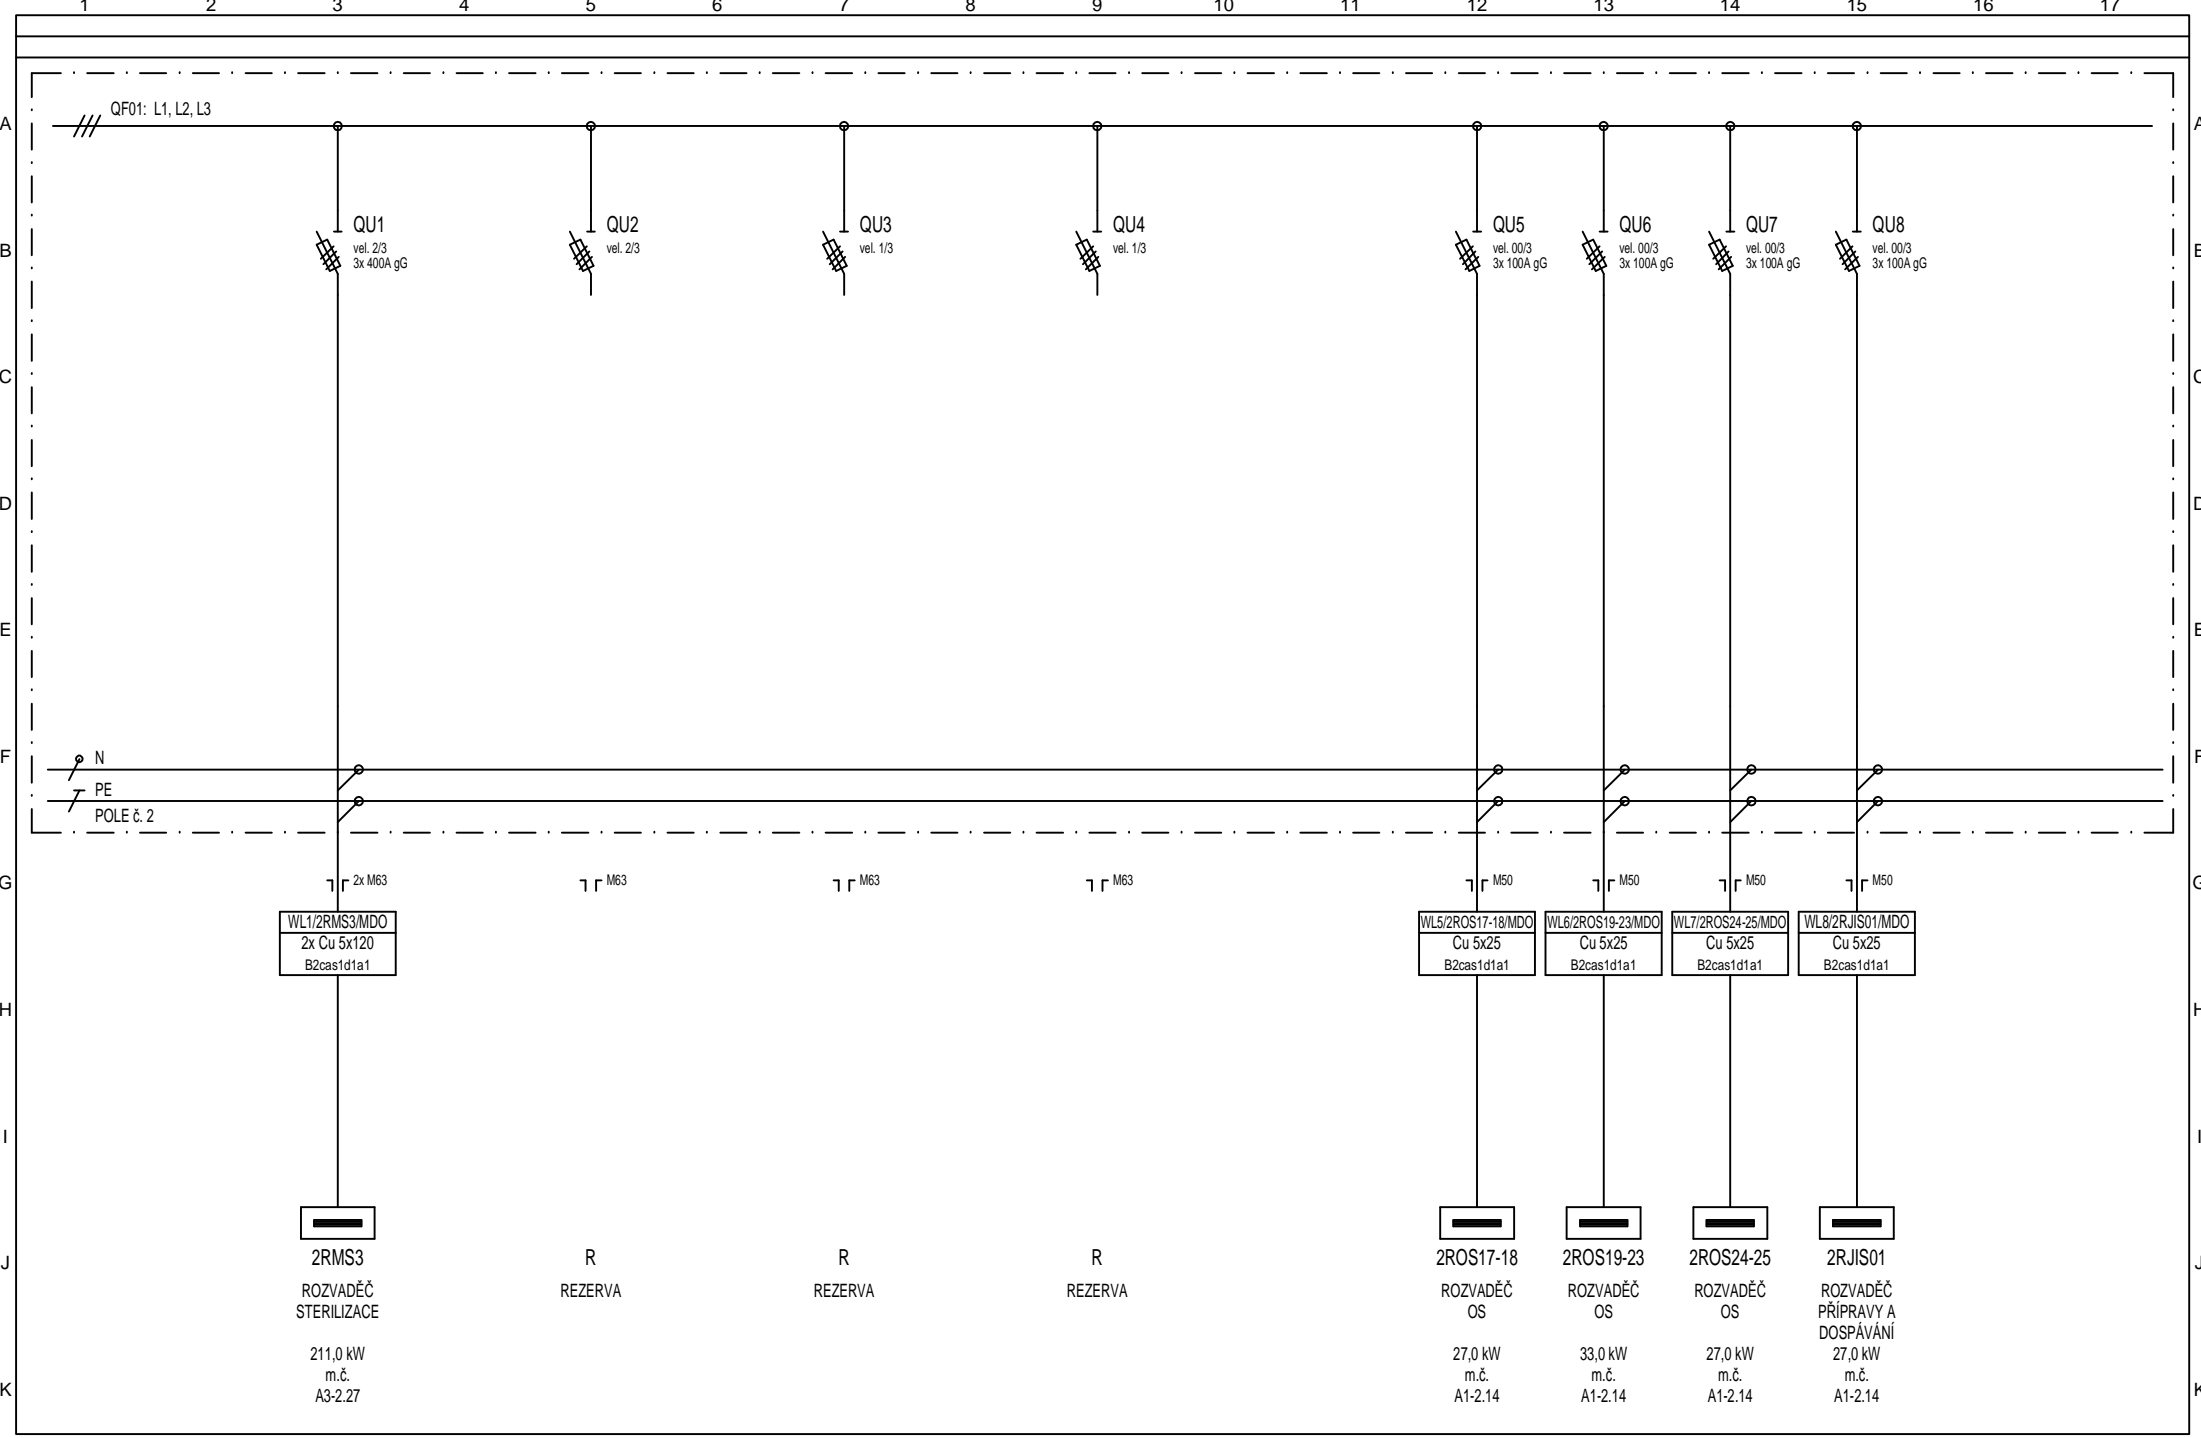

Vypracoval:	Ing. Ondřej Jurča	AKCE: NsP Topolčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, osvětlení		Investor:	Svet zdravia Nemocnice Topolčany, a.s.	Zak.číslo:	DRS 27 - 2018	A.K.:	-	Listů:	6
Kontroloval:	Ing. Bohuslav Šulák			Obsah:	Rozvaděč HRS (MDO)	Změna/Datum:	-	V.č.:	E1.07-129	List:	4
Datum :	08/2018			Měřítka:		-					

