
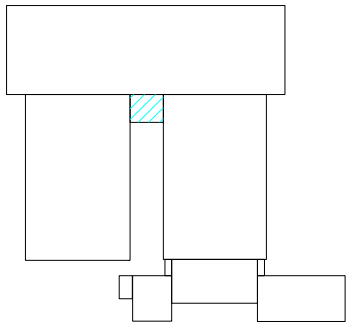


### LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- RVZT** - Nový rozvádzač napájania zariadení VZT v prepojovacom objekte hál filtrov, Un=400V/50Hz, In=630A, min. IP44
- RS2C** - Nový rozvádzač stavebnej elektroinštalácie - len napájanie (rieši elektrotechnická časť SO)
- VZT** - Odvlhčovacia jednotka, P=47kW, 400V/50Hz, In=80A (dodávka VZT)
- WF** - Wifipristupový bod pre pripojenie mobilného ovládacieho panela, napájanie 24VDC, príp.LAN Cat. 6A 1Gbit
- 1Qxx** - Snímače parametrov vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)



### OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa)
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (vid Technická správa)
- Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
- Doplnkové ochranné opatrenia

### ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore  
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	
Ing. A. Illéš		Ing. A. Illéš		Ing. L. Hnidiak	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY					
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia					
OBJEKT: PS 0207 – Systém kontroly a riadenia úpravne vody					
PRÍLOHA: OBJEKT PREPOJENIA HALY FILTROV – 2.NP					

<b>Enviroline</b>	
s.r.o. KOŠICE	
E-mail: enviroline@enviroline.sk	
Mobil: 0911 447 791	
Tel: 055 / 622 57 05	
Fax: 055 / 625 41 52	
ČÍSLO ZÁKAZKY:	PARÉ:
0810605	
DÁTUM:	
01. 2015	
MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
1:100	G.3–15