

PÔDORYS PRÍZEMIA - NOVÝ STAV
M = 1:100



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- RM51** - Nový technologický rozvádzač v časti dávkovania chemikálií v hale číričov, napájanie Un=400V/50Hz, min. IP44
- RS3** - Nový rozvádzač stavebnej elektroinštalácie - len napájanie (rieši elektrotechnická časť SO)
- DA08** - Nový dátový rozvádzač ASRTP
- 3M12,...** - Technologické zariadenie, popis vid zoznam strojov a zariadení (napr. 3M12, 3M13...)
- CS....** - Oddelená ovládacia jednotka motorového pohonu uzáveru na potrubí (súčasť dodávky strojnej časti), napájanie Un=400V/50Hz, min. IP44, komunikácia s nadradeným systémom Profibus-DP
- 5Fxx** - Snímače prietoku vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)
- 5Lxx** - Snímače výšky hladiny vody, vid zoznam strojov a zariadení G.3-30 (dodávka strojnej časti)
- OP** - Pevný operátorský ovládací panel, dotykový farebný LCD display cca 10", osadený v skriní IP54, napájanie 24VDC, komunikácia LAN pre komunikáciu s riadiacim systémom, vrátane programového vybavenia
- WF** - Wifipristupový bod pre pripojenie mobilného ovládacieho panela, napájanie 24VDC, prip.LAN Cat. 6A 1Gbit

POZNÁMKA:


- Projekt rieši riešenie výkresovú dokumentáciu pomocných nosných oceľových konštrukcií pre elektrické zariadenia, tieto sa musia vyrobiť podľa dodávateľskej (výrobnej) dokumentácie
- Trasovanie káblových rebrikov prispôbiť definitívnej pozícii potrubia technologických zariadení pri realizácii

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojito alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa)
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (vid Technická správa)

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

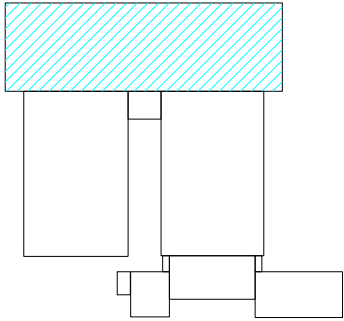

IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. A. Illéš		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	<div>Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52</div>
KRAJ: Prešovský	OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice				
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby				
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				
AKCIA: Starina – úpravná vody a zdvojenie prírodného potrubia				ČÍSLO ZAKAZKY: 0810605 PARE:
OBJEKT: PS 0207 – Systém kontroly a riadenia úpravné vody				DÁTUM: 01. 2015
PRÍLOHA: HALA ČÍRIČOV – 1.NP				MIERKA: 1:100 ČÍSLO PRÍLOHY: G.3–18