


BLESKOZVOD  
STN /EN62305-1...4 STN 33 2000-5-54

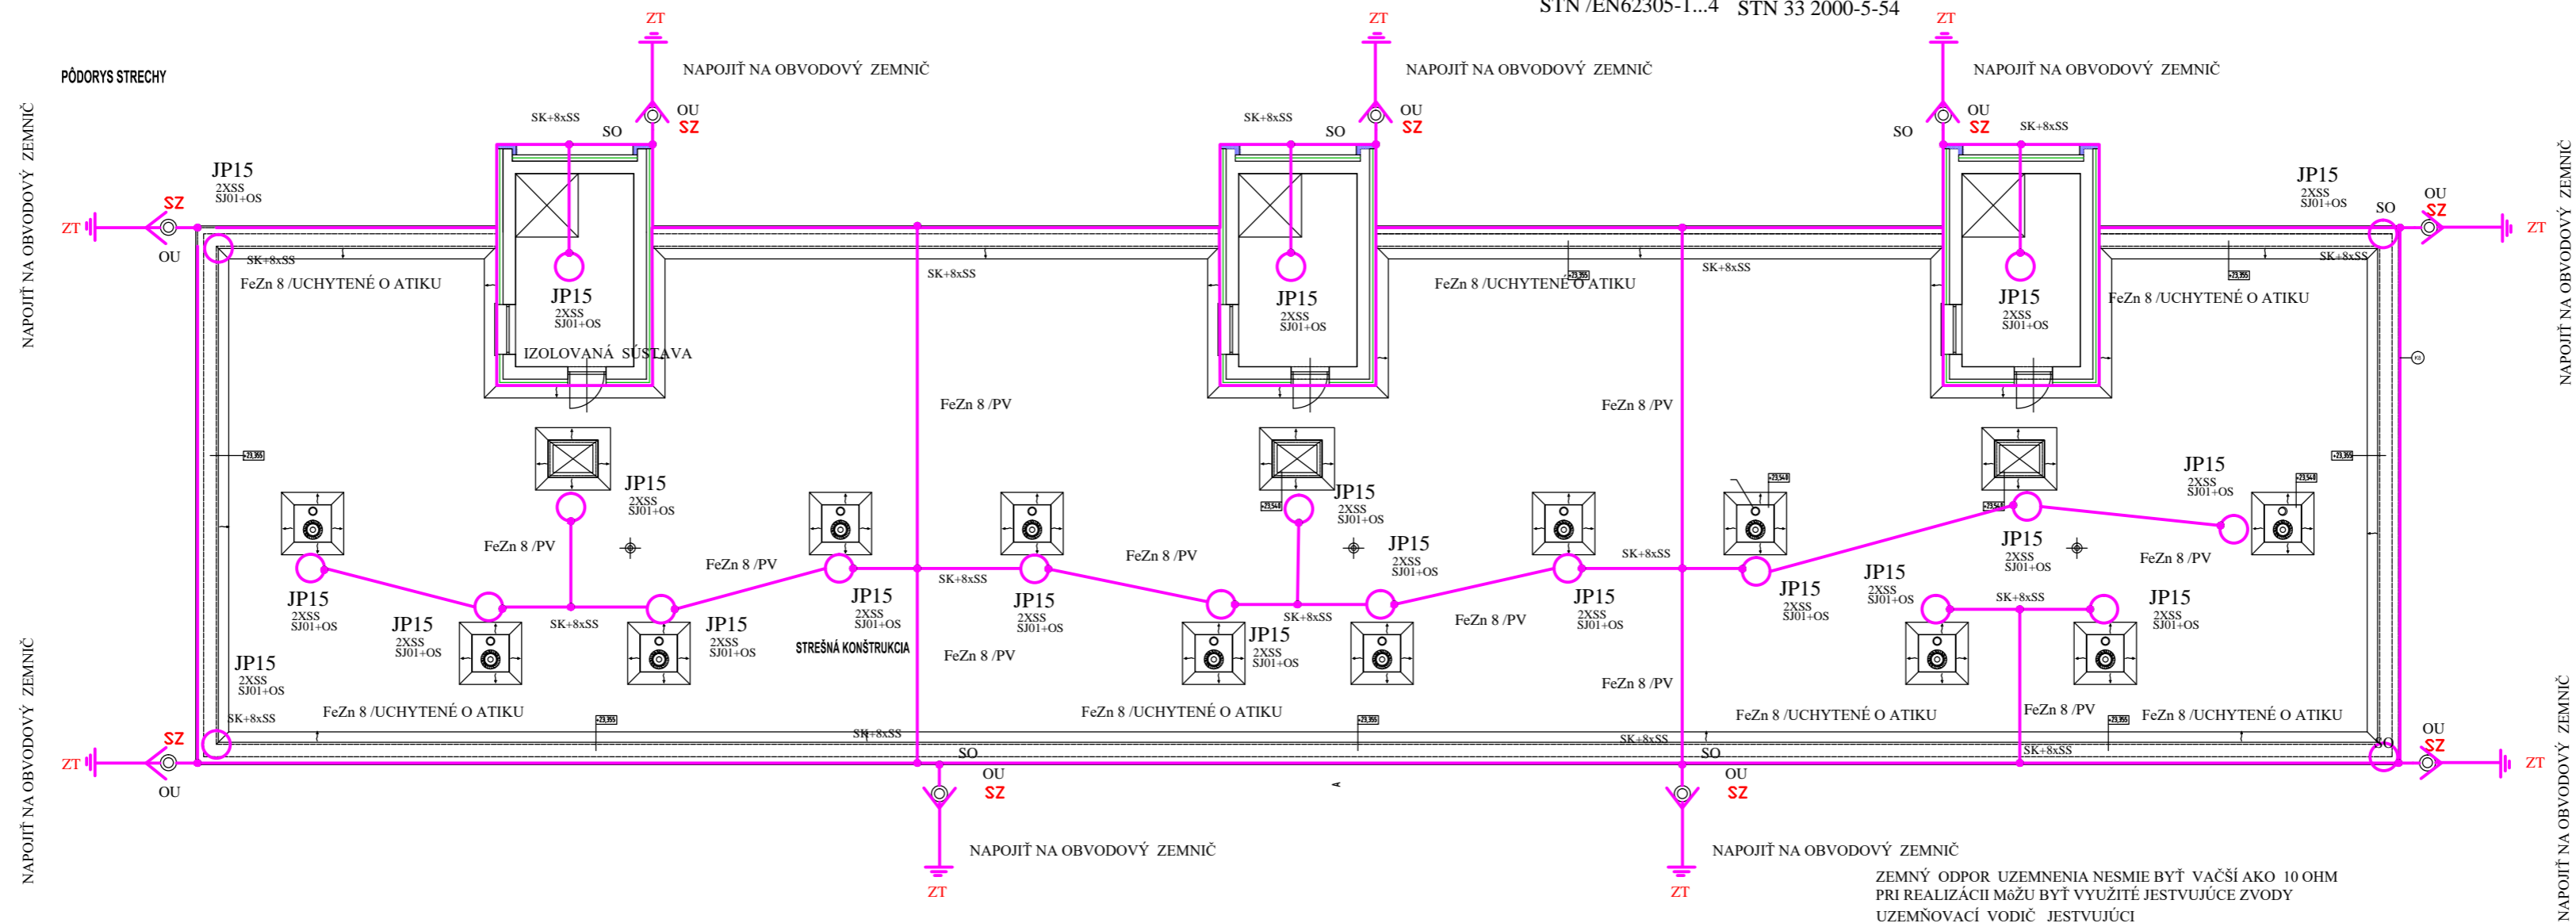


## LEGENDA

- |           |                  |
|-----------|------------------|
| SO        | SVORKA ODKVAPOVÁ |
| SK        | SVORKA KRIŽOVÁ   |
| SZ        | SVORKA SKÚŠOBNÁ  |
| ZT        | ZEMNICA TYČ      |
| OU        | OCHRANNÝ UHOLNÍK |
| FeZn 8    | ZVODOVÝ VODIČ    |
| FeZn 30x4 | UZEMŇOVACÍ VODIČ |
| JP15      | ZACHYTÁVACIA TYČ |

ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA NESMIE BYŤ VAČŠÍ AKO 10 OHM  
PRI REALIZÁCII MOŽU BYŤ VYUŽITÉ JESTVUJÚCE ZVODY  
UZEMŇOVACÍ VODIČ JESTVUJÚCI  
V OBJEKTE NIE JE REALIZOVANÁ REKONŠTRUKCIA VNÚTORNEJ  
ELEKTROINŠTALÁCIE. TÁTO SKUTOČNOSŤ MÁ VPLYV AJ  
NA RIEŠENIE OCHRANY PRED BLESKOM.

PRI REALIZÁCI MÔŽU BYŤ VYUŽITÉ JESTVUJÚCE ZVODY  
UZEMŇOVACÍ VODIČ V JESTVUJÚCI

ZODP. PROJEKTANT	ING. DUŠAN ONDREJKA	 <b>PRONSTAV</b> SÚKROMNÁ PRÁVNICKÁ FYZICKÁ OSOBA IČO: 46204822	
PROJEKTANT	ING. DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	MESTO ZLATÉ MORAVCE		
Miesto	UL. ROVNANOVÁ 201/1, 3. S. ZLATÉ MORAVCE		
STAVBA:		STUP. PD	PPSP
<b>OBNOVA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>  ORSAB: BLESKOZVOD		FORMAT	4 A4
		DATUM	08.2020
		ČÍSLO VÝK.	MIERKA:
		E1	1 : 100