

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

8577/49434/10302/2021

Vybavuje

JUDr. Filipovič

Dátum

03.08.2021

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ III.

Názov zákazky:

Dodávka chemického posypového materiálu

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 129 pod označením 2021/S 129-341769 dňa 07.07.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 156/2021 Úradu pre verejné obstarávanie pod ozn. 31494 – MST dňa 08.07.2021.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie:

(pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu).

1./ Otázka záujemcu:

Obstarávateľ v predmetnej súťaži v poskytnutej dokumentácii určil maximálne požadované množstvá CHPM za celé obdobie pre Región I, II., a III. Z týchto informácií je zrejmé, že Uchádzač určuje jednotnú cenu CHPM pre celý región. Stanoviť cenu takýmto spôsobom vyžaduje poznanie ďalších informácií a to **hlavne, aká je predpokladaná spotreba CHPM jednotlivých stredísk v jednom zimnom období – predpoklad nákupu CHPM pre stredisko, lebo:**

- V regióne III. bude nutné dodať CHPM pre stredisko Mengusovce ale taktiež Košice, ak tovar bude dodávaný z bane Nemecko, vzájomná vzdialenosť týchto stredísk je 130 km jednosmerne
- V regióne II. bude nutné dodať CHPM pre stredisko Nová Baňa ale taktiež Čadca, ak tovar bude dodávaný z Bane Polsko, vzájomná vzdialenosť týchto stredísk je 153 km jednosmerne
- V regióne I. bude nutné dodať CHPM pre stredisko Malacky ale taktiež Trenčín, ak tovar bude dodávaný z Bane Nemecko, vzájomná vzdialenosť týchto stredísk je 146 km jednosmerne

Nakoľko dopravné náklady na tonu CHPM -6 st. C sú takmer porovnateľné s jednotkovou cenou samotného tovaru, je pre uchádzača nevyhnutné poznať, aké sú predpokladané spotreby stredísk, t.j. poznať predpokladané objemy CHPM ktoré bude obstarávateľ požadovať dodať do jednotlivých stredísk, nakoľko ich vzájomné vzdialenosti v rámci daných regiónov sú značné a vôbec nie zanedbateľné.

Týmto požadujeme od obstarávateľa, aby zverejnil predpokladané objemy CHPM, ktoré bude obstarávateľ požadovať dodať pre jednotlivé strediská v rámci regiónu, v ktorom bude stanovená jednotková cena CHPM.

Na základe týchto informácií budú uchádzači mať možnosť stanoviť korektnú a presnú cenu a hlavne začať obstarávať prepravcov CHPM na korektné vykládkové miesta – jednotlivé strediská. Len zdôrazňujeme, že prepraviť len 1.000 ton CHPM obnáša 40 ks veľkokapacitných LKW a je absurdný rozdiel, či CHPM ide do Novej Bane alebo Čadca – z dôvodu možností LKW spätného vyťaženia smerom na dodávateľskú banu.

Z vyššie uvedených dôvodov a dôvodu absolútne neupresneného miesta dodania nie zanedbateľných objemov tovaru si Vás dovoľujem požiadať o posunutie termínu odovzdávania ponúk min. o 14 dni od poskytnutia vyššie požadovaných informácií.

Odpoveď verejného obstarávateľa:


Verejný obstarávateľ uvádza, že predpokladané maximálne požadované množstvá budú v priebehu plnenia rámcových dohôd závisieť od klimatických pomerov a dostupných skladových kapacít.

Pre úplnú informovanosť záujemcom poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce informácie:


Spotreby CHPM jednotlivých stredísk v sezóne 2020/2021

Názov strediska- región I.	Spotreba CHPM do -6°C (10 ³ t)	Spotreba CHPM do -34°C (t)
SSÚD 1 Malacky	1,0	43,0
SSÚD 2 Bratislava	1,2	8,5
SSÚD 3 Trnava	0,9	13,1
SSÚD 4 Trenčín – Zlatovce	2,4	38,0
SSÚR 1 Galanta	1,2	14,7
Spolu za región	6,7	117,3
Názov strediska- región II.	Spotreba CHPM do -6°C (10 ³ t)	Spotreba CHPM do -34°C (t)
SSÚD 5 Považská Bystrica	4,1	78,0
SSÚD 6 Martin	0,8	66,0
SSÚD 8 Liptovský Mikuláš	3,9	57,5
SSÚR 2 Nová Baňa	1,7	79,0
SSÚR 3 Zvolen	3,1	81,0
SSÚR 6 Čadca	4,0	113,0
Spolu za región	17,6	474,5
Názov strediska- región III.	Spotreba CHPM do -6°C (10 ³ t)	Spotreba CHPM do -34°C (t)
SSÚD 9 Mengusovce	4,8	68,1
SSÚD 10 Beharovce	1,9	46,8
SSÚD 11 Prešov	0,8	29,0
SSÚR 4 Košice	3,3	6,0
Spolu za región	10,9	149,9
Spolu regióny I, II, III	35,1	741,7


Grafy mesačných spotrieb CHPM zimnej sezóny 2020/2021
Spotreba NaCl

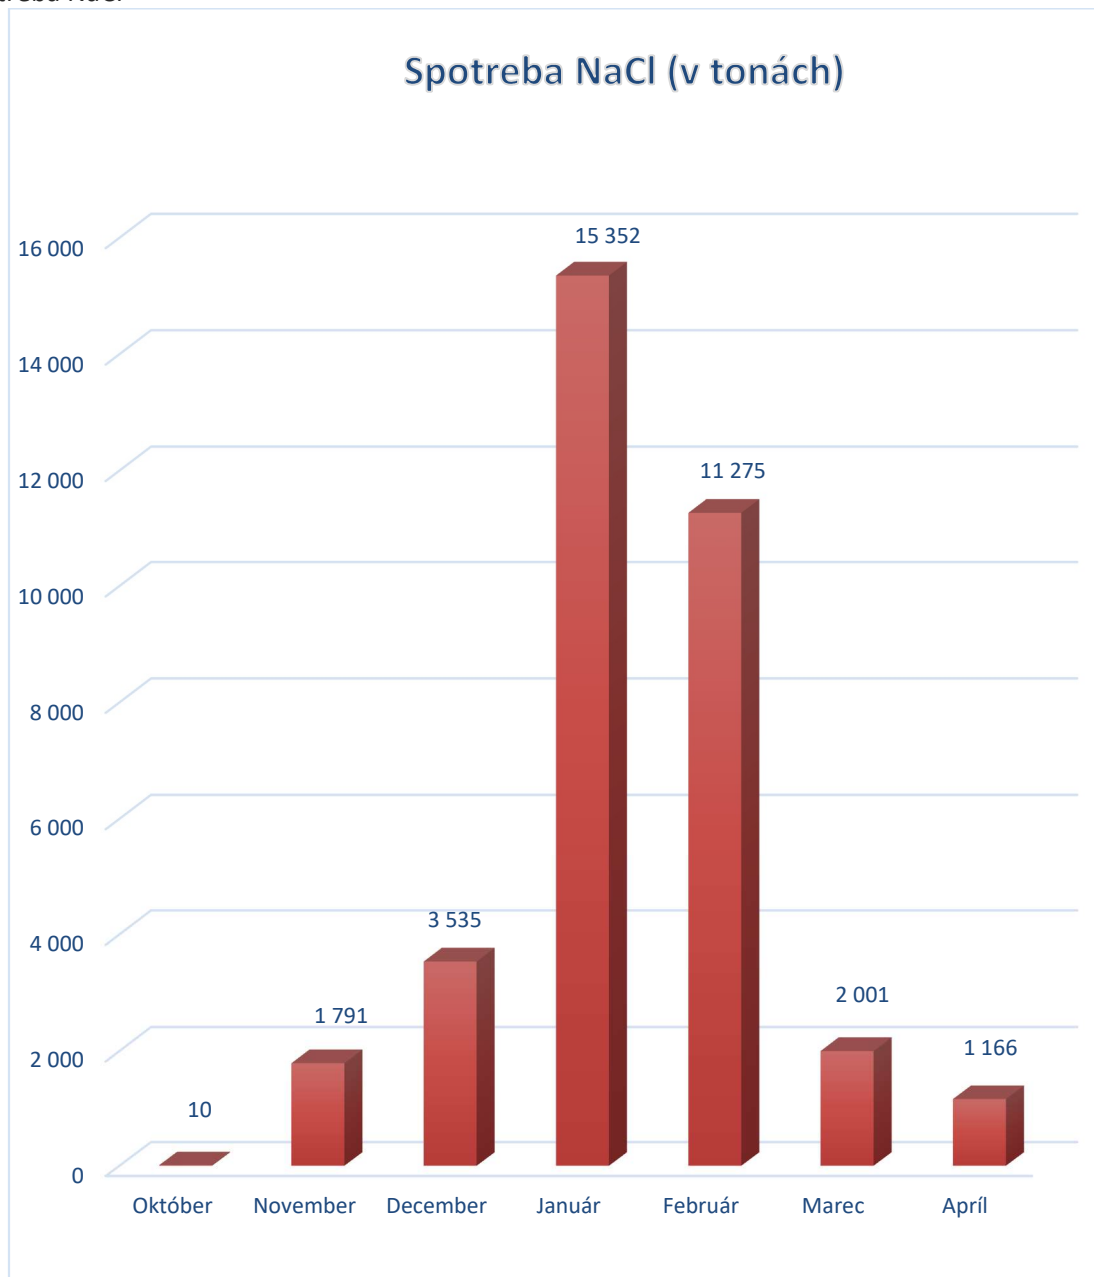

Spotreba MgCl

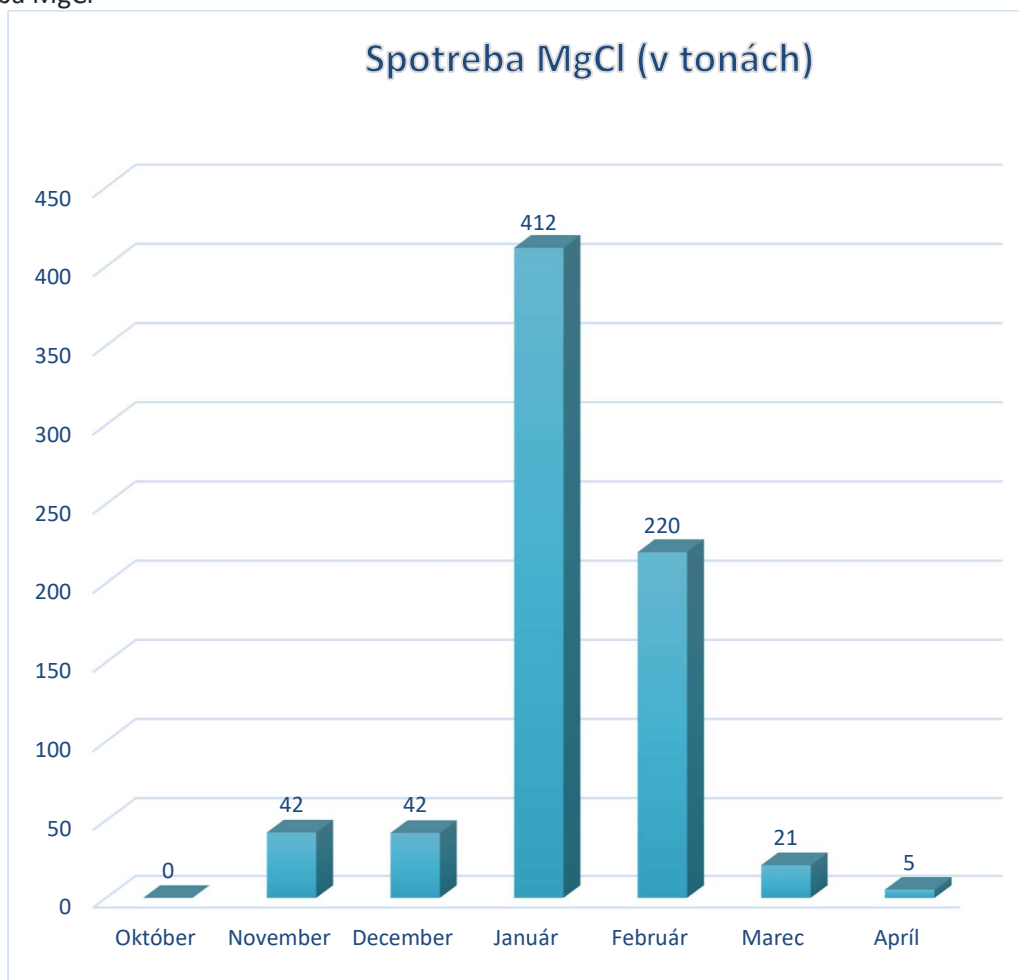

Graf dlhoročných spotrieb CHPM-NaCl

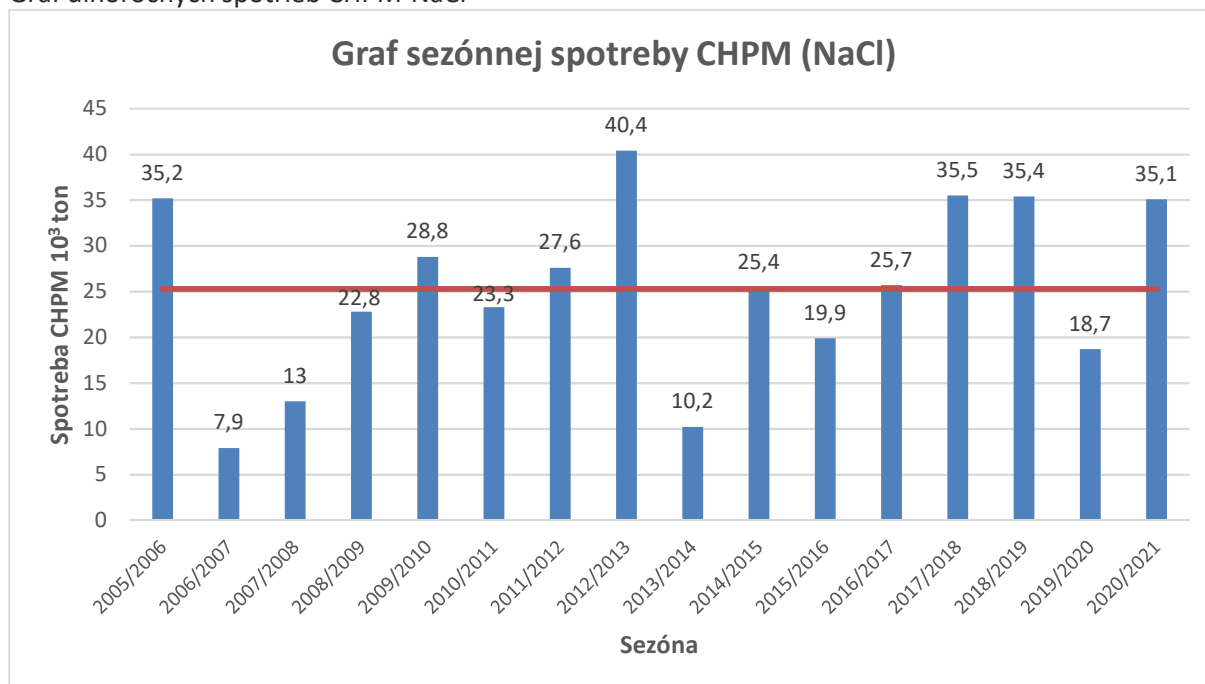

Verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk o 10 dní. Lehota na predkladanie ponúk a lehota na otváranie ponúk bola upravená vo Vysvetlení informácií č. II zo dňa 28.07.2021 prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE nasledovne, cit.:

„Verejný obstarávateľ upravuje lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk uvedené v Oznámení nasledovne:

1.) v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 13.08.2021 9:00 hod.

2.) v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 13.08.2021 10:00 hod.“

Uvedená zmena bola realizovaná formou Redakčnej opravy k Oznámeniu a bola zároveň oznámená všetkým známym záujemcom.

S pozdravom

JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania