



**DOPRAVNÝ PODNIK  
MESTA KOŠICE**

*Kn/13.12.2020/7R*  
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovak Republic

**CEVING, s.r.o.**

**Krivá 18  
040 01 Košice**

<b>VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA</b>	<b>NAŠA ZNAČKA</b>	<b>VYBAVUJE / LINKA</b>	<b>KOŠICE</b>
Kn/2020/276 / 01.12.2020	3504 /2020/UTaU-IL	Ing. Iľoš / 055 - 6407 333	10.12.2020

**VEC: Športová hala Angels Aréna – rekonštrukcia a modernizácia  
- vyjadrenie**

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k projektu pre stavebné povolenie Vám oznamujeme nasledovné:

Bol nám doručený projekt pre stavebné povolenie č. arch. PD\_CEV\_2020\_0226 s dátumom 29.7.2020 vypracovaný spoločnosťou Ceving, s.r.o.

1. Vo vyznačenej lokalite (podľa priloženej situácie) ul. Moyzesova, Kuzmányho, Košice sa podzemné vedenia a iné zariadenia (trakčné stožiare) DPMK, a.s. a podzemné vedenia a iné zariadenia verejného osvetlenia (VO) v správe DPMK, a.s.

**n a c h á d z a j ú .**

Orientačne sme Vám ich vyznačili do priloženej situácie. Žiadame dodržať „Všeobecné podmienky pre práce v ochrannom pásme zariadení DPMK, a.s.“ (VPOP - sú v prílohe). Pri súbahu a krížení podzemných vedení žiadame dodržať STN 736005. Vytýčenie podzemných vedení VO zrealizujeme na základe objednávky, ktorú treba zaslať s predstihom 2 týždne. Platnosť vyjadrenia pre VO je 6 mesiacov.

Kontaktná osoba pre VO je Ing. Marton, tel.č. 0907799474, kontaktná osoba pre podzemné vedenia DPMK je Ing. Surový, tel.č. 0905418317.

Rekonštrukciou a modernizáciou stavby sa nezväčšujú pôdorysné rozmery športovej haly.

2. S predloženou PD SO-05 Prekládka NN vedení súhlasíme bez pripomienok s tým, že do nového budúceho rozvážača SR5 nie je potrebné presmerovať NN vývod č. 4 ( CYKY-J 4x4 RE DPMK elektromagnet) prostredníctvom poistkového odpínača QFU5 16A, pričom QFU1 je prívod z budúceho nového spoločného RE. Znamená to, že vývod č. 2 ( CYKY-j 4x4 DPMK ) z QFU3 16 A (QFU1 je prívod) z existujúcej RIS SR8 nie je potrebné spájať a DPMK, a .s. sa ho vzdáva.



telefón: 055/6407 111, fax: 055/6226 400, 055/6407 200, e-mail: [dpmk@dpmk.sk](mailto:dpmk@dpmk.sk)

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa

[www.dpmk.sk](http://www.dpmk.sk)



**DOPRAVNÝ PODNIK  
MESTA KOŠICE**

*Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovak Republic*

Pri dodržaní našich pripomienok s projektom pre stavebné povolenie súhlasíme.

S pozdravom

Príloha: 1 projekt  
1 situácia  
1 VPOP

**Dopravný podnik mesta Košice**  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 KOŠICE 4

Emil Štofčo  
riaditeľ techniky a údržby

Vyjadrenie je spoplatnené v zmysle platného cenníka DPMK, a.s.  
V žiadosti uvádzajte fakturačné údaje objednávateľa



telefón: 055/6407 111, fax: 055/6226 400, 055/6407 200, e-mail: [dpmk@dpmk.sk](mailto:dpmk@dpmk.sk)

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa

[www.dpmk.sk](http://www.dpmk.sk)




**pre stavebné a montážne práce v ochrannom pásme podzemných a nadzemných zariadení v správe DPMK, a.s. (VPOP)**

1. Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (ďalej len DPMK) je správcom pevných trakčných zariadení (ďalej len PTZ). PTZ sú nadzemné a podzemné káblové vedenia a zariadenia zabezpečujúce prevádzku trakčných vozidiel MHD.
2. Žiadame pred realizáciou stavby predložiť správcovi PTZ - DPMK na odsúhlasenie projekt ochrany (v prípade súbehu navrhovaných PTZ v ochrannom pásme a pri križovaní PTZ), resp. projekt prekládky PTZ. Tento projekt v zmysle zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v platnom znení musí byť spracovaný projektantom s oprávnením pre projektovanie na dráhach. Jedna sada projektovej dokumentácie bude slúžiť ako kontrolná počas realizácie diela - nevracia sa.
3. Pri prekládke PTZ žiadame dokladovať, na ktoré pozemky budú prekladané a:
  - a) ak sa budú prekladať na pozemky iného vlastníka, požadujeme jeho súhlas a zriadenie vecného bremena,
  - b) ak sa bude meniť len ich poloha na jestvujúcich parcelách, požadujeme súhlas vlastníka pozemkov s ich novým umiestnením.
4. Pri prekládkach alebo iných zásahoch do určených technických zariadení elektrických žiadame pred ich opätovným uvedením do prevádzky dodať správcovi PTZ písomný doklad o vykonaných opatreniach pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky určených technických zariadení elektrických (nahrádza východiskovú revíziu správu do jej vydania) a neodkladne po uvedení týchto zariadení do prevádzky dodať správcovi PTZ v zmysle zákona č.513/2009 východiskovú revíziu správu, Protokol o úradnej skúške vydaný bezpečnostným orgánom, 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie a následne kolaudačné rozhodnutie, vydané špeciálnym stavebným úradom vo veciach dráh.
5. Pri ukladaní nových nadzemných a podzemných vedení a umiestňovaní objektov v teréne je nutné dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005 a ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike.

V prípade, že dôjde k obnaženiu našich káblových vedení, je nutné zabezpečiť toto vedenie proti previsom a proti vypadnutiu kábla z káblovej trasy a neodkladne ohlásiť zásah do ochranného pásma správcovi PTZ - DPMK. K opätovnému zasypaniu výkopu môže dôjsť len po písomnom súhlase správcu v stavebnom denníku zhotoviteľa.
6. Vytýčenie podzemných vedení zrealizujeme na základe objednávky, ktorú treba zaslať správcovi sietí DPMK- Stredisko údržby PTZ (Ing. Surový, tel.č. 0905 418317) min. 2 týždne vopred. K objednávke žiadame doložiť naše vyjadrenie s potvrdenou situáciou.

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 KOŠICE 4

  
Emil Štofčo  
riadiateľ techniky a údržby

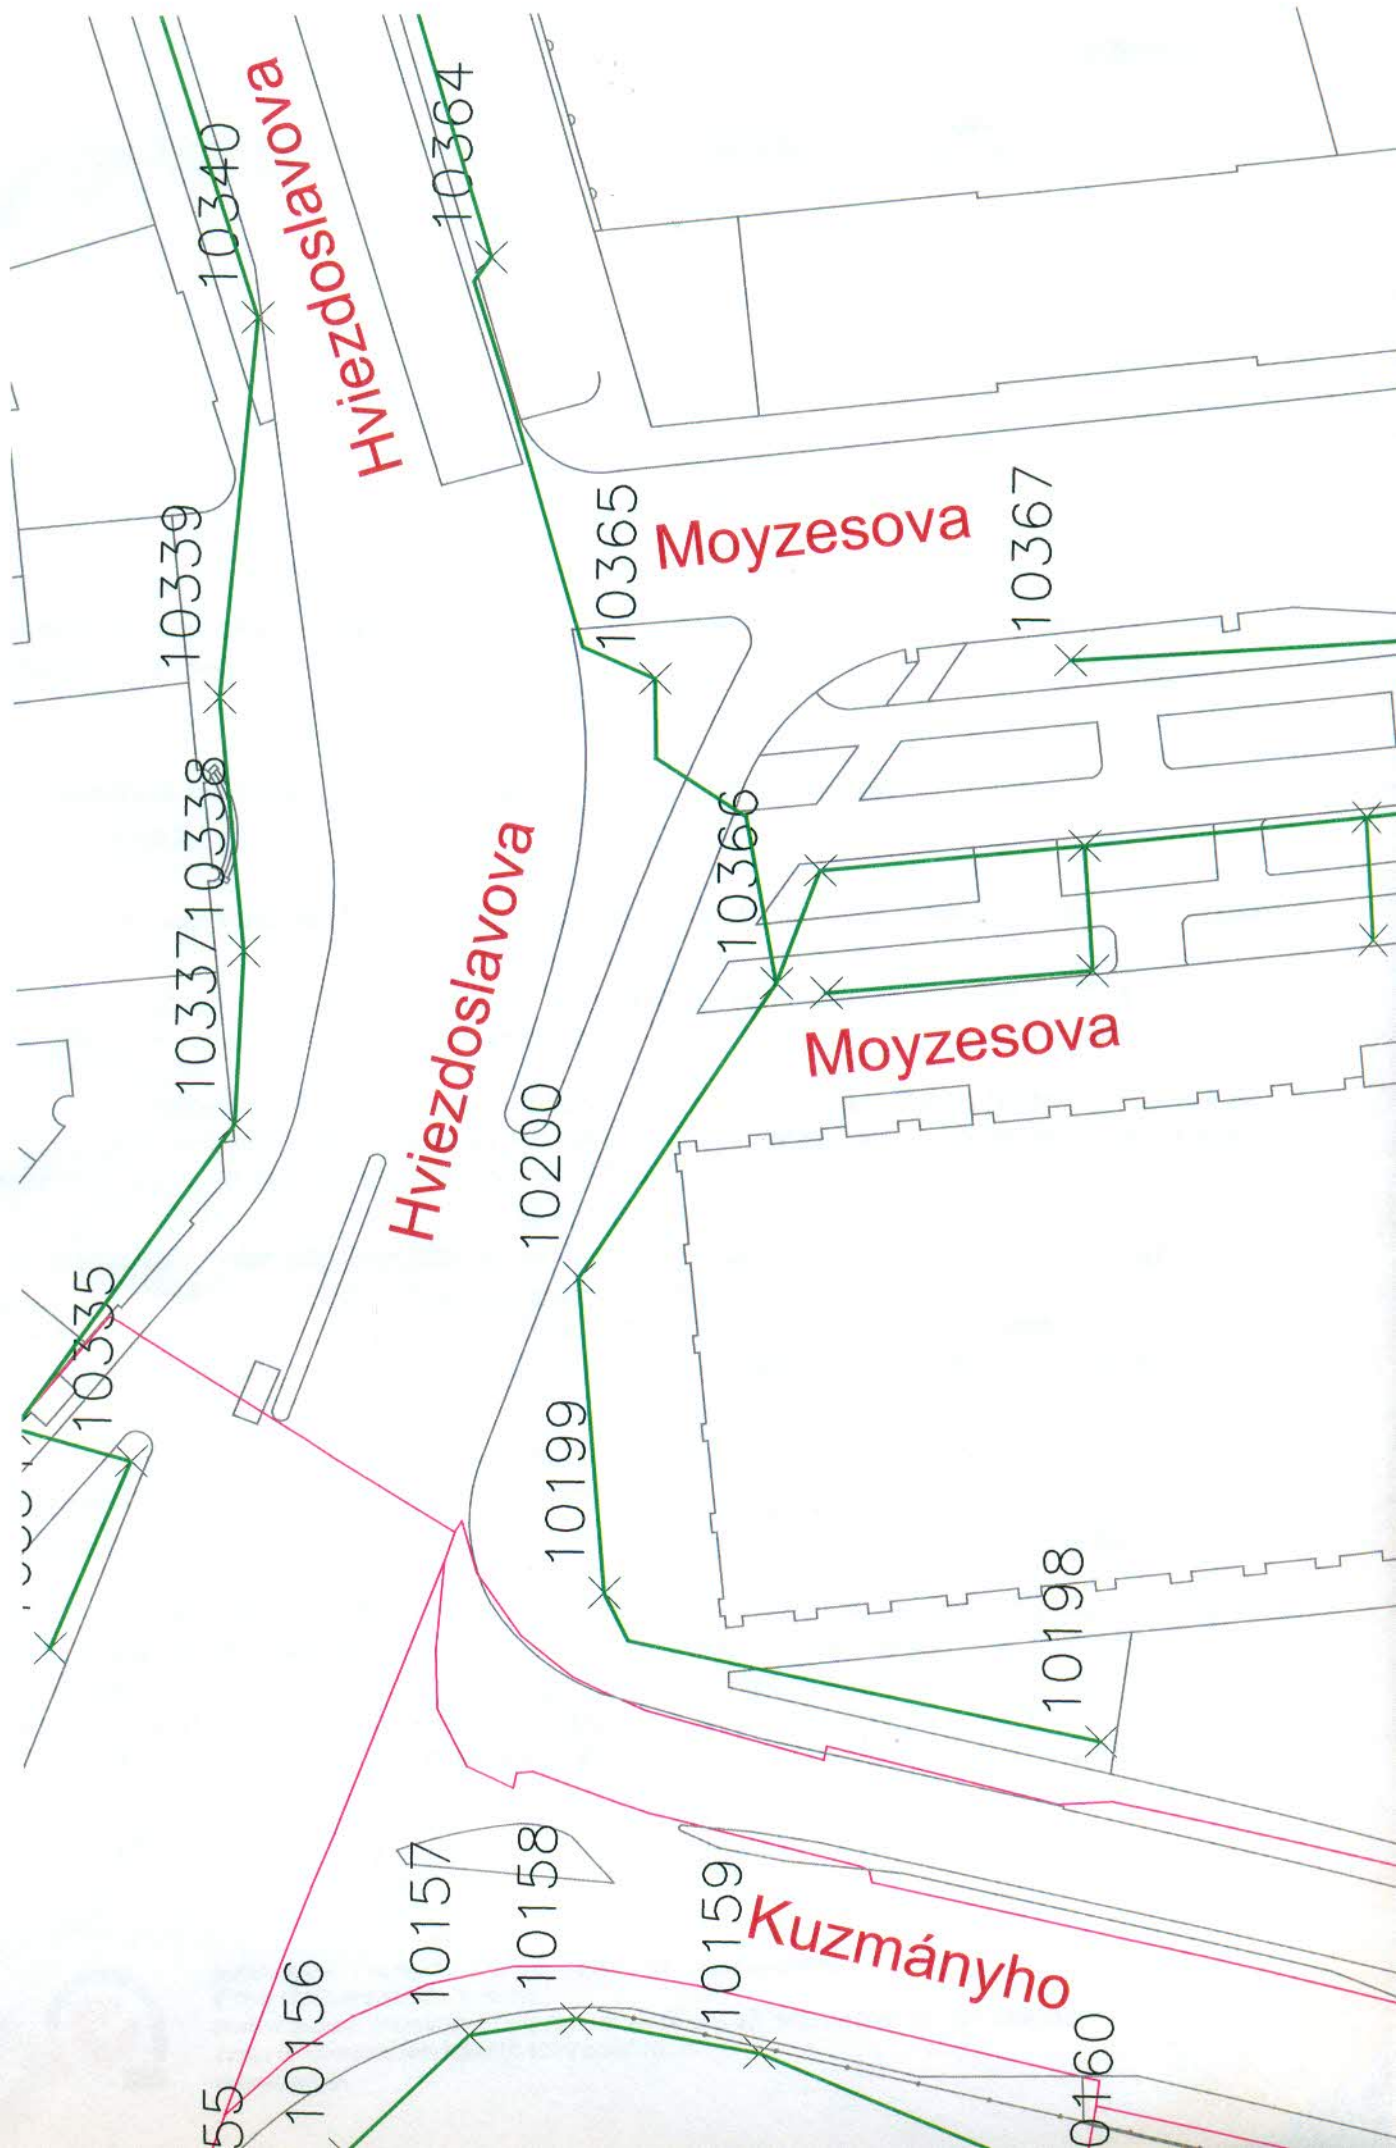



10369

Moyzesova

10370

podzemný kábel VO