



RT1

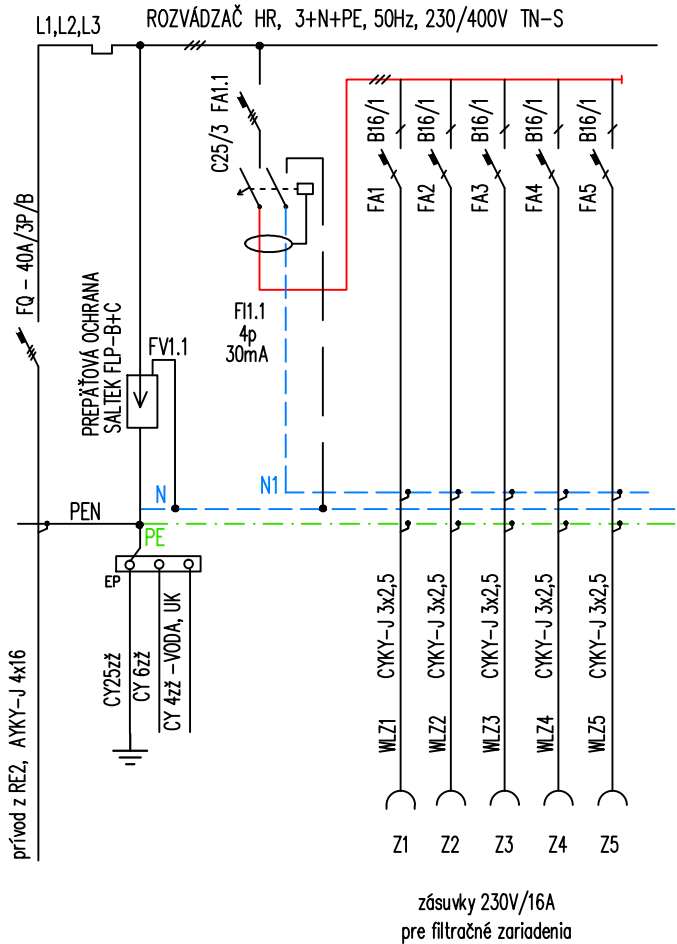

RT2

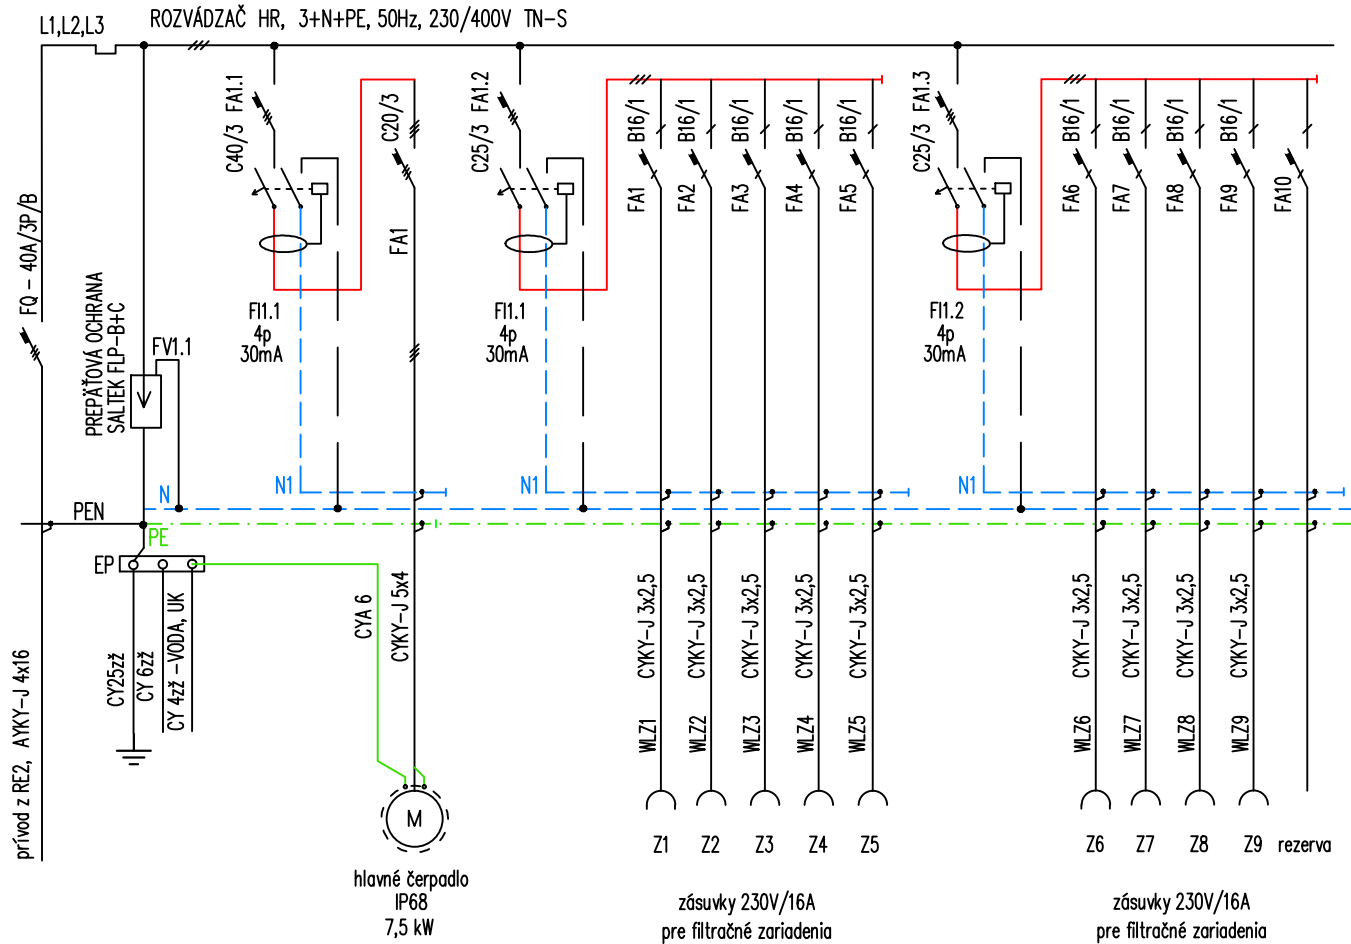

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA :


3/PEN AC 400/230 V AC, 50 Hz TN-C-S
1/N/PE AC 400/230 V AC, 50 Hz TN-S


OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM :

- 411 OCHRANNÉ OPATRENIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA
- 411.2 POŽIADAVKY NA ZĀKLADNÚ OCHRANU
- A.1 ZĀKLADNĀ IZOLĀCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
- A.2 ZĀBRANY ALEBO KRYTY
- B.2 PREKĀŽKY
- B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
- 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE
- 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPĀJANIE
- 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
- 411.3.3 DOPLNKOVĀ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRĀNIČOM

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z..
Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

SADA ČÍSLO: AUTORIZAČNĀ PEČIATKA:

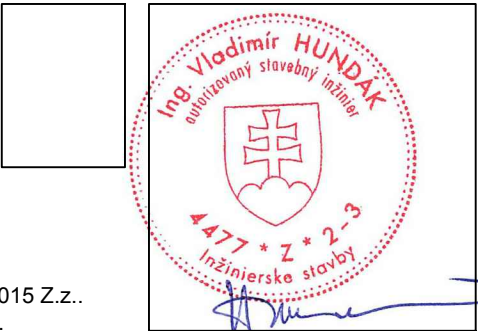

| | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. Vladimír Hundák |  <div>PSK elektro s.r.o. Bytčianska 499/130 010 03 Žilina tel. +421 910 596 481</div> |
| VYPRACOVAL | Ing. Vladimír Hundák | |
| KONTROLOVAL | Ing. Peter Pullmann | |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------|---------|
| AUTOR PROJEKTU | Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. | Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652 | | |
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU | Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. | | | |
| STAVEBNÍK Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava | | STUPEŇ | DRS | |
| PARCELA | RN C č. 5671/6 | PROFESIA | ELEKTRO | |
| STAVBA Obnova sídliskového vnútrobloku Agátka v Trnave - zóna C | | FORMÁT | A4 x 2 | EI |
| OBJEKT SO-03 PRÍPOJKA K TECHNOLOGII JAZIERKA | | DÁTUM | 06/2020 | |
| VÝKRES ROZVODNICE TR1, TR2 | | MIERKA | - | Č.VÝKR. |
| | | ČÍSLO ZÁK. | 06/06/2018 | 3.3 |