

OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007, ČL.411
- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE - ČL.411.3.1
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE - ČL.411.3.2

2


EXISTUJÚCE SVIETIDLO PONECHÁVAN

— — — V0 — — — NOVÉ ZDUŠNÉ IZOLOVANÉ VEDENIE VO (1-AES 4x16)

NOVÉ LED SVIETIDLO PRE PRECHOY SL11 midi, 15880m, 150W, 4000K, IP66, NA EXIST. STĽPE NN VO VÝŠKE 6m
INŠTALOVANÉ NA NOVOM FeZn VÝLOŽNÍKOM DĽŽKY 2m (V-BS-20/2/2)

NOVÉ LED SVIETIDLO SL11 mini, 6720lm, 60W, 3000K, IP66, NA EXIST. STĽPE NN VO VÝŠKE 7m
INŠTALOVANÉ NA NOVOM FeZn VÝLOŽNÍKOM DĽŽKY 2m

POISTKOVÁ SKRINKA IPS NA STĽP

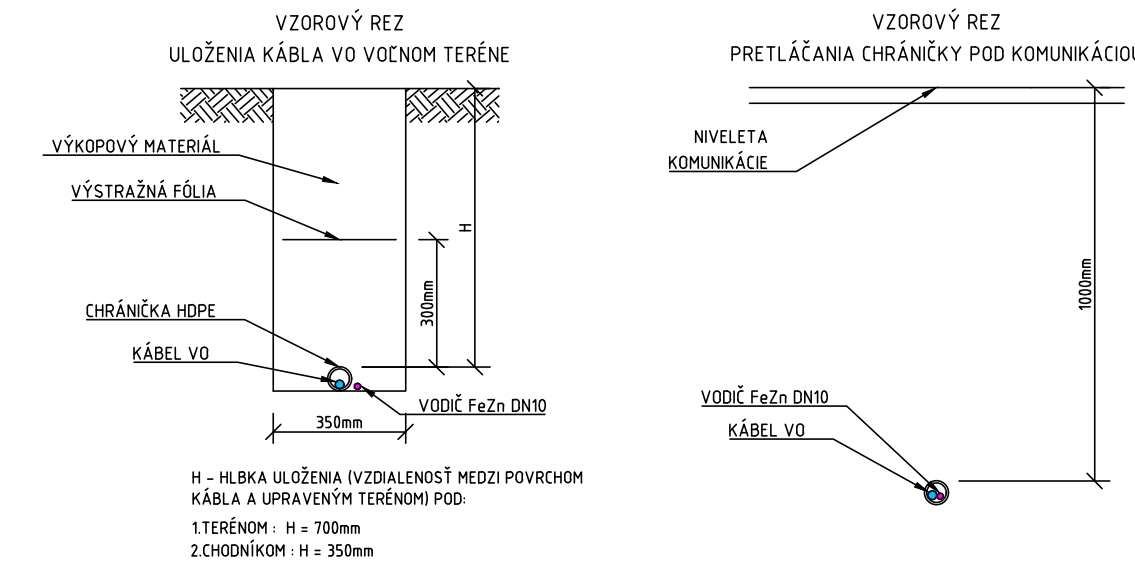


UPOZORNENIE:
PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ OVERIŤ A VYTÝČIŤ JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE
PRI NEBEZPEČNÝCH SÚBOHOCH A KRIŽOVANIACH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE.
KLADENIE REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 33 2000-5-52 A STN 73 6005

D

Katastrálne územie: TRNAVA
Súradnicový systém: S-JTSK - real. JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 621-00

VYPRACOVANÉ: Ing. D. SERINA		HL. INŽ. PROJEKTU Ing. Č. NAGY		ZHOTOVITEĽ:  Wolkeova 19, Bratislava eldesignds@gmail.com
ZOD. PROJEKTANT: Ing. D. SERINA		TECH. KONTROLA: Ing. Č. NAGY		
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č. 1, 917 71 TRNAVA				
KRAJ: TRNAVSKÝ KRAJ		OKRES: TRNAVA		
STAVBA: REKONŠTRUKCIA MK UL. J. HAJDÓCZYHO - PD - 1. ČASŤ AKTUALIZÁCIA PD				ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2018/198/01
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 621-00 ÚPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA				STUPEŇ: DRS
PRÍLOHA: SITUÁCIA				DÁTUM: 09/2020
				FORMÁT: 6x A4
				MIERKA: M 1:500
				ČÍSLO PRÍLOHY: 3
				ÚPRAVA: