SCHÉMA ZAPOJENIA MERANIA V HR-NV

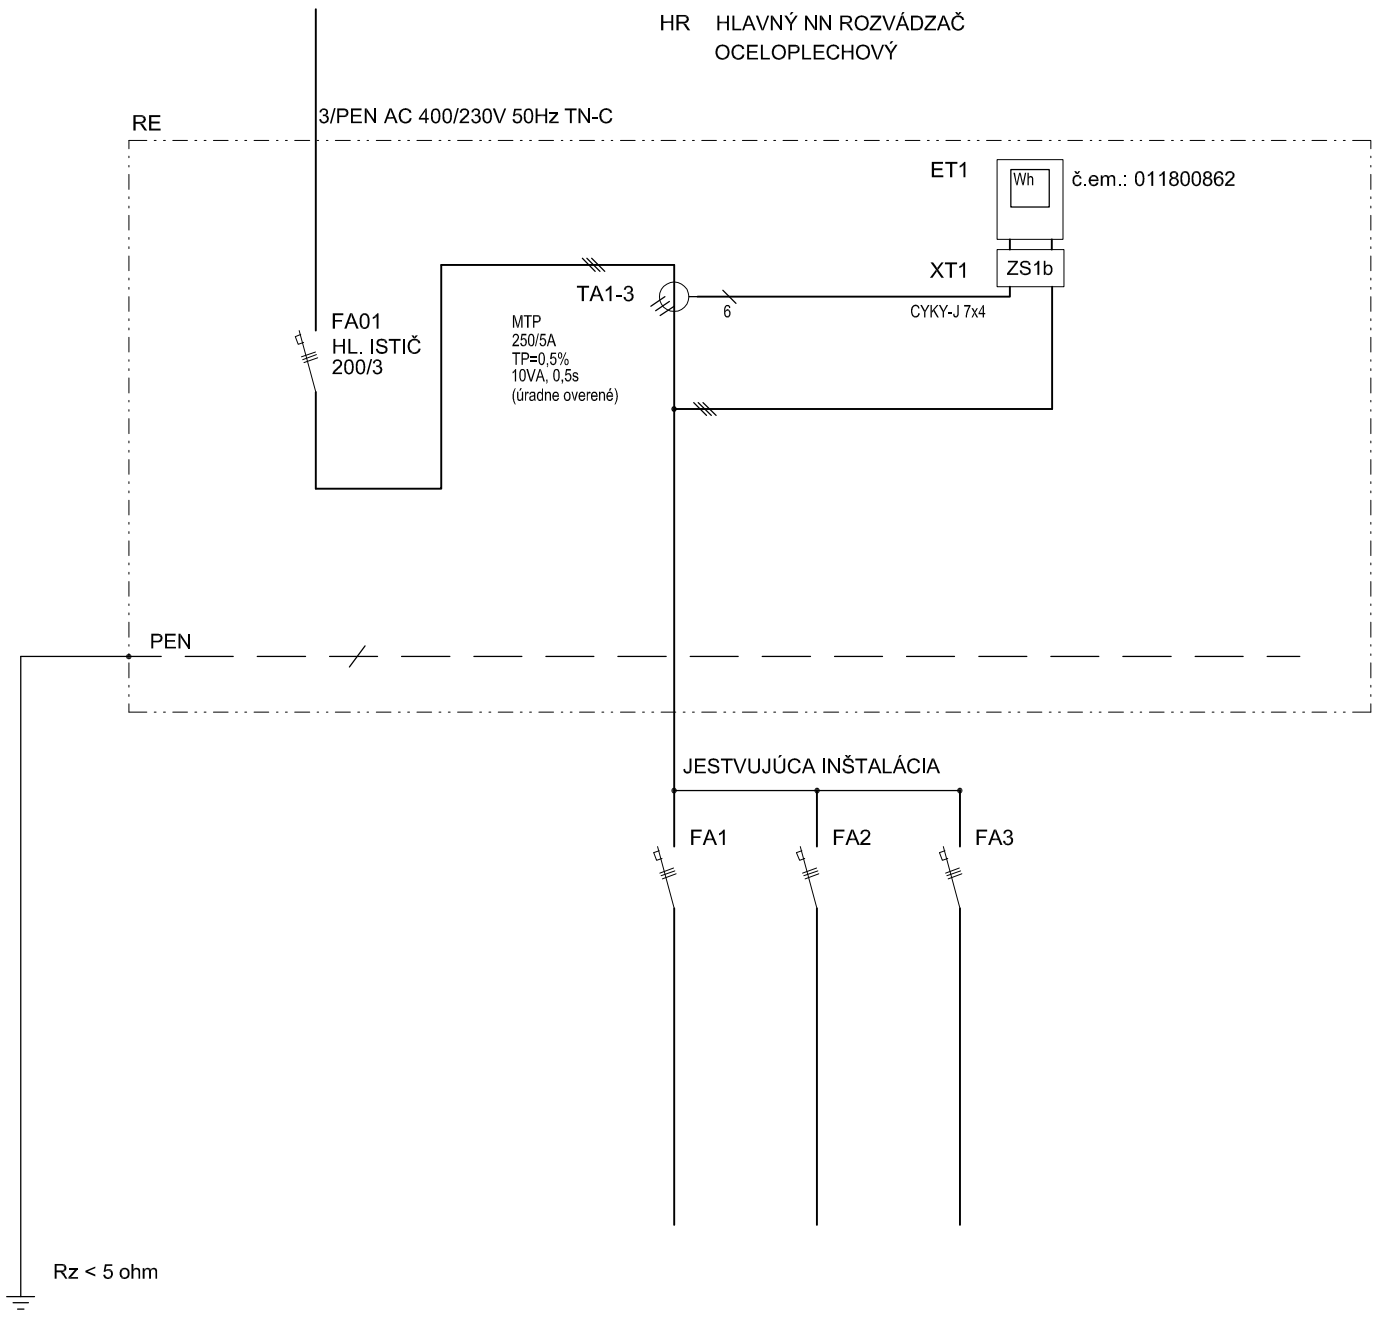

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/PEN, AC 50 Hz, 400 V/230V, TN - C (prívod, sieť)
2 DC, do 1000V, (FVZ - DC strana meniča)

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - PODĽA STN 33 2000-4-41:
  - a/ ZÁKLADNÁ OCHRANA: - IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (pred priamym dotykom) čl. A.1
    - ZÁBRANY ALEBO KRYTY, čl. A.2
  - b/ OCHRANA PRI PORUCHE: - OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1
    - OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.2
    - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2

SADA Č.:

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom ELIPRO. Objednávateľ tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akéhokoľvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časti akokoľvek využívať, kopírovať (ani iným spôsobom rozmnožovať) alebo sprístupniť ďalším osobám.
Projekt elektroinštalácie bol vypracovaný podľa odporúčaného podrobného obsahu a rozsahu uvedeného sadzobníka.Súčasťou projektu nie sú drôtovacie a svorkové schémy, určenie sledu a počtu svoriek pri zariadeniach a stanovenie konečného očíslovania, schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov a výkresy ukladania káblových rozvodov. Uvedené výkresy sú dodávateľskou dokumentáciou, ktorú zabezpečujú zhotoviteľia (dodávatelia) prác v rámci svojej výrobnej prípravy.

AUTOR:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ELIPRO elektroinštalácie ELIPRO s.r.o. Vajanského 12, 080 01 Prešov 0908 363 309, elipro@elipro.sk
Ing. Rastislav Žigraj		Ing. Rastislav Žigraj	
Ing. Zuzana Žlebčíková			
INVESTOR:	MESTO SABINOV		
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY SABINOV, ul. ŠVERMOVA	Č.PROJEKTU:	18023_P
OBJEKT:	SO01	FORMÁT:	2 x A4
MIESTO:	ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV	DÁTUM:	04/2018
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE	STUPEŇ:	RS
OBSAH VÝKRESU:		MIERKA:	
	RH - SCHÉMA ZAPOJENIE MERANIA	Č.VÝKRESU:	3