


NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 332000-4-41)	
	ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)	OCHRANA PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ, ZABRANY ALEBO KRYTY	SAMODENNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE OCHR. UZEMNENIE, OCHR. POSPÁJANIE
2 OC 10V-48V P&E ETHERNET - 10/100 MHz 24V	MALÝM NAPÄTÍM PELV	MALÝM NAPÄTÍM PELV
PROSTREDIE V ZMYSLE PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, KTORÝ JE SÚČASŤOU PROJEKTU ELEKTRO.		
SÚBEHY SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV: NA NEVYHNUTNOM SÚBEHU SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV MUSIA BYŤ OBIĐVA ROZVODY V ZMYSLE STN 33 2000-5-52 OD SEBA VZDIALENÉ ASPOŇ 3 cm PRI SÚBEHU DO 5 m, ASPOŇ 10 cm PRI SÚBEHU NAD 5 m A ASPOŇ 1 cm PRI ICH VZÁJOMNOM KRÍŽOVANÍ.		

VZDIALENOSTI INŽ. SIETÍ PODLA STN 736005

SÓBEH:	oznam.kábel	- NN kábel	- 0,3m/0,1m
	oznam.kábel	- VN-22kV kábel	- 0,8m/0,3m
	oznam.kábel	- oznam.kábel	- --
	oznam.kábel	- plyn	- 0,4m
	oznam.kábel	- vodovod	- 0,4m
	oznam.kábel	- kanalizácia	- 0,5m
KRÍŽOVANIE:	oznam.kábel	- NN kábel	- 0,3m/0,1m
	oznam.kábel	- VN-22kV kábel	- 0,8m/0,1m
	oznam.kábel	- oznam.kábel	- --
	oznam.kábel	- plyn	- 0,1m
	oznam.kábel	- vodovod	- 0,2m
	oznam.kábel	- kanalizácia	- 0,2m
	oznam.kábel	- teplovod	- 0,5m/0,15m

LEGENDA ZARIADENI CCTV	
	DIGITÁLNY ZAZNAMNIK
	DATOVÝ ROZVADZAC
	KAMERA
	KABEL FTP CAT 6A ZEMNY
LEGENDA EZS:	
	ÚSTREDNÁ EZS
	KOMUNIKÁTOR GSM
	AKUMULÁTOR V ÚSTREDÍ
	EXTERNÝ KONCENTRÁTOR
	OVLÁDACIA KLÁVESNICA
	MAGNETICKÝ KONTAKT
	KABEL FTP4P

DETAIL "A"

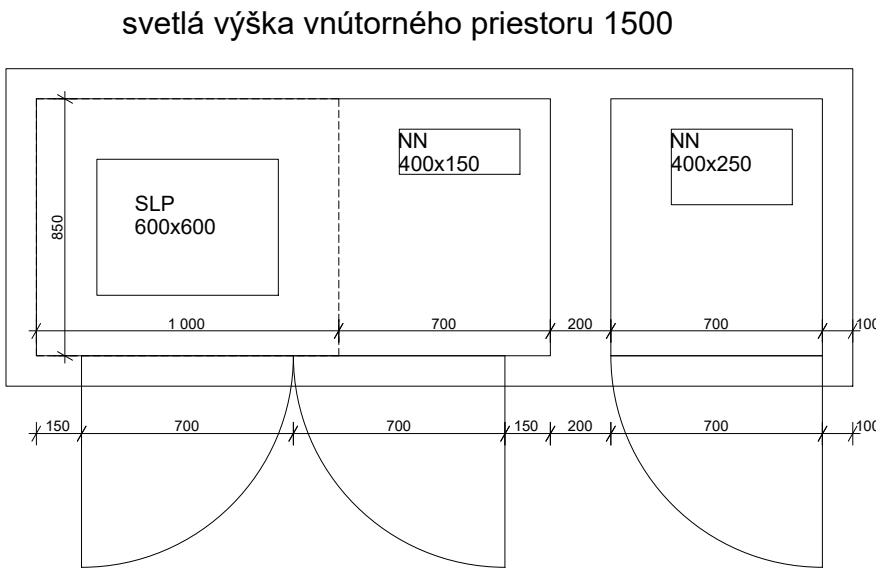

HL.PROJEKTANT	Ing.arch.Michael Kostka	SPRACOVATEĽ:	
ZODP.PROJ.ČASŤI	Polakovič Marián	Ing.arch.Michael Kostka	
VYPRACOVAL	Polakovič Marián		
STAVEBNÍK	MČ Petržalka		
NÁZOV A MIESTO STAVBY		STUPEŇ	RP
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia		DÁTUM	14.04.2021
MČ Petržalka		FORMÁT	6 A4
ČASŤ	SO.X3 KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV	Č.ČAKÁZKY	
DRUH VÝKRESU	SITUACIA - Kamerový systém CCTV	MIERKA	Č.VÝKRESU
		1:500	1