



ULOZENIE U1

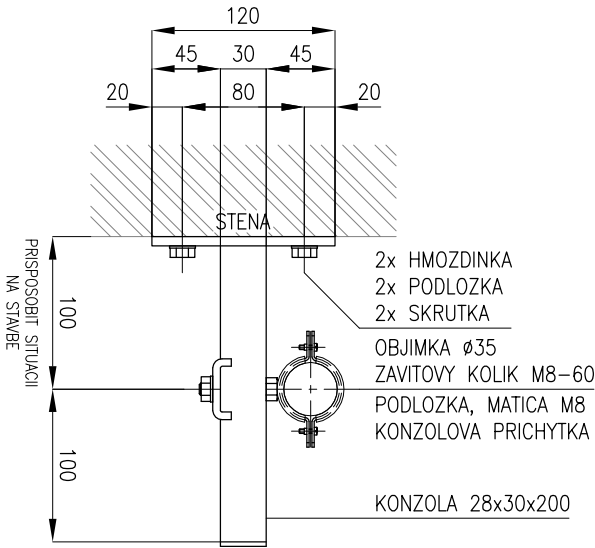


ULOZENIE U2

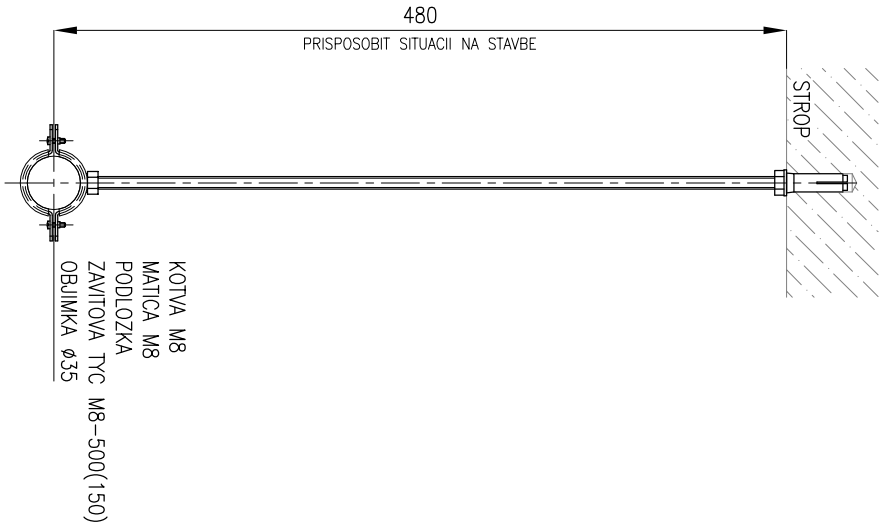

CHRANICKA


BEZ MIERKY

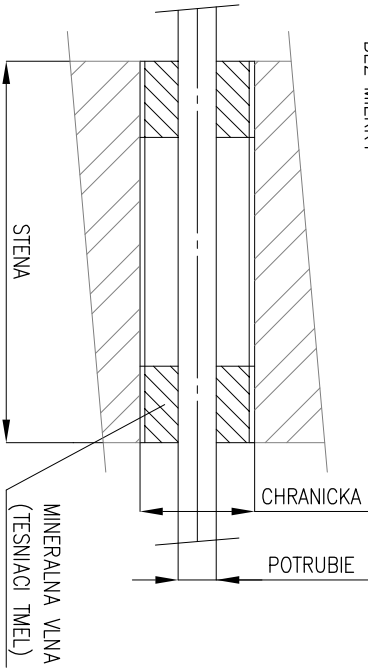

PRIRADENIE CHRANICEK

POTRUBIE	CHRANICKA
ø35	DN40

ULOZENIE U3

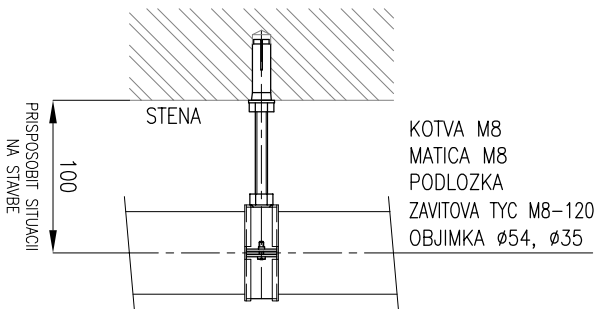

MAXIMALNE ODPORUCANE VZDALENOSTI MEDZI PODPERAMI	
VONKAJSI PRIEMER (mm)	MAXIMALNE VZDALENOSTI (m)
ø35	2,5

LEGENDA

- ULOZENIE PRISPOSOBIT SITUACII NA STAVBE

Vypracoval	ING.SLUK	Ved. projektu	ING.ŠUTY	
Projektant	ING.SLUK	Kontrola		
Investor	UNIVERZITNA NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, 04190 KOŠICE			
Miesto stavby	RASTISLAVOVA 43, 04190 KOŠICE			
Parc. číslo				
Stavba	ROZVODY MEDICINÁLNYCH PLYNOV PRE XIX.PAV. UN L. PASTEURA, PRACOVISKO RASTISLAVOVA 43, KOŠICE			
Objekt	SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ROZVODY MP MEDICINÁLNE PLYNY			
Obsah	NÁVRH ULOŽENIA, CHRANIČKA			
Arch. č.				Výkr. č.
1321.01.MP				5

<b>PROENTECH</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA		Sada č.
Kancelária: Štepkovská 61, 040 11 Košice mobil: 0907 908269 e-mail: proentech@proentech.sk		

Stupeň PROJEKT	
Dátum	04.2021
Mierka	1:5
Zák. č.	1321
Zmena	0

Kótované	mm
----------	----

Počet A4	2
----------	---

Zák. č.	1321
---------	------

Arch. č.	1321.01.MP
----------	------------

Výkr. č.	5
----------	---