


PÔDORYS

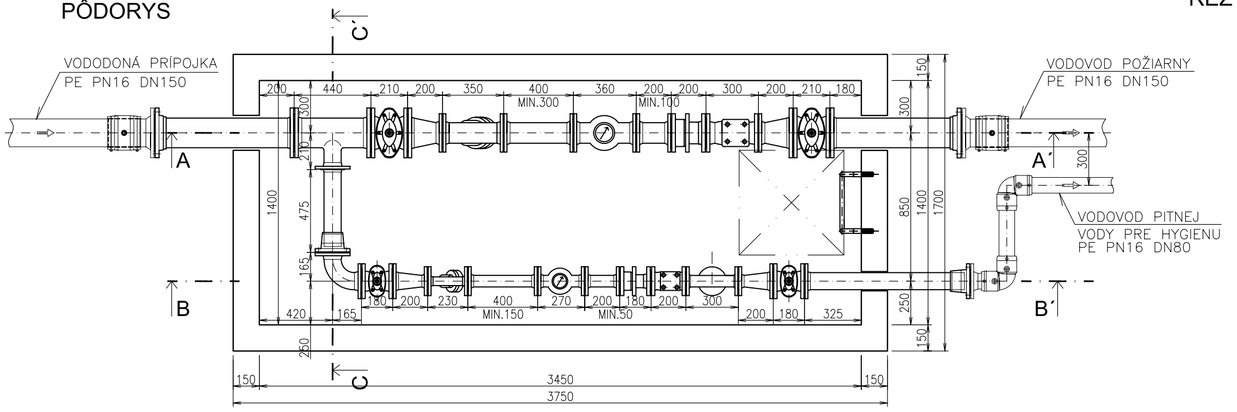


REZ C-C´

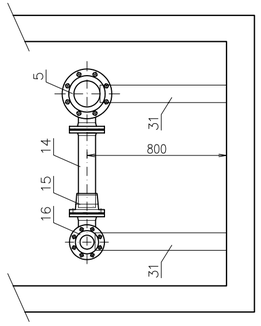

REZ A-A´

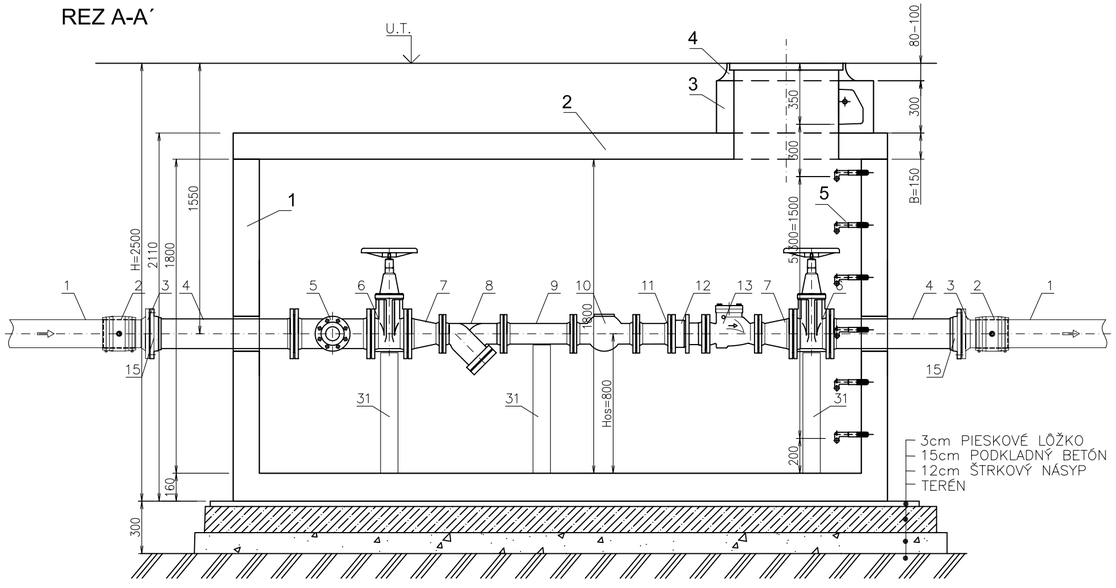

REZ B-B´

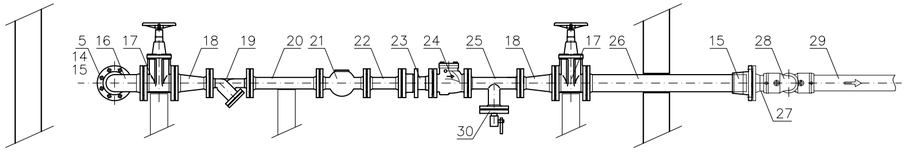

LEGENDA:

1 POTRUBIE VODOVODU – HD–PE PE100RC DN150 SDR11
2 PE ELEKTROOBJÍMKA ø160/DN150
3 PE LEMOVANÝ NÁKRUŽOK S PRÍRUBOU ø160/DN150
4 PRÍRUBOVÁ RÚRA TP Hawle č.8500 DN150 L800
5 PRÍRUBOVÁ ODBOČKA T–KUS Hawle č.8510 DN150/80
6 PRÍRUBOVÝ POSÚVAČ KRÁTKY Hawle č.4000 E2, DN150 S KOLIESKOM
7 PRÍRUBOVÁ REDUKCIA FFR Hawle č.8550 DN150–100
8 PRÍRUBOVÝ FILTER Hawle č.9910 DN100
9 PRÍRUBOVÝ RÚRA TP Hawle č.8500 DN100 L400 (UKLUDŇUJÚCI KUS)
10 PRÍRUBOVÝ VODOMER WESAN WS–MFD DN100 L360 (POŽIARNEJ VODY)
Qmax=125m3/h, Qn=100m3/h, Qmin=2,5m3/h
11 PRÍRUBOVÝ RÚRA TP Hawle č.8500 DN100 L200 (UKLUDŇUJÚCI KUS)
12 PRÍRUBOVÁ MONTÁŽNA VLOŽKA Hawle č.9810 DN100 L200 +/–25mm
13 PRÍRUBOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA Hawle č.9831 DN100

14 PRÍRUB. RÚRA TP Hawle č.8500 DN80 L600 SKRÁTENÁ PODLA POTREBY
15 ŠPECIÁLNA PRÍRUBA Hawle č.7102 DN80/98 (DN150/170)
16 PRÍRUBOVÉ KOLENO Hawle č.8530 DN80
17 PRÍRUBOVÝ POSÚVAČ KRÁTKY Hawle č.4000 E2, DN80 S KOLIESKOM
18 PRÍRUBOVÁ REDUKCIA FFR Hawle č.8550 DN80–50
19 PRÍRUBOVÝ FILTER Hawle č.9910 DN50
20 PRÍRUBOVÝ RÚRA TP Hawle č.8500 DN50 L400 (UKLUDŇUJÚCI KUS)
21 PRÍRUBOVÝ VODOMER WESAN WS–MFD DN50 L270 (PITNEJ VODY)
Qmax=31,25m3/h, Qn=25m3/h, Qmin=0,63m3/h
22 PRÍRUBOVÝ RÚRA TP Hawle č.8500 DN50 L200 (UKLUDŇUJÚCI KUS)
23 PRÍRUBOVÁ MONTÁŽNA VLOŽKA Hawle č.9810 DN50 L180 +/–25mm
24 PRÍRUBOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA Hawle č.9831 DN50
25 PRÍRUBOVÁ ODBOČKA T–KUS Hawle č.8510 DN50/50
26 PRÍRUBOVÁ RÚRA TP Hawle č.8500 DN80 L800 SKRÁTENÁ PODLA POTREBY
27 PE LEMOVANÝ NÁKRUŽOK S PRÍRUBOU ø90/DN80
28 PE ELEKTROKOLENO ø90–90° (2ks)
29 POTRUBIE VODOVODU – HD–PE PE100RC DN80 SDR11
30 PRÍRUBA S VNÚTORNÝM ZÁVITOM Hawle č.8100 DN50/1"
ZÁVITOVÝ GULOVÝ VENTIL 1" SO ZÁTKOU (VZORKOVACÍ)
31 PODPERNÝ BETÓNOVÝ BLOK min.100x100/50mm

±0,000 = 209,290 m n. m.

REV Č. / REV NO:	DÁTUM / DATE:	OBSAH / CONTENT:	VYPRACOVAL / MADE BY:	PODPIS / SIGN.:
1.				
2.				
3.				

AUTOR NÁVHRU / AUTHOR PROPOSAL:	
GENERÁLNY PROJ. / GENERAL ENGINEER:	CEVING s.r.o., Košice
KONTROLOVAL/ CHKD BY:	ING.RADOSLAV LEVČÍK
ZODPOV. PROJ. / RESPONSIBLE ENG:	ING. PETER MOLNÁR
PROJEKTANT / MADE BY:	ING. PETER MOLNÁR
INVESTOR / CLIENT:	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice
MIESTO STAVBY / SITE:	p.č: 265/1; k.ú: Stredné Mesto; obec: Košice-Staré Mesto; okres: Košice I; Košický kraj
NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:	ŠPORTOVÁ HALA ANGELS ARÉNA - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING UNIT:	SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
Č. PARE/ NO. COPY:	
NÁZOV VÝKRESU / TITLE DRWG:	VODOMERNÁ ŠACHTA

CEVING s.r.o.
Projektovo-inžinierska kancelária
Krivá 18, 040 01 Košice
+421 55 6782726, www.ceving.sk

STUPEŇ PD / LEVEL:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
DIEL / PART:	VODOVOD
DÁTUM / DATE:	15.06.2021
FORMÁT/ FORMAT:	3xA4
ARCH.Č./ ARCH.NO.:	PD_CEV_2020_0226
MIERKA / SCALE:	1:25
Č. VÝKRESU / NO DRWG:	4.