


LEGENDA:

- SKÚŠOBNÁ SVORKA V KRABICI
- Zberacia tyč vrátane držiakov - Zachytavacia tyč 101 VL2000
- Zberacia tyč vrátane držiakov - Zachytavacia tyč 101 VL1500
- HR-svorka krížová OBO 249 8-10 ST (5311500)
- HR-svorka OBO 233 8 (5336309) (spoj pásik / drôt)
- HR-svorka OBO 256 A-DIN 40 FT (5314666) (spoj pásik / pásik)
- ODKVAPOVÁ SVORKA typ OBO 262
- Páska uzemňovacia FeZn 30x4
- Gulatina - gulatina Ø 10 mm OBO RD 10 (5021103) (1 m = 0,63 kg)
- Gulatina - drôt Ø 8 mm OBO RD 8-ALU (5021286) - (1 kg / 7,41 m)

POZNÁMKY:

- OBJEKT BUDE CHRÁNENÝ PROTI ATMOSFERICKÝM VÝBOJOM BLESKOZVODNÝM ZARIADENÍM VYPRACOVANÝM PODĽA SÚBORU NORIEM STN EN 62305 OCHRANA PRED BLESKOM, PRE STUPEŇ OCHRANY LPS III. ZVODY SÚ NAVRHOVANÉ KAŽDÝCH 15m.
- POČET ZVODOV BOL STANOVENÝ PODĽA PÓDORYSNÝCH ROZMEROV A VÝŠKY OBJEKTU V ZMYSLE STN NA 7. NAVRHNUTÝ BLESKOZVOD SA PRIPOJÍ NA ZVODY VEDENÉ V ZATEPLENÍ. VO VÝŠKE 0,6 AŽ 1,8 m NAD TERÉNOM SÚ UMIESTNENÉ SKÚŠOBNÉ SVORKY SZ V KRABICI.
- UZEMNENIE JE NOVÉ, TVORENÉ PÁSIKOM FeZn 30x4 ULOŽENÉ V ZÁKLADOCH OBJEKTU. NA UZEMNENIE SA PRIPOJA ZVODY BLESKOZVODU RESP. HUS OBJEKTU

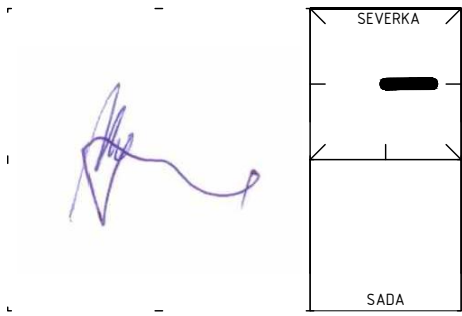

NÁZOV A MIESTO STAVBY		INVESTOR		ZHOTOVITEĽ PD	
OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TULIPA KVETOSLAVOV- MATERSKÁ ŠKOLA		ATOPS Development 3 s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava			
ZODP. PROJ.	Ing. Ľuboš Nekoranec	STUPEŇ PD	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	OBEČ	Kvetoslavov
AUTOR	Ing. Tomáš Kutiš	C	DOKUMENTÁCIA SO	KAT. ÚZEMIE	Kvetoslavov
VYPRACOVAL	Ing. Ľ. Nekoranec, V. Urbanik	SO	107	PARC. ČÍSLO	.
ČASŤ	1.6 Elektroinštalácia				
OBSAH	PÓDORYS BLESKOZVOD A UZEMNENIE				
MIERKA	1:100	POČET A4	4	DÁTUM	05 / 2020 ±0,000 ± 125,800 m.n.m.