



POZNÁMKY:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA !!!
- DODÁVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU!




NÁZOV A MIESTO STAVBY			INVESTOR			ZHOTOVITEĽ PD		
OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TULIPA KVETOSLAVOV- MATERSKÁ ŠKOLA			ATOPS Development 3 s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava					
ZODP. PROJ.	Ing. Ľuboš Nekoranec		STUPEŇ PD	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		OBEC	Kvetoslavov	
AUTOR	Ing. Tomáš Kutiš		C	DOKUMENTÁCIA SO		KAT. ÚZEMIE	Kvetoslavov	
VYPRACOVAL	Ing. Ľ. Nekoranec, V. Urbanik		SO	107		PARC. ČÍSLO	.	
ČASŤ	1.6 Elektroinštalácia							
OBSAH	SCHÉMA SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV							
MIERKA	- : -	POČET A4	3	DÁTUM	05 / 2020	±0,000 ± 125,800 m.n.m.		
E3								

E3

BLOKOVÁ SCHÉMA – DOMÁCI AUDIOTELEFÓN (KABELÁŽ PRE VIDEOTELEFÓN)

SYSTÉM PRI REALIZÁCIÍ KONZULTOVAŤ ZAPOJENIE A KABELÁŽ S KONKRÉTNYM DODÁVATELOM SYSTÉMU!!!

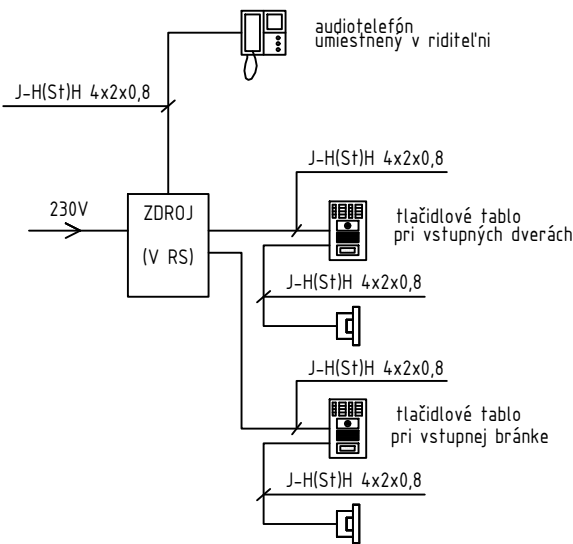

LEGENDA:



Elektromagnetický zámok
Zámok osadiť do vstupných dverí



Audiotelefón montovaný v riaditeľni
Telefón inštalovať štandardne vo výške sp. hrana 1500mm NP
Na stupačku pripojiť káblom J-H(St)H 4x2x0,8



Tlačidlové tablo s audiojednotkou
Montáž pri hlavnom vstupe do objektu
Horná hrana 1500mm nad dokončenou podlahou


BLOKOVÁ SCHÉMA – ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ CAT.6

PRI REALIZÁCI KONZULTOVAŤ ZAPOJENIE A KABELÁŽ S KONKRÉTNYM DODÁVATELOM SYSTÉMU!!!

LEGENDA:

RSL 

Dátový rozvádzač / sekcia DATA
Prepoj - so silnoprúdovým rozvádzačom RS:
- 1x CYKY-J 3x2,5mm²
- CY16mm² zž,

TDxx 

Zásuvka štrukturovanej kabeláže kat.6
2x kábel S/FTP PiMF Cat.6 v trubke FXP Ø32
zásuvku osadiť v krabici KPR68 pri inštalácii pod omietkou,
resp. v krabici KPR68/L pri inštalácii do dutých stien

INŠTALÁCIA ROZVODOV

- v stupačke a v pohdhl'ade budú vedené v slaboprúdovom rošte
- vodorovné časti rozvodov v podlahách inštalovať v chráničkách,
resp. v pancierových trubkách FXP 32 v betónovej mazanine

