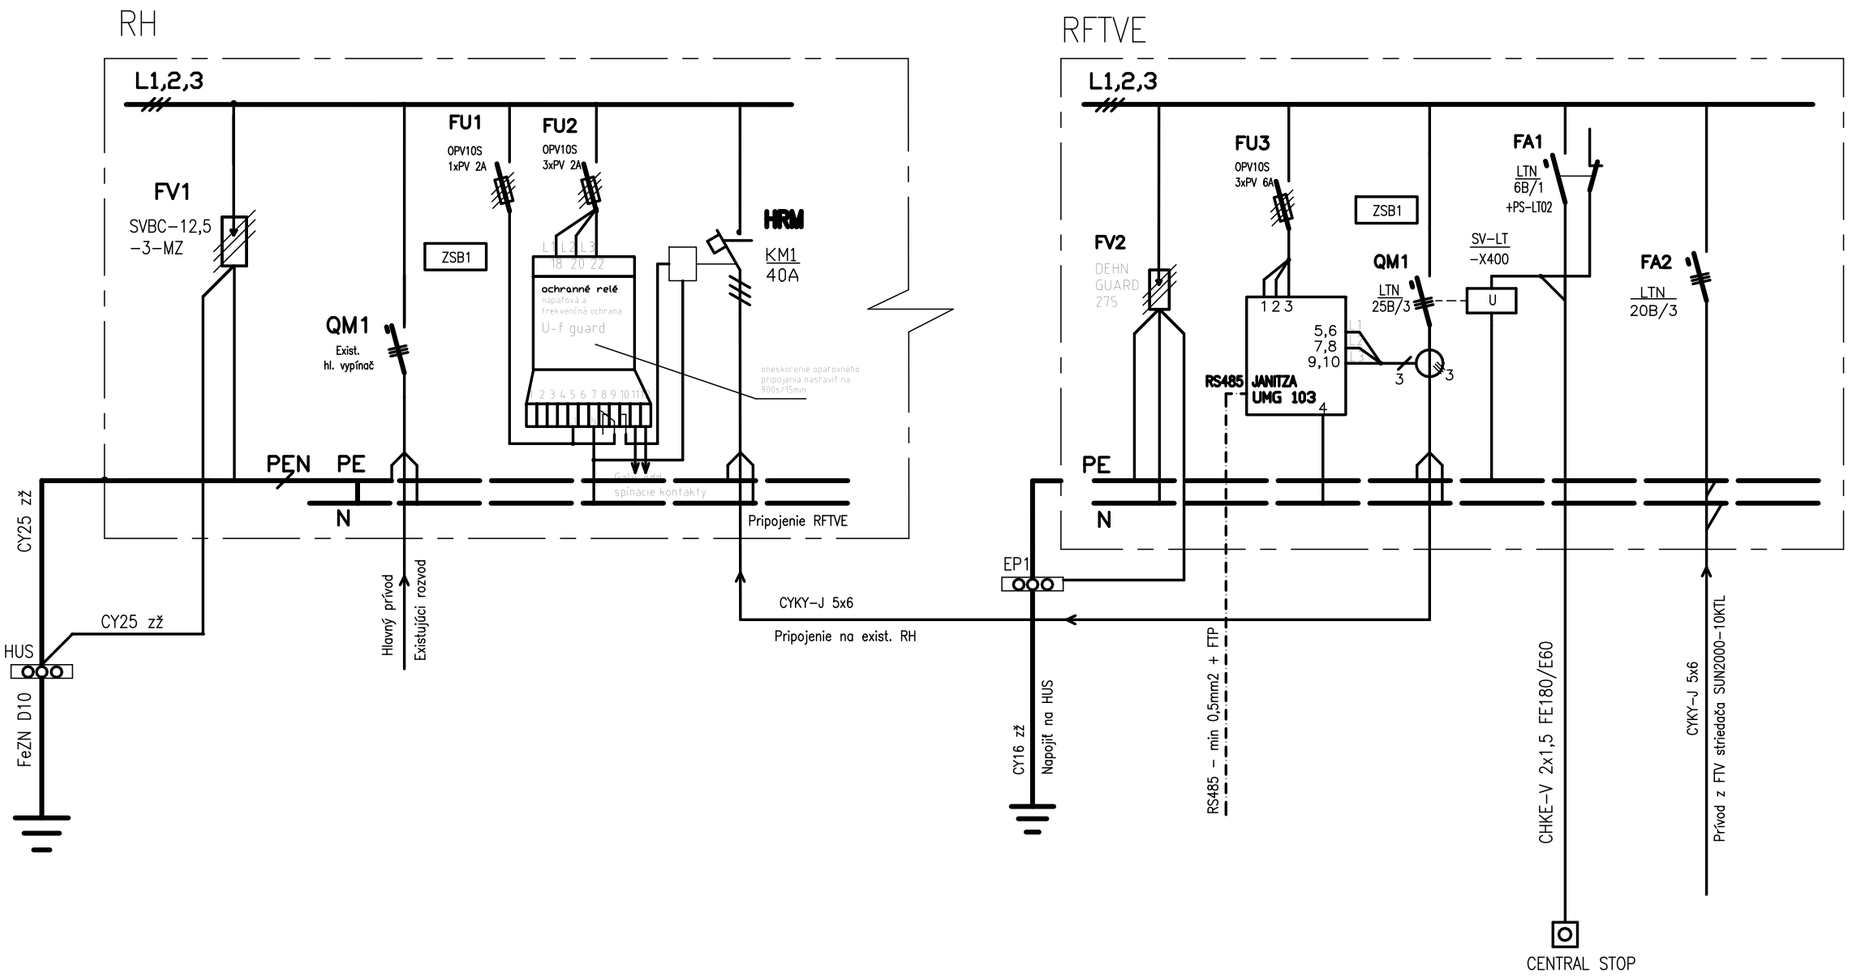


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-S
2 DC 500-1000V

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podla STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

**Použité el. zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom**

| PRO-ING RUŽOMBEROK<br>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA | | | |
|---|---|---|---|
| HLAV. ING. PROJ. : | ZODPOV. PROJ. : | VYPRACOVAL : | STUPEŇ : RP |
| Ing. Ján Potoma | Ing. Ján Božek | Ing. Tibor Beťko | DÁTUM : 09. 2021 |
| | | | FORMÁT : 2 A4 |
| MIESTO STAVBY: Obec Rabča | | | MIERKA : - |
| INVESTOR : Obec Rabča | | | ZÁK. č. : 133421 |
| STAVBA : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU, RABČA | | | |
| OBSAH : Rozvádzač RH, rozvádzač RFTVE | | | Č.VÝK.: 1 |