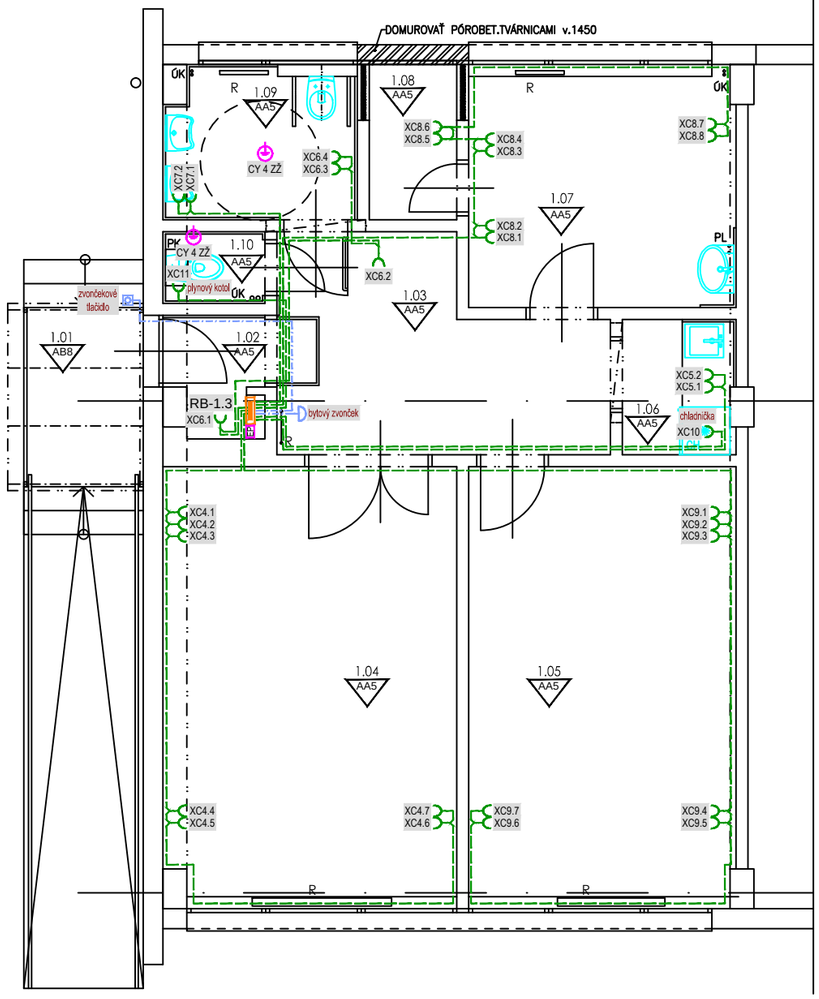

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STENY	STROPY
1.01	VONKAJŠÍ VSTUP	4,28	MRAZ.DLAŽBA	VONK. OMIETKA	
1.02	CHODBA	1,64	KER.DLAŽBA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.03	CHODBA	9,61	LAM.PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.04	MIESTNOSŤ č.1	20,50	LAM.PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.05	MIESTNOSŤ č.2	18,65	LAM.PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.06	KUCHYNSKÝ KÚT	2,43	LAM.PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.07	MIESTNOSŤ č.3	10,25	LAM.PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.08	SKLAD	2,15	LAM.PODLAHA	VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.09	KÚPEĽŇA	4,61	KER.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2m VC OMIETKA	VC OMIETKA
1.10	WC	1,15	KER.DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2m VC OMIETKA	VC OMIETKA
VÝŠKA MIESTNOSTÍ=3050mm					

POŽADOVANÉ KRYTIE EL. PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ:

1) VNĐTORNÉ PRIESTORY:
IP 20 - elektroinģtalaį n®pr²stroje
IP 30/20 - rozvodnica

2) VONKAJĢIE PRIESTORY:
IP 44 - elektroinģtalaį n®pr²stroje

3) KĐPEôœA A UMĥVACIE PRIESTORY:
podĝa STN 33 2000-7-701:2007

LEGENDA

- Vedenie pre z§suvkov®obvody
- Vedenie pre bytovĪ zvonį ek
- RB-1.3 Rozvodnica pre byt
- XC Z§suvka jednon§sobn§, zapusten§, 230V, 16A
- EP Lok§lna ekvipotenci§lna pr²pojnica

POZNÁMKY

Silnopr½dov§ inģtal§cia je preveden§ k§blami CYKY, uloģenĪ mi pod omietkou v z· nach podĝa STN 32 2130:1983, +a, Z2, Z3.
- Rozmiestnenie el. pr²strojov:
  - Z§suvky v miestnostiach inģtalovaŠvo vĪ ģke min. 200 mm od podlahy.
  - Nad pracovnou doskou v kuchyni, pre plynovĪ kotol a v tesnej bl²zkosti umĪvac²ch priestorov - z§suvky 800 mm od podlahy
- V k½peĐi a v umĪvac²ch priestoroch resp. v ich bl²zkostiach, vyhotoviŠinģtal§ciu podĝa STN 33 2000-7-701 :2007.
- V k½peĐi vyhotoviŠdoplnkov®ochrann®posp§janie vodiį om CY/CYA 4 mm2 zelenoģltej farby podĝa STN 33 2000-4-41.
- V miestnosti s plynovĪ m kotlom vyhotoviŠdoplnkov®ochrann®posp§janie vodiį om CY/CYA 4 mm2 zelenoģltej farby podĝa STN 33 2000-4-41, ako aj ochrann®posp§janie vodiį om CY/CYA 6 mm2 zelenoģltej farby podĝa STN 33 2000-5-54.
- Rozvod pre domovĪ zvonį ek je navrhnutĪ k§blami FTP-4x2x0,5 Cat5e v chr§niį k§ch FX 16.
- Tesnenie prestupov inģtal§ci² cez poģiarne deliace konģtrukcie bude realizovan®protipoģiarnymi prechodkami.

Projektov§ dokument§cia je spracovan§ na stupni pre stavebn®povolenie. Nesl½ģi ako realizaį nĪ projekt.

ROZVODNÁ SÚSTAVA: TN-S 3+N+PE 50Hz, AC 400/230V

OCHRANA PRED ZĆSAHOM ELEK. PRĐDOM
- ochrana pred z§sahom el. pr½dom v norm§lnej prev§dzke - z§kladn§ ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpeį en§ podĝa STN 33 2000-4-41; krytmi a izolovan²m ģivĪ ch | ast² el. zariaden²
- ochrana pred z§sahom el. pr½dom pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpeį en§ podĝa STN 33 2000-4-41;
  - samoį innĪ m odpojen²m nap§jania pri poruche - | I. 411.3.2
  - doplnkovou ochranou pr½dovĪ m chr§niį om (RCD) - | I. 415.1;411.3.3
  - doplnkov®ochrann®posp§janie - | I. 415.2

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ZODP.PROJEKTANT:	SADA:	BOLJEĢIK MILAN PROJEKTY ELEKTRO IĮ,O: 119 03 481
Ing. Miriam Suchomelov§	PETER MAXIAN	MILAN BOLJEĢIK		
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavn§ 1, 917 01 Trnava				
MIESTO STAVBY: Mozartova ul.	.10, Trnava		FORMĆT:	3xA4
STAVBA: CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE REKONŠTRUKCIA BYTU V BÝVALOM OBJEKTE ZŠ NA MOZARTOVEJ ULICI č.10 V TRNAVE			DĆTUM:	07/2018
			ĐĮ EL:	DSP
PROFESIA: ELEKTROINĠTALĆCIA			MIERKA: 1:50	POR. Į ŠLO: E-2
OBSAH: PĐDORYS 1.NP - NAVRHOVANĥ STAV - ZĆSUVKOVÉ OBVODY				