


ROZVÁDZAČ RP1.0 ROZVODNICA PLASTOVÁ - ZAPUSTENÁ Pi = 18kW  
JESTVUJÚCA - IP40/20 - upraviť podľa schémy Ps = 13kW  
In=63A, I''k=7,19kA, Icu=10kA  
Prívod zdola , vývody zhora

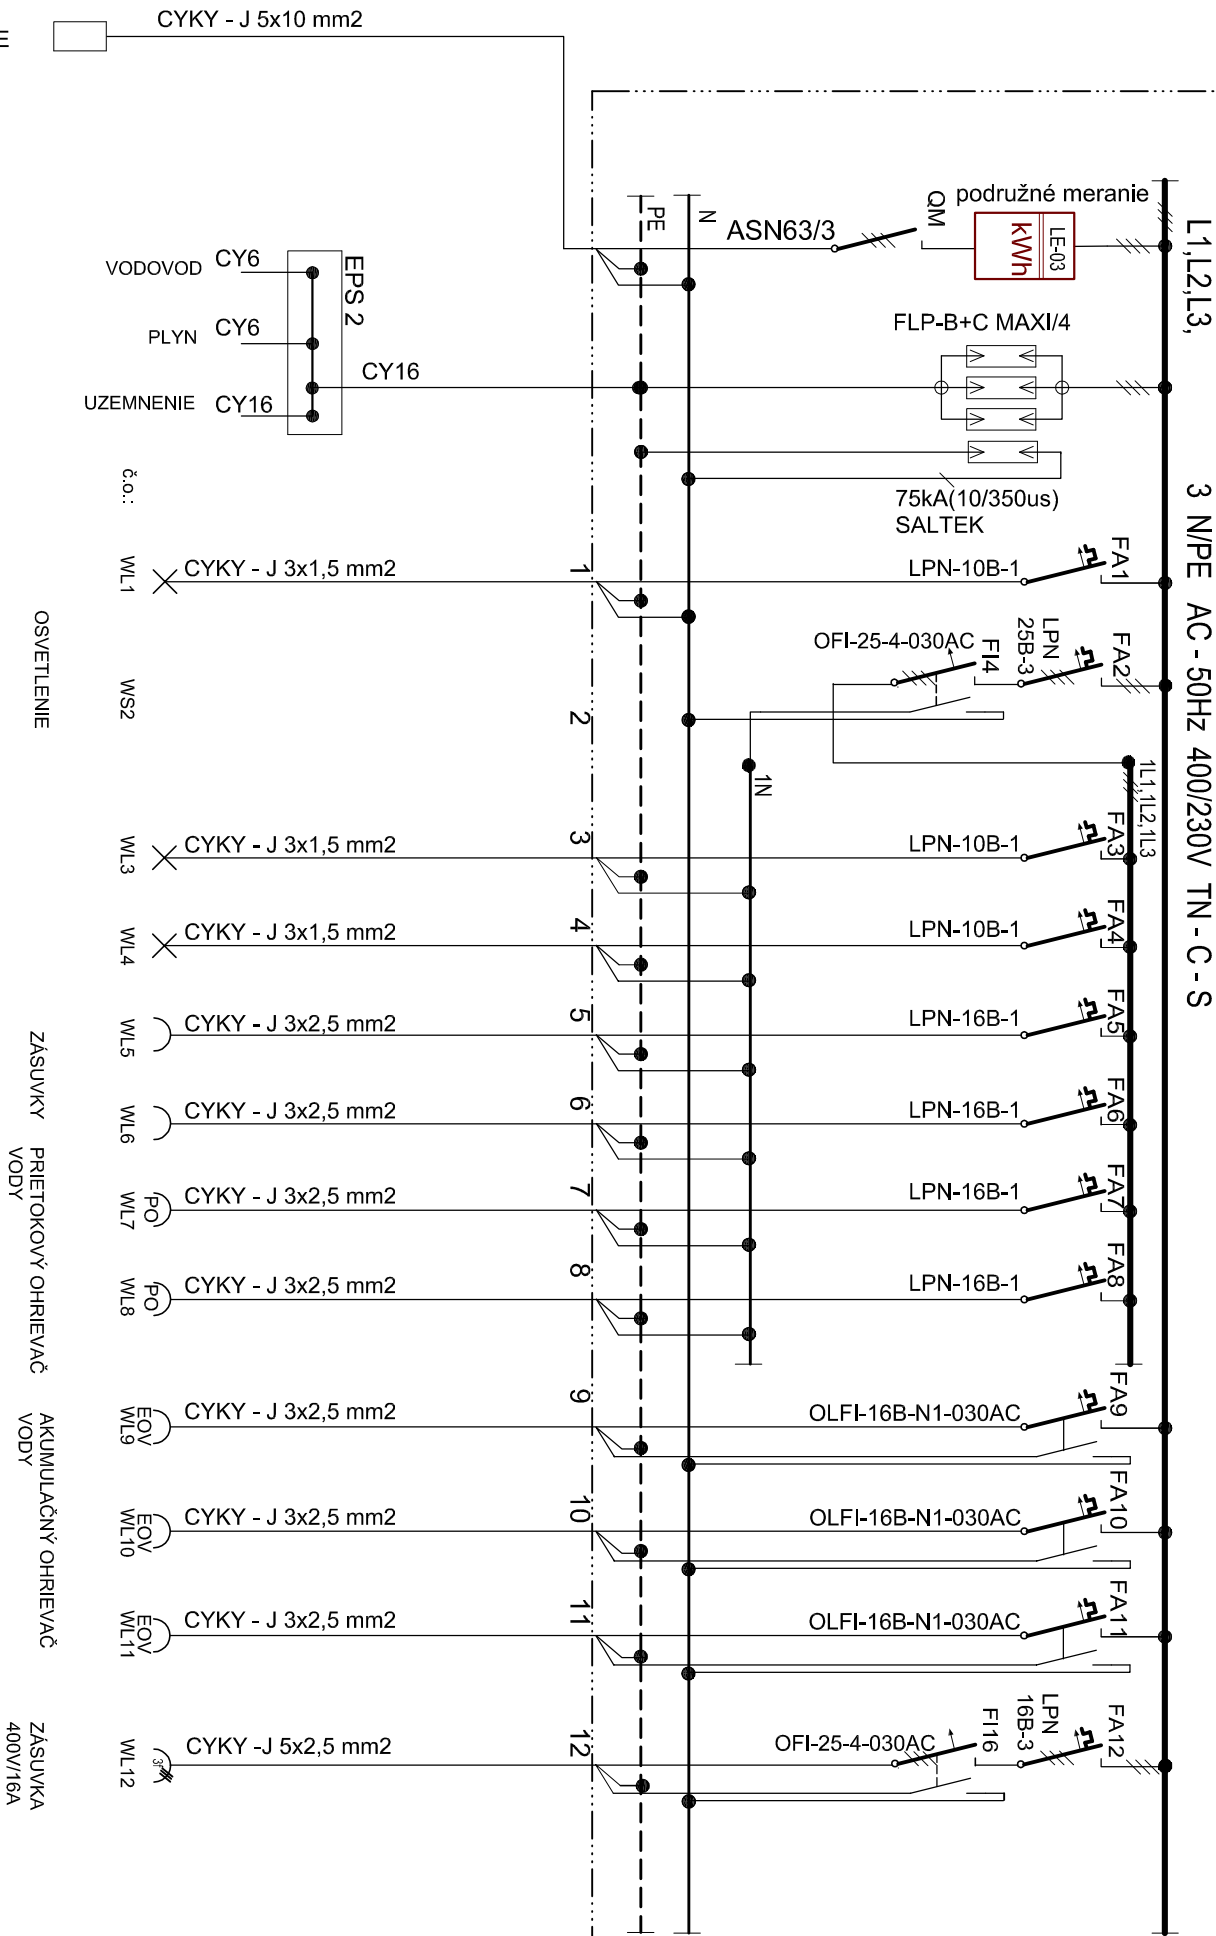

"PO 01"

Vypracoval :	DUŠAN FRANKOVIČ	<div>Dušan Frankovič</div> <div>Budovateľská 1</div> <div>919 26 ZAVAR</div>
Zodp. projektant :	DUŠAN FRANKOVIČ	
Hl. projektant :	ING.JOZEF MASARYK	
Druh projektu :	ELEKTRO	
Názov výkresu :	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP1.0	
Názov a miesto stavby :		
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY		
PO 01 a PO 02 v MPATP v Trnave, Priemyselná 5, Trnava		
Investor :	MESTO TRNAVA	
		Čís. výkresu : 6