

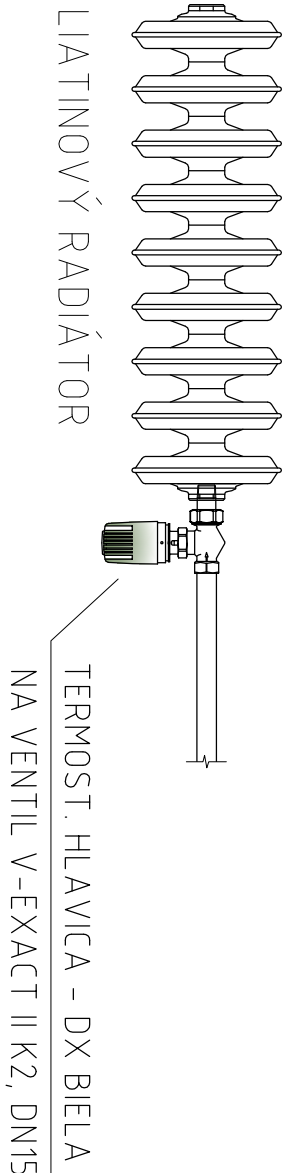


OSADENIE TERMOSTATICKÝCH VENTILOV

POHĽAD ZHORA

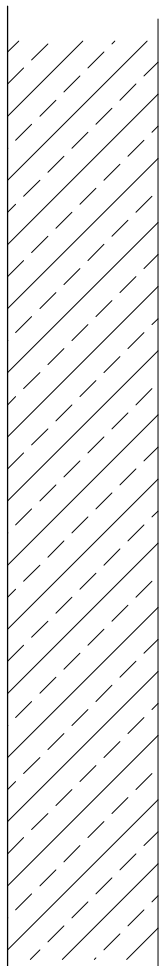

POHĽAD ČELNÝ

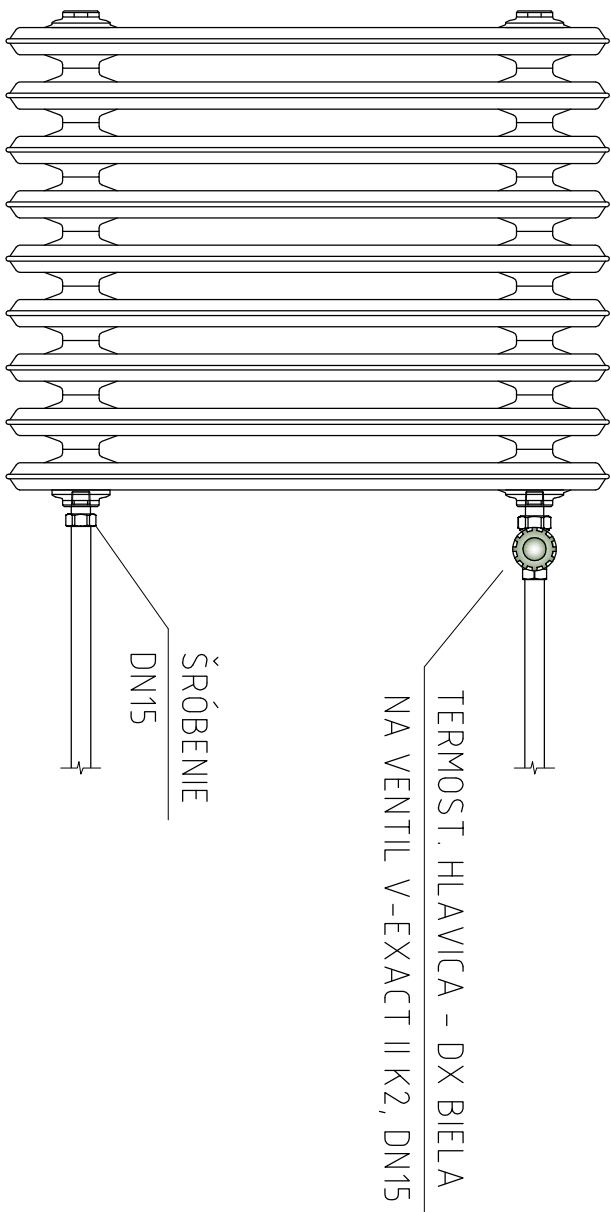

POZNÁMKY:

RADIÁTORY DEMONTOVAŤ, OČISTIŤ PREPLÁCHNUŤ, OPATRIŤ 2 NÁSOBNÝM BIELYM EMAIL. NÁTEROM SPĚTNE NAMONTOVAŤ, S NOVÝMI PRIPOJENIAMI K POTRUBNÉMU ROZVODU.

RADIÁTOROVÉ SPOJKY (ŠRÓBENIE) VYMEŇIŤ ZA NOVÉ VRÁTANE RAD. RUŽICE
PO MONTÁŽI SYSTÉM DOKLADNE PREPLÁCHNUŤ ODVZDUŠNIŤ A NASTAVIŤ TERMOSTATICKÉ VENTILY

Zodp. projektant	Vypracoval	HIP	I P O S projektová kancelária Lomonosovova 6, TRNAVA	
ING. IGOR PECHAN	ING. IGOR PECHAN	ING. JOZEF MASARYK		
Druh projektu	ÚSTREDNÉ KÚRENIE - VYREGULOVANIE SÚSTAVY			
Druh výkresu	OSADENIE RADIÁTOROVÝCH VENTILOV			
Názov a miesto služby REKONSTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO-01 MPATP v TRNAVE, PRIEMYSELNÁ 5, TRNAVA				
Investor	MESTO TRNAVA		Číslo výkr.	05