
FIĽAKOVO
ŠÁVOĽSKÁ CESTA
M = 1 : 1000

NÁVRH – SADOVÉ ÚPRAVY

- trávnik
- navrhovaná vysoká zeleň /3ks
- záhon – suchomilné trávy
- vsakovacia reteňená suchá dažïová nádrž bez odtoku – trávnatý povrch
- zámková dlažba
- asfalt
- betónový chodník
- A objekty
- t15000; hranica riešeného územia

REZ VN KABEL

ULOZENIE KABLA VN SPEVNENE PLOCHY

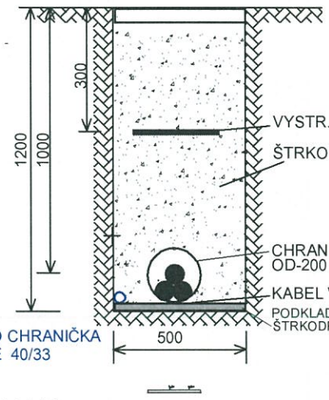

M 1:1000

E
F
B
A
C
D
3546/63
NOVÝ NN KABEL 3x(4x240mm) NAYY dl=50m
NOVÁ BLOKOVÁ TS EH5 22/0,4kV 2x1000kVA
3546/19
NOVÝ 22kV KABEL 3x1x150mm NA2XS(F)2Y dl=160m
v celej trase uložený v PVC chráničke OD - 200/6
pripoložiť chráničku pre optokábel HDPE 40/33
2341
2331
EXIST. 22kV KABEL 3x240mm ANKTOYPV
PREPOJ MEDZI TS 358/TS401 - 358/ts/402
358/usek/99 - 358/usek/98 vedený do TS 358/ts/401
NOVÝ 22kV VONK. ROZVADZAČ
TPM2-ZPUE 4xL
NOVÁ 2x22kV SPOJKA PRECHODOVÁ
2xMXSU-24C/1XU-3HL
NOVÝ 22kV KABEL 2x(3x1x240) NA2XS(F)2Y dl=2x15m
Výkres č.3
2.5 ETBLOKOVO

ZÁKLADNÉ ÚDAJE :

ROZVODNÁ SÚSTAVA: VN - 22kV str. 50Hz; IT
NN - 400/230V - 3+PEN str. 50Hz; TN-C

VONKAJŠIE VPLYVY : NORMÁLNE VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE 22kV VEDENIE 3x240mm ANKTOYPV
- NOVÝ 22kV KABEL 3x1x150 NA2XS(F)2Y dl=160m
- NOVÝ NN KABEL 3x(4x240mm) NAYY dl=50m
- NOVÁ BLOKOVÁ TS EH5 22/0,4kV 2x1000kVA
- NOVÝ BLOKOVÝ VN ROZVADZAČ
- VYSTRAŽNÁ TABULKA POZOR VYSOKÉ NAPATIE
- UZEMNENIE

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT/KE: Ing. Kapar	PROJEKTANT ELEKTR: Ing. PAPEC	VYKAZOVAL: Ing. PAPEC	
Úpoš, s.r.o., Banskobystrická 22, Prešov 080 01, Slovenská republika			
ZHOTOVIL: Andrej Bobro		ZÁKLADNÁ ČÍSLO:	322
MIERKA ORIG.: Rôzna		MIERKA:	1:1 M
NÁZOV STAVBY: 953		DÁTUM VYHOTOVENIA:	P
REKONŠTRUKCIA STÝKAJÚCEJ PREKRIŽOVATKY ŽELEZNIČNEJ TRATE V ŠÁVOĽSKEJ CESTE - BEZOVSKÉHO RADOVO		ČÍSLO:	NÁ. 322
		ZMENA:	A0
NÁZOV ČASTE: 322 NÁ. TRANSFORMOVŇA + VN PRÍPOJKA		MIERKA: 1:1000	POČET LISTOV: 01
NÁZOV VÝKRESU: SITUÁCIA M 1:1000			