

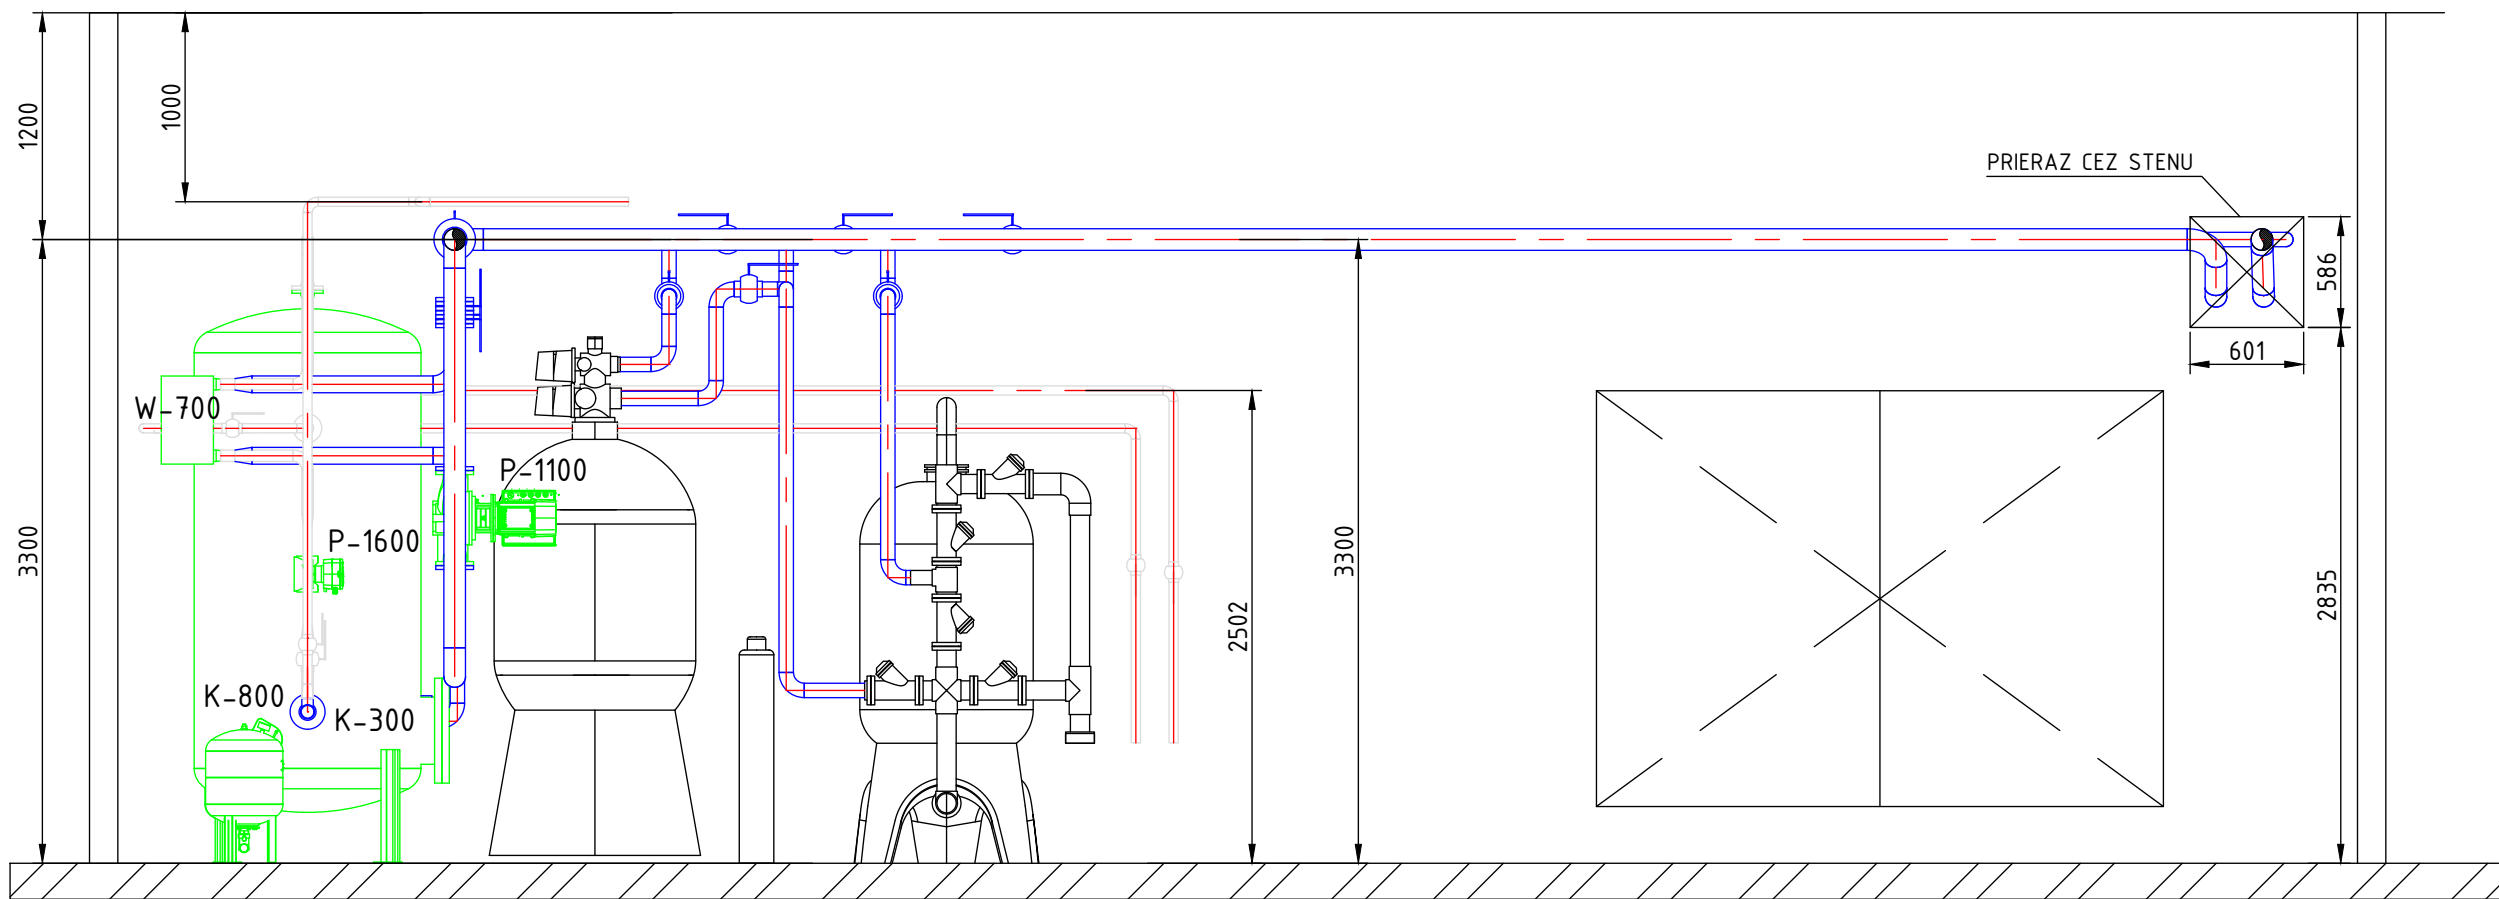


REZ N-N

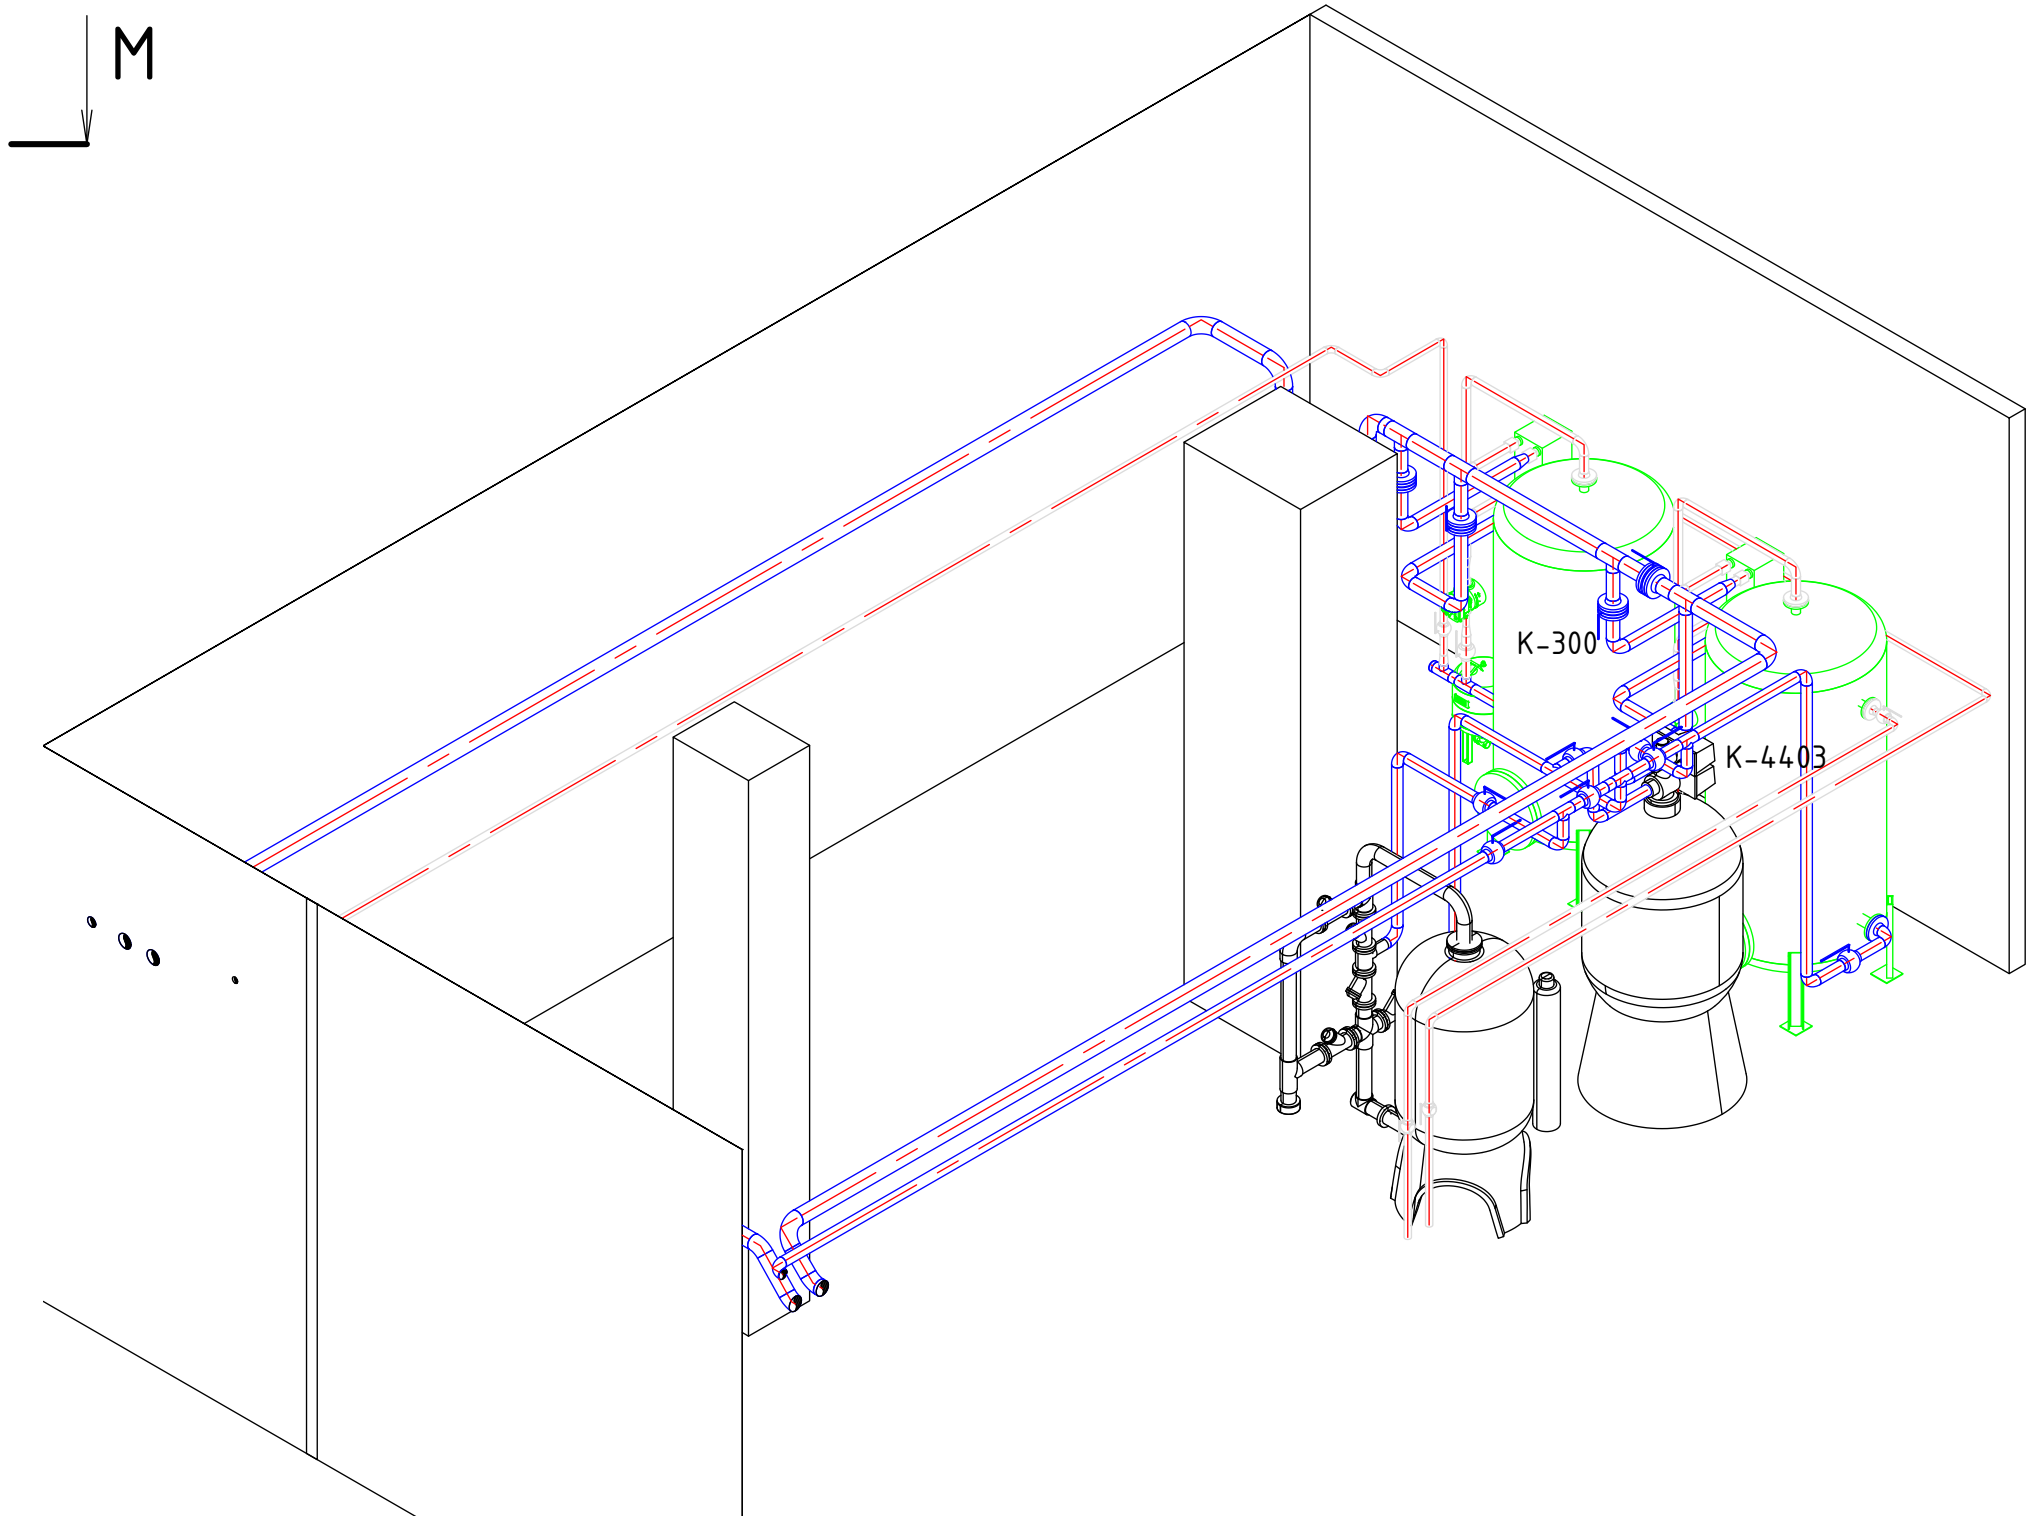

REZ M

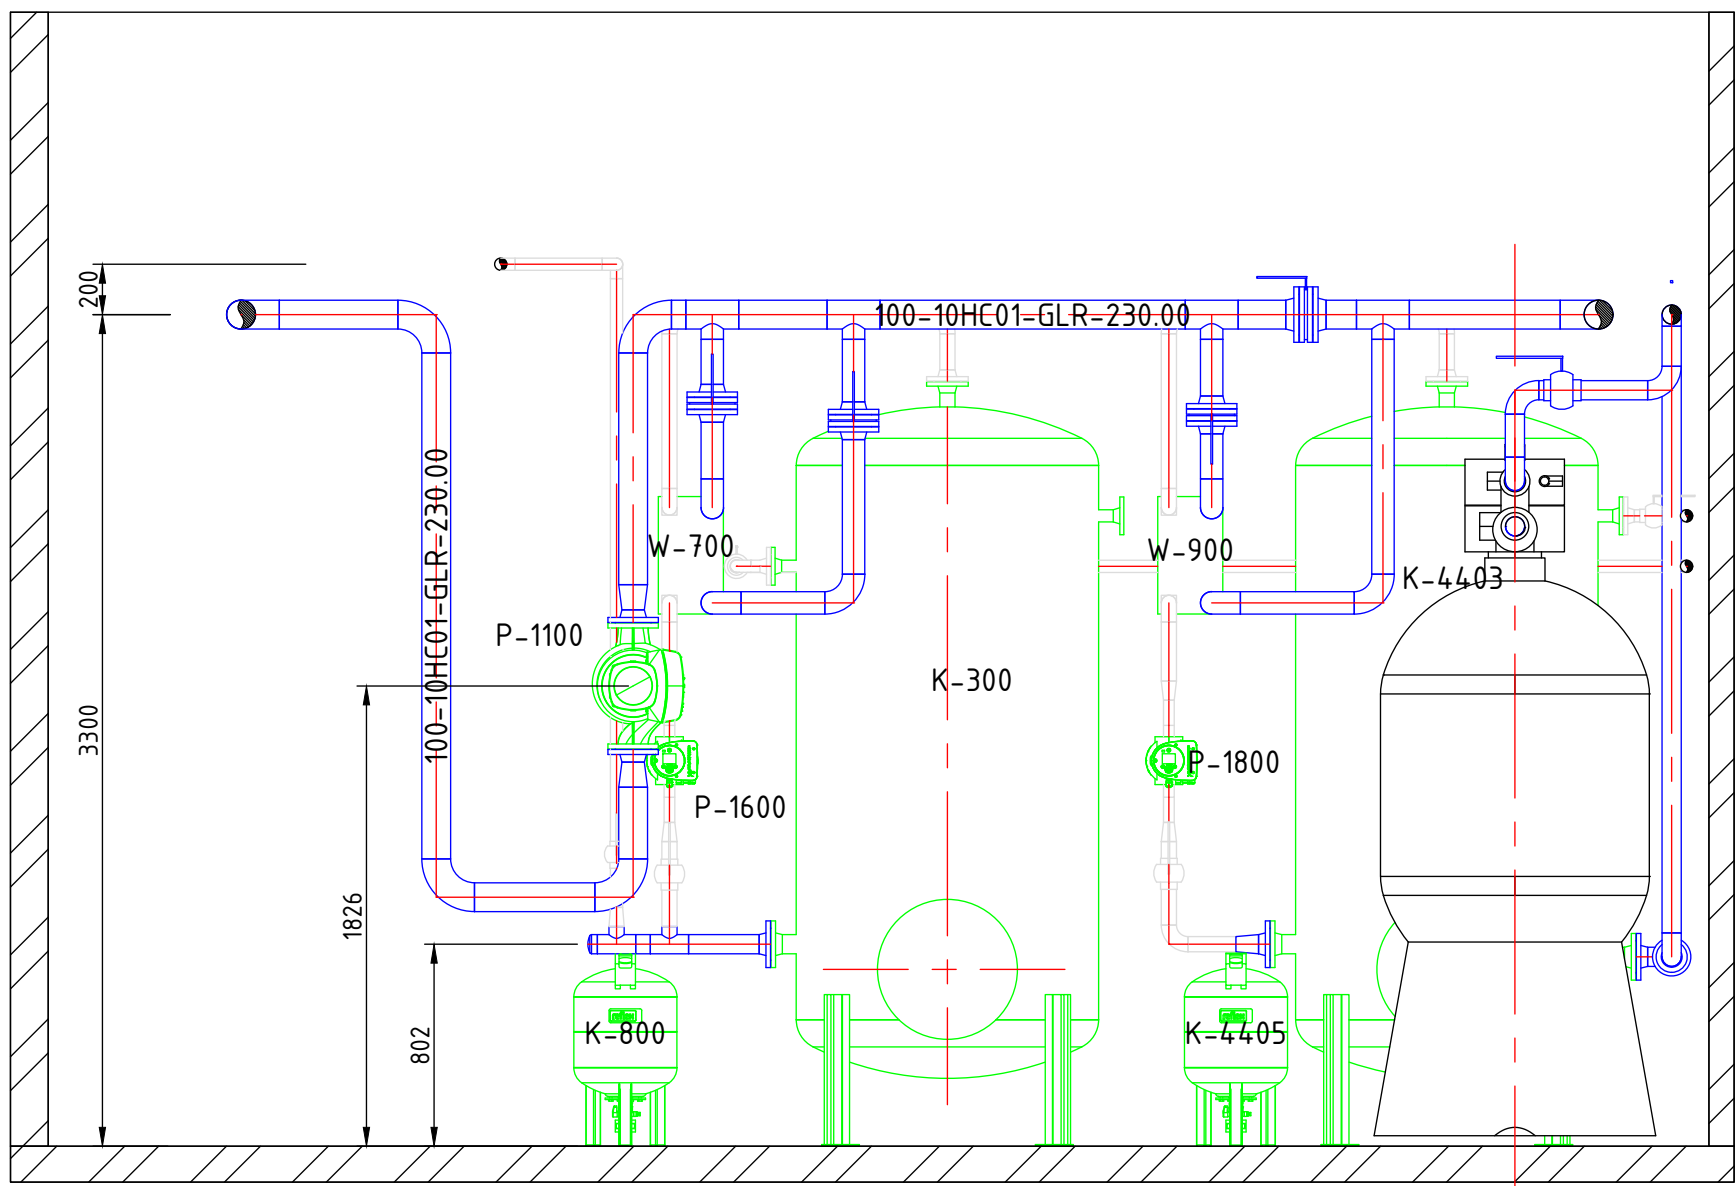

POZNÁMKY:

- 1) PRED ZAČATÍM DEMONTÁŽNÝCH A MONTÁŽNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ DISPOZÍCIU A SKONTROLOVAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ
- 2) ROZMEROVÁ NORMA PRE BEZOŠVÉ POTRUBIA - EN 10220 (DIN 2248)
- 3) PRESTUPY POŽIARNÝMI DELIACIMI KONŠTRUKCIAMI OPATRIŤ CHRÁNIČKOU A VYSPRÁVIŤ POŽIARNOU UPCHÁVKOU
- 4) POTRUBIE A ARMATÚRY CHLADEJ VODY/ NEMRZNÚCEJ ZMESI IZOLOVAŤ PAROTESNOU IZOΛACIOU S UZATVORENOU BUNKOVOU ŠTRUKTÚROU s min. hrúbka 40 mm, IZOΛACIU VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ CHRÁNIŤ OPLECHOVANÍM hr. 0,3 mm
- 5) POTRUBIE A ARMATÚRY HORÚCEJ VODY IZOLOVAŤ TEPELNOU IZOΛACIOU min. hr. 50 mm Z KAMENNEJ VLNÝ (MINERÁLNEJ PLSTI) OPATRENÝ POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z HLINÍKOVEJ FÓLIE VYSTUŽENEJ MREŽKOU ZO SKLENENÝCH VLÁKIEŇ
- 6) PRI PRESTUPOCH STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI IZOΛACIU NEPRERUŠOVAŤ, POTRUBNÝ ROZVOD VIESŤ V CHRÁNIČKE
- 7) OTVÁRAČÍ PRETLAK POISTNÉHO VENTILU SYSTÉMU NEMRZNÚCEJ ZMESI JE 400 kPa, PRACOVNÝ TLAK ROZVODU JE 250 kPa
- 8) TLAKOVÁ TRIEDA POTRUBNÉHO ROZVODU CHLADEJ VODY/ NEMRZNÚCEJ ZMESI JE PN10
- 9) TLAKOVÁ TRIEDA POTRUBNÉHO HORÚCEJ VODY JE PN16
- 10) PRACOVNÉ LÁTKY: CHLADIVO R717 /AMONIAK/, VODA, NEMRZNÚCA ZMES NA BÁZE MEG (TEPLOTA TUHNUTIA -20°C)
- 11) NA NAJVIŠŠOM MIESTE INŠTALOVAŤ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY A NA NAJNIŽŠOM MIESTE INŠTALOVAŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
- 12) PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

ČÍSLO	DATUM	MENO	POPIS ZMENY	PODPIS			
REVÍZIE							
ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		
Zodp. projektant:		ING. VLADIMÍR MELIŠK		Projektant:		ING. VLADIMÍR MELIŠK	
Kontroloval:				Vyracoval:			ING. VLADIMÍR MELIŠK
Investor:		SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA					
Názov stavby: MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADEŇA							
Miesto: Spartakovská 7238/1B, 917 01 Trnava							
Parcelné číslo: 5671/211, 5671/155, 5671/112, 5671/111, 5671/108							
SO: -							
Časť: TECHNICKÁ MIESTNOSŤ (GARÁŽ)							
Profesia: CHLADEŇA							
Názov výkresu: STROJOVNÁ PRE ROLBU ÚPRAVA VODY PRE ROLBU					Mierka: 1:30		
Číslo výkresu: 15-000-Z001-4-2019-10							