


Napáňová sústava : 3/PE/N, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred ZEP : STN 33 2000-4-41
ochranné opatrenie - samočinným odpojením napájania
doplnková ochrana - prúdovým chráničom

Prostredie : STN 33 2000-5-51 vid. Technická správa

Osvetlenie : STN EN 12 464-1 svietidlá typové, podľa výberu investora

Pi = 9,0 kW Pp = 5,0 kW

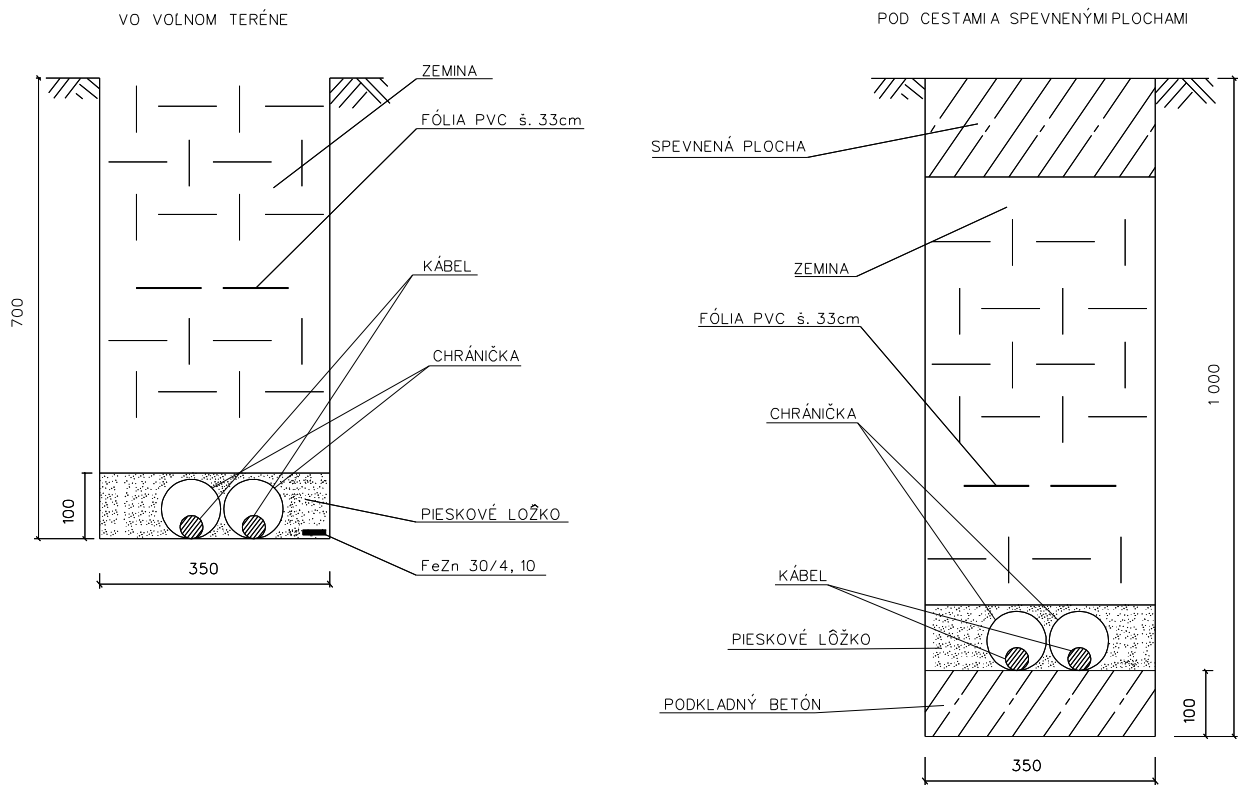

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI (m) (* V CHRÁNIČKE)


DRUH VEDENIA	1kV	35kV	SLP	PLYN 0,005 MPa	PLYN 0,3 MPa	VODA	KANÁL
1kV súbeh	0,05	0,20	0,30 0,10 *	0,40	0,60	0,40	0,50
1kV križovanie	0,05	0,20	0,30 0,10 *	0,10	0,10	0,40 0,20 *	0,30



SO 18 KÁBLOVÁ NN-PRÍPOJKA
S018A -Prípojka k ATS
S018B -Areálový NN- rozvod
S018C -Prípojka k parc.č. 5002/1
* * * * (realizáciu zabezpečuje vlastník)
S018D -Prípojka k Archeoparku
S018E -Chránička pre NN-kábel k 2.ATS a NS

- káblové rozvody NN urobiť podľa t.č. platných STN!

ELAZ, s.r.o. č.0025/40/16/EZ-O-A/OPR
S2020/02150/07/EIC CO/EZ
0044/40/15/FT/P/E-E1-A,B

ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>0044740713717F7E1FA,B</div> <div></div> <div>Pod Kamennou baňou 4164/81, 080 01 PREŠOV IČO 47 418 044 DIČ SK 202 366 40 07 IBAN: SK16 8330 0000 0028 0098 0632</div>	
PEREČÁR	ČERNICKÝ			
INVESTOR :	Mesto Veľký Šariš, nám. sv. Jakuba č.1, 082 21 Veľký Šariš			
STAVBA :	Oddychová zóna pod hradom Veľký Šariš č. parc. 4991, 4992/1, 5000/2 2564/20,22, 2815/8,7			
OBJEKT :	SO- 18 Káblová NN - prípojka			
OBSAH :	Uloženie káblov v zemivzorové rezy			
	E - 2.01 - 2021		E - 4	