


TYPY STOŽIAROV A SVIETIDIEL:
3x OCELOVÝ ŽIAROVOZINKOVANÝ KÓNICKÝ STOŽIAR d=60mm; h=6m
3x SVIETIDLO SO ZDROJOM LED 70W
3x ELEKTROVÝZBROJ STOŽIARA (SVORKOVNICA S ISTENÍM)

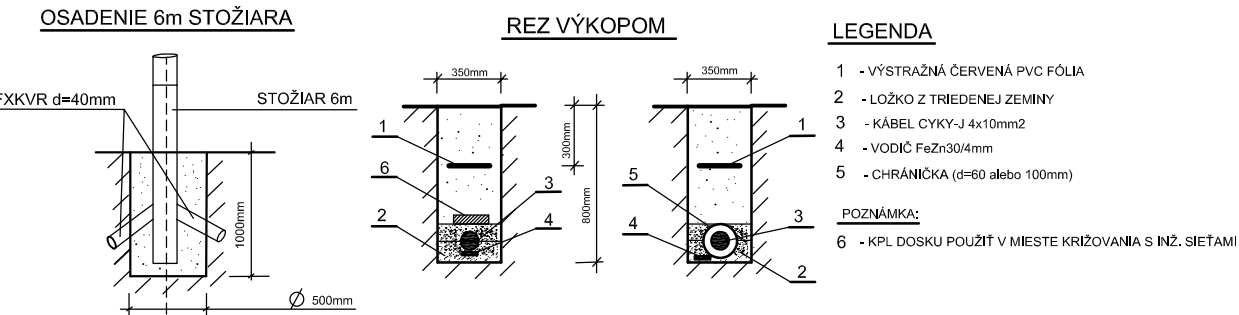

Názov dotknutých priestorov	Druh priestoru podľa NZA.6	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-1:2010 Tab. N3.1 a STN 33 2000-7-722:2013
Dotknuté vonkajšie priestory	VI	AA8, AB8, AC1, AD4*), AE3, AG2, AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1

*) v zmysle Vyhl. MPSVR SR č. 234/2014 Z.z. sa jedná o dažďovú vodu, teda zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.) Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je do skupiny „B“

V zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z.z. pred začatím výkopových prác treba požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu, alebo križovaní kábla NN s inými podzemnými rozvodmi treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z.

Minimálne vzdialenosti STN 736005 (mm)	1kV	22kV	ST	Voda	Teplota	Kanalizácia	Plynovod
kábel do 1kV	súbeh	50	200	300	400	300	500
	križovanie	50	200	300	400	300	500
kábel 22kV	súbeh	200	200	800	400	500	500
	križovanie	200	200	800	400	500	500

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3PEN;AC;50Hz;400/230V;TN-C

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

- čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
 - A.1. Základná izolácia živých častí.
 - A.2. Zábrany alebo kryty.

- čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
 - 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche
 - 411.3.3: Doplnková ochrana

kap. 415: Doplnková ochrana:

- 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY	
Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH		
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č. 1			FORMÁT:	3x A4
NÁZOV A MIESTO STAVBY : DOPLNENIE V.O. doplnenie osvetlenia chodníka TRNAVA, ULICA TERÉZIE VANSOVEJ			DÁTUM:	JÚN 2018
			ZÁK. ČÍSLO:	2806-Hh/18
PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRÚD			MIERKA:	Č. VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU : VEREJNÉ OSVETLENIE - SITUÁCIA			1:250	E-1

