


## RÚRY HDPE V RYHE

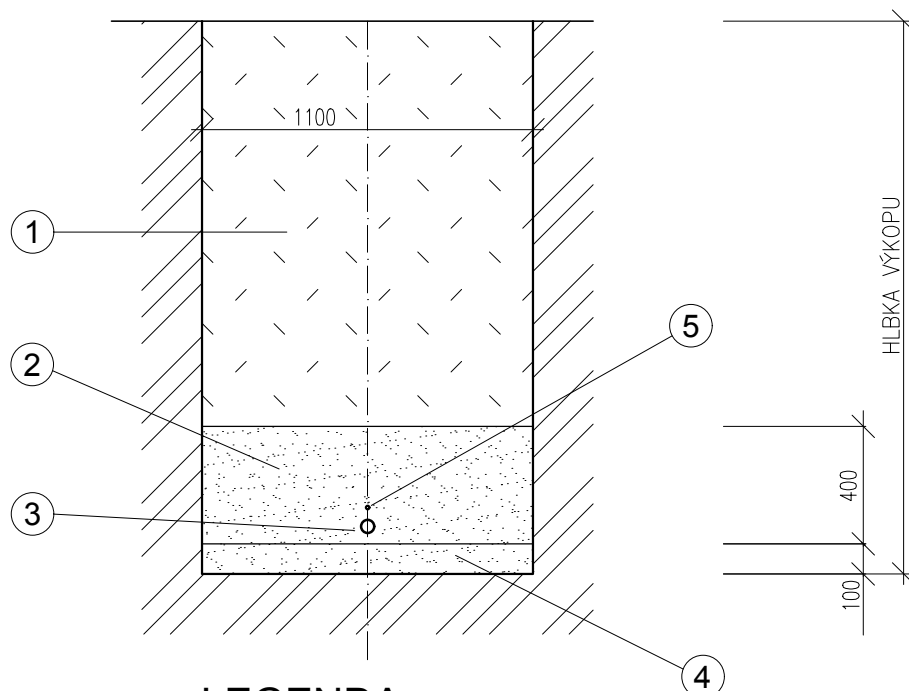


### LEGENDA:

- ① ZÁSYP RYHY ZHUTNENÝ
- ② OBSYP POTRUBIA - ZRNO MAX. 20 mm
- ③ VODOVODNÉ POTRUBIE
- ④ PIESKOVÉ LÔŽKO - ZRNO MAX. 10 mm
- ⑤ VYHLÁDÁVACÍ VODIČ 6 mm

### POZNÁMKA:

OBSYP ZHUTŇOVAŤ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm

VYPRACOVAL	Ing. Vojtech Izsmán	 <b>sila spolupráce</b>		
ZODPOVED. PROJEKTANT	Ing. Rastislav Kohút			
INVESTOR:	Mesto Trnava, Hlavná č. 1, Trnava 917 71			
MIESTO STAVBY:	Trnava, kat. územie Modranka, č.p.:307/3 /4, 305, 306			
STAVBA: <b>ZŠ a MŠ I. Krasku - novostavba telocvične</b>		STUPEŇ:	DSPaR	
		DÁTUM:	04/2020	
PROFESIA:	VYKUROVANIE	FORMÁT:	MIERKA:	Č. VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:	Uloženie potrubia primárneho okruhu tep. čerpadla	1xA4		ÚK-5