


POZNAMKY:
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM STN 33 2000 4.41, STN IEC 61140
V NORMALNEJ PREVADZKE ZIVE CASTI - IZOLACIOU cl. 412.1, KRYTOM cl. 412.2, DOPL. OCHRANOU
PRUDOVYM CHRANICOM ID<30mA cl. 412.5
PRI PORUCHE NEZIVE CASTI - SAMOCINNYM ODPOJENIM OD NAPAJANIA cl. 413.1.1
HLAVNYM A DOPLNKOVYM POSPAJANIM cl. 413.1.2
STUPEN DODAVKY ELENERGIE - 3.
STUPEN ELETRIFIKACIE - "A"
ZARIADENIE V ZMYSLE VYHLASKY č. 718/2002Zb. - ZARIADENIE SKUPINY "B"
STN EN 1050/83 3008 POSUDENIE RIZIK - vid. SAMOSTATNA PRILoha PD

3 / N / PE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S
ELEKTRICKA INSTALACIA VYHOTOVENA POD OMIETKOU

2ks

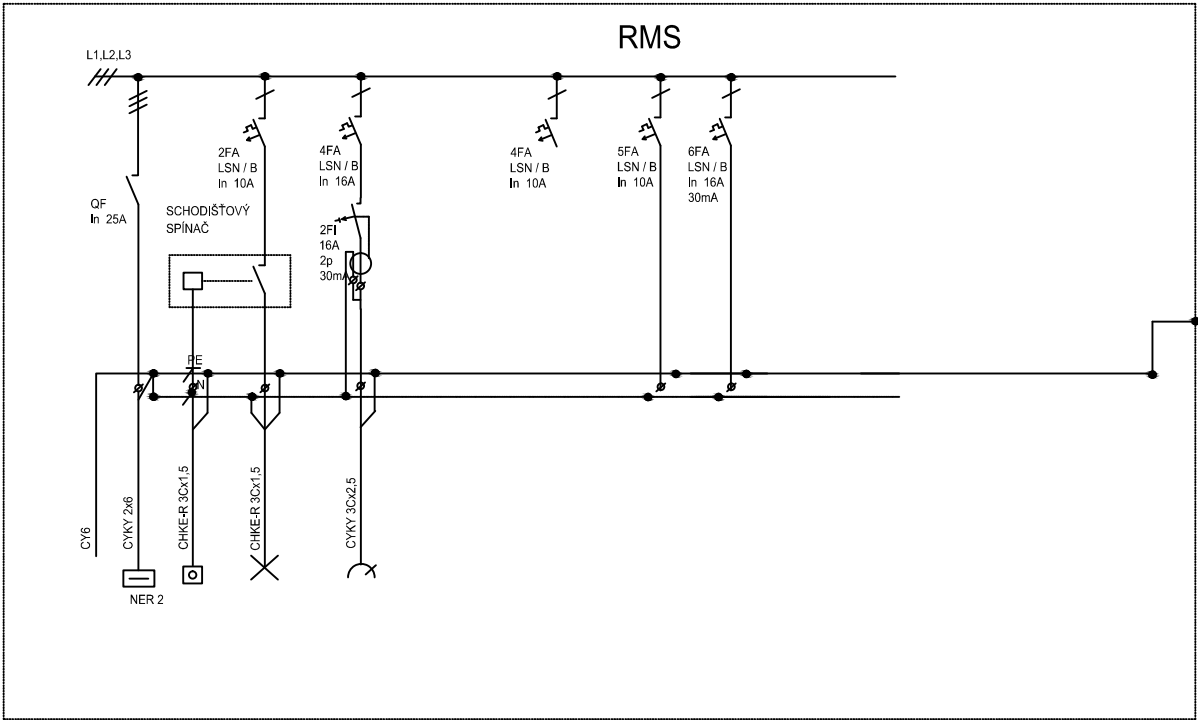

ZODP.PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	OBEČ LENARTOV		
MIESTO	LENARTOV		
STAVBA:	Systém bývania s prvkami prestupného bývania obce Lenartov	STUP. PD	PPSP
		FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	04-2021
OBSAH:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RP1	ČÍSLO VÝKR.	MIERKA:
		E6	