


# SVETLÍK 750 DS-530mm OC 1:10

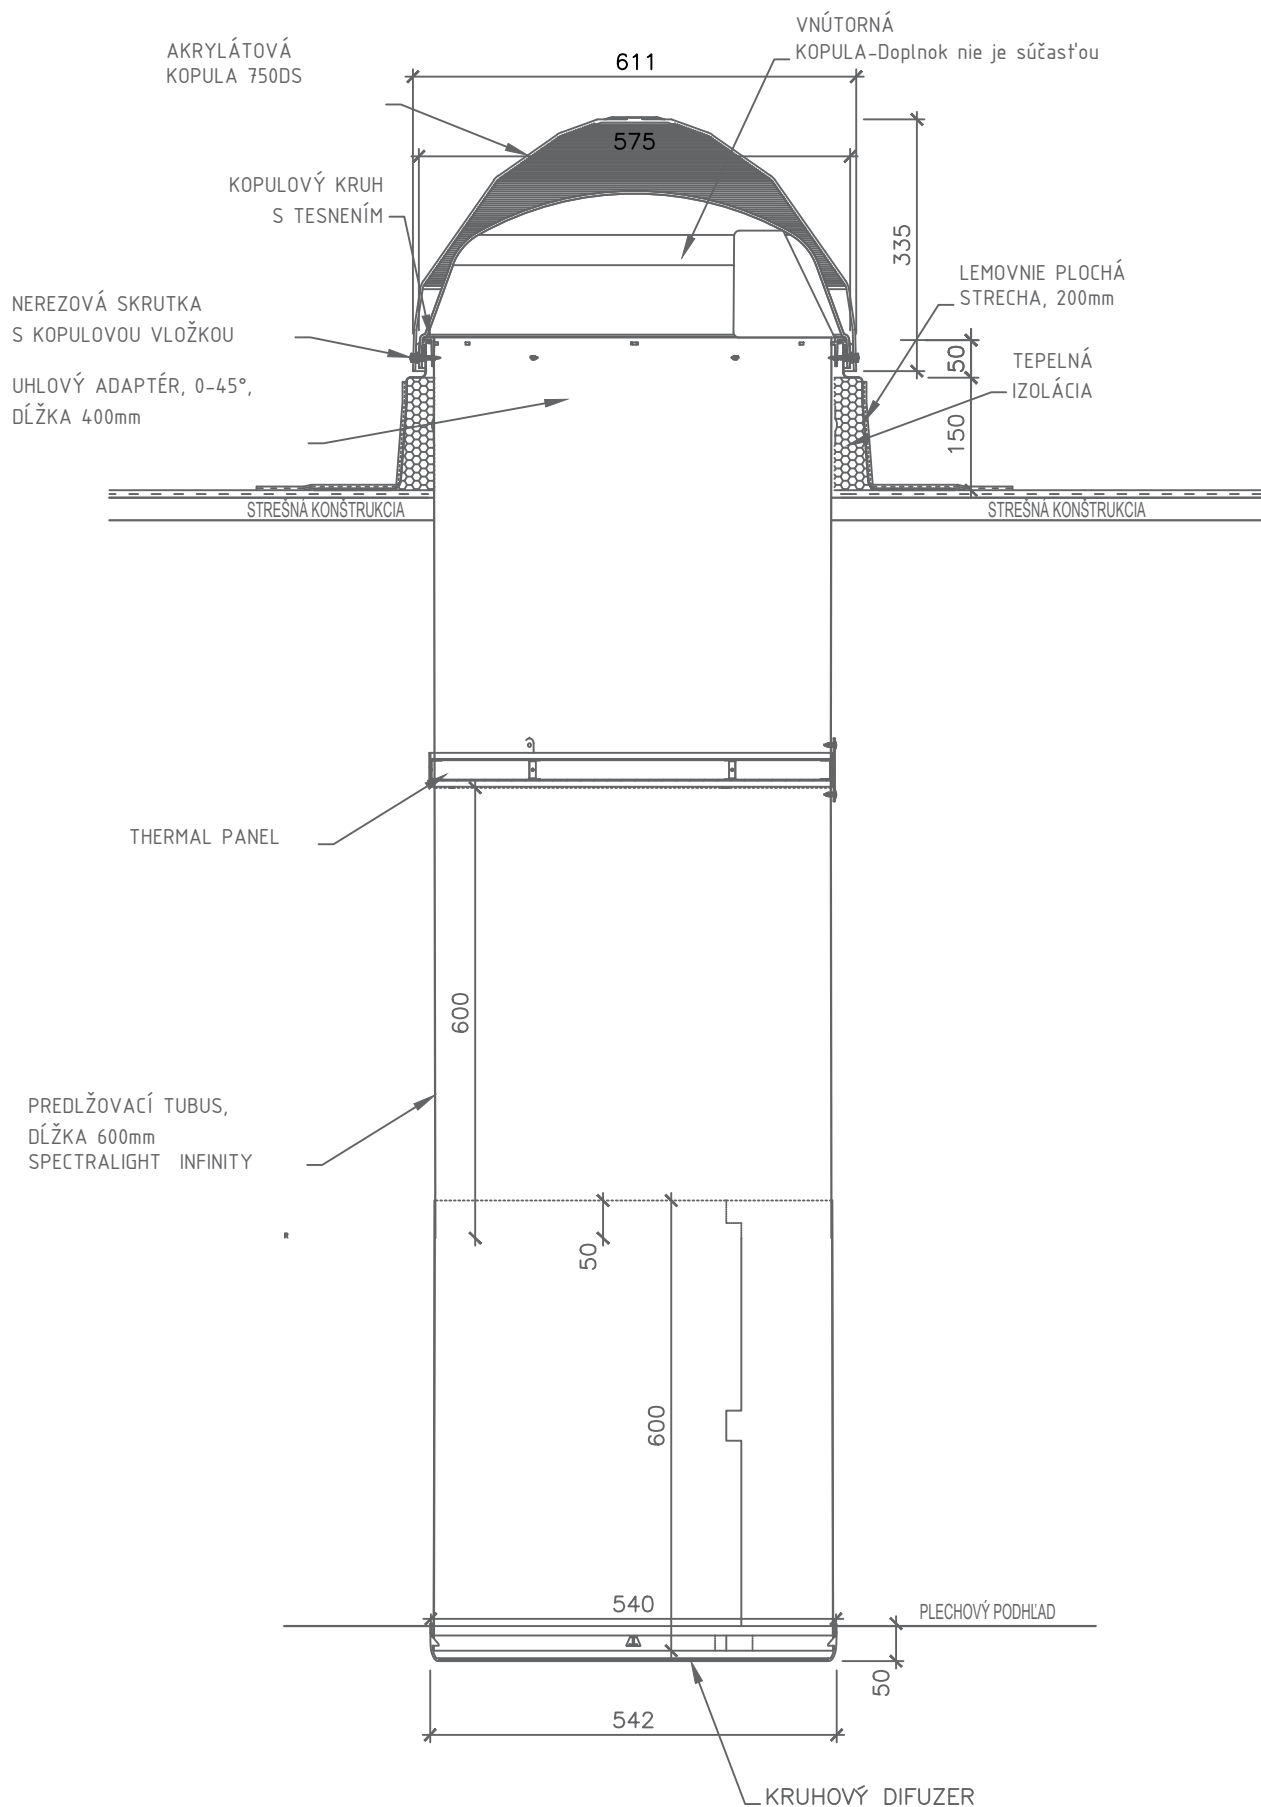

## Poznámka.

Poloha osadenia svetlovodov je predmetom výkresu strechy N5 „osadenie realizovať“ podľa ustanovenia STN, EN A TECHNOLOGICKÝCH PREDISOV konkrétneho výrobcu „hydroizoláciu vytiahnuť“ po celom obvode lemovania strešného svetlovodu min. 150 mm, Riešenie technických detailov je predmetom zhotoviteľke dokumentácie, ktorú dodá vybraný dodávateľ stavby ako súčasť k realizácii diela.