



PÔDORYS

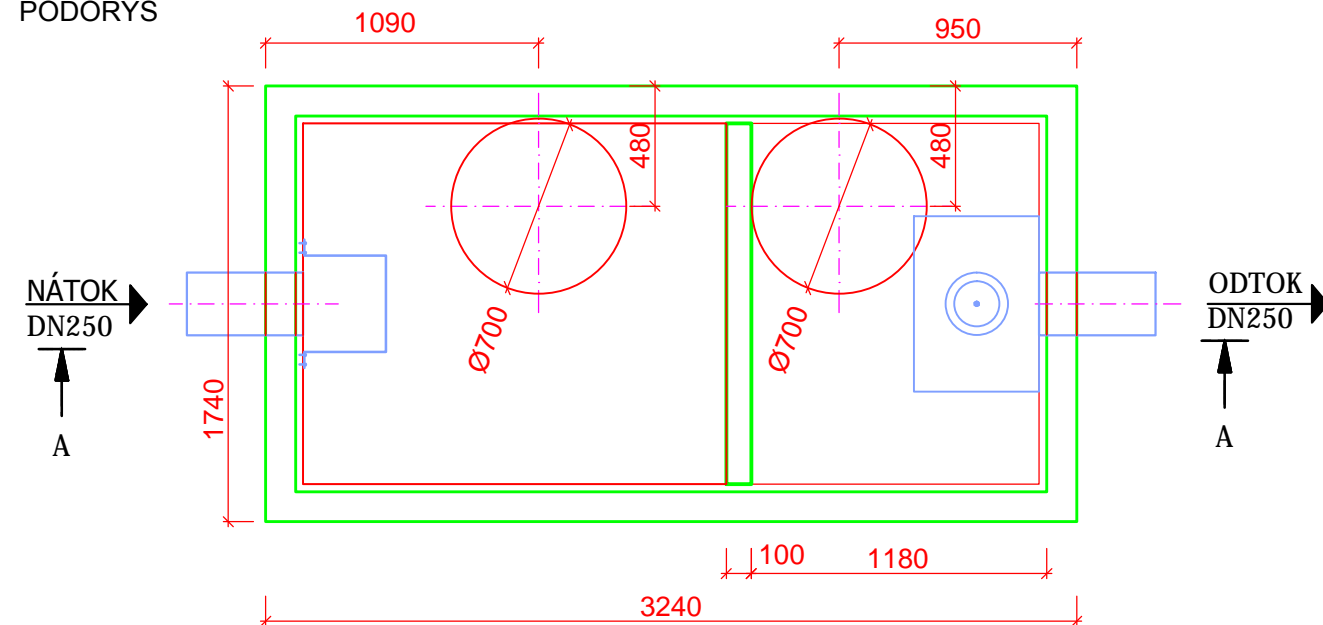

ODPORUČENÉ VRSTVY PODKLADU:

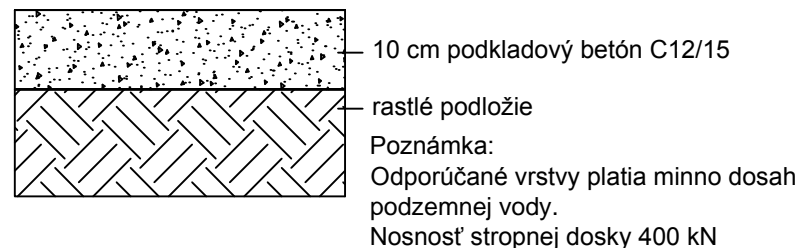

Legenda

1. Nátokové potrubie
2. Nátoková normá stena
4. Koalescenčný filter
5. Sorpčný filter
6. Samočinný plavákový uzáver
7. Odtokové potrubie

ENVIA TNC ODLUČOVAČ ĽAHKÝCH KVAPALÍN			
MAX. KUSOVÁ HMOTNOSŤ:	8,1 t	TYP: ENVIA TNC 25 S-II	
CELKOVÁ HMOTNOSŤ:	10,5 t		
MENOVITÁ VEĽKOSŤ NS:	25 l/s	Výstup:	0,1 mg NEL/L
		M 1:30	

Hlavný projektant stavby:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval :		
Ing. Boris Aresta	Ing. Jaroslava Vašková	Ing. Jaroslava Vašková		
Názov výkresu: ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK			Stupeň:	DSPaRP
Názov a miesto stavby: Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste, PD Kamenná cesta, Trnava, p.č. 1885/6, 1885/401 Stavebný objekt: ODVODNENIE			Dátum :	12/2020
			Mierka :	1:30
			Formát :	2 x A4
Investor : mesto Trnava			Číslo výkresu :	D-5