

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava 1

Váš list číslo/zo dňa
č. 125/20-
MAP_1186.00.00 /
15.05.2020

Naše číslo
PS/2020/006542

Vybavuje/linka
Ing. Bartík / 2315 40

Bratislava
26.05.2020



**Sanácia zosuvov na cestách III. triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice,
Prestavky, Rudno - Voznica, stanovisko k IS a vypracovaniu PD.**

Na základe žiadosti zo dňa 15.5.2020, v ktorej nás žiadate o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí a k vypracovaniu projektovej dokumentácií k piatim stavbám, vám zasielame nasledovné stanovisko:

- a) Sanácia zosuvov na cestách III triedy – Železná Breznica, Rykynčice, Prestavky a Rudno-Voznica

Z príloh priložených vo Vašej žiadosti vyplýva, že v záujmových územiach týchto stavieb sa nenachádzajú existujúce zariadenia v správe našej spoločnosti.

- b) Sanácia zosuvov cesty III/2483, Lovča

V katastrálnom území Lovča sa nachádzajú nasledovné elektrické zariadenia, ktoré prevádzkuje naša spoločnosť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

- 400 kV nadzemné elektrické vedenie V493 Horná Ždaňa – Sučany,
- 2x110 kV nadzemné elektrické vedenie V7527/7528 Horná Ždaňa – Slovalco,
- 2x110 kV nadzemné elektrické vedenie V7529/7530 Horná Ždaňa – Slovalco,

Z podkladov priložených v žiadosti vyplýva, že v riešenom území sa nenachádzajú uvedené existujúce elektrické zariadenia.

Vzhľadom na to, že 2x110 kV vedenie V7527/7530 vrátane jeho ochranného pásma je v blízkosti záujmovej oblasti stavby (Príloha), oznamujeme vám, že v zmysle zákona o energetike §43 Ochranné pásma, ods. (11) platí: V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a dodržiavať nim určené podmienky.

Na základe uvedeného, dokumentáciu pre územné resp. stavebné povolenie stavby „Sanácia zosuvov cesty III/2483, Lovča“ budeme žiadať predložiť na odsúhlasenie.

S pozdravom

Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
-2-


Ing. Dušan Zelenák
výkonný riaditeľ sekcie techniky

Príloha

Vedenia 2x110 kV V7527/7528, v7529/7530

cesta III/2483, Lovča - okr. ZH

KRAJ: Banskobystrický
OKRES: Žiar nad Hronom
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Lovča, Žiar nad Hronom

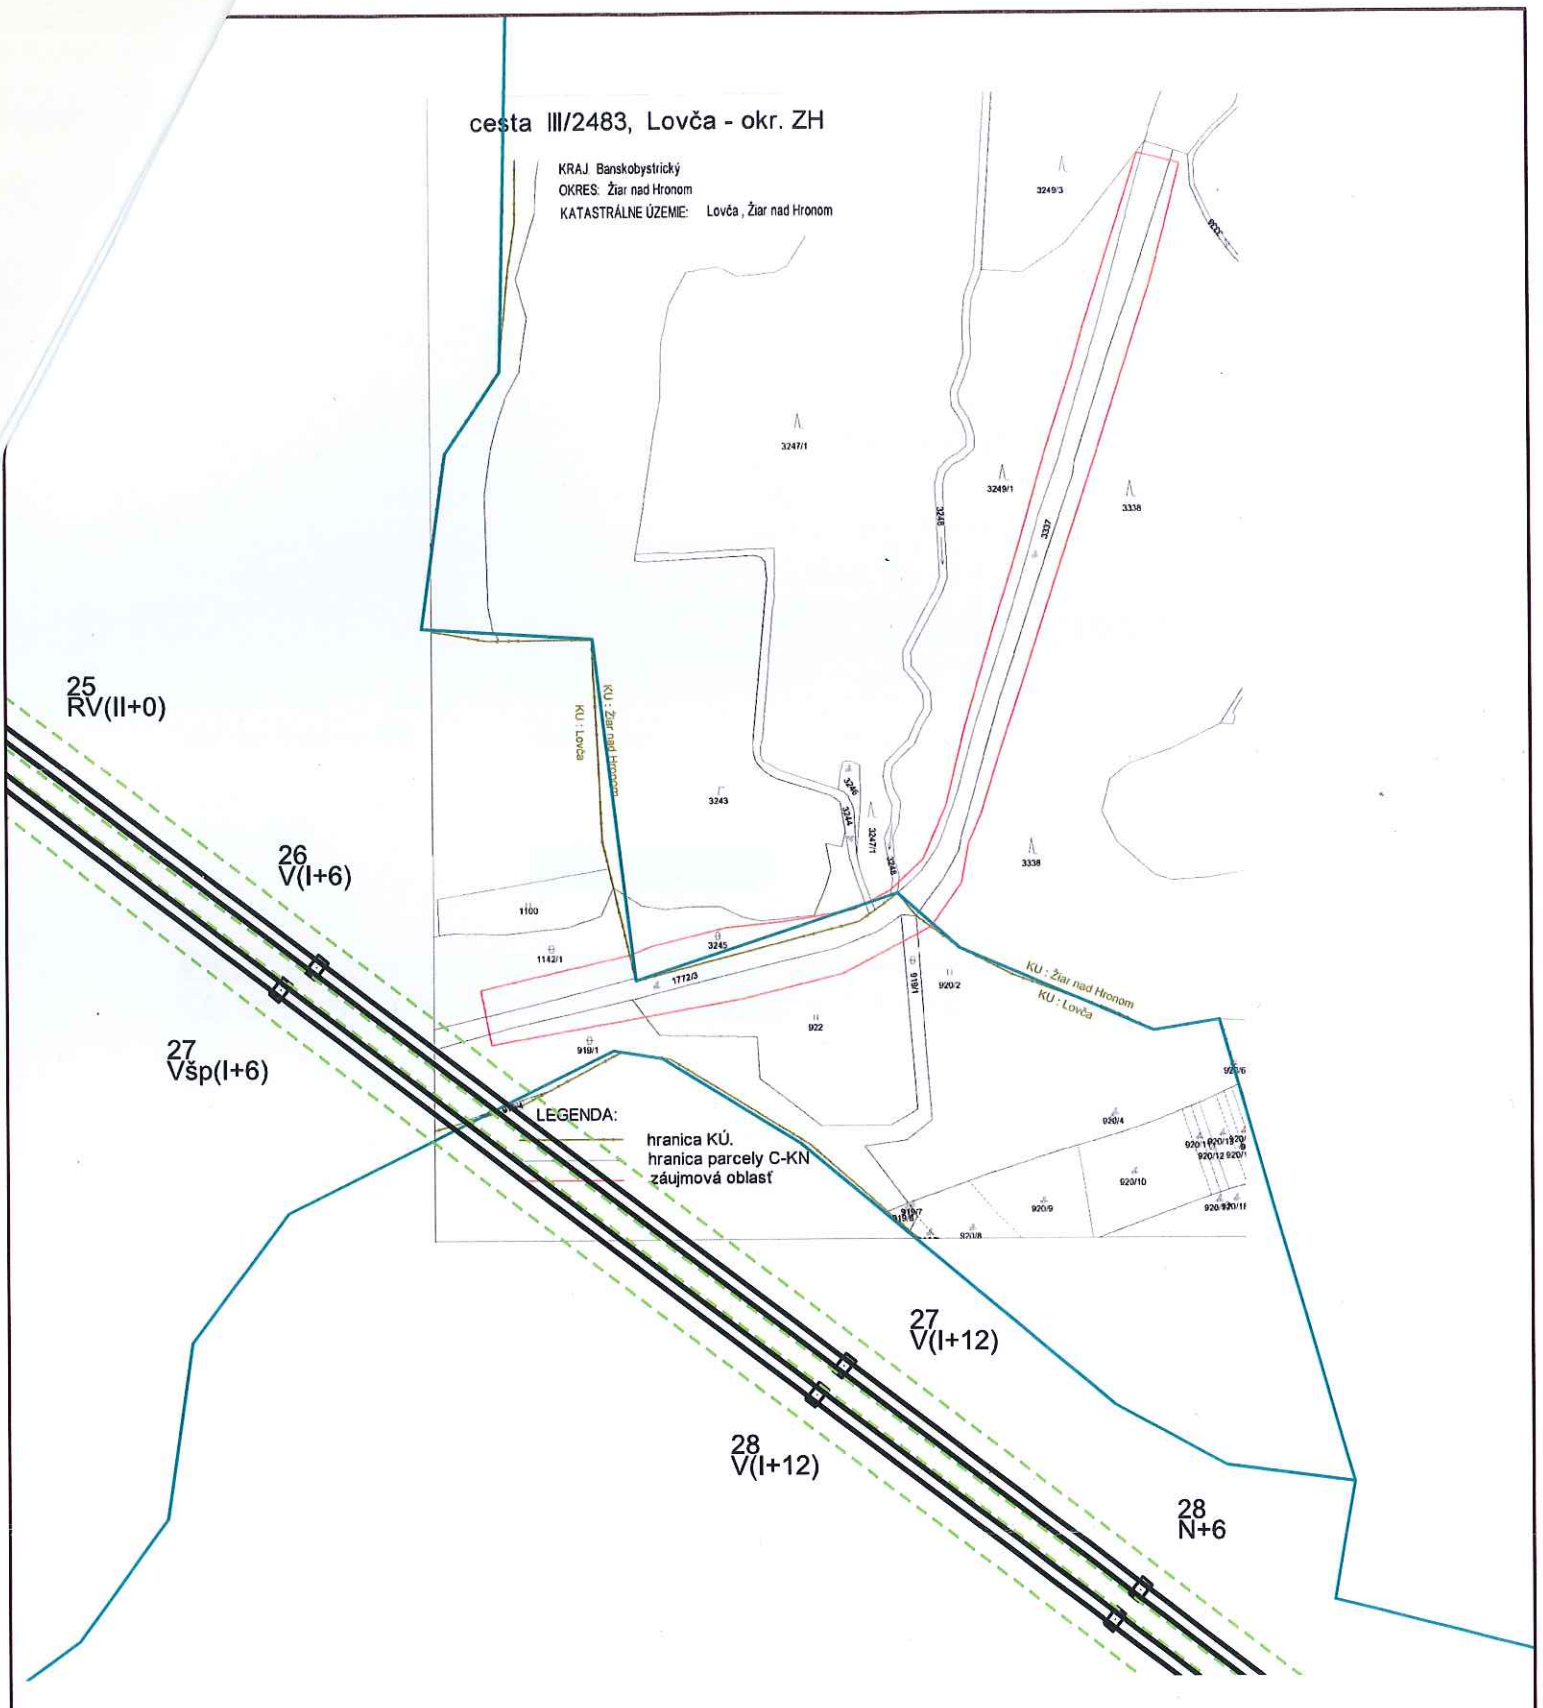

LEGENDA:

hranica KÚ,
hranica parcely C-KN
záujmová oblasť

Legenda:

— 110 kV VEDENIE
- - - - - OCHRANNÉ PÁSMO VEDENIA

	<p>SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s., MLYNSKÉ NIVY 59/A, BRATISLAVA</p> <p>Vedenia 2x110 kV V7527/7528, V7529/7530</p>	<p>VYPRACOVAL: 5120</p> <p>DÁTUM: 14. 05. 2020</p>	<p>MIERKA: 1 : 5 000</p> <p>FORMÁT: A4</p>	<p>PRÍLOHA. ČÍSLO</p> <p>1</p>
--	---	--	--	--------------------------------