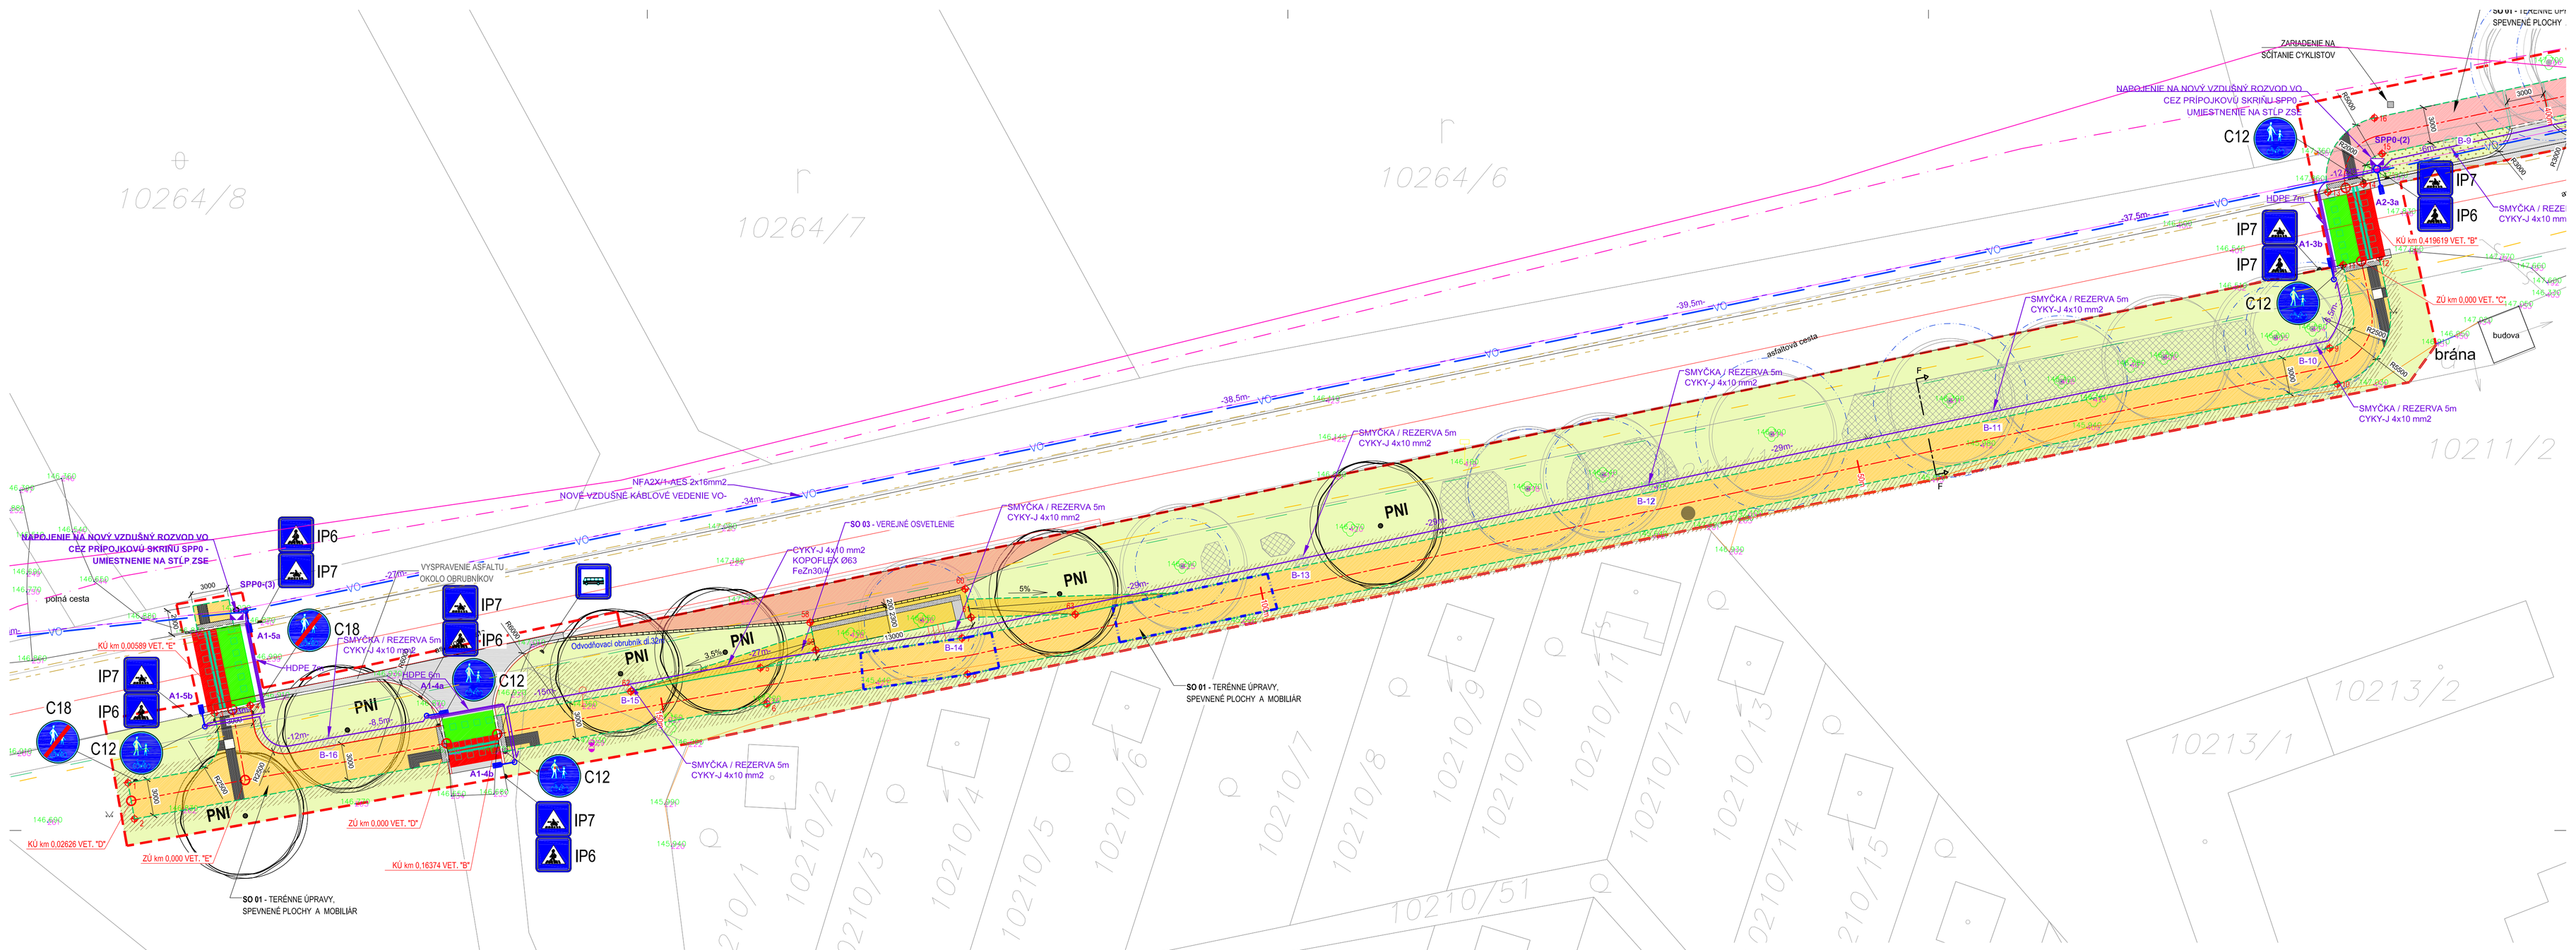

LEGENDA

- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- JESTVUJÚCI BETÓNOVÝ STĹP VZDUŠ. VEDENIA NN+VO
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN+VO NA BETÓN. STOŽIAROCH
- JESTVUJÚCI ROZVOD PLYNU STL D90 PE (max PN 80 kPa)
- ZDVOJENÝ KANALIZAČNÝ PRIVÁDZAČ HDPE DN 315
- JESTVUJÚCI VODOVOD PVC DN 200
- JESTVUJÚCA TRASA PODZEMNÝCH OZNAMOVACÍCH VEDENÍ ST - ZAMERANÝ PRIEBEH
- JESTVUJÚCA TRASA PODZEMNÝCH OZNAMOVACÍCH VEDENÍ ST - NEZAMERANÝ PRIEBEH
- JESTVUJÚCA VODNÁ PLOCHA

LEGENDA - SO 01 - TERÉNNE ÚPRAVY, SPEVNENÉ PLOCHY A MOBILIÁR

- CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY BEZFAZETOVEJ, FORMÁTU 100x200mm, FARBA ČERVENÁ
- CHODNÍK Z BEZFAREBNÉHO ASFALTU
- ASFALTOVÉ PLOCHY, VYSPRAVENIA
- VYSTUŽENIE BREHOV Z LOMOVÉHO KAMEŇA PROTI VLNOBITIU
- VAROVNÝ PÁS
- VODIACI PÁS
- KOVOVÝ OBRUBNÍK, OCEĽ. HR. 5mm
- BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK Š. 50mm
- BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK Š. 150mm
- BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK Š. 150mm ZAPUSTENÝ
- BETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ OBRUBNÍK Š. 150mm
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, TERMOPLASTY
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC DN 150
- VP1-3 OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ
- EPV-Š VÝMENA EXIST. CESTNEJ VPUSTE ZA PLASTOVÚ ŠACHTU
- M1-M5 MOBILIÁR

LEGENDA - SO 02 - SADOVÉ ÚPRAVY

JESTVUJÚCE VEGETAČNÉ PRVKY - ponechané

- LISTNATÝ STROM - JESTVUJÚCI
- TRÁVOBYLINNÁ ZMES - JESTVUJÚCA
- SKUPINY KROV

NAVRHOVANÉ VEGETAČNÉ PRVKY

STROM LISTNATÝ - navrhovaný
AL- *Alnus glutinosa*
FRA- *Fraxinus angustifolia 'Raynwood*
UL - *Ulmus 'Rebona'*
PNI - *Populus nigra 'Italica'*

POZN.: ochrana stromov debnením s vyznačeným ochranným pásmom koreňového systému podľa obvodu kmeňa. Mimo koreňových nábehov!

- DOČASNÝ OKRAJ ZÁHONA materiál - drevo
- DOČASNÉ OPLOTENIE proti hniezdeniu vodného vtáctva (materiál - drevené stĺpiky + PP sieť)
- PRIESKUMNÁ RYHA
- KRY - VOĽNE RASTÚCE SKUPINY výsadba podľa detailov D1, D2, D3, D4, D5
- VLHKOMILNÉ BYLINNÉ SPOLOČENSTVO založenie - výsadba sadeníc podľa detailov -D6, D7
- VLHKOMILNÉ BYLINNÉ SPOLOČENSTVO založenie pokládkou zapestovaných rozhoží - rozmer rohože 5x1m (zmes podľa detailu D8)
- KRAJINNÝ TRÁVNIK - priorita použitia 1B (zvýšenie biodiverzity) trávobylinná zmes na suché stanovisko
- KRAJINNÝ TRÁVNIK - priorita použitia 1B (zvýšenie biodiverzity) trávobylinná zmes na vlhké a dočasne vlhké stanovisko
- KRAJINNÝ TRÁVNIK - priorita použitia 2T (technické) trávobylinná zmes na suché pritienené stanovisko
- ZATRÁVŇOVACIA DLAŽDICA PE/PP zelená (Khaki) + výsev krajinný trávnik prírorita použitia 2T (technické)
- ŠTRKOVÁ PLOCHA lámaný kameň fr. 8-11

LEGENDA - SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE

- JESTVUJÚCE SVIETIDLO VO NA VÝLOŽNÍKU NA BETÓN. STOŽIARI - PRIPOJIŤ NA NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VO
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE NN+VO NA BETÓN. STOŽIAROCH RETILENS 3x150+70+1x16
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VO NA BETÓN. STOŽIAROCH
- VZDUŠNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VO NFA2X 2x16 NA BETÓN. STOŽIAROCH
- SPP0 3xE33/35A PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP0 NA JESTVUJÚCI BET. STLP ROZVODU NN
- KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J4x10 V CHRÁNIČKE Ø63+FeZn30/4 V ZEMI (CHODNÍKU)
- KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE, RÚRE D110
- KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J4x10 V CHRÁNIČKE Ø63+FeZn30/4 V ZEMI (CHODNÍKU) - NEZAPOJENÝ PREPOJ, NAPÁJACÍ ROZVOD PRE BUDÚCE/PLÁNOVANÉ STOŽIARE VO (II. ETAPA)
- SMYČKOVANÝ V PLÁNOVANÝCH POZÍCIACH STOŽIAROV (REZERVA 5m)
- A2 ULIČNÉ SVIETIDLO LED S ASYM. OPTIKOU/PRAVÁ - PRE OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV 74W, 8630 lm, NA JESTV. BETÓNOVOM STOŽIARI VO VÝŠKE 6m NA VÝLOŽNÍKU V-BS-10/1 (1M) ,min. IK 08, 5000K (NAPR. SITECO 5XA5824D1B08 SL 10 midi LED)
- A1 ULIČNÉ SVIETIDLO LED S ASYM. OPTIKOU/PRAVÁ PRE OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV 74W, 8630 lm, NA STOŽIARI OSUD OP-6P-Z(h=6m) +ZR1-5 S VÝLOŽNÍKOM V1T-10-D114 (1M), min. IK 08, 5000K (NAPR. SITECO 5XA5824D1B08 SL 10 midi LED)
- B NAVRHOVANÝ PARKOVÝ STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA (REALIZÁCIA II.ETAPA) h=6m NAPR. STK 60/60/3 SO SVIETIDLOM LED 30/16W IP66, 2.770lm S ASYM. ŠIROKO-SVIETIACOU OPTIKOU min. IK 08, 3000K (NAPR. Siteco 5XC2A31C08GB SL11mm, ST1.2a, LED 2770lm)

TABUĽKA VYTYČOVACÍCH BODOV

BOD	SÚRADNICA X	SÚRADNICA Y
1	1259391,806	539156,846
2	1259394,757	539156,308
3	1259386,104	539149,752
4	1259385,464	539146,819
5	1259382,371	539105,019
6	1259385,322	539104,481
7	1259379,944	539088,493
8	1259382,909	539088,034
9	1259356,166	538976,406
10	1259358,332	538975,783
11	1259349,360	538975,299
12	1259348,751	538972,361
13	1259343,392	538976,560
14	1259342,736	538973,632
15	1259340,246	538972,117
16	1259337,311	538972,740
17	1259332,176	538934,113
18	1259330,609	538941,177
19	1259328,042	538939,265
20	1259325,003	538972,656
21	1259326,305	538924,731
22	1259320,908	538925,608
23	1259318,028	538896,451
24	1259312,481	538866,816
25	1259309,602	538867,658
26	1259303,563	538836,341
27	1259300,684	538837,184
28	1259295,916	538788,748
29	1259292,968	538789,216
30	1259291,206	538759,119
31	1259288,257	538759,588
32	1259285,347	538722,261
33	1259282,398	538722,817
34	1259278,147	538703,469
35	1259275,675	538701,453
36	1259273,083	538689,736
37	1259274,488	538686,891
38	1259277,119	538684,977
39	1259273,062	538671,757
40	1259267,152	538666,271
41	1259257,620	538638,308
42	1259254,310	538639,777
43	1259245,950	538629,196
44	1259236,236	538610,089
45	1259249,172	538627,593
46	1259239,459	538608,209
47	1259231,987	538587,209
48	1259230,308	538583,553
49	1259228,530	538589,105
50	1259222,912	538584,012
51	1259222,973	538580,889
52	1259239,182	538582,925
53	1259237,465	538580,432
54	1259242,840	538581,040
55	1259239,511	538579,379
56	1259235,575	538566,455
57	1259232,787	538567,695
58	1259378,668	538100,948
59	1259380,935	538100,468
60	1259375,921	538088,242
61	1259378,255	538087,752
62	1259384,308	538115,637
63	1259377,998	538079,220
64	1259376,248	538071,005

REVÍZIA 05: 31.08.2021

POZNÁMKA:

- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU!
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ INŽINIERSKE SIETE !
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA VYCHÁDZA Z MERANÍ USKUTOČNENÝCH GEODETOM V MÁJI 2018
- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE TECHNICKÁ SPRÁVA, VŠETKY ŠPECIFIKÁCIE A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE !
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ!
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY!
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE!
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMENY JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU,PRÍPADNE ICH VYLEPŠIŤ!
- UNOSNOSŤ ZEMINY V NÁVRHU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SA UVAŽUJE PODĽA PROJEKTU STATIKY!
- BÚRACIE A VÝKOPOVÉ PRÁCE ROBENÉ V OKOLÍ VZRASTLÝCH STROMOV -V ICH KOREŇOVOM PRIESTORE BUDÚ PRIORITNE USKUTOČNENÉ VZDUŠNÝM RÝLOM, PRÍPADNE V KOMBINÁCII S TRADIČNOU VÝKOPOVOU METÓDOU TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU KOREŇOVÉHO SYSTÉMU !
- DODRŽIAVAŤ VYZNAČENÉ OCHRANNÉ PÁSMA KOREŇOVÉHO SYSTÉMU STROMOV A KROV !
- VÝRUB A PESTOVATEĽSKÉ OPATRENIA BUDÚ VYKONANÉ ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU ALEBO ORGANIZÁCIOU !
- VÝRUBY REALIZOVAŤ V MIMOVEGETAČNOM OBDOBÍ, PO NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA A VYZNAČENÍ VÝRUBOV PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY!
- PRI LIKVIDÁCII BURÍN A PORASTOV NEMÔŽU BYŤ POUŽITÉ HERBICÍDY, VÝNIMKOU SÚ IBA INVAZÍVNE DRUHY, PRI KTORÝCH SA APLIKUJE NA ČERSTVÚ RANU NÁTER KONCENTROVANÉHO HERBICÍDU !
- RIEŠENÉ ÚZEMIE JE SÚČASŤOU OCHRANNÉHO PÁSMA CHRÁNENÉHO AREÁLU TRNAVSKÉ RYBNÍKY. V CELOM ÚZEMÍ PLATÍ 3. STUPEŇ OCHRANY V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 534/2002 Z.z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY !

± 0,000 = 148,100 mnm BPV

NÁZOV STAVBY:	Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn, PD
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
MIESTO STAVBY:	mesto a k.ú.: Trnava, p.č.10197, LV 3803; p.č. 10196/1, LV 3803; p.č. 10200, LV 3803; p.č. 10211/1; 10215/1; 10265, LV 6088; 10258, LV 3803; 10259, LV 6088; 10257/1; ; 10247; 10131/2; 10131/20, LV 5000
INVESTOR:	Mesto Trnava , Hlavná č.1, 917 71 Trnava
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. arch. Andrej Švec, autorizovaný architekt 2228 AA
AUTORI PROJEKTU:	Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec - Šercel Švec, s.r.o. Ing. Andrea Prievalská - Zelenydesign s.r.o
STAVEBNÝ OBJEKT:	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Andrej Švec, autorizovaný architekt 2228 AA
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Anton Vilček
NÁZOV VÝKRESU:	**KOORDINAČNÁ SITUÁCIA**
ČÍSLO VÝKRESU:	**02B**
MIERKA:	
FORMÁT:	8xA4
DÁTUM:	08/2021
ČÍSLO PARÉ:	
REVÍZIA:	**05**