

Napáľová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000.-4.47/2010:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu


411.3 požiadavky na ochranu pri poruche


411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samostatné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

411.4 systém TN

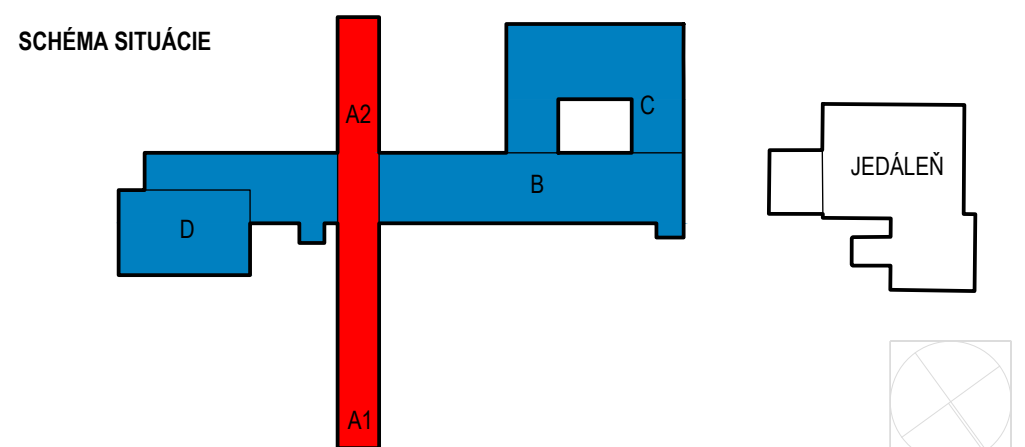

staviteľ generálny projektant zodpovedný projektant autor vypracoval  kontroloval protieň názov stavby	<b>SÚS J. Murgaša</b> , Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica VISIA s.r.o., Sládoková 5, 03201A, 327 01 Salla  Alexander Leckčí Ing. Ladislav Chatrných, Ing. Peter Fülöp, Ing. Michal Kienovič Kornel Ferenczi, Alexander Leckčí  Alexander Leckčí Elektromontáže SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti  Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica SO 105 Svetelné rozvody 4.NP objekty A1, A2	
	<div style="float: right; text-align: center;">             číslo revízie datum revízie stupeň datum číslo zakázky           </div>	<p>DSP + RPD 04/2019 076PF190409</p>
miesto stavby stavebný objekt návrh výkresu	miera formát číslo výkresu	<p>1:75 12x/A4 EL-08</p>