



HR rozvodnica
zapustená/prisadená min. 140 modulov
krytie: IP40/20
3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

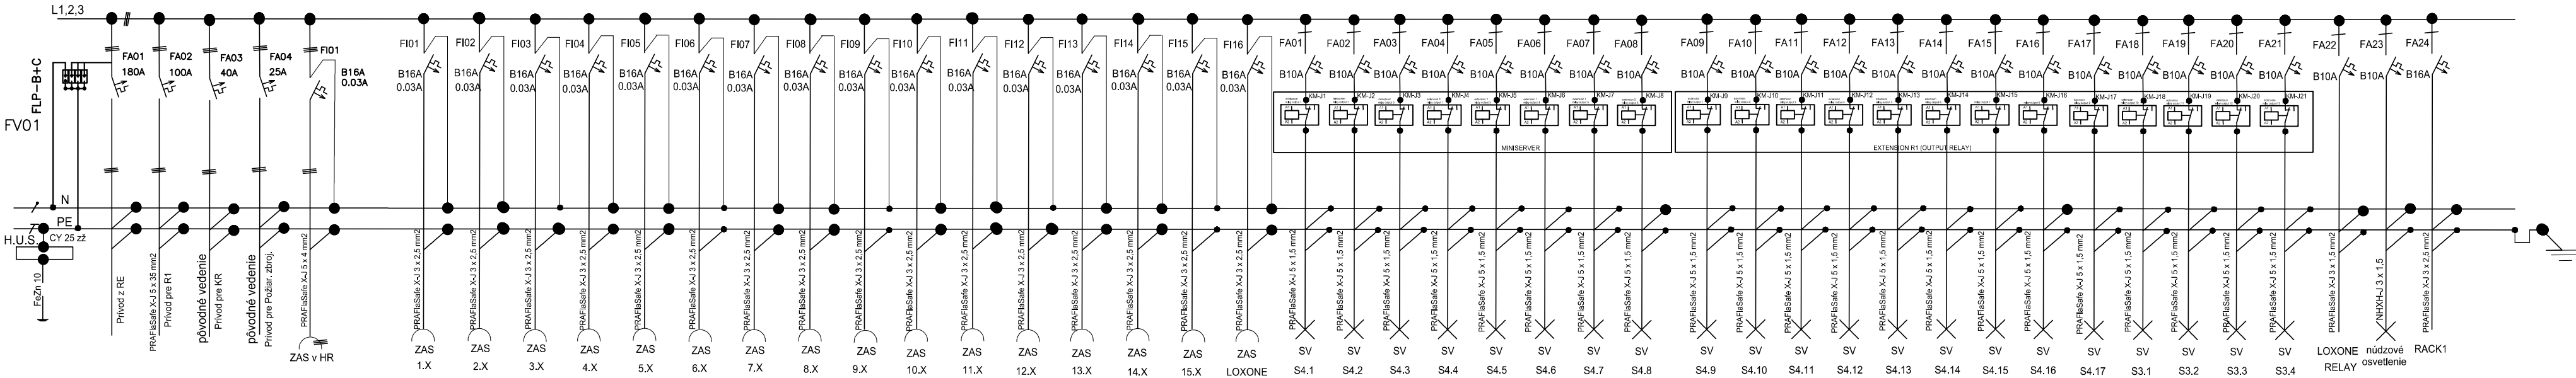

LOXONE konfigurácia
3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S

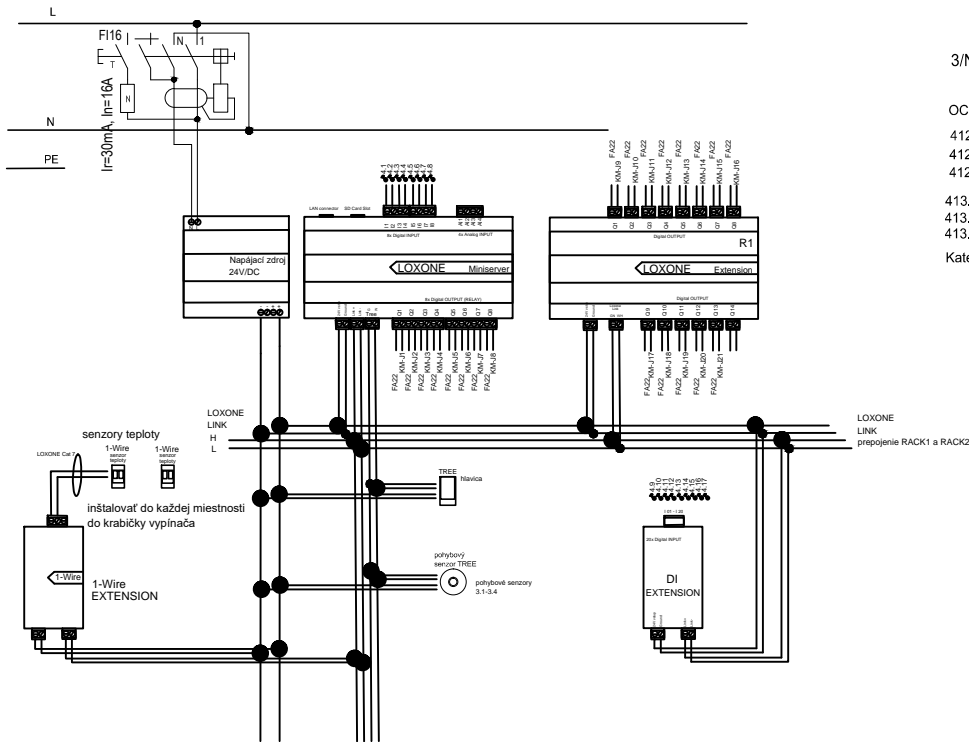

3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- 412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)
- 412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi
- 412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

413. - Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche

413.1 - Ochrana samočinným odpojením napájania

413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II

Kategória prostredia: III

STAVEBNÍK / INVESTOR		SPRACOVATEL		AUTOR NÁVRHU									
OBEC SEDLICE SEDLICE Č. 176 082 43 SEDLICE				ING. MARTIN KOLCUN									
				GENERALNÝ PROJEKTRANT ING. IVAN PUŠKAŠ									
				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT LUDOVÍT MAČEJ									
PROJEKT / NÁZOV STAVBY													
ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU													
MIESTO STAVBY				MIERKA		VÝKRES		AUTORIZÁCIA					
OBEC SEDLICE, POZEMOK PARCELNÉ ČÍSLO : 352, 353/1 KAT. ÚZEMIE: SEDLICE (854719)				1:100		S 07							
STAVEBNÝ OBJEKT													
SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM													
VÝKRES													
BLOKOVÁ SCHÉMA HR													
ZMENA	1.							DÁTUM	FORMAT	ARCHÍV	STUPEŇ	PROFESIA	PARÉ Č.
	2.												
	3.												
								11/2020		2020/25	SP	ASR	
AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLU AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIPUSTNÉ !													

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIPUSTNÉ !