


Skríňa, rozvodnica	Veľkoobsahová rozvodnica na omietku
Kapacita :	245 TE
Rady pre prístroje :	7
Rozmery skrine :	viď pohľady (kótovanie v mm)
Krytie (zatv./otv.) :	IP 30/20
Trieda ochrany :	I
Mechanická odolnosť :	IK07
Materiál skrine / dverí :	plech / plech
Uzatváranie dverí :	záмок trojbodový
Farba skrine :	biela RAL 9016
Prívody / vývody :	zdola / nadol, aby sa eliminovala dĺžka káblov
Menovité napätie :	Un = 400 V AC
Menovitý prúd :	In = 100 A
Menovitá frekvencia :	50 Hz
Skratová odolnosť :	10 kA
Prívodné vedenie :	do 35 mm ²
Rozvodný systém :	3 / N / PE AC 400V 50Hz, TN-S
Skratové pomery :	Ik"≤ 10 kA, Ip ≤ 10 kA
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 - Samočinné odpojenie napájania	
Základná ochrana :	
- základná izolácia živých častí	
- zábrany alebo kryty	
Ochrana pri poruche :	
- samočinné odpojenie napájania	
- doplnková ochrana prúdovým chráničom	
Poznámka : pre elektro výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky, rozmer skrine je možné prispôbiť konkrétne použitým zariadeniam s ohľadom na veľkosť miestností.	


OZNAČOVANIE PRÍVODOV, NAPÁJANIA:


NP ... Normálny prívod - prívod z distribučnej siete (transformátora 22/0,42 kV), nezálohovaný


POZNÁMKA:


B2ca ... Požiadavky na káble - Trieda reakcie na oheň: B2ca -s1, d1, a1


TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. arch. P. DZURCO		VYPRACOVAL : Ing. Ľubomír OROSI	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLÉŠ		<div>ETES</div> <div>ODBOBNÁ ČINNOSŤ V ELEKTROTECHNIKE</div> <div>B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou, 093 01</div> <div>Ing. Marek PAČUTA +421 905 709375 pacuta@etes.sk</div> <div>Ing. Anton ILLÉŠ +421 905 186947 illes@etes.sk</div> <div></div>				
INVESTOR : Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.									
MIESTO : NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01									
STAVBA : URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NsP ROŽŇAVA					STUPEŇ : DRS		SADA :		
					FORMÁT : 12x A4				
					DÁTUM : 04 / 2018				
ČASŤ : E03 - ELEKTROINŠTALÁCIA					ARCHÍVNE ČÍSLO : 18026RS-E205				
OBSAH : R+1.6N - ROZVÁDZAČ ODDELENIA NEZÁLOHOVANÝ					MIERKA : -			LIST : 1 / 12	ČÍSLO : E205

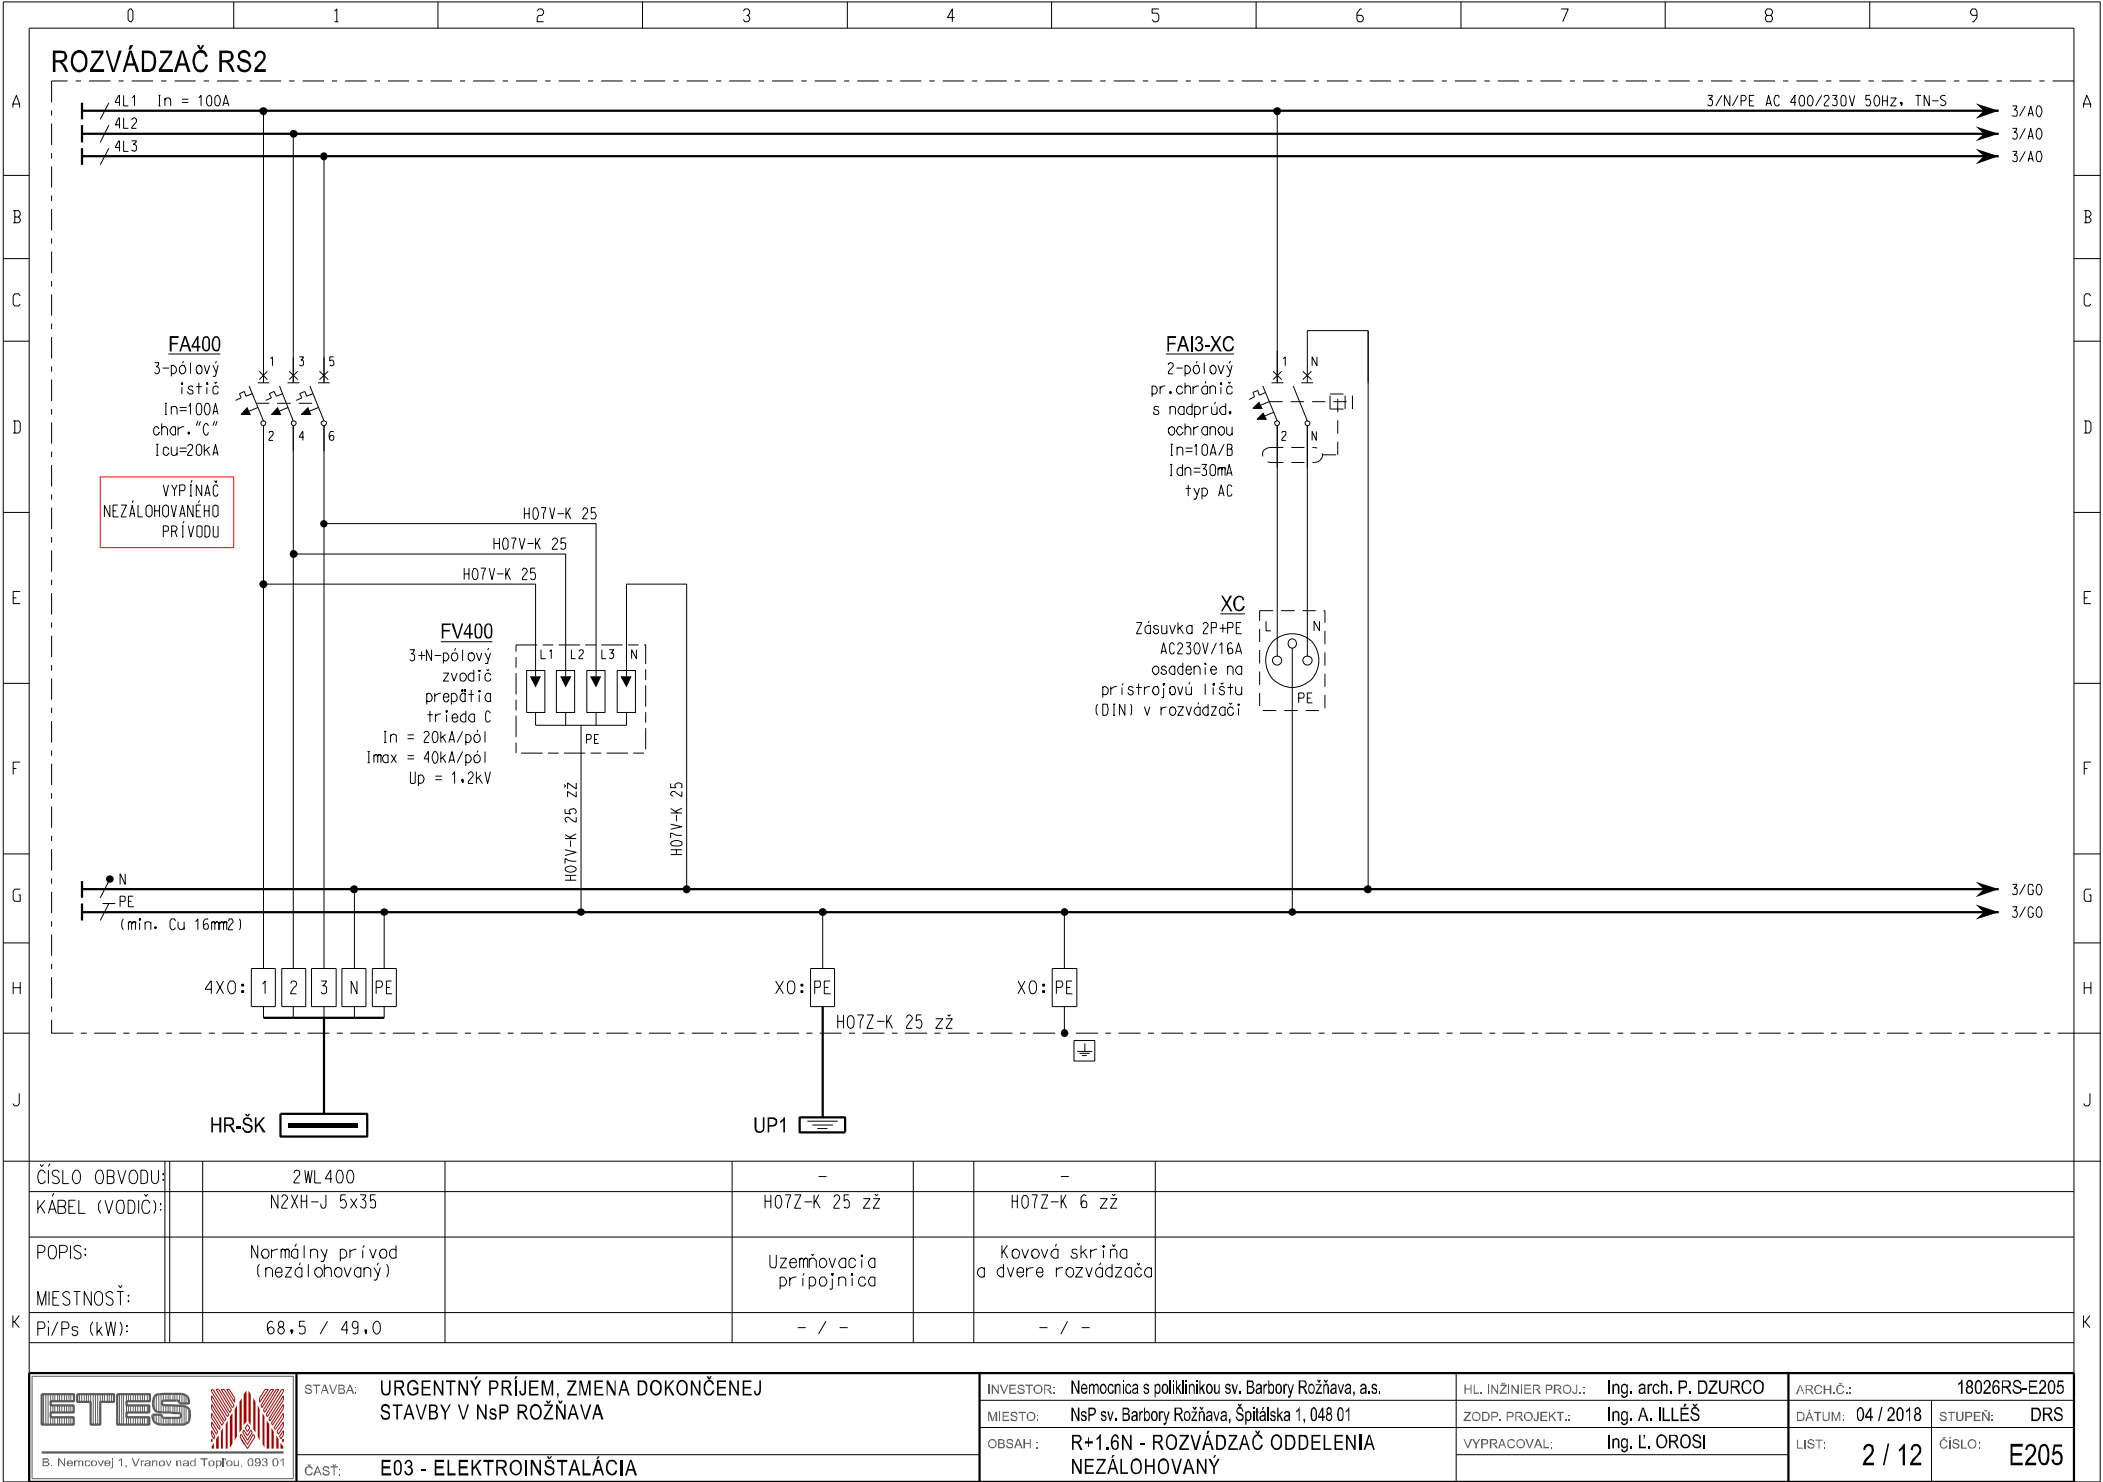


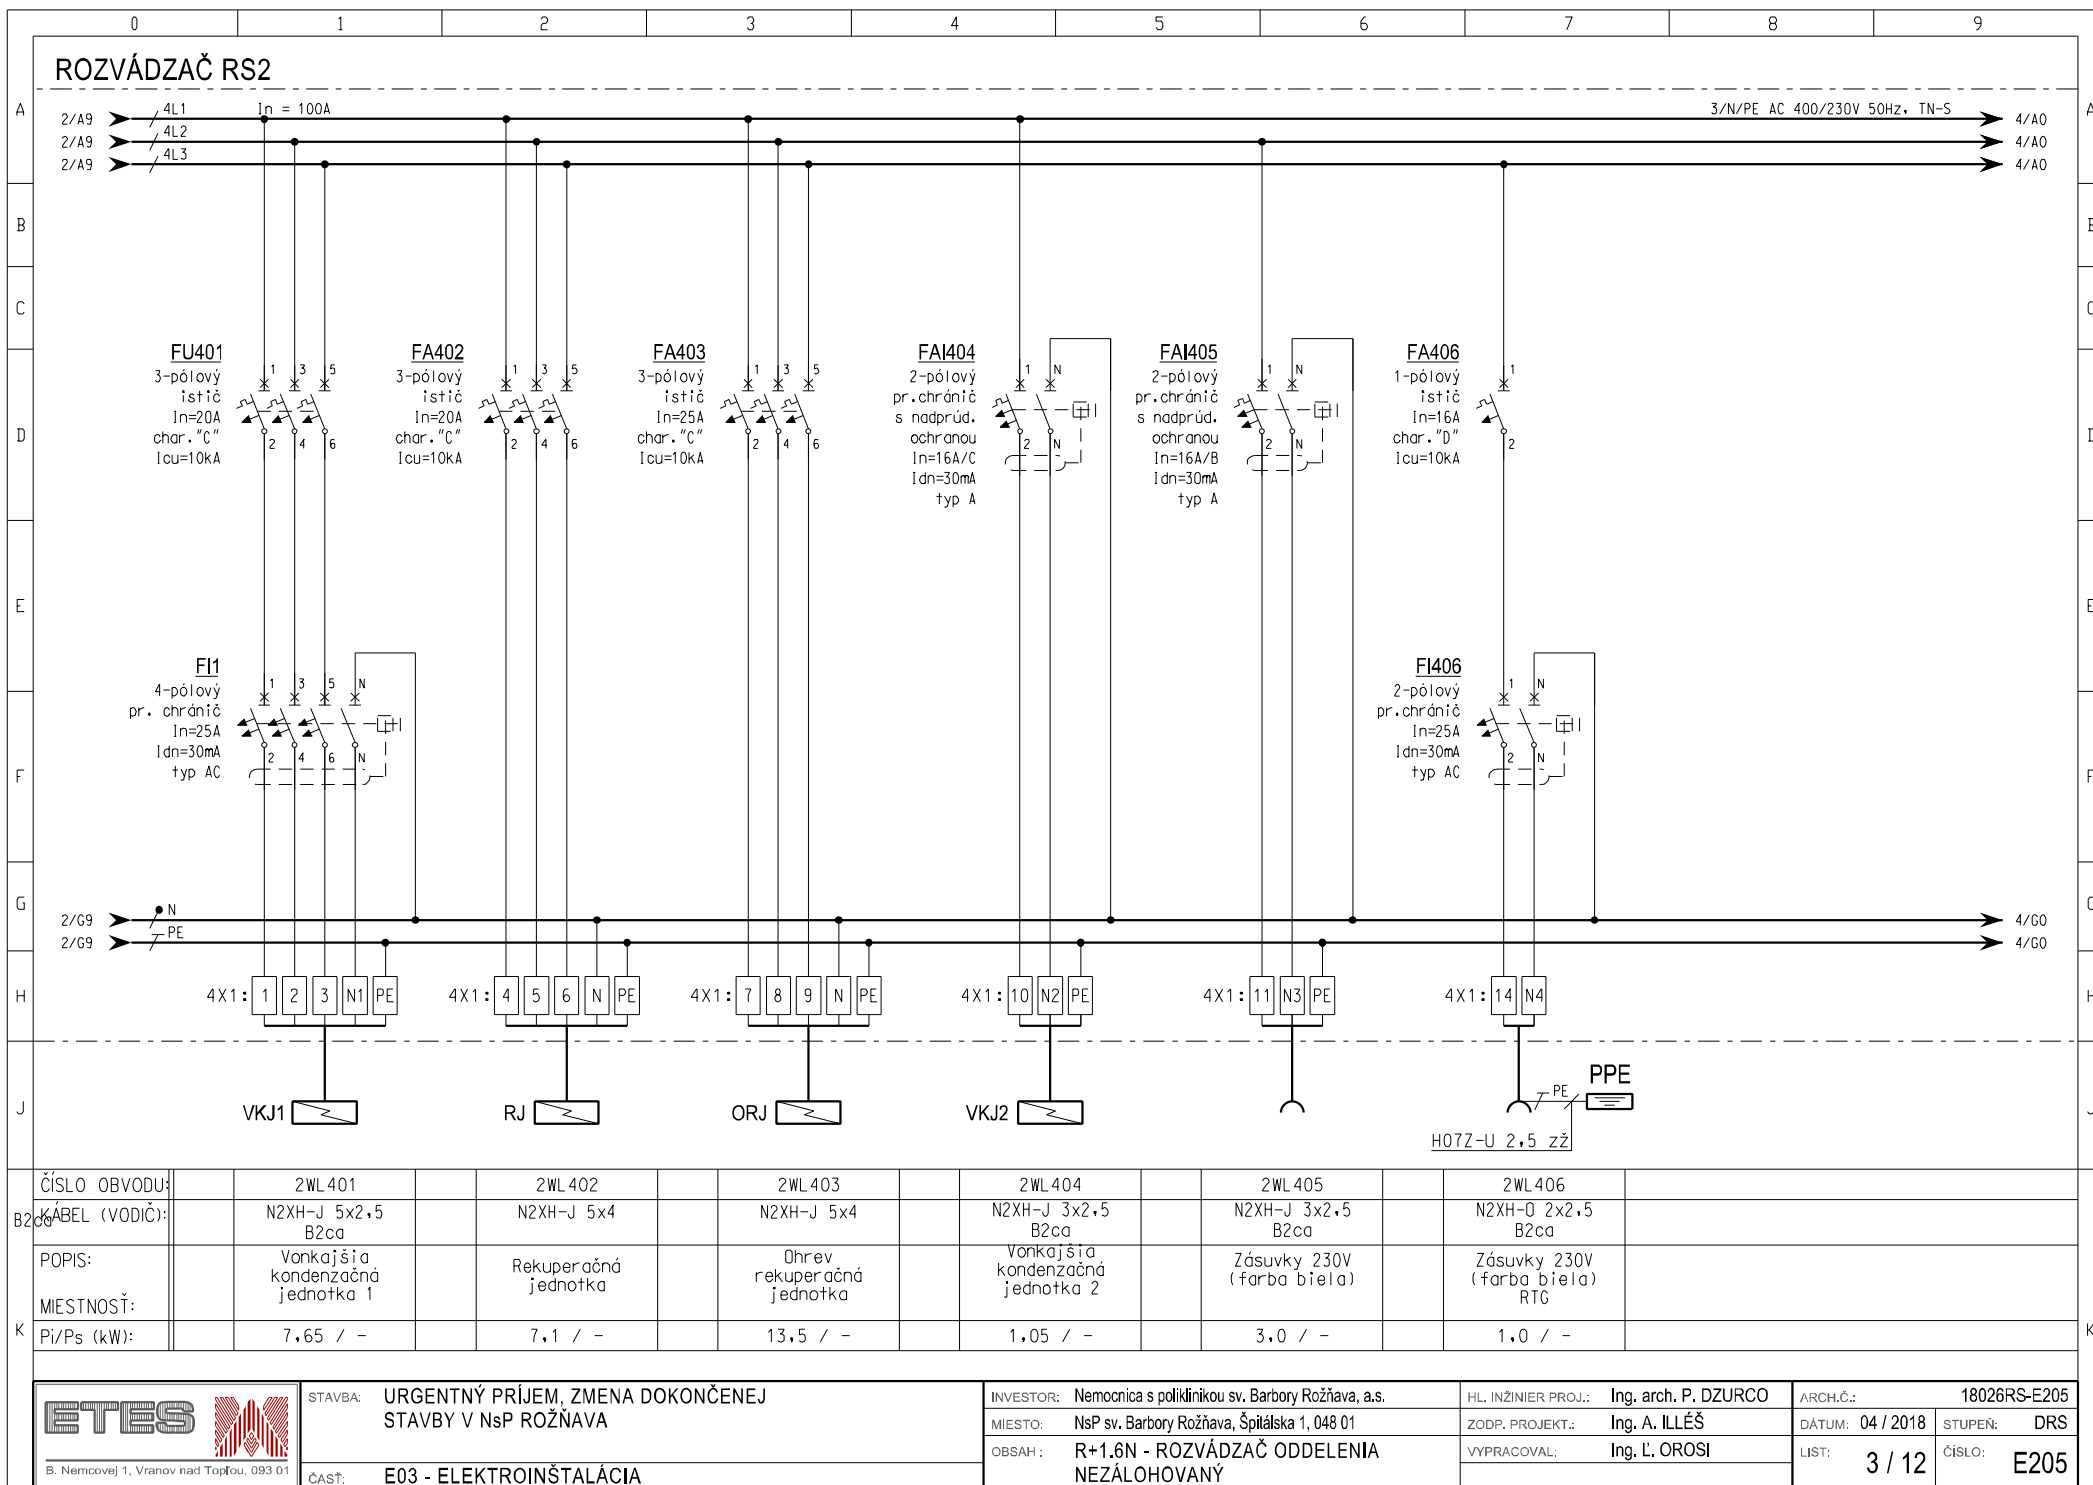

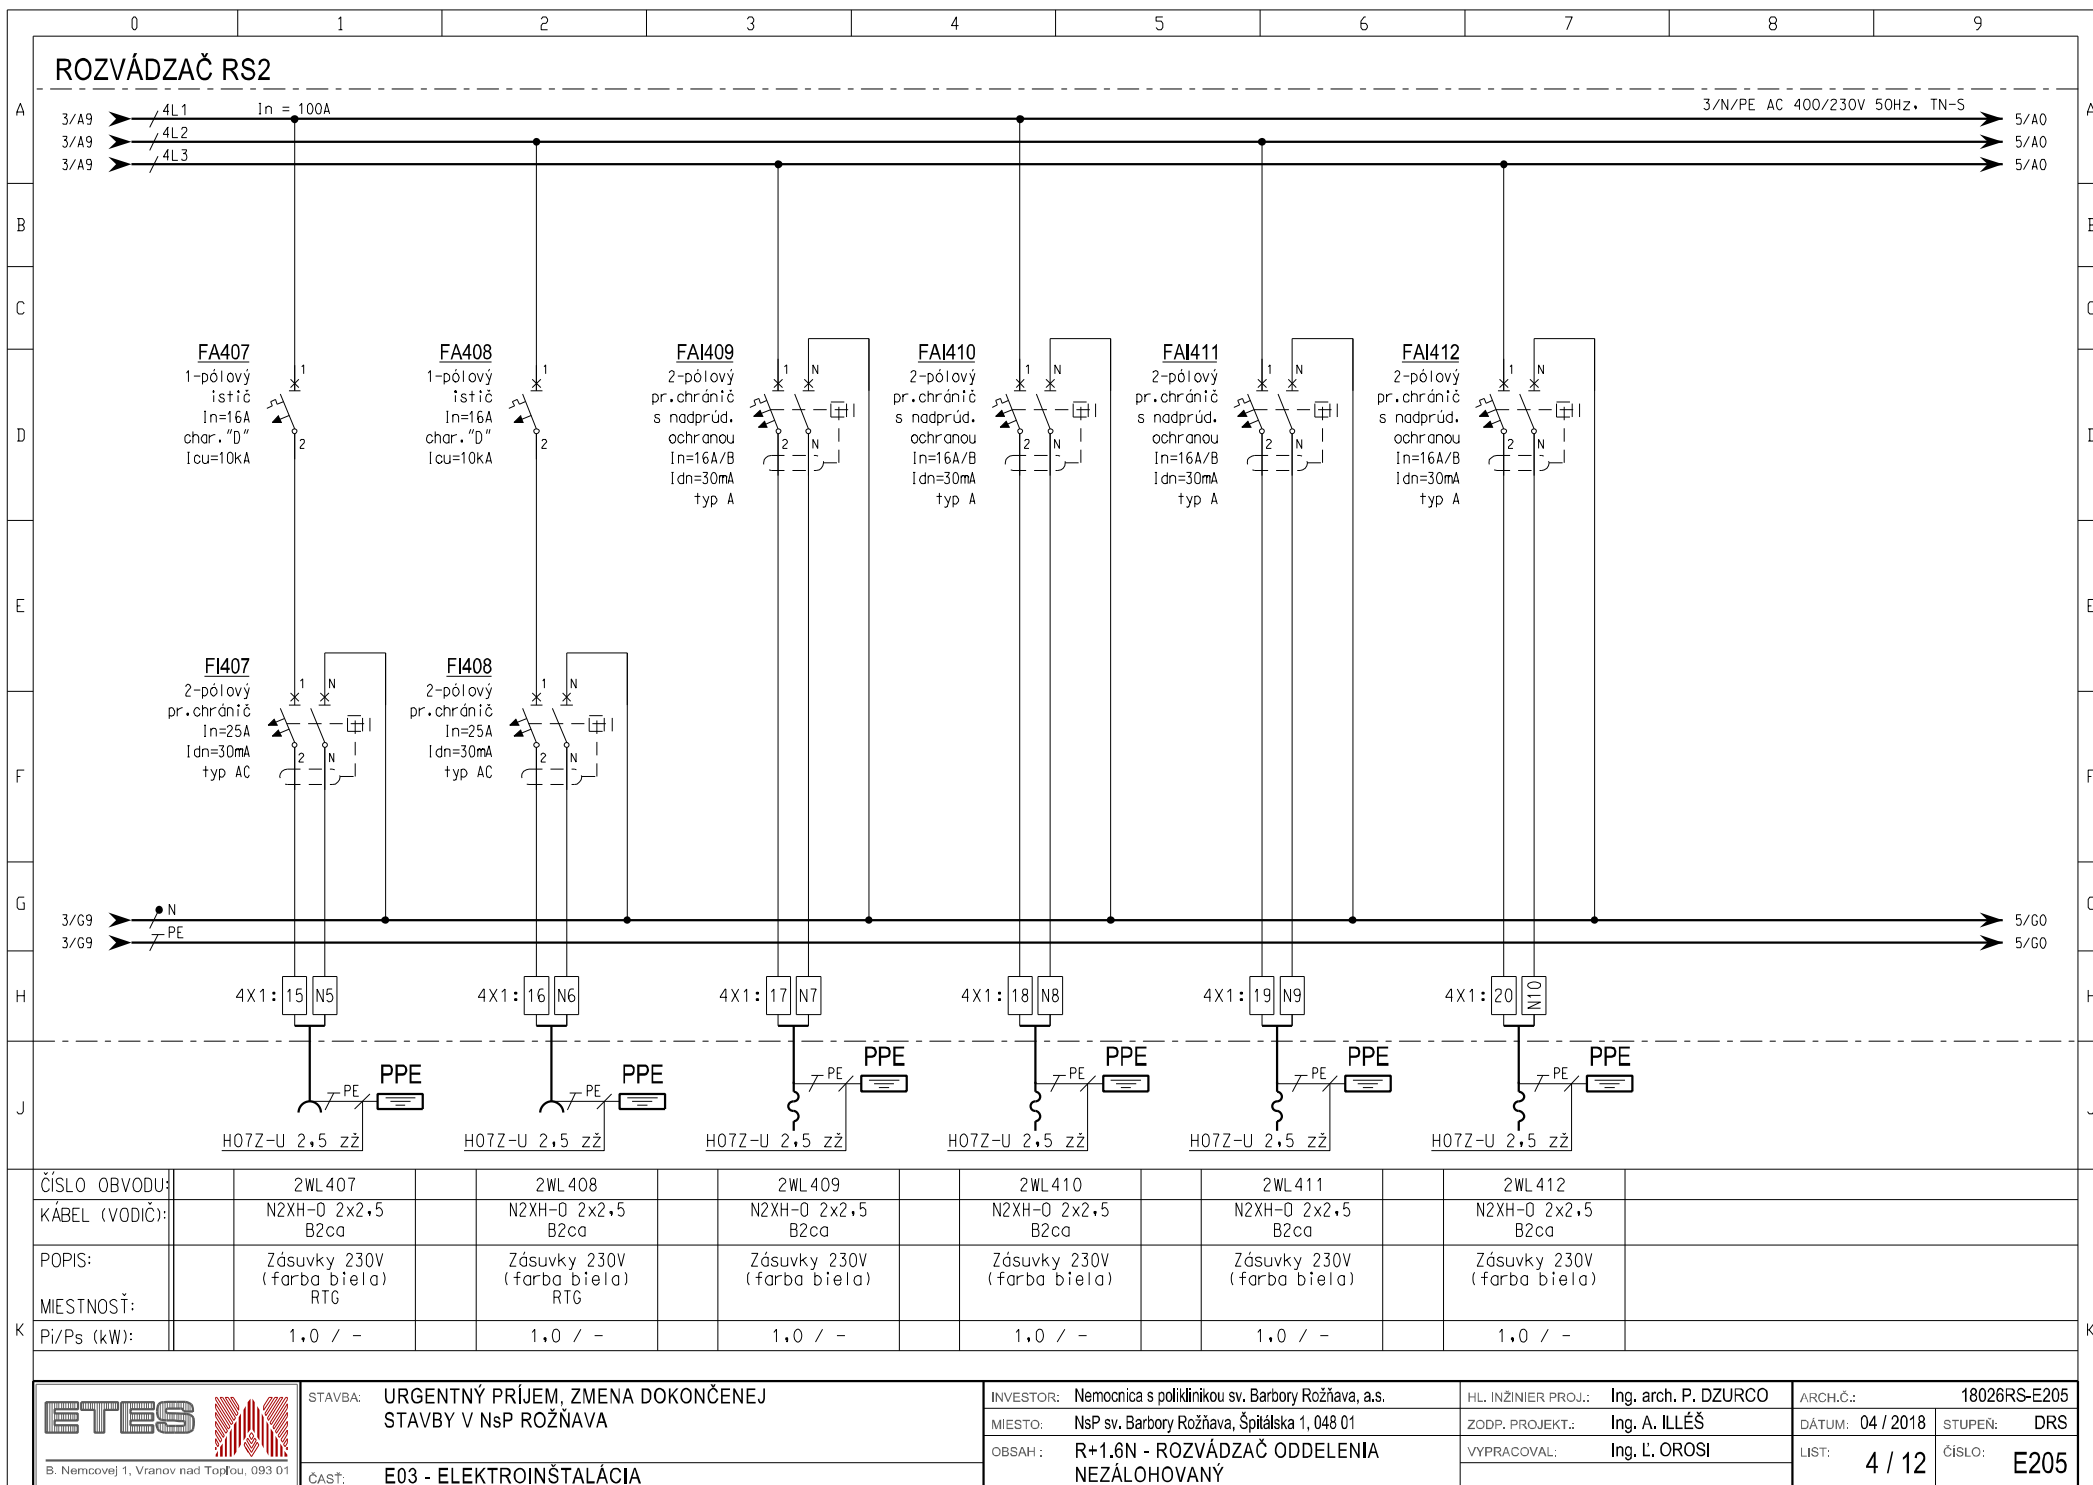

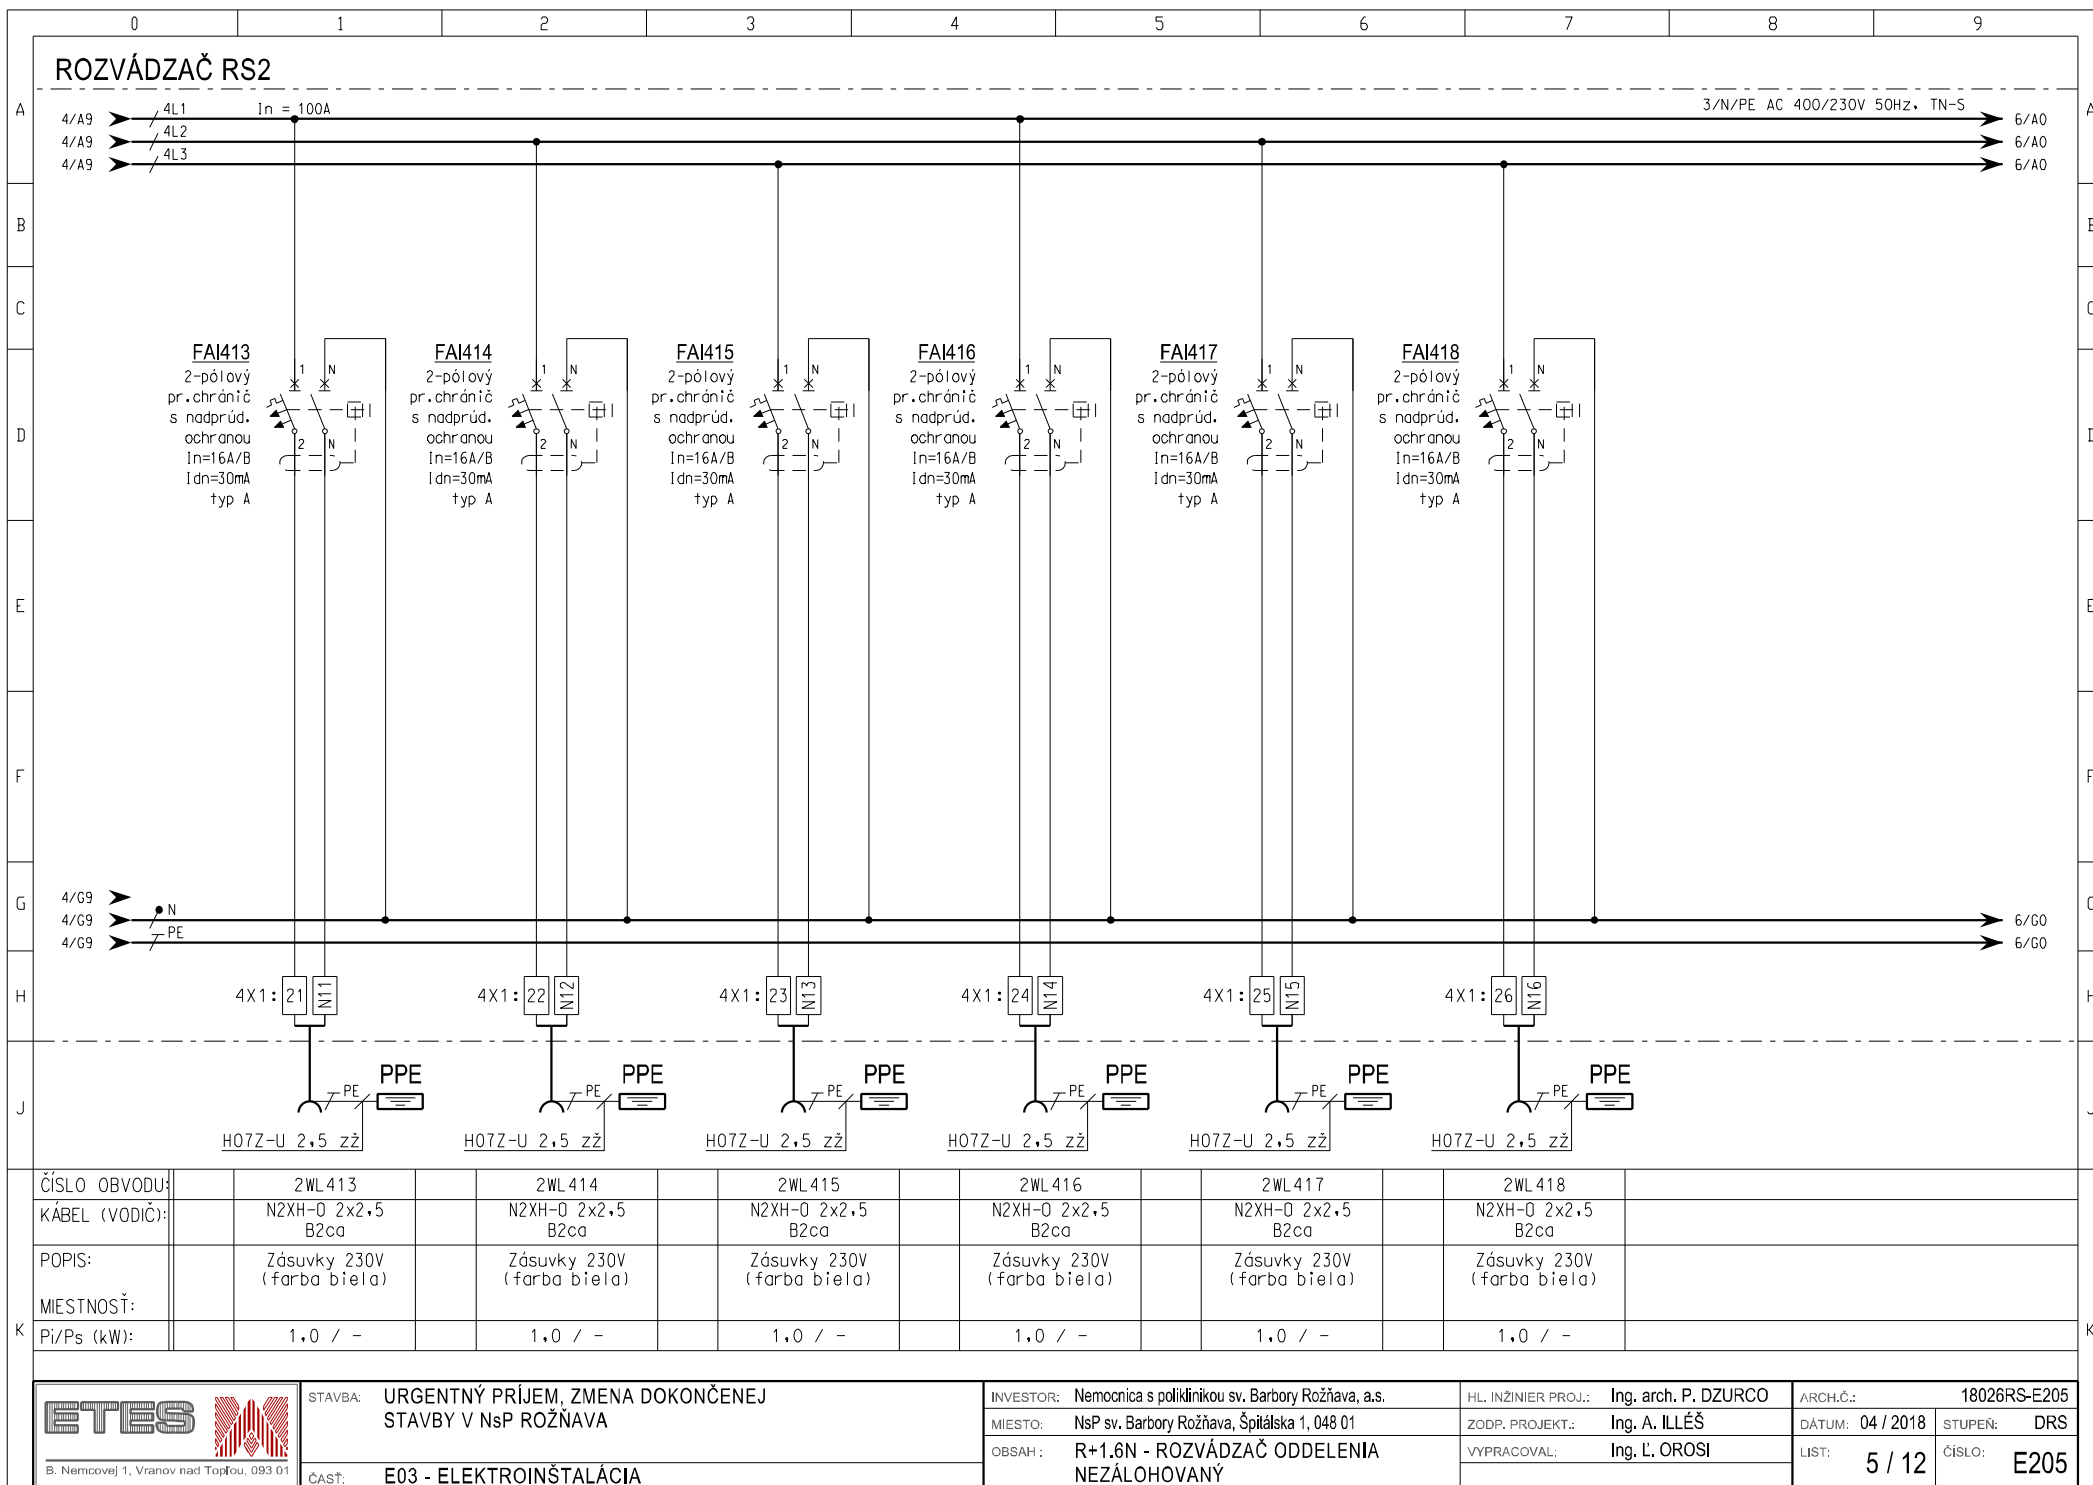

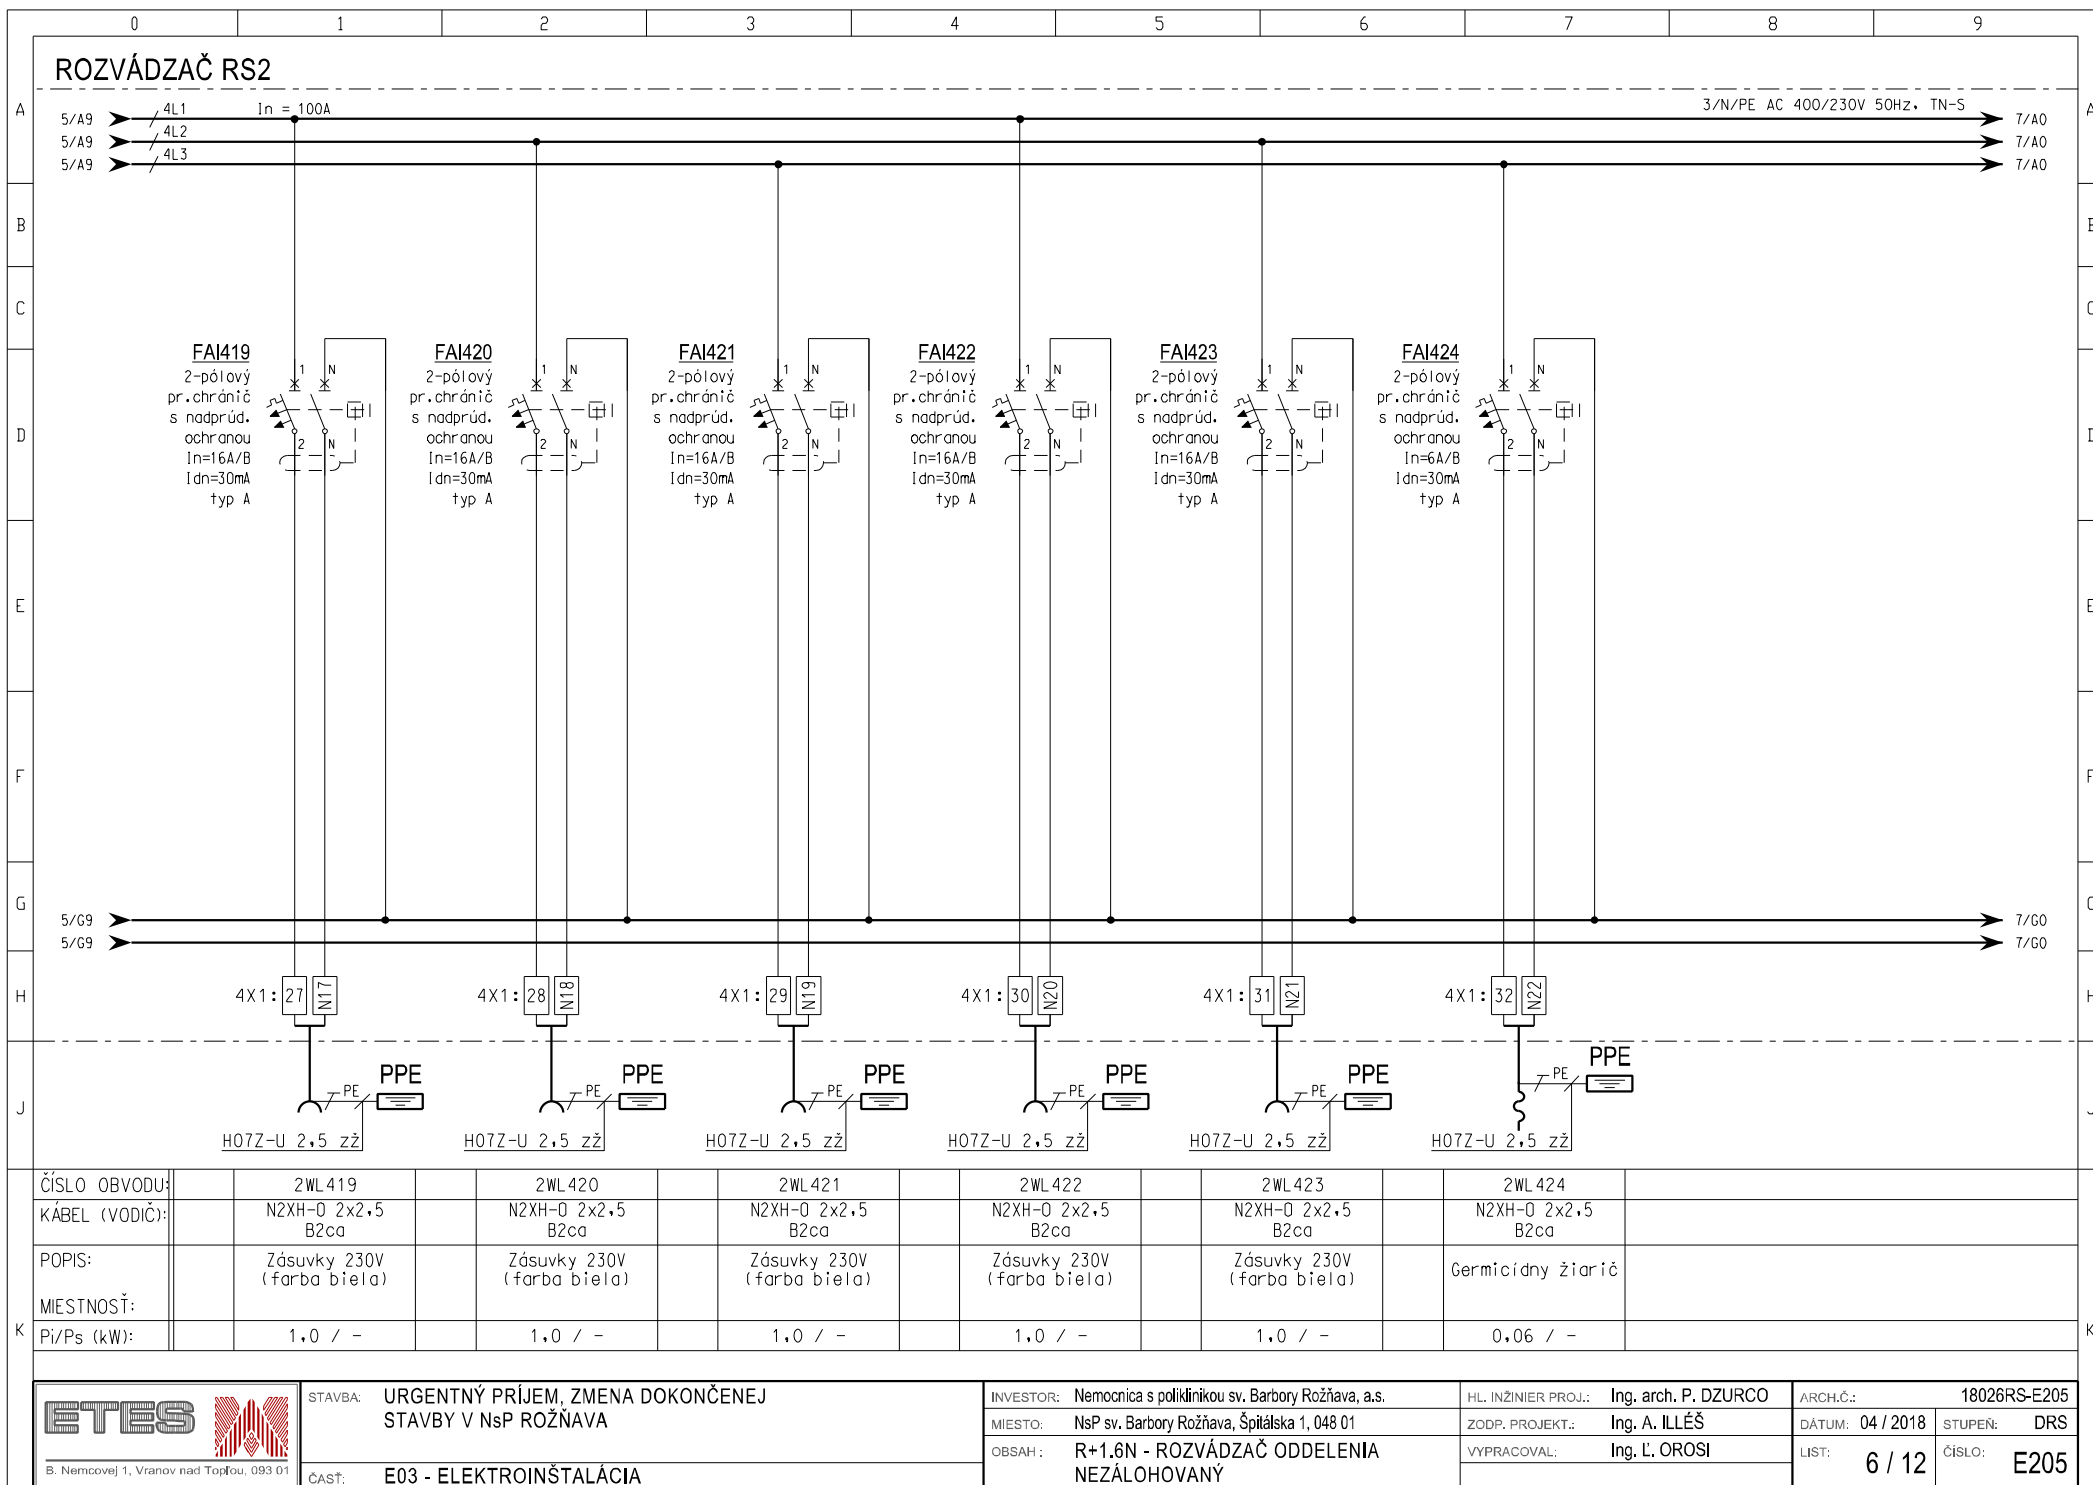

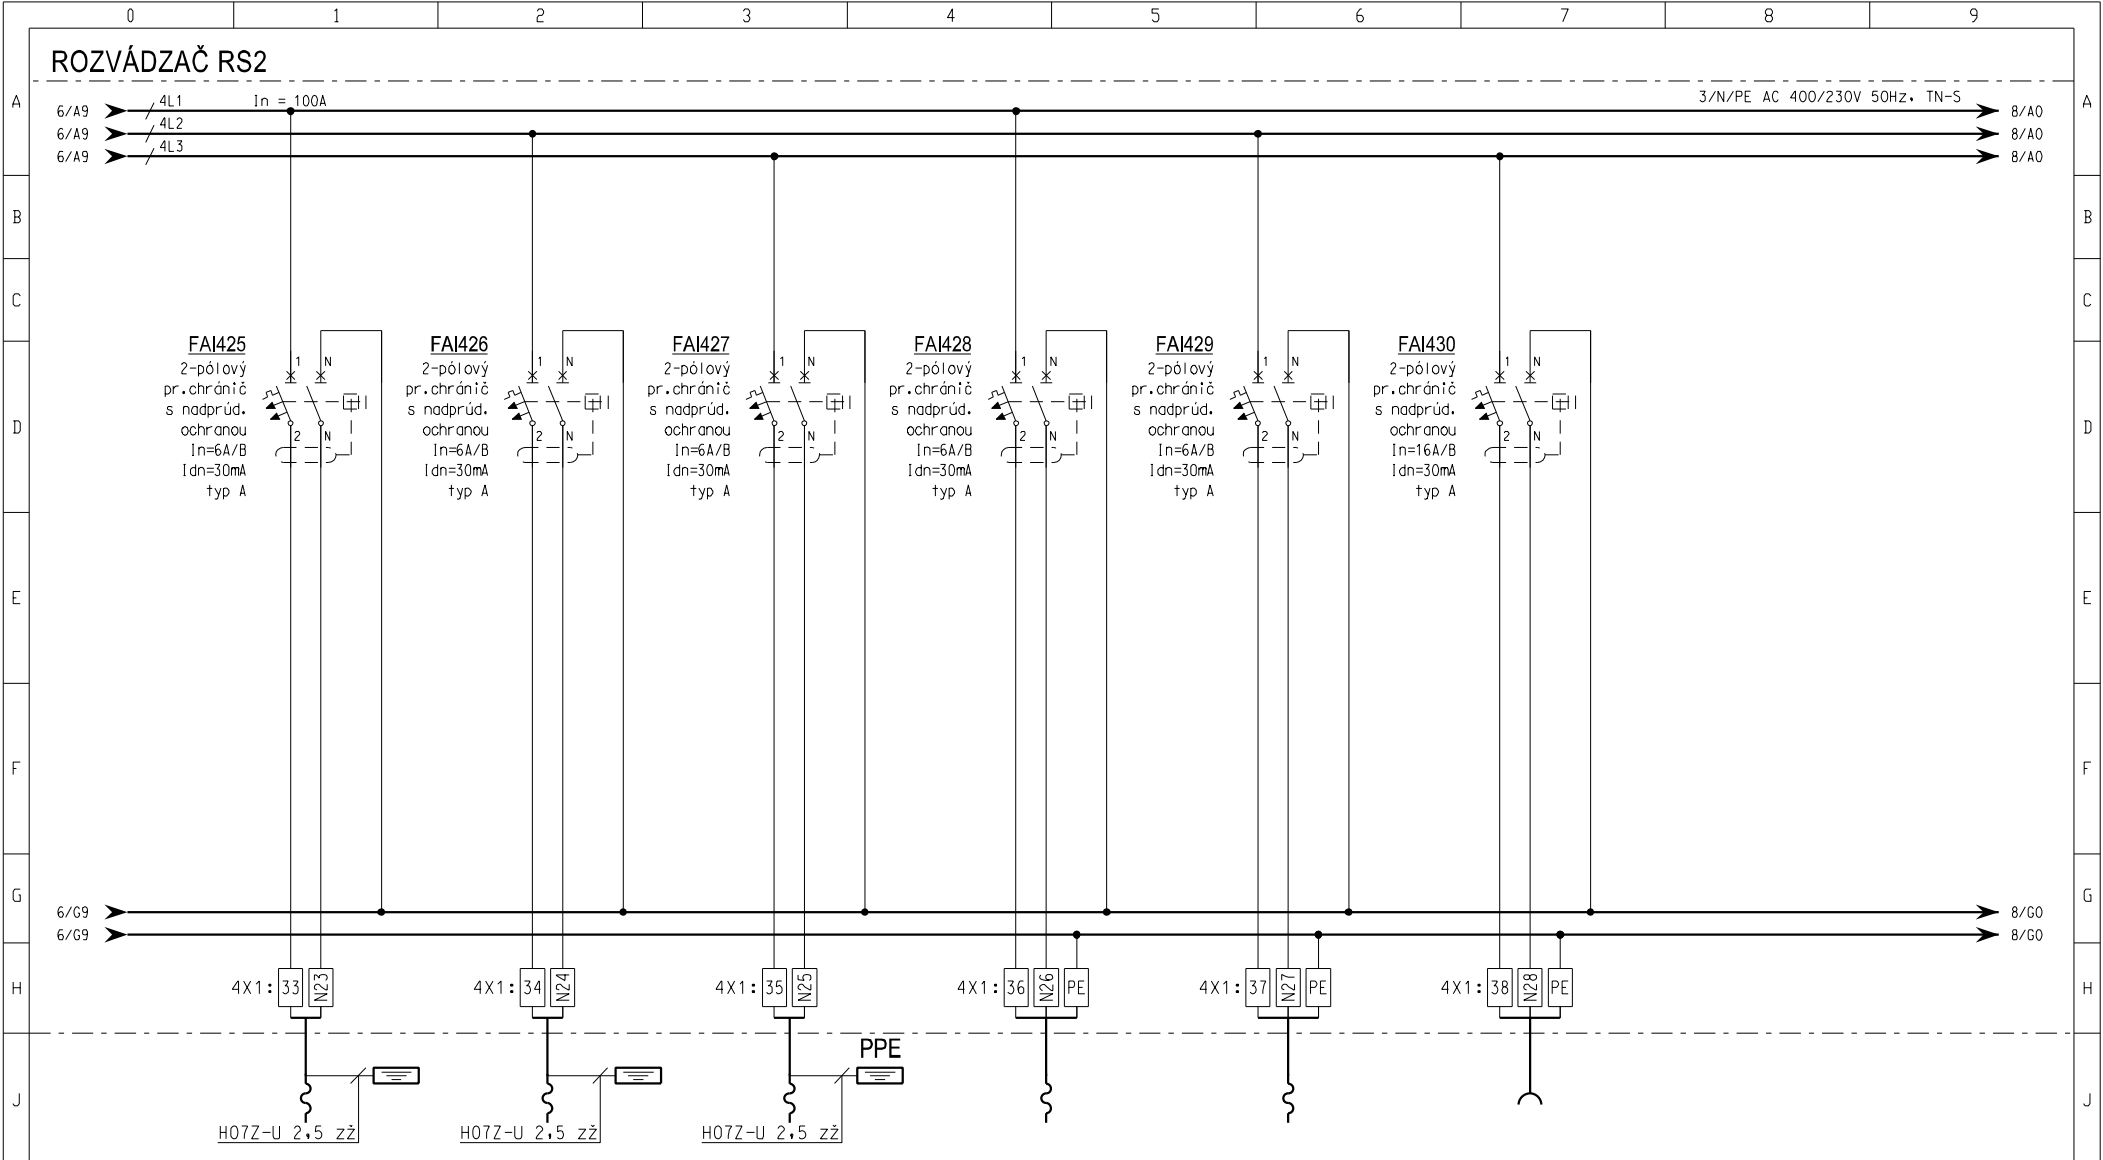

ČÍSLO OBVODU:	2WL425	2WL426	2WL427	2WL428	2WL429	2WL430	
ČÍSLO KÁBEL (VODIČ):	N2XH-0 2x2,5 B2ca	N2XH-0 2x2,5 B2ca	N2XH-0 2x2,5 B2ca	N2XH-J 3x2,5 B2ca	N2XH-J 3x2,5 B2ca	N2XH-J 3x2,5 B2ca	
POPIS:	Germicidny žiarič	Germicidny žiarič	Germicidny žiarič	Germicidny žiarič	Germicidny žiarič	Zásuvky 230V (farba biela)	
MESTNOST:							
P/Ps (kW):	0,18 / -	0,12 / -	0,12 / -	0,09 / -	0,18 / -	1,0 / -	





STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NSP ROŽŇAVA
ČASŤ: E03 - ELEKTROINŠTALÁCIA


INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
MIESTO: NSP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01
OBSAH: R+1.6N - ROZVÁDZAČ ODDELENIA NEZÁLOHOVANÝ


HL. INŽINIER PROJ.: Ing. arch. P. DZURCO
ZODP. PROJEKT.: Ing. A. ILLÉŠ
VYPRACOVAL: Ing. L. OROSI

ARCH.Č.: 18026RS-E205
DÁTUM: 04 / 2018
STUPEŇ: DRS
LIST: 7 / 12
ČÍSLO: E205

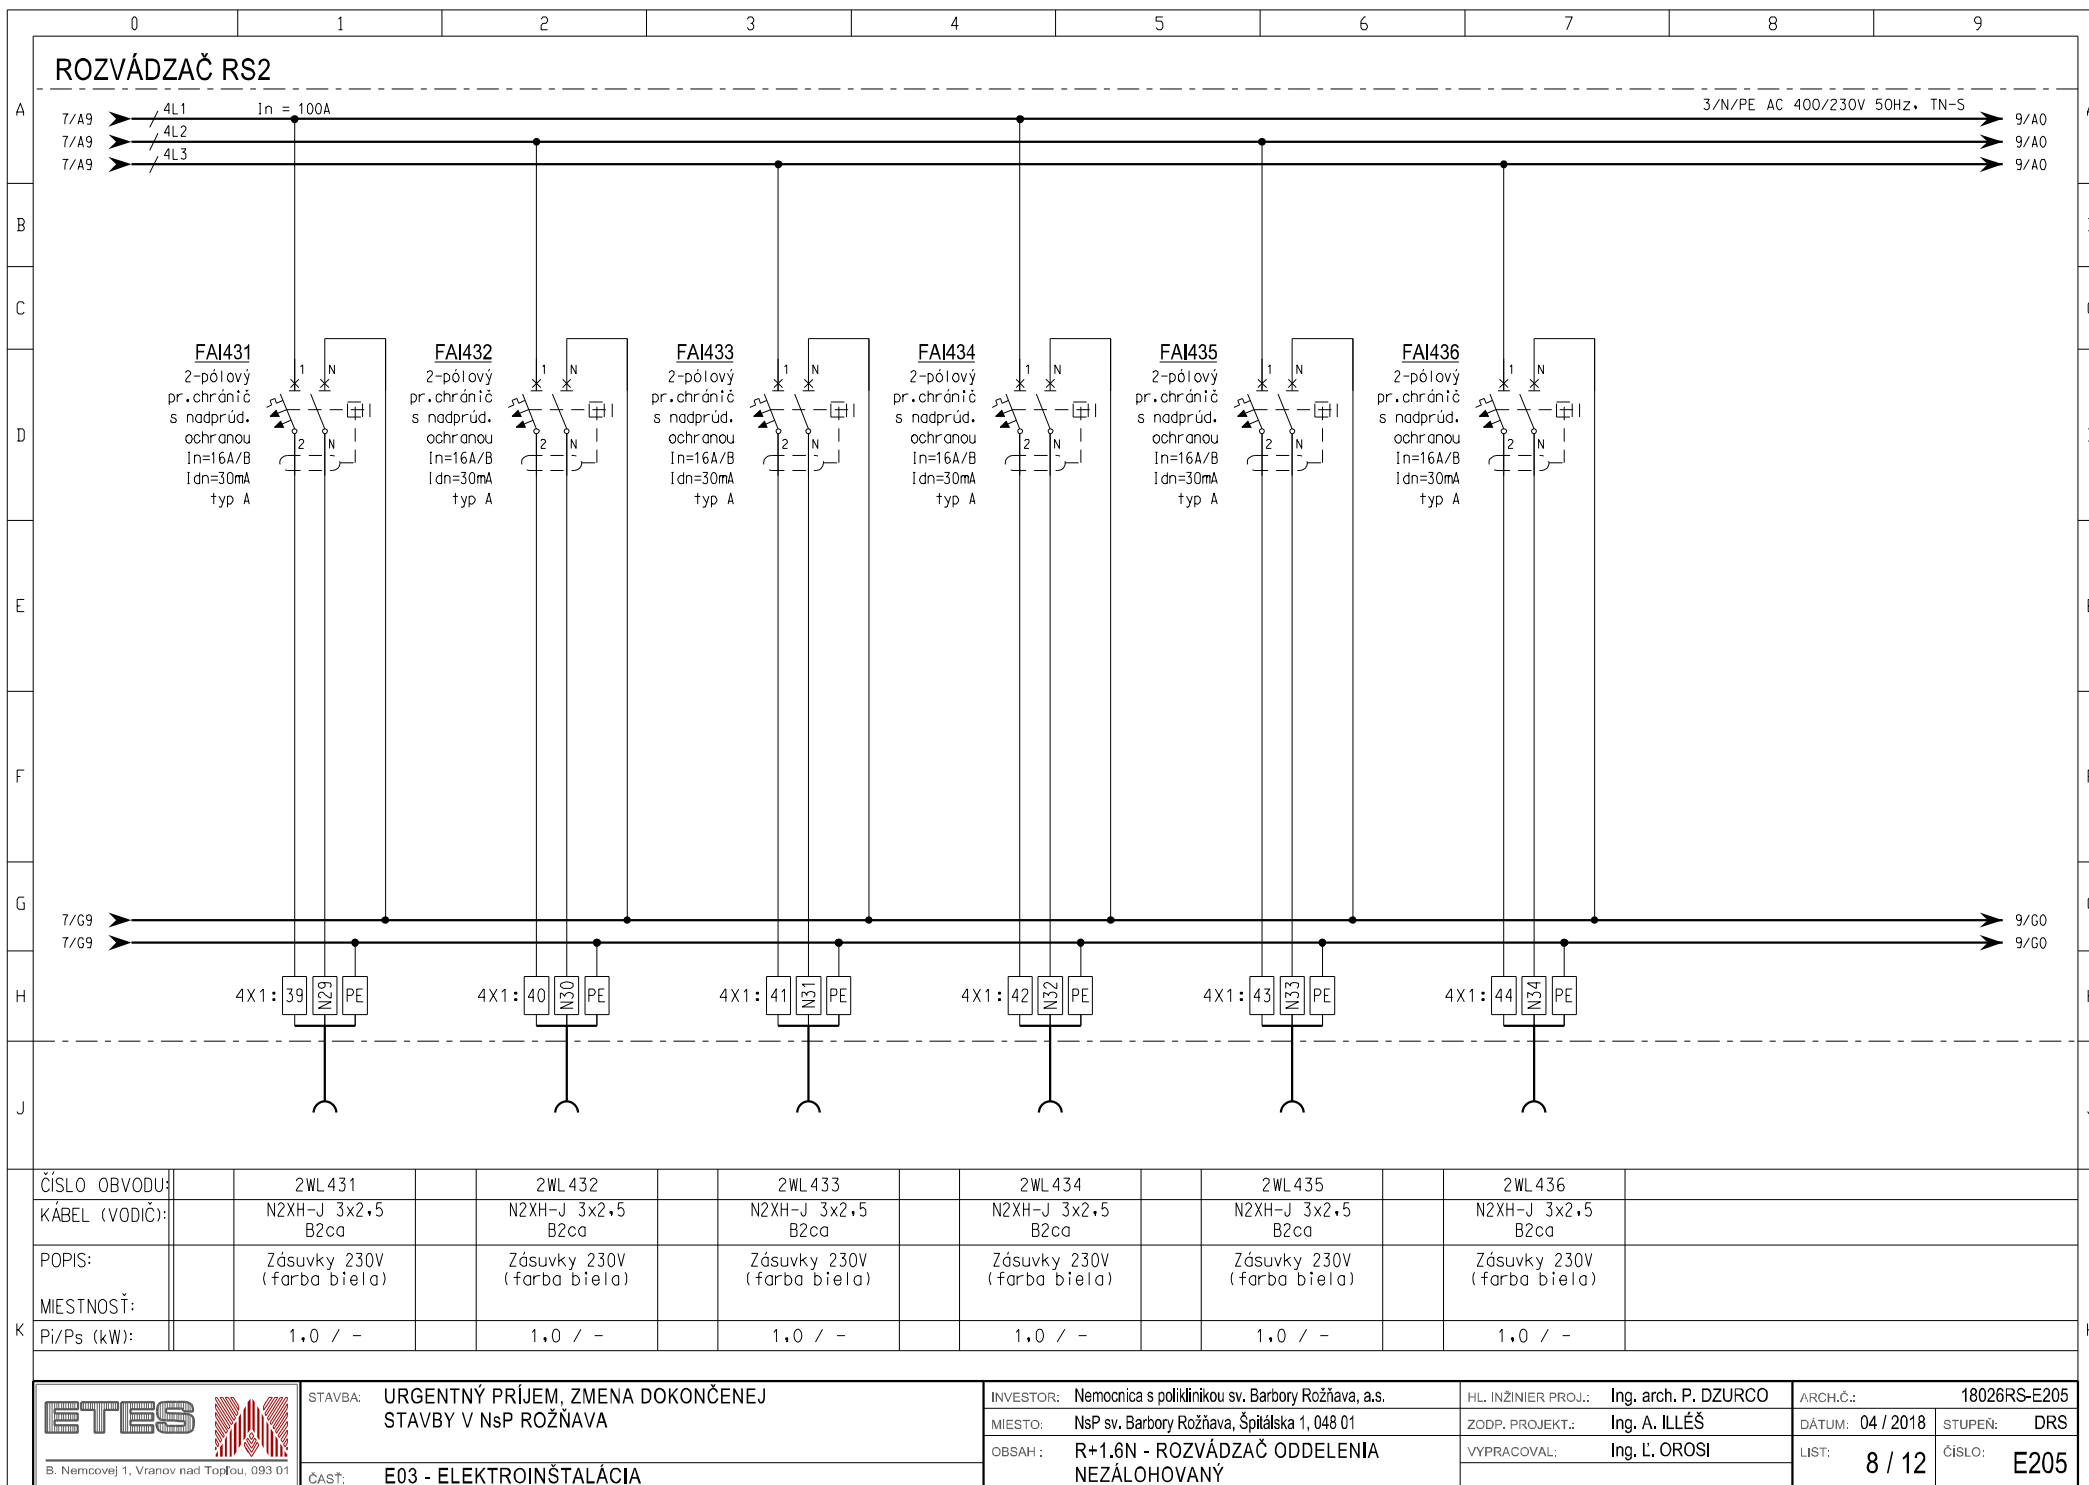

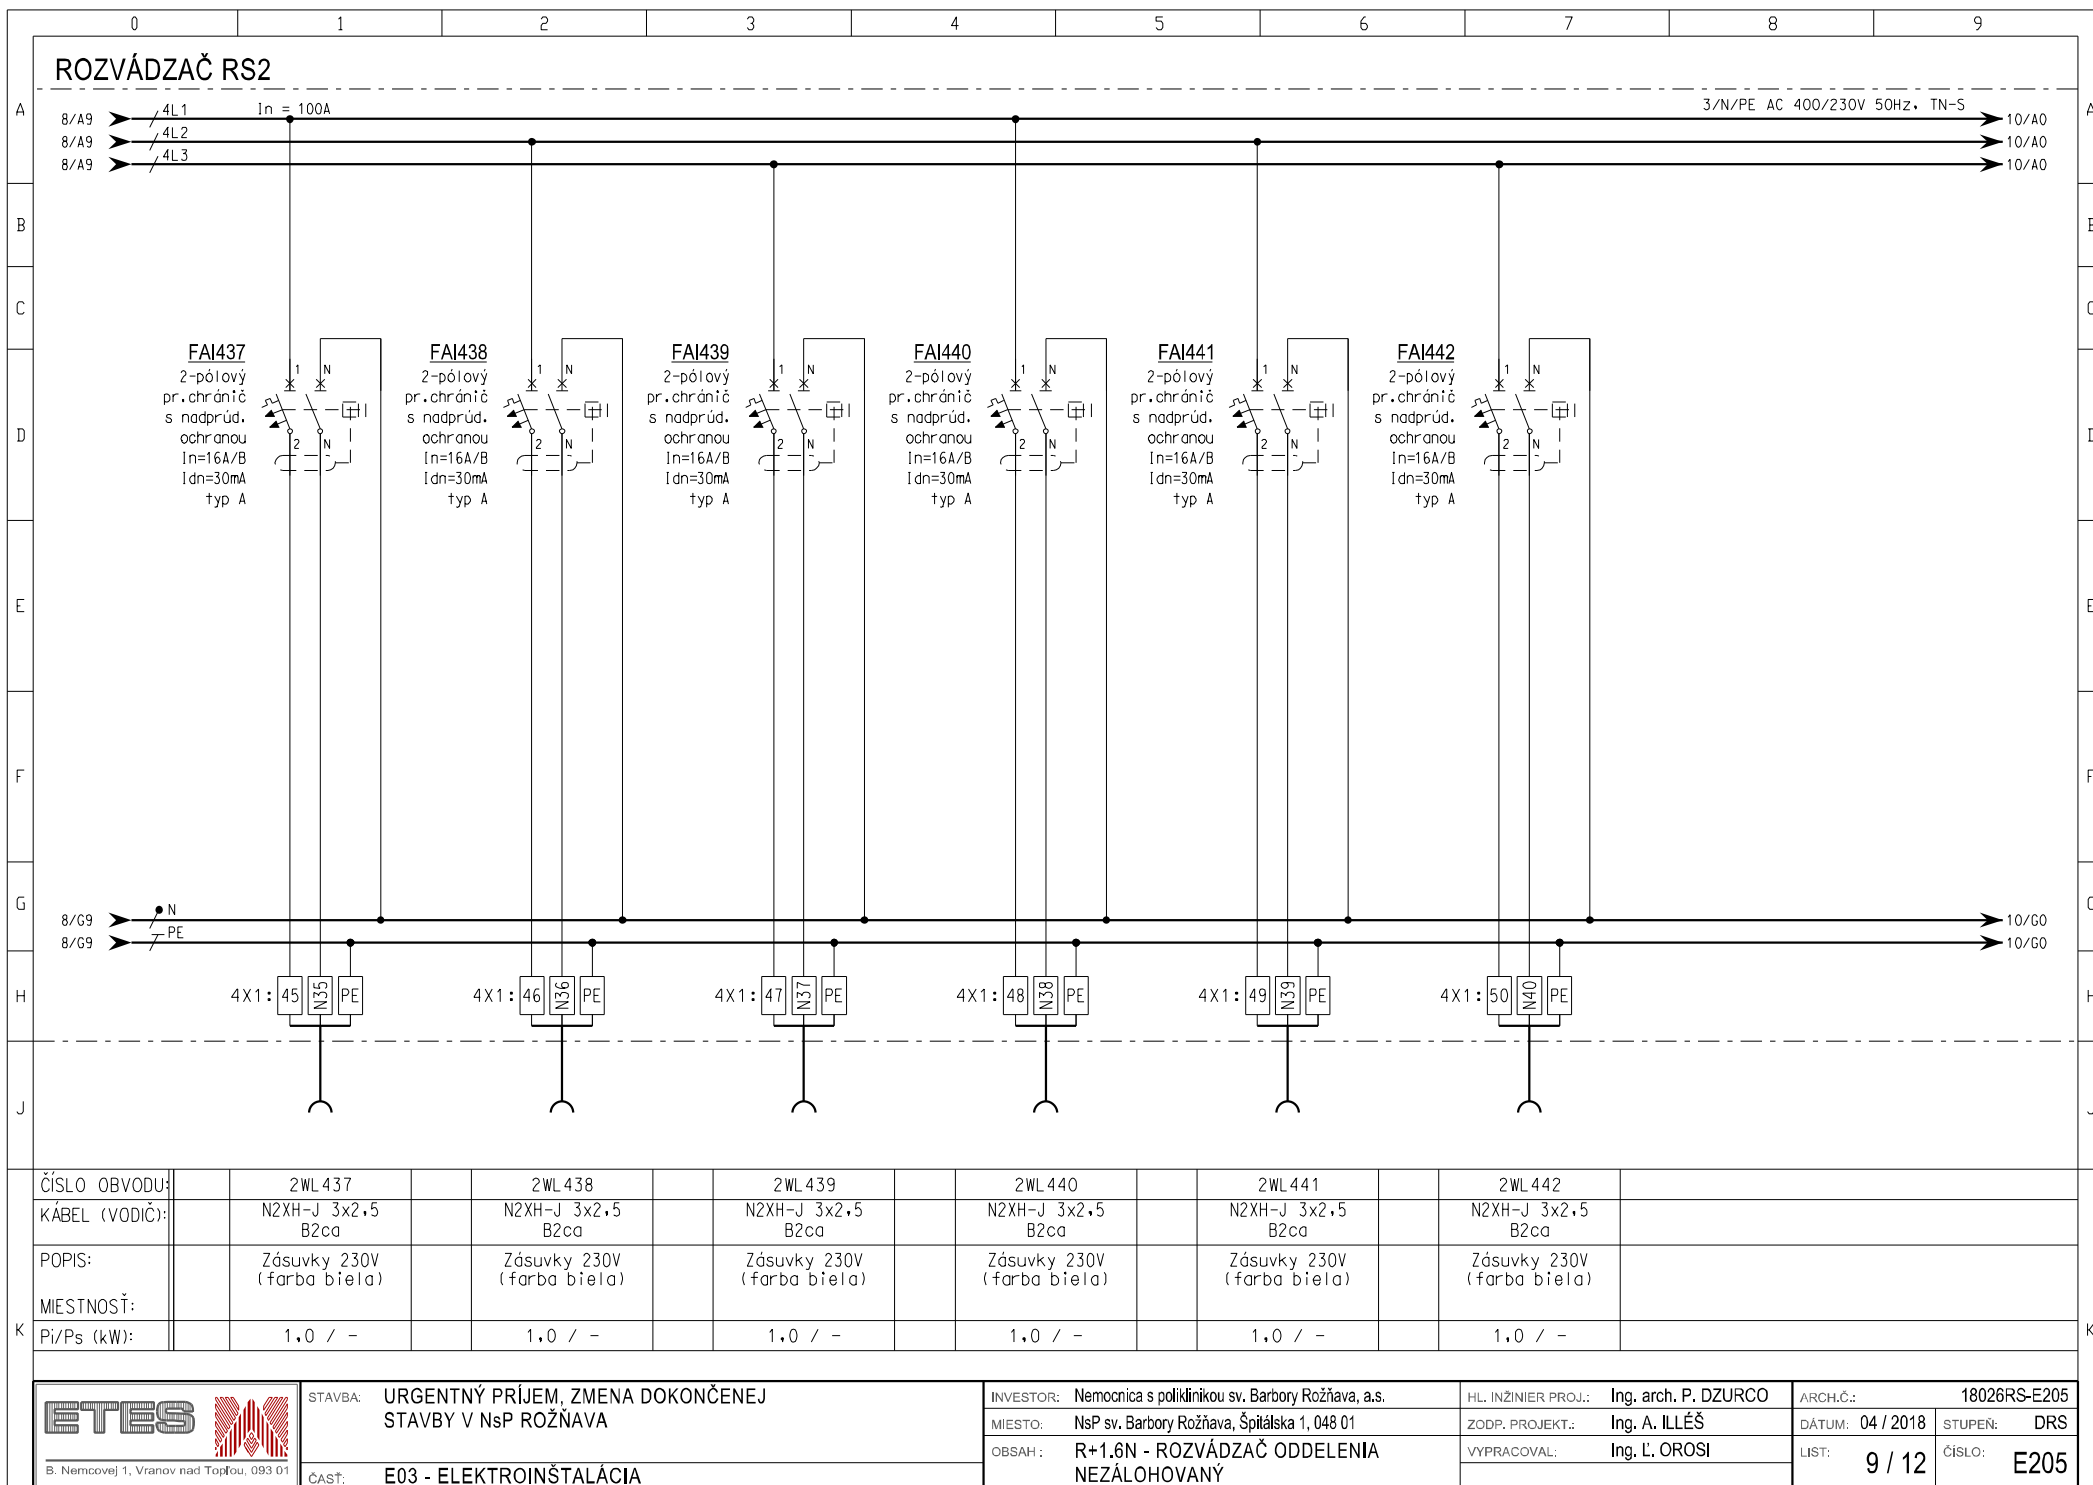

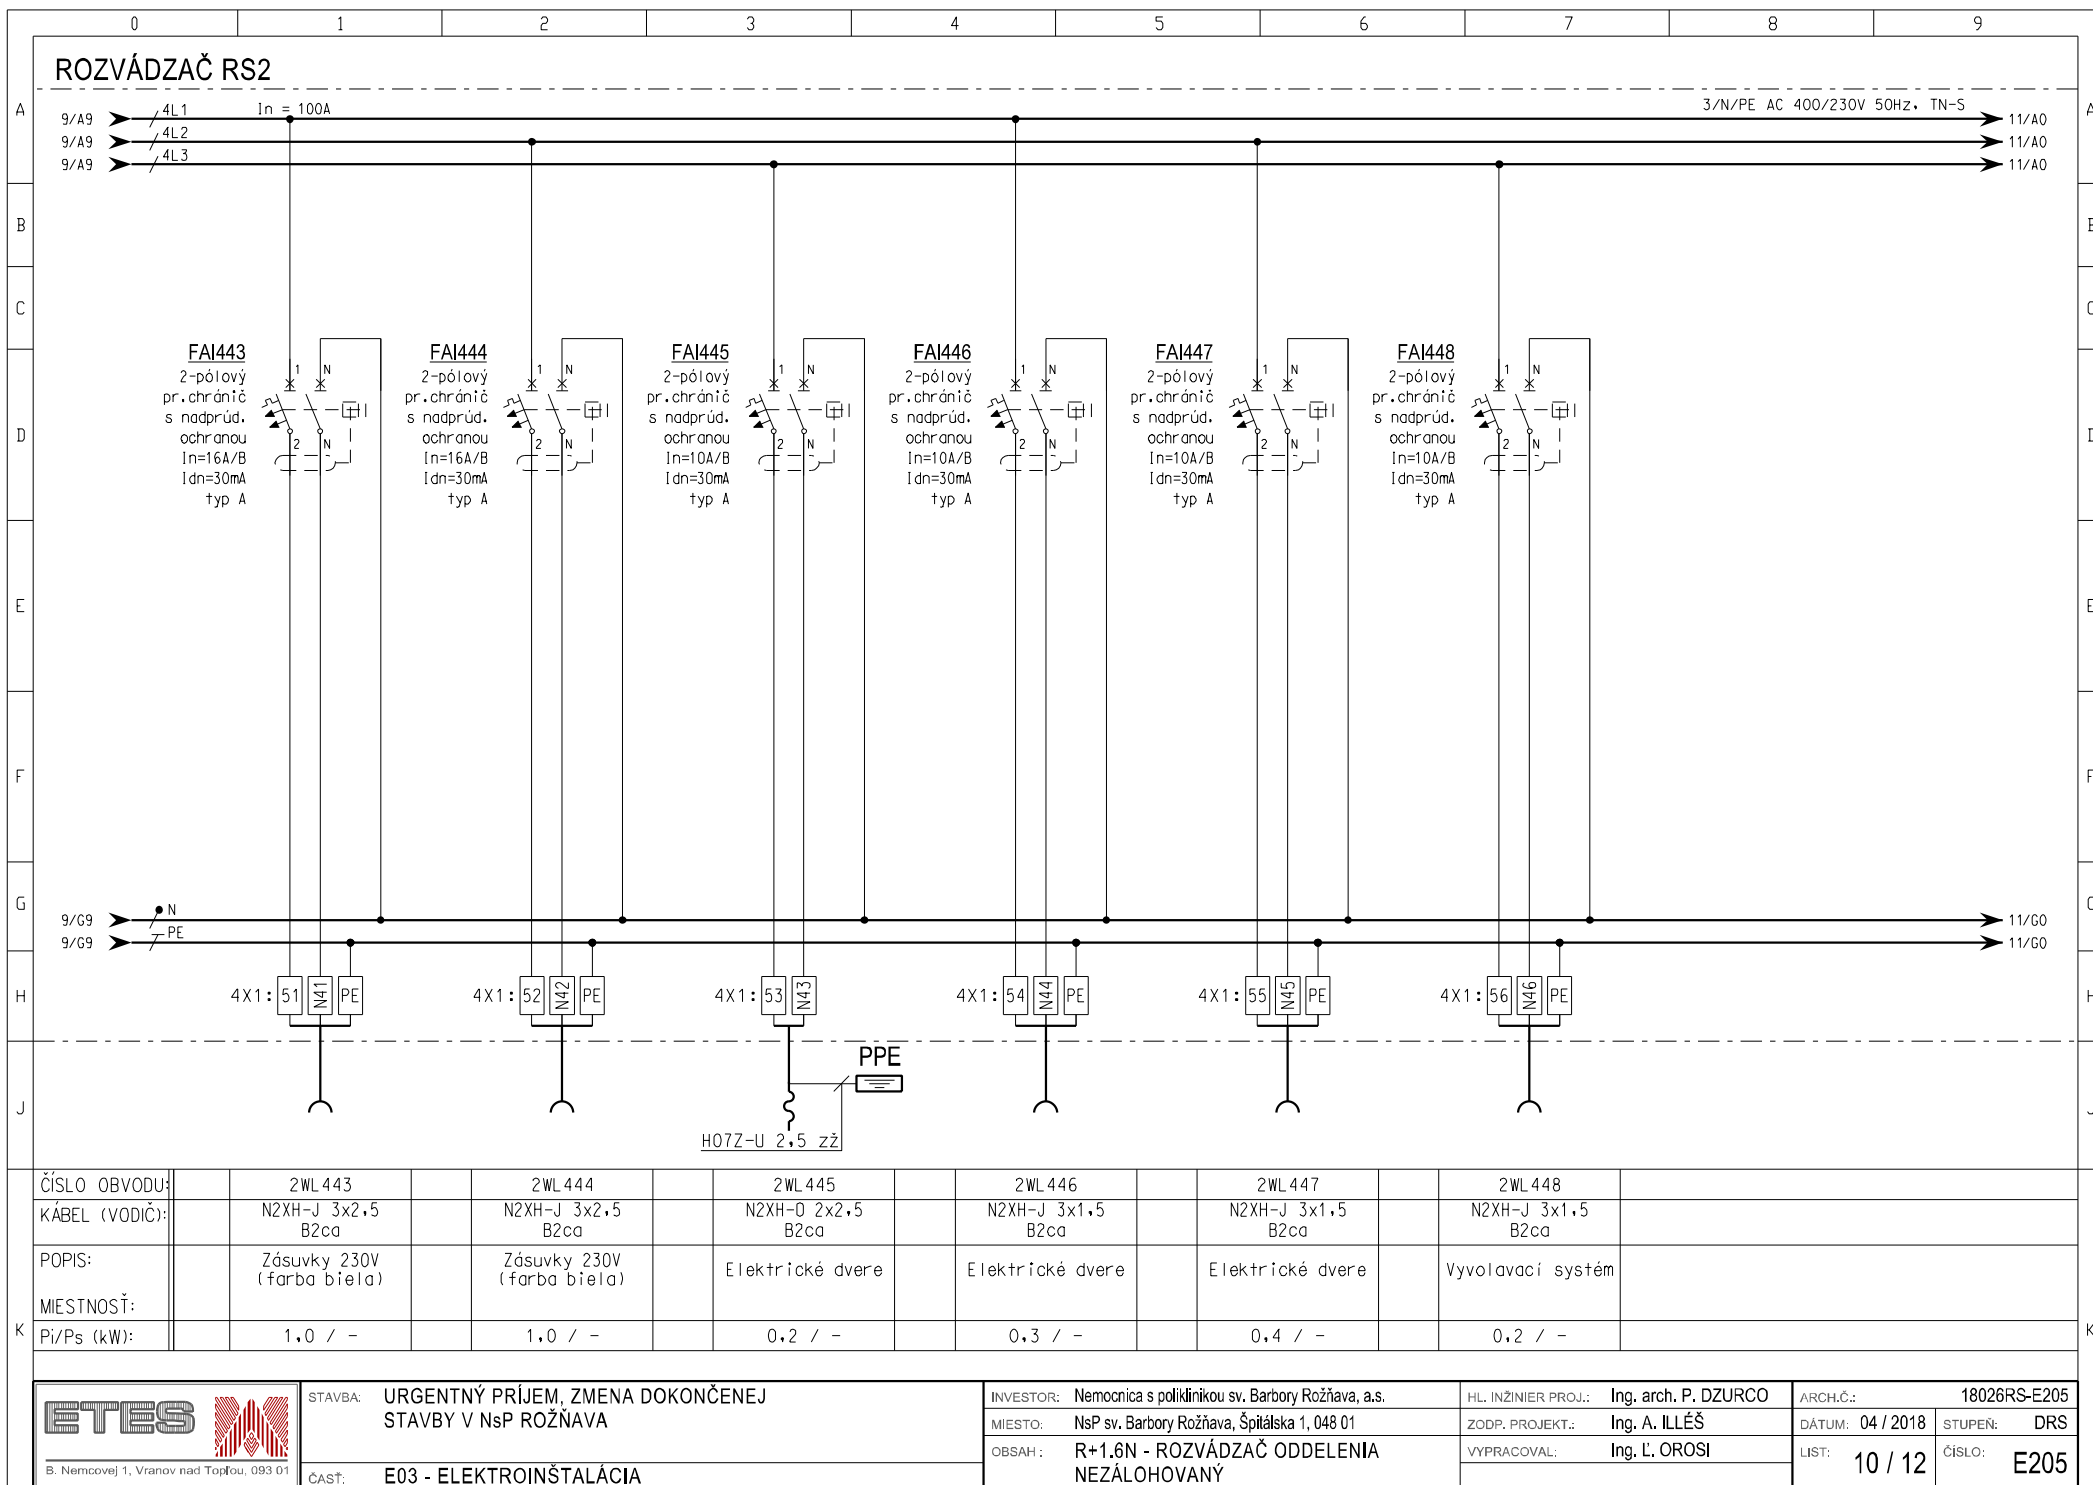

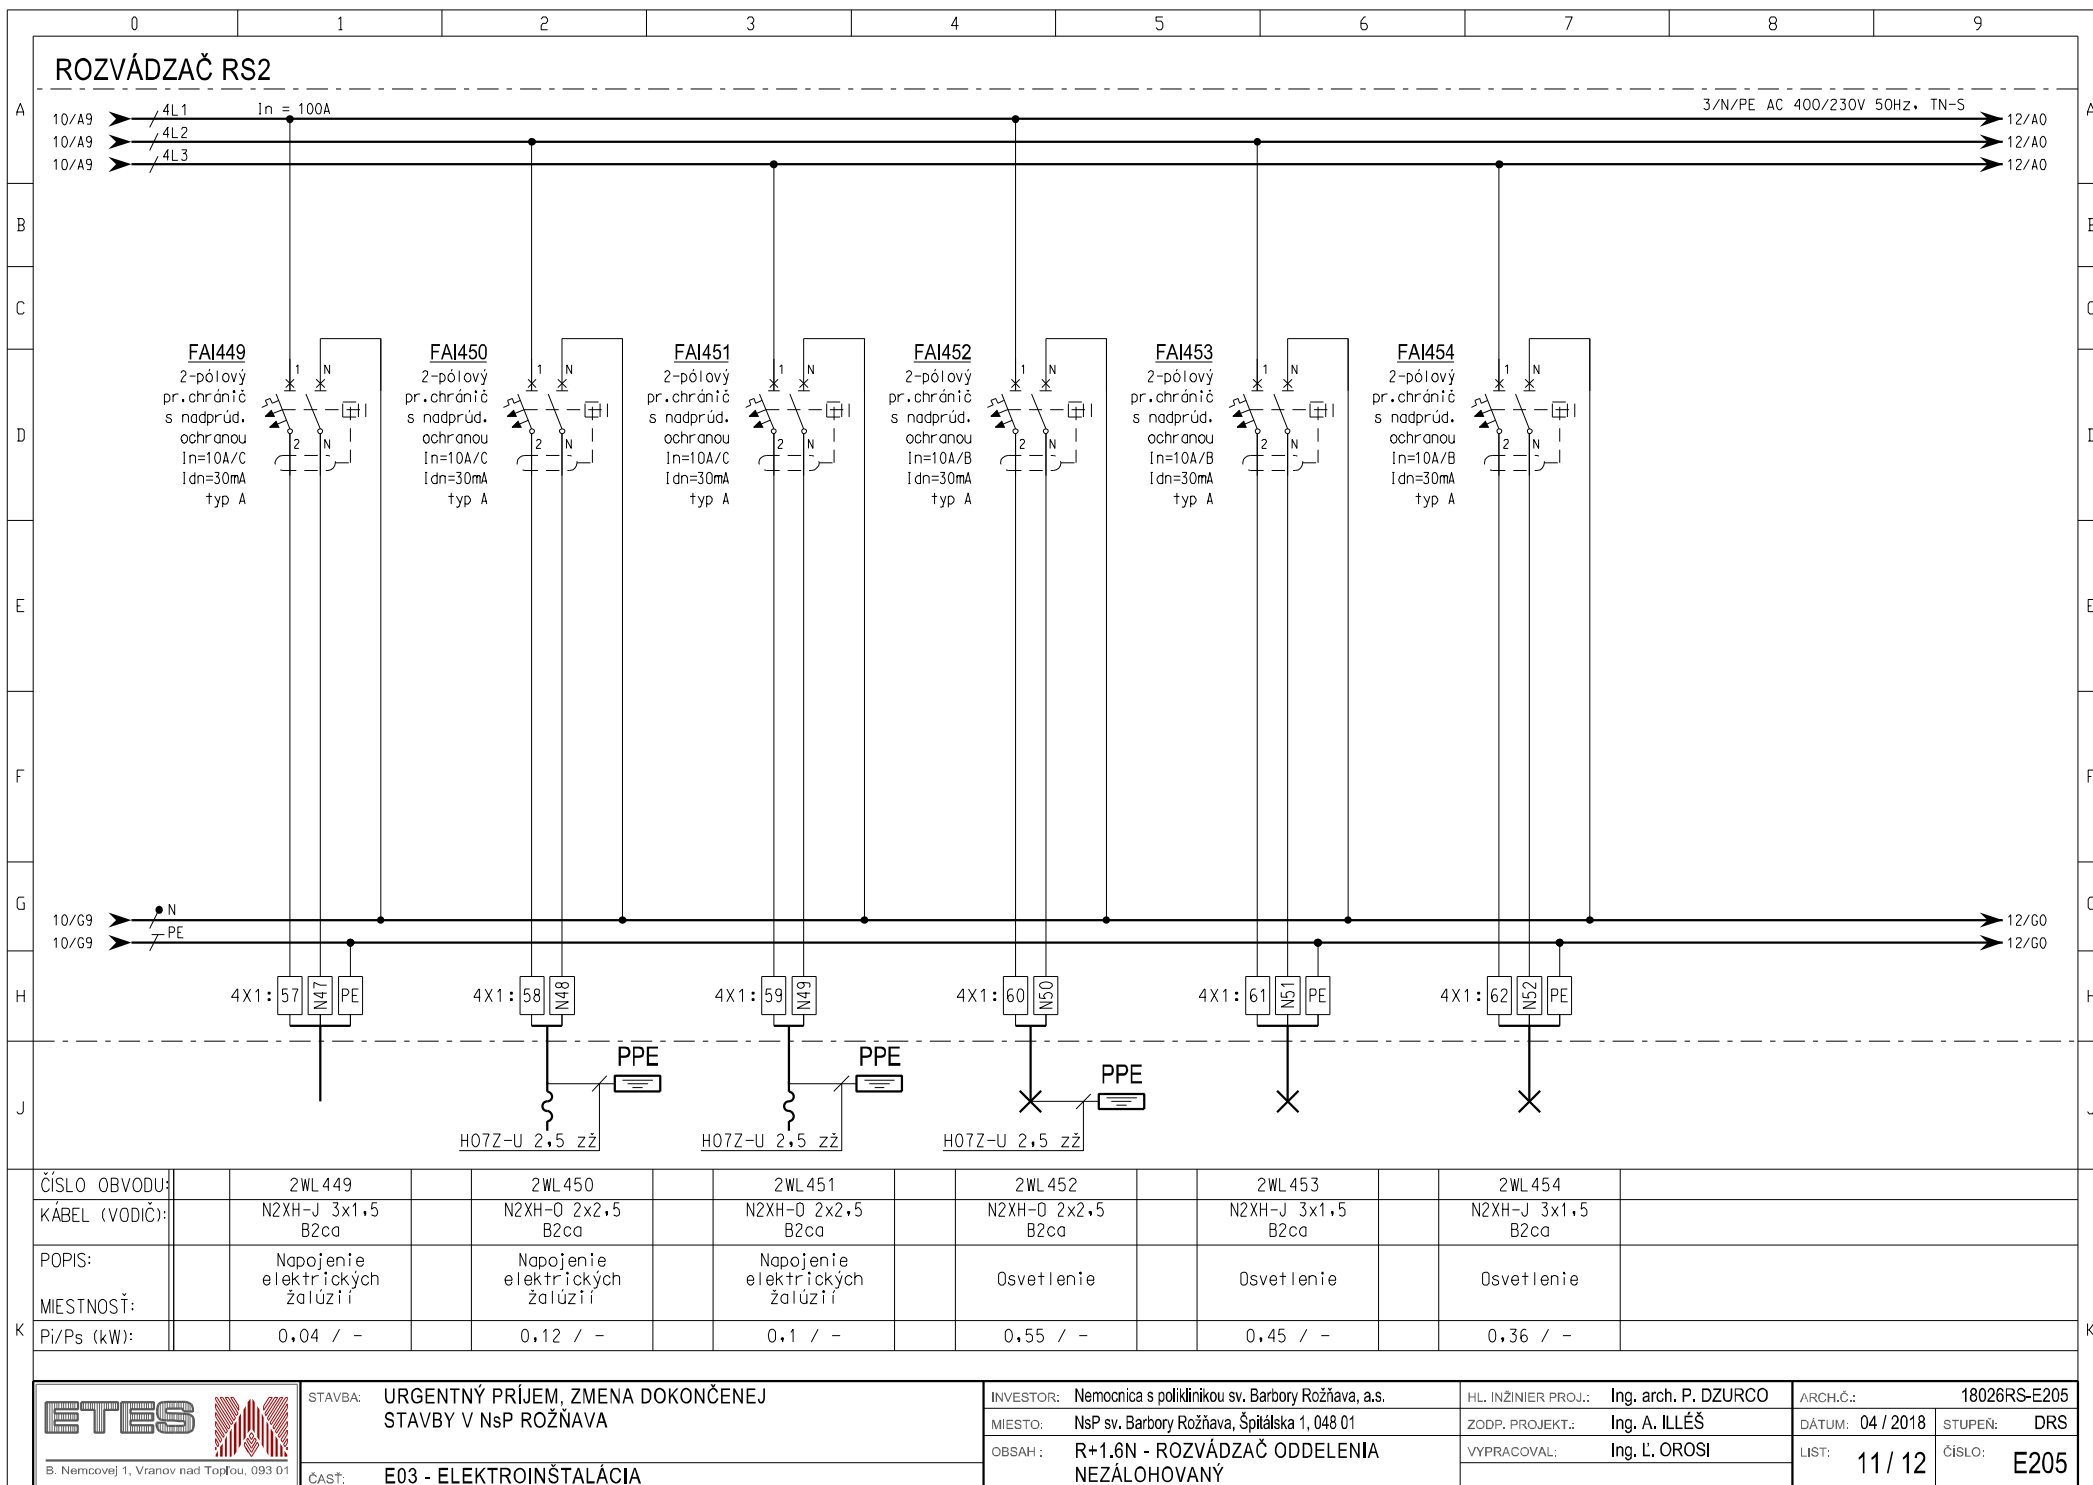

B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou, 093 01

STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ
STAVBY V NSP ROŽŇAVA

ČASŤ: E03 - ELEKTROINŠTALÁCIA

INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

MIESTO: NSP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01

OBSAH: R+1.6N - ROZVÁDZAČ ODDELENIA
NEZÁLOHOVANÝ

HL. INŽINIER PROJ.: Ing. arch. P. DZURCO

ZODP. PROJEKT.: Ing. A. ILLÉŠ

VYPRACOVAL: Ing. L. OROSI

ARCH.Č.: 18026RS-E205

DÁTUM: 04 / 2018

STUPEŇ: DRS

LIST: 11 / 12

ČÍSLO: E205

