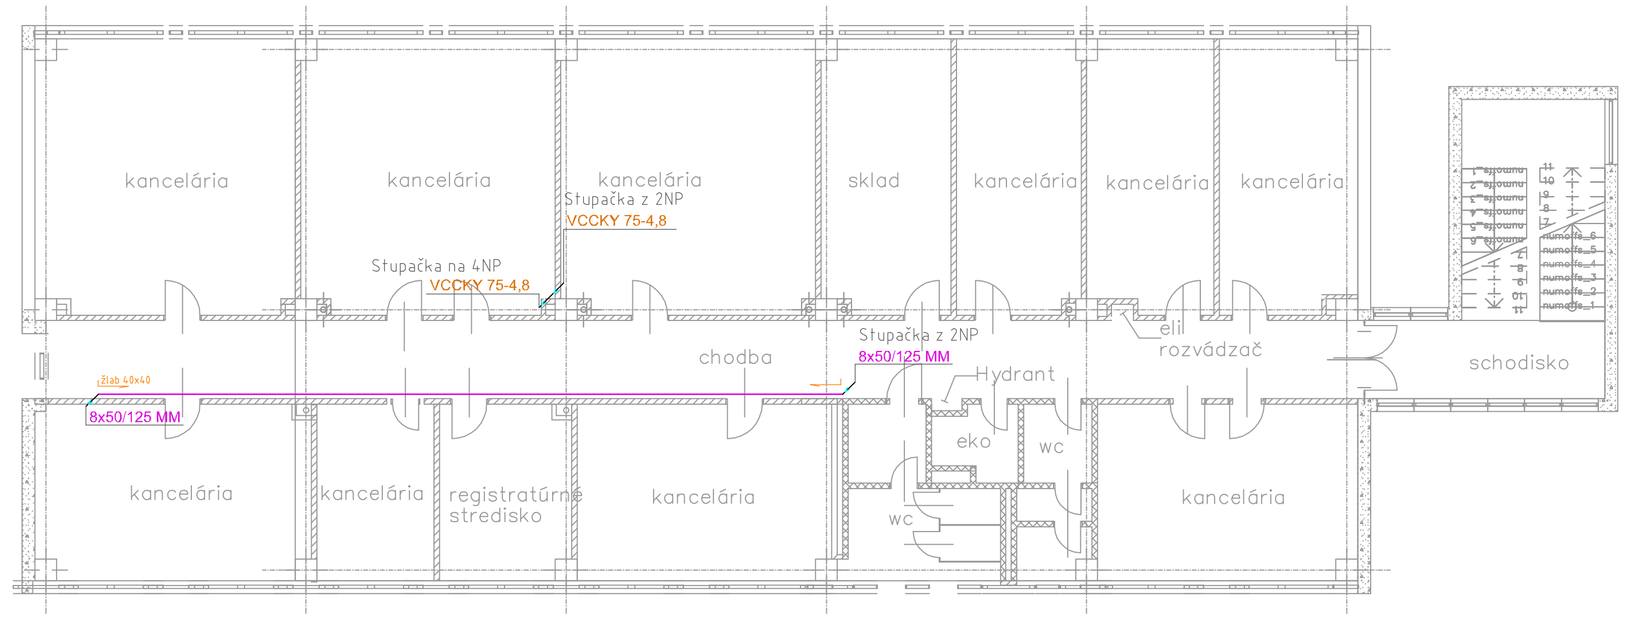

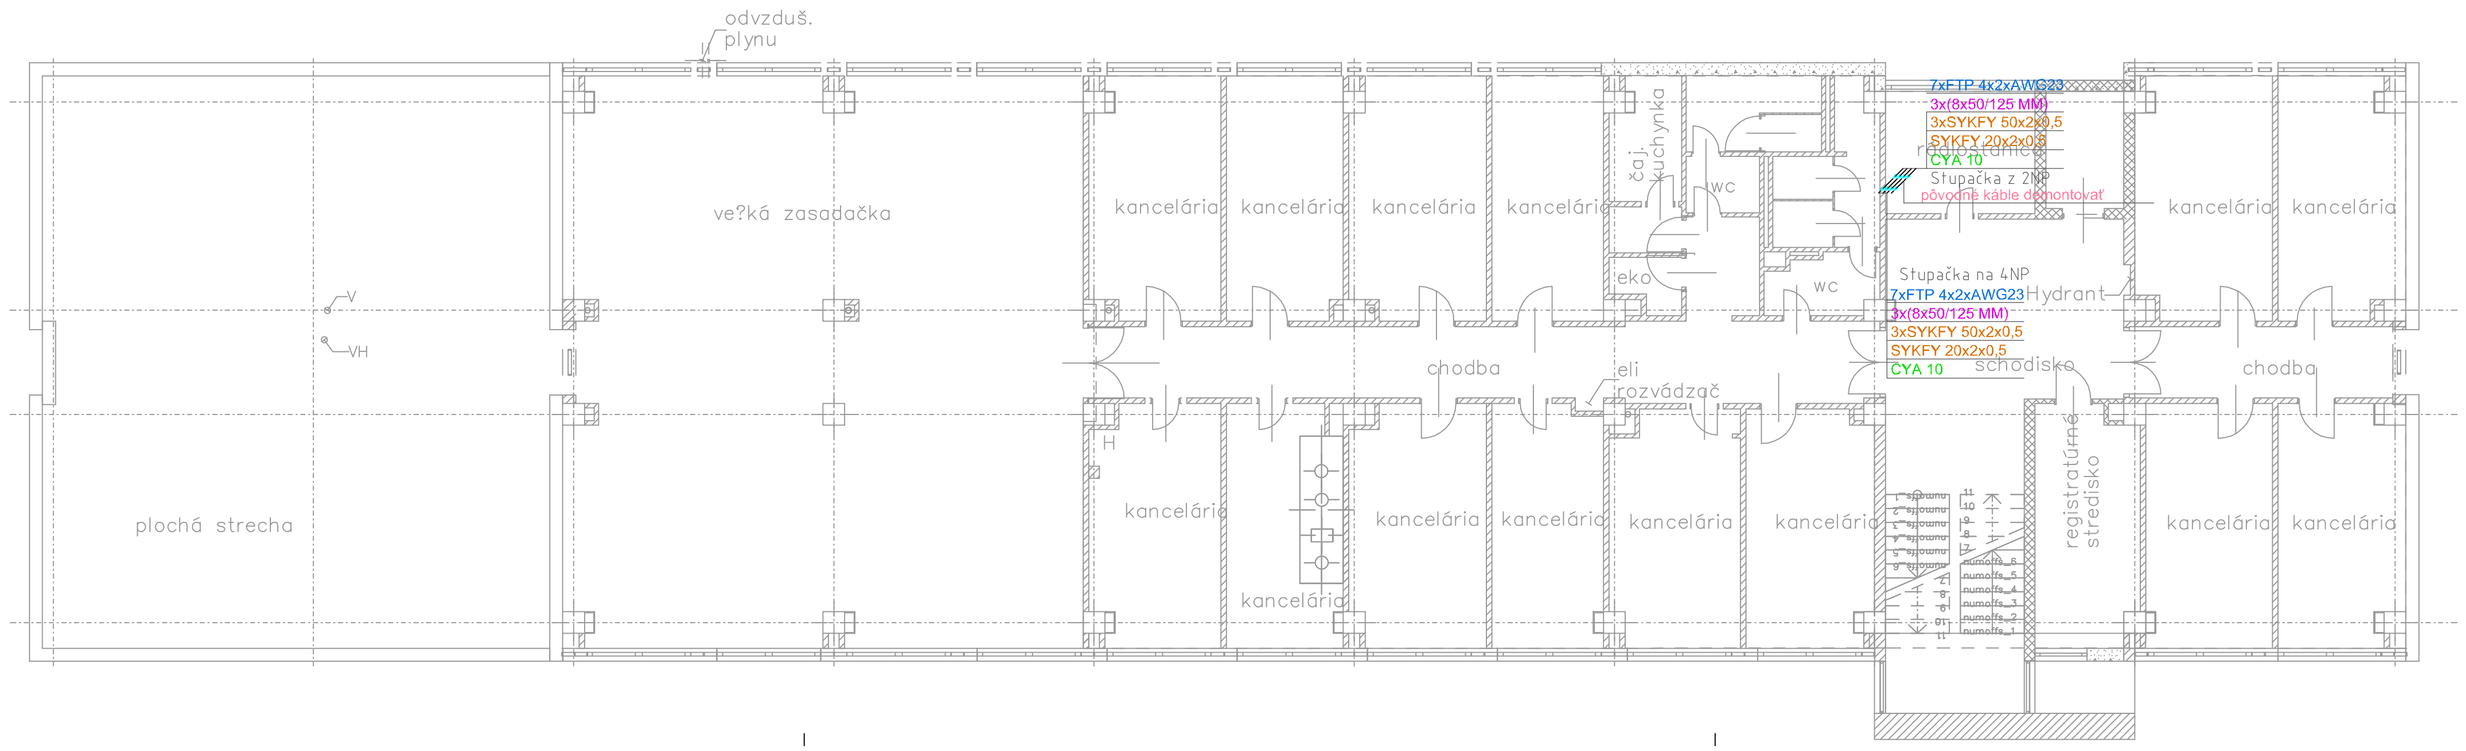

Optický kábel 8x50/125 MM OM3
Dátový kábel FTP 4x2xAWG23 cat5e
Telefónny kábel SYKFY
CYKY-J3x2,5mm
káble na demontáž

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 1+N+PE ~50 Hz, 230 V, TN-S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA – STN 33 2000-4-41, KAP. 411
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 5V DC SELV
ZÁKLADNÁ OCHRANA A OCHRANA PRI PORUCHE: MALÝM NAPATÍM SELV – STN 33 2000-4-41, KAP. 414

Zodpovedný projektant: Ing. V. Katuščák	Kreslil: Ing. V. Katuščák	KATEL – G. Katuščáková Dilongova 5837/10 Prešov
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava		
Stavba: Poprad ORPZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		Zákazka číslo: 10GK18
		Stupeň PD: DRS
Objekt: E.8–SO 01.2 Prekládka vedení ŠKS	Formát: 8xA4	Dátum: 07.2018
Obsah: Pôdorys 3.NP	Mierka: 1:100	Výkres číslo: D–03