



POKR.
VÝKR.Č.
22A

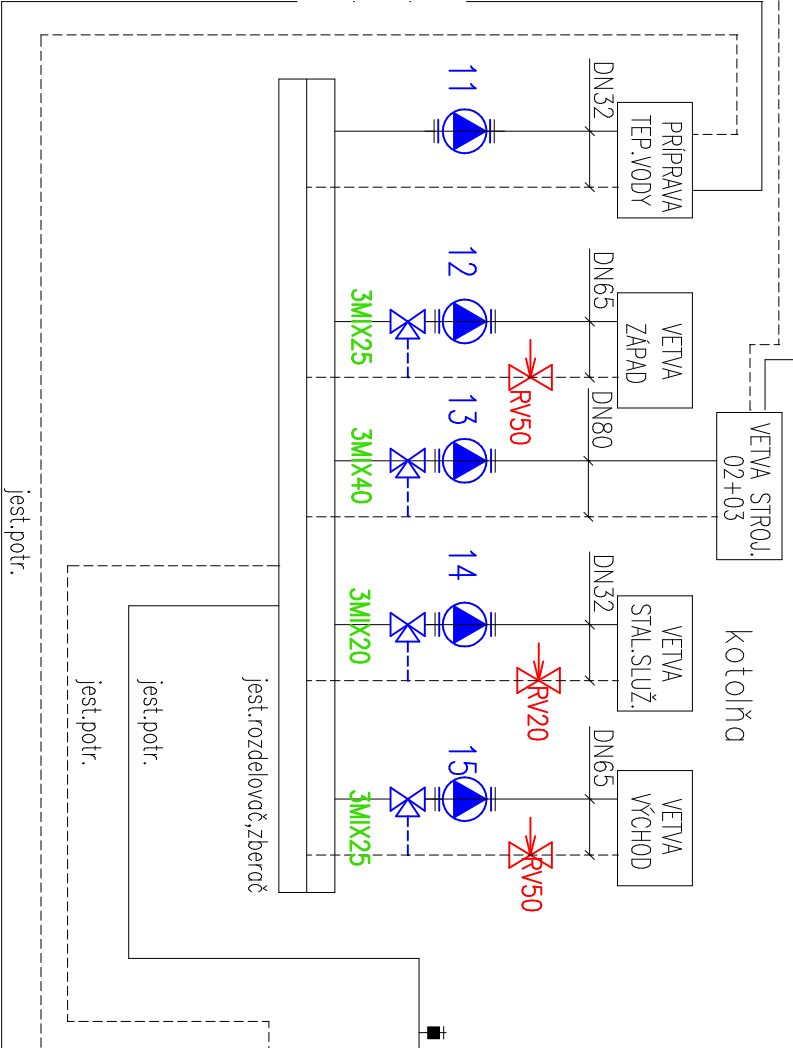

ZOZNAM ZARIADENÍ KOTOLNE

Poz.č.	Názov	ks	Elektr. príkon
01	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS resp. ekvivalent Logano plus KB372 kondenzačný 200 Tepelný výkon 37–200kW, spotreba plynu ≈21m3/h Hmotnosť≈210kg	2	250W/230V
02	Plynový kondenzačný kotol BUDERUS resp. ekvivalent Logano plus KB372 kondenzačný 75 Tepelný výkon 17–75kW, spotreba plynu ≈7,5m3/h Hmotnosť≈124kg	1	100W/230V
03	Ohrievač vody BUDERUS LOGALUX SU300 resp. ekvivalent objem ohrievača 300l, 42kW 1000 lhot.	3	
04	Expanzné doplnovacie zariadenie	1	120W
jest:zariadenie	Hydraulický vyrovnávač tlaku ANULOID DN200 / DN100	1	
jest:zariadenie	ROZDELOVAČ A ZBERAČ	2	
jest:zariadenie	Chemická úprava vody úpravňa vody Expanzné doplnovacie zariadenie	1	50W/230V
08	Neutralizátor kondenzu neutralizácia GENO-Neutra	3	50W/230V
11	Obehové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32–60, L=180mm resp. ekvivalent	1	110W/230V
12	Obehové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40–120F, L=250mm resp. ekvivalent	1	440W/230V
13	Obehové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 50–120F, L=250mm resp. ekvivalent	1	498W/230V
14	Obehové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25–40, L=180mm resp. ekvivalent	1	65W/230V
15	Obehové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40–120F, L=250mm resp. ekvivalent	1	440W/230V
19	Obehové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40–80F, L=180mm resp. ekvivalent	1	124W/230V
20	Obehové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40–120F, L=250mm resp. ekvivalent	2	440W/230V

PREPOJÍŤ NA JEST.POTRUBIE

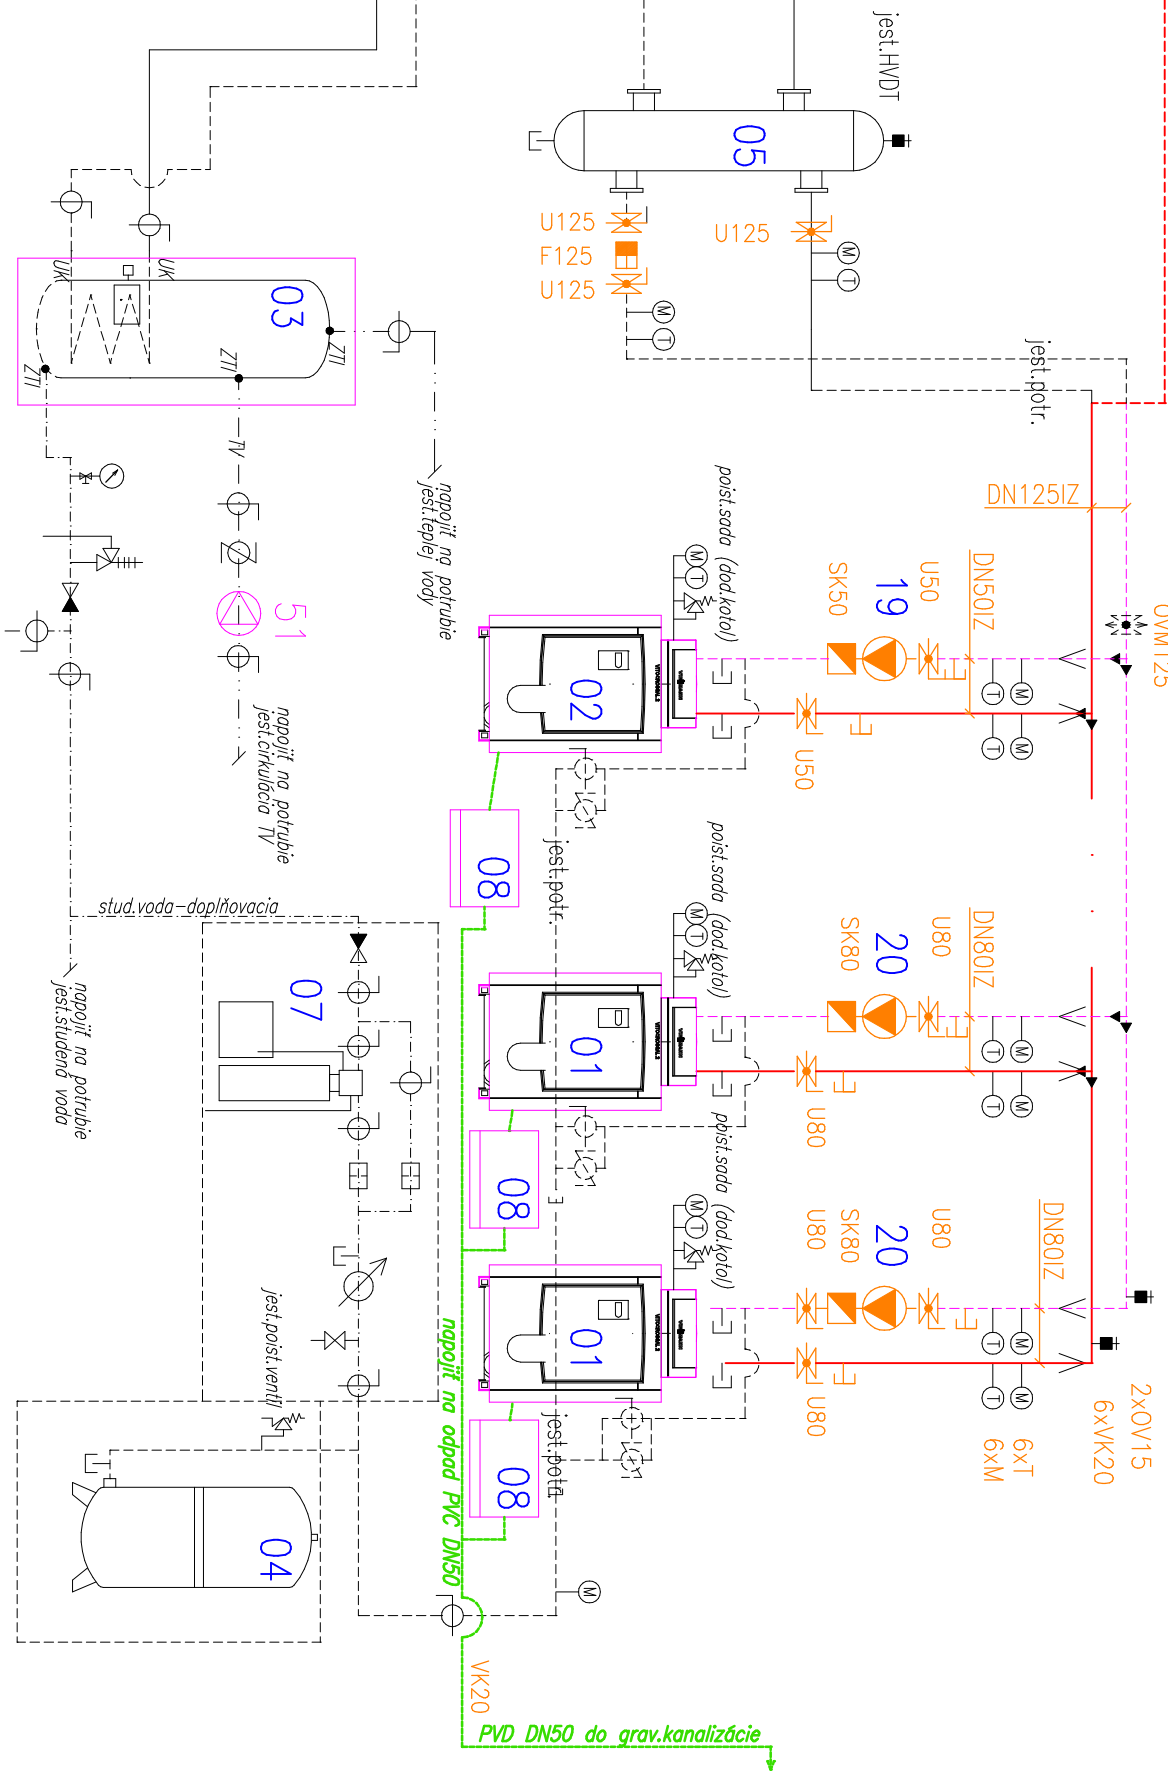

POZNÁMKA:

***-Filter je nutné na začiatku prevádzky pravidelne čistiť

50	Obehové cirk. čerpadlo nerez GRUNDFOS 25–40 N L=180mm jest. obeh.čerpadlo GRUNDFOS UPS 25–40B L=180mm	1	56W/230V
51	Obehové cirk. čerpadlo nerez GRUNDFOS 25–60 N L=180mm jest. obeh.čerpadlo GRUNDFOS UPS 25–60B L=180mm	2	91W/230V

VYPRACOVAL ING. M. KALINA	ZODP. PROJEKTANT ING. M. KALINA	KRESLIL ING. M. KALINA	Ing. Martin KALINA <i>Autorizovaný stavebný inžinier</i> 17. novembra 134 080 01 Prešov kalina.m@post.sk	
STAVEBNÍK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava				
STAVBA Poprad ORPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				
MIESTO STAVBY Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Poprad, Alžbeta 714/5, 058 01 Poprad				
ČASŤ E.5 – SO 01.1 V y k u r o v a n i e				
OBSAH B-SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE, ZOZNAM ZARIADENÍ KOTOLNE				
VÝKR.Č. 22B				