

LEGENDA


- Prívod – potr. ocel. – max. teplota média 50°C
 - Spät. – potr. ocel. – max. teplota média 30°C
- Všetky potrubia voľne vedené izolovať izoláciou min. hr.25–30mm

- Zmena profilu potrubia, spád potrubia
- Expanzné potrubie
- Normalizované uloženie potrubia dod. HILTY , alebo ekvivalent

- U Gulový uzatvárací kohút – pákový prírub.
- SK Spätná klopka prírub.
- F Jemný filter prírub.
- VK Kohút plniaci a vypúšťací
- OV Automatický samoodvzdušňovací ventil (na potrubí s nádobkou)
- T Teploměr rozsah 0–120°C
- M Manometer priemer Ø160mm
- 3MIX25 Trojcestný zmišňovací ventil TYP ESBE 3F50, kv=60, s elektropohonom 95–2,230V resp. ekvivalent
- RV40 Regulačný ventil HERZ STROMAX GM 2013 DN50 *resp. ekvivalent

POZNAMKA
Regulačný ventil HERZ STROMAX GM DN20 – použiť jest: označenie na výkres *(objektovňa, objekt strojovňa-02)

ZOZNAM ZARIADENÍ KOTOLNE		
Poz. č.	Názov	
22	Oběhové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25–60, L=180mm resp. ekvivalent	
23	Oběhové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32–80F, L=220mm resp. ekvivalent	

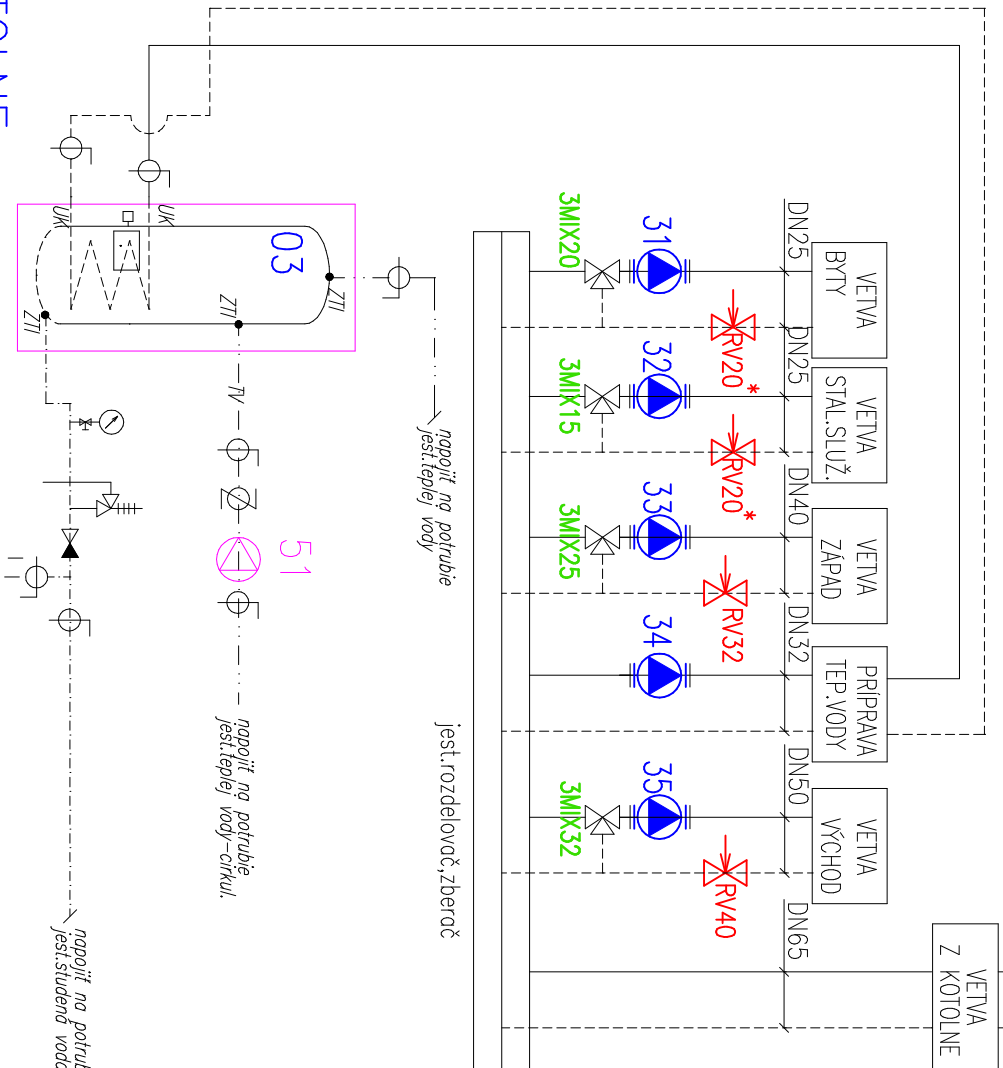

ZOZNAM ZARIADENÍ KOTOLNE		
Poz. č.	Názov	
31	Oběhové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25–60, L=180mm resp. ekvivalent	
32	Oběhové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25–40, L=180mm resp. ekvivalent	
33	Oběhové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32–60, L=180mm resp. ekvivalent	
34	Oběhové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32–60, L=180mm resp. ekvivalent	
35	Oběhové tepl.čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32–60, L=180mm resp. ekvivalent	

VYPRACOVAL ING. M. KALINA	ZODP. PROJEKTANT ING. M. KALINA	KRESLIL ING. M. KALINA
STAVEBNÍK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Ing. Martin KALINA Autorizovaný stavebný inžinier 17. novembra 134 080 01 Prešov kalina.m@post.sk	
STAVBA Poprad ORPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	STUPEŇ REAL. PROJEKT	FORMÁT 2x A4
MIEŠTO STAVBY Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Poprad, Alžbeta 714/5, 058 01 Poprad	DATUM jún 2018	MIERKA M=N
ČASŤ E.5 – SO 01.1 V y k u r o v a n i e	Č. ZAKAZKY	Č. SÚPRAVY
OBSAH A–SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE, ZOZNAM ZARIADENÍ KOTOLNE	VÝKR. Č. 22A	