

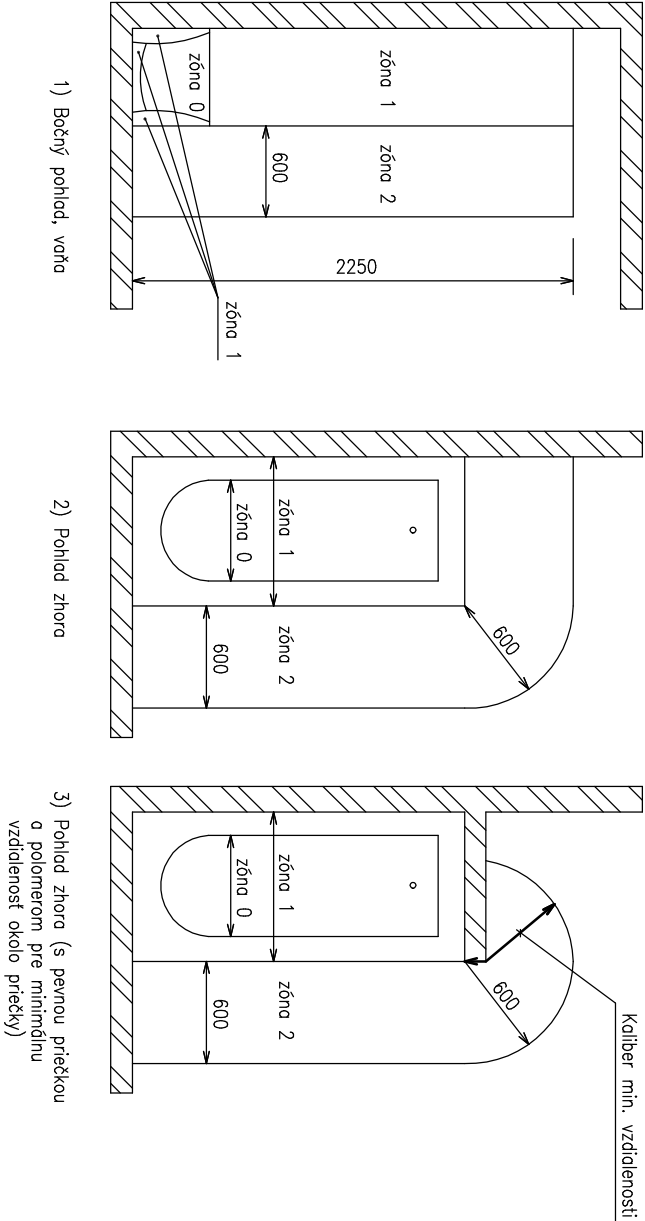


Obř. 701.1 STN 33 2000-7-701


KRYTIE EL. ZARIADENÍ VRAŤANIE SVETIDLA OSADENÉHO V ZÓNE 1, 2 MUŠÍ BÝŤ min. IP44

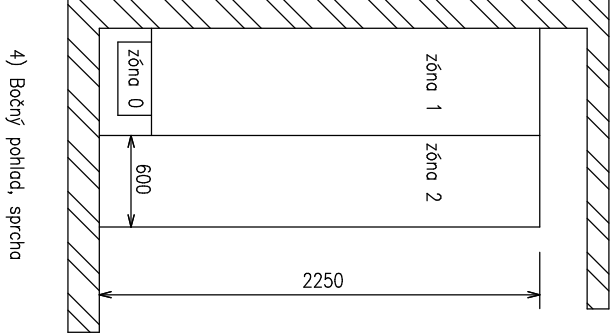

Obř. N 701.3 STN 33 2000-7-701  
UMŤVACÍ PRIESTOR – SCHEMATICKE ZNAZORNIENIE  
ROZMERY SU V (mm)

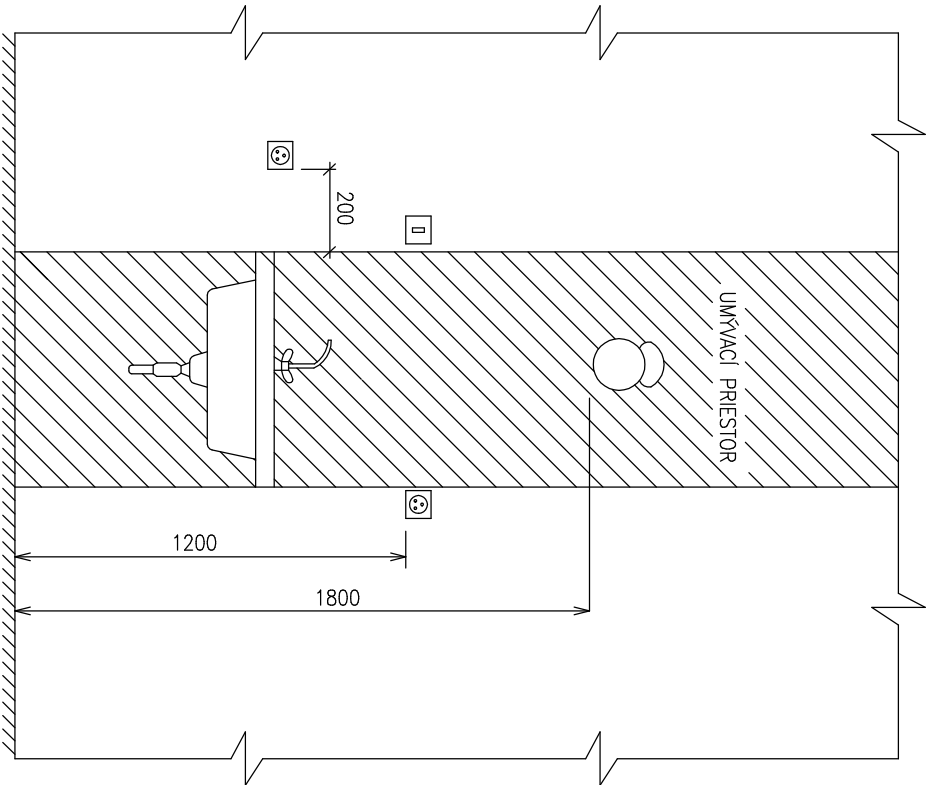

ROZMERY ZÓN V PRIESTOROCH S KÚPACOU ALEBO SPRCHOVACOU VAŇOU

Ing. arch. Ján Kunec s.r.o.; Jarková č. 3128/14, 080 01 Prešov				
e-mail: jankunec@gmail.com				
Vypracoval :	Zodpovedný :		Hlavný projektant :	Autor projektu :
Ing. Komanický		Ing. Komanický	Ing. arch. Ján Kunec	Ing. arch. Ján Kunec
Investor :	Ing.arch. T.Fischer, Ing.arch. F.Maita			
Názov stavby :	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			
Poprad OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				
Objekt :	E.7 - SO 01.1 Elektroinštalácia			
Obsah výkresu :	Zóny sprchy, umývací priestor			
Dátum : JÚN 2018				
Stupeň : REALIZAČNÝ PROJEKT				
Mierka :	/			11