Pos	DN/G	PN	POPIS
1			TURBINA
2			PREVODOVKA
3			GENERÁTOR
4			SPOJKA
5			PARNÍ SÍTO
6	DN150	PN40	VSTUPNÍ PŘÍRUBA PÁRY NA RURV
7			
8	DN250	PN16	VSTUPNÍ PŘÍRUBA PÁRY
9	DN15	PN40	PŘÍRUBA ODVODNENÍ DÝZOVÉ KOMORY I.
10	DN15	PN40	PŘÍRUBA ODVODNENÍ DÝZOVÉ KOMORY II.
11	DN25	PN40	PŘÍRUBA ODVODNENÍ VSTUPU SKRUŇE
12	DN25	PN40	PŘÍRUBA ODVODNENÍ ÚCPAVKY
13	DN40	PN40	KOMÍNEK ÚCPAVKOVÉ PÁRY
14	DN40	PN40	VÝSTUP HAVARIJNÍHO VENTILU OBTOKU PROTITLAKU
15	DN25	PN40	ODVODNENÍ VSTUPNÍ PÁRY
16	DN150	PN40	VSTUPNÍ POTRUBNÍ KOMPENZÁTOR
17	DN150	PN40	RYCHLOOBZRAVKUJÍCÍ REGULAČNÍ VENTIL (RUBVV)
18			VENTIL DÝZ - VD
19	DN250	PN16	VSTUPNÍ POTRUBNÍ KOMPENZÁTOR
20			
21			PRIME ODVODNENÍ
22			AUTOMATICKÉ ODVODNENÍ
23	DN25	PN40	VENTIL HAVARIJNÍHO OBTOKU PROTITLAKU - HO
24			POJISTOVACÍ VENTIL
25	DN250	PN16	RUČNÍ VENTIL OBTOKU PROTITLAKU DO ATMOSFÉRY
26			
27			HYDRAULICKÝ AGREGÁT
28			REGULAČNÍ OLEJOVÉ ČERPADLO - ROČ
29			PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL
30			SOLENOIDOVÝ VENTIL I.
31			SOLENOIDOVÝ VENTIL II.
32			PROPORCIONÁLNÍ VENTIL
33			REGULAČNÍ-ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
34			OLEJOVÁ NÁDRŽ VYSOKOTLAKÉ REGULACE
35			ZACHYTNÁ VANA HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU
36			ZÁKLADNÍ RÁM
37	G3/4"		ODKALENÍ - VYPOUŠTĚNÍ OLEJE
38			HLAVNÍ OLEJOVÉ ČERPADLO - HOČ
39			POMOCNÉ OLEJOVÉ ČERPADLO - POČ
40			ZÁLOŽNÍ OLEJOVÉ ČERPADLO - ZOČ
41			ODLUČOVAČ OLEJOVÉ MLHY - OOM
42			PŘEPOUŠTĚCÍ VENTIL OLEJOVÝ
43			REGULÁTOR TEPLOTY OLEJE
44			JEMNÝ OLEJOVÝ FILTR - DUPLEX
45			G1/4" SOLENOID PRO OVLÁDÁNÍ HO
46			CHLADIČ OLEJE - VODNÍ
47	DN25	PN40	VÝSTUP CHLADÍCÍ VODY
48	DN25	PN40	VSTUP CHLADÍCÍ VODY
49			SNÍMAČ POLOHY RUBVV
50			INDUKČNÍ SNÍMAČ MĚŘENÍ OTÁČEK TR
51			SNÍMAČ VIBRACÍ TR
52			VSTUPNÍ HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL - RUVV
53			VÝSTUPNÍ HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL - RUVV
54			ROZVÁDĚČ TURBÍNY - PANEL REGULACE TR
55			ROZVÁDĚČ GENERÁTORU - RG

TABULKA OVLÁDÁNÍ A POHONŮ	
	RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
	ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ/POHON
	POHON OD PŘEVODOVKY
	VYSOKOTLAKÉ OLEJOVÉ OVLÁDÁNÍ
	OLEJOVÉ OVLÁDÁNÍ
	SOLENOIDOVÉ OVLÁDÁNÍ

	RUČNÍ ARMATURA
	KULOVÝ KOHOUT
	REGULAČNÍ VENTIL
	REDUKČNÍ VENTIL
	POJISTNÝ VENTIL
	KLAPKA ZPĚTNÁ
	ODVADEČ KONDENZÁTU
	SÍTO, FILTR
	KOMPENZÁTOR POTRUBÍ
	CLONA PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU
	KOMÍNEK
	PEVNÝ BOD
	PRUŽINY ZÁVĚS
	TRYSKTYR
	TŘÍBODOVÝ PŘECHOD
	KANÁL
	SPÁD (VE SMĚRU ŠIPKY)
	ČERPADLO
	FILTR

	MĚŘENÍ MÍSTNÍ (NA POTRUBÍ)
	MĚŘENÍ NA MÍSTNÍM PANELU TURB
	MĚŘENÍ NA CENTRÁLNÍM PANELU
	MĚŘENÍ NA PANELU EL. OCHRAN
T	MĚŘENÍ TEPLOTY
P	MĚŘENÍ TLAKU
S	MĚŘENÍ OTÁČEK
F	MĚŘENÍ PRŮTOKU
K	MĚŘENÍ POLOHY
X	JINÉ MĚŘENÍ
I	INDIKACE MĚŘENÉ HODNOTY
A	SIGNALIZACE MEZE MĚŘENÉ HODN
H	HAVARIJNÍ ODSTAVENÍ
H	VYSOKÁ MEZ
L	NÍZKÁ MEZ

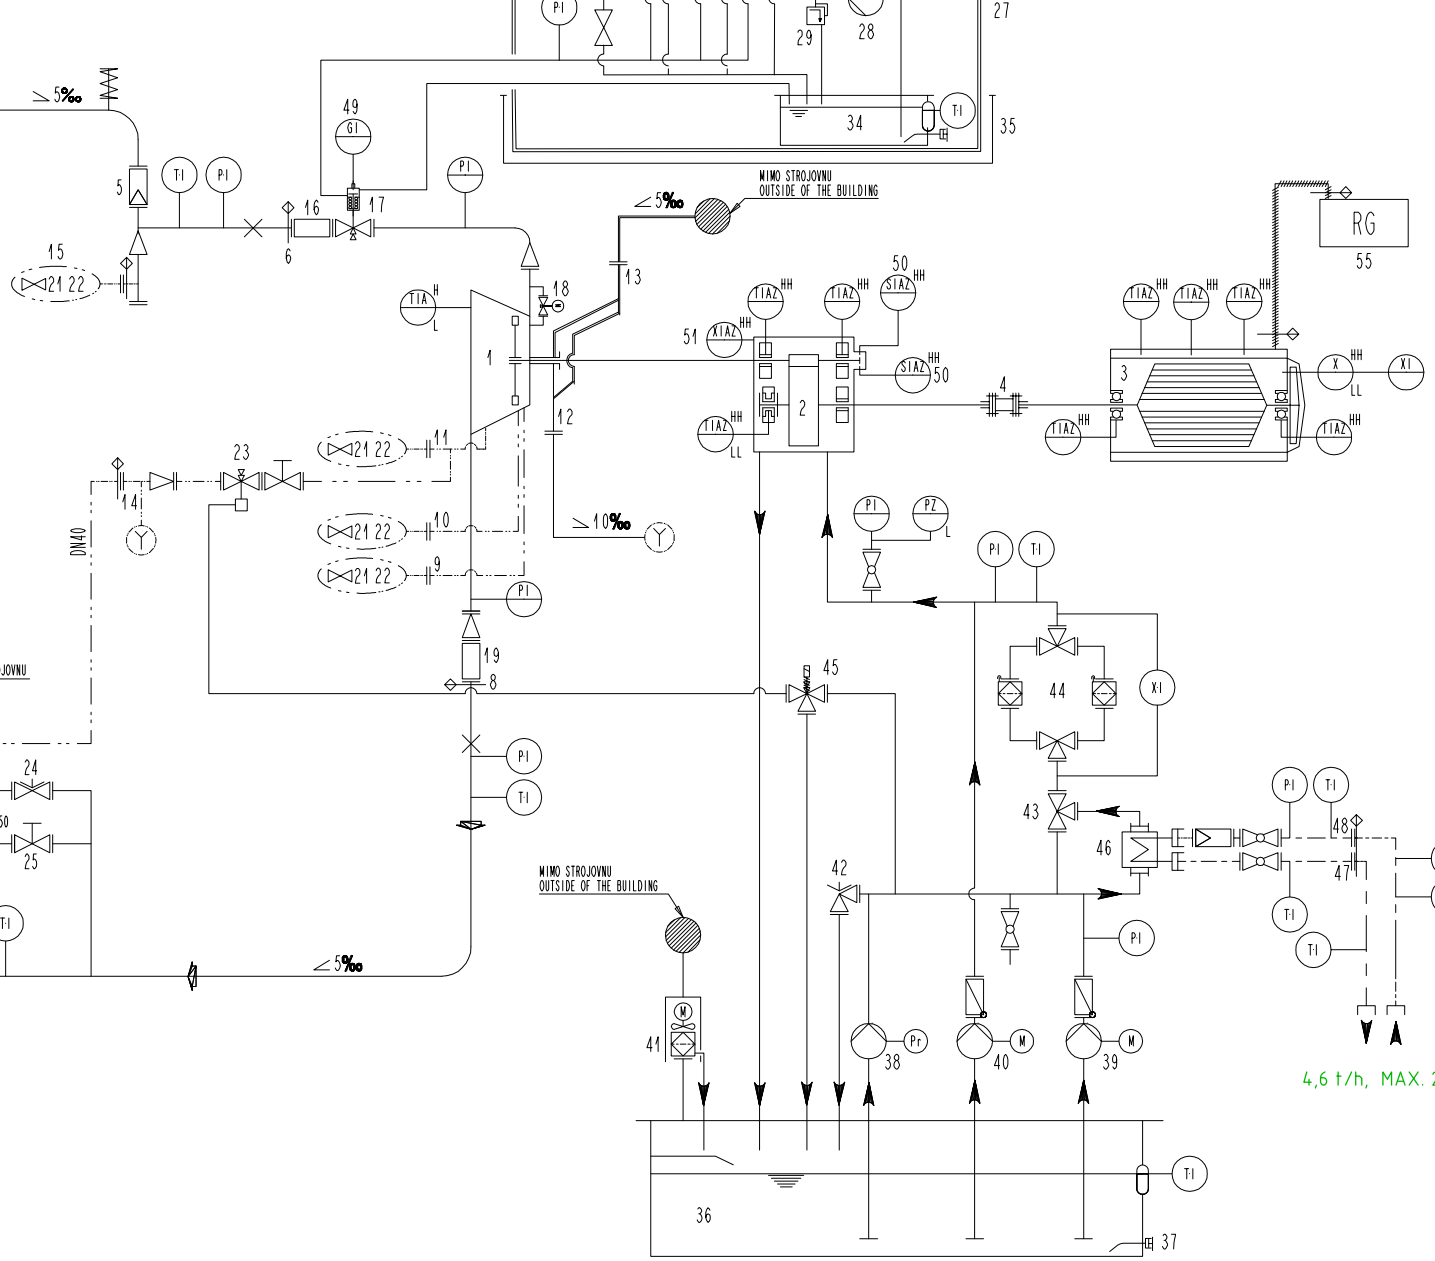

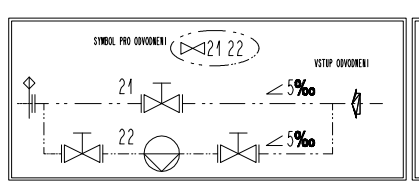





POZNÁMKA :

SCHÉMA JE PREVZATÁ Z TECHNICKÉHO PODKLADU POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA TOČIVEJ REDUKCIE V KONTAJNEROVOM VYHOTOVENÍ

Revízia:	Orient. pole:	Názov zmeny:	Vykonal:	Schválil:	Dátum:

ENERGOPROJEKT EDS, s. r.o.
Bratislava, Slovenská republika

Autorizácia:

Názov zákazky:	KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ
Miesto stavby:	Areál ZEVO OLO, a.s. Vlčie Hrdlo 3102/72, 821 07 Bratislava
Investor:	OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22 821 04 Bratislava

Vypracoval / Kreslil:	Zodpovedný projektant:	Kontroloval:	HIP - Hlavný inžinier projektu:
Pavol Synak	Pavol Synak	Ing. Marián Mišfurík	Ing. Marián Mišfurík
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:

Stupeň dokumentácie:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	Zákazkové číslo:	21/25/1/1/0/12
Názov SO, PS:	SO 01.5 - MaR		
Názov výkresu:	SCHÉMA TOČIVEJ REDUKCIE - KONTAJNER		
Súbor:	21.25-E-01.1_Schéma zapojenia TR	Archívne č.:	21.25-E-01.5-303

Zobrazenie:		Formát:	A2
List číslo:	1/1	Počet A4:	8
Mierka:	---	Poradové číslo:	303
Dátum:	11/2021		

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva Energoprojekt EDS, spol. s r.o. Bez jeho súhlasu nesmie byť kopírovaná, rozmnožená ani postúpená tretej osobe.