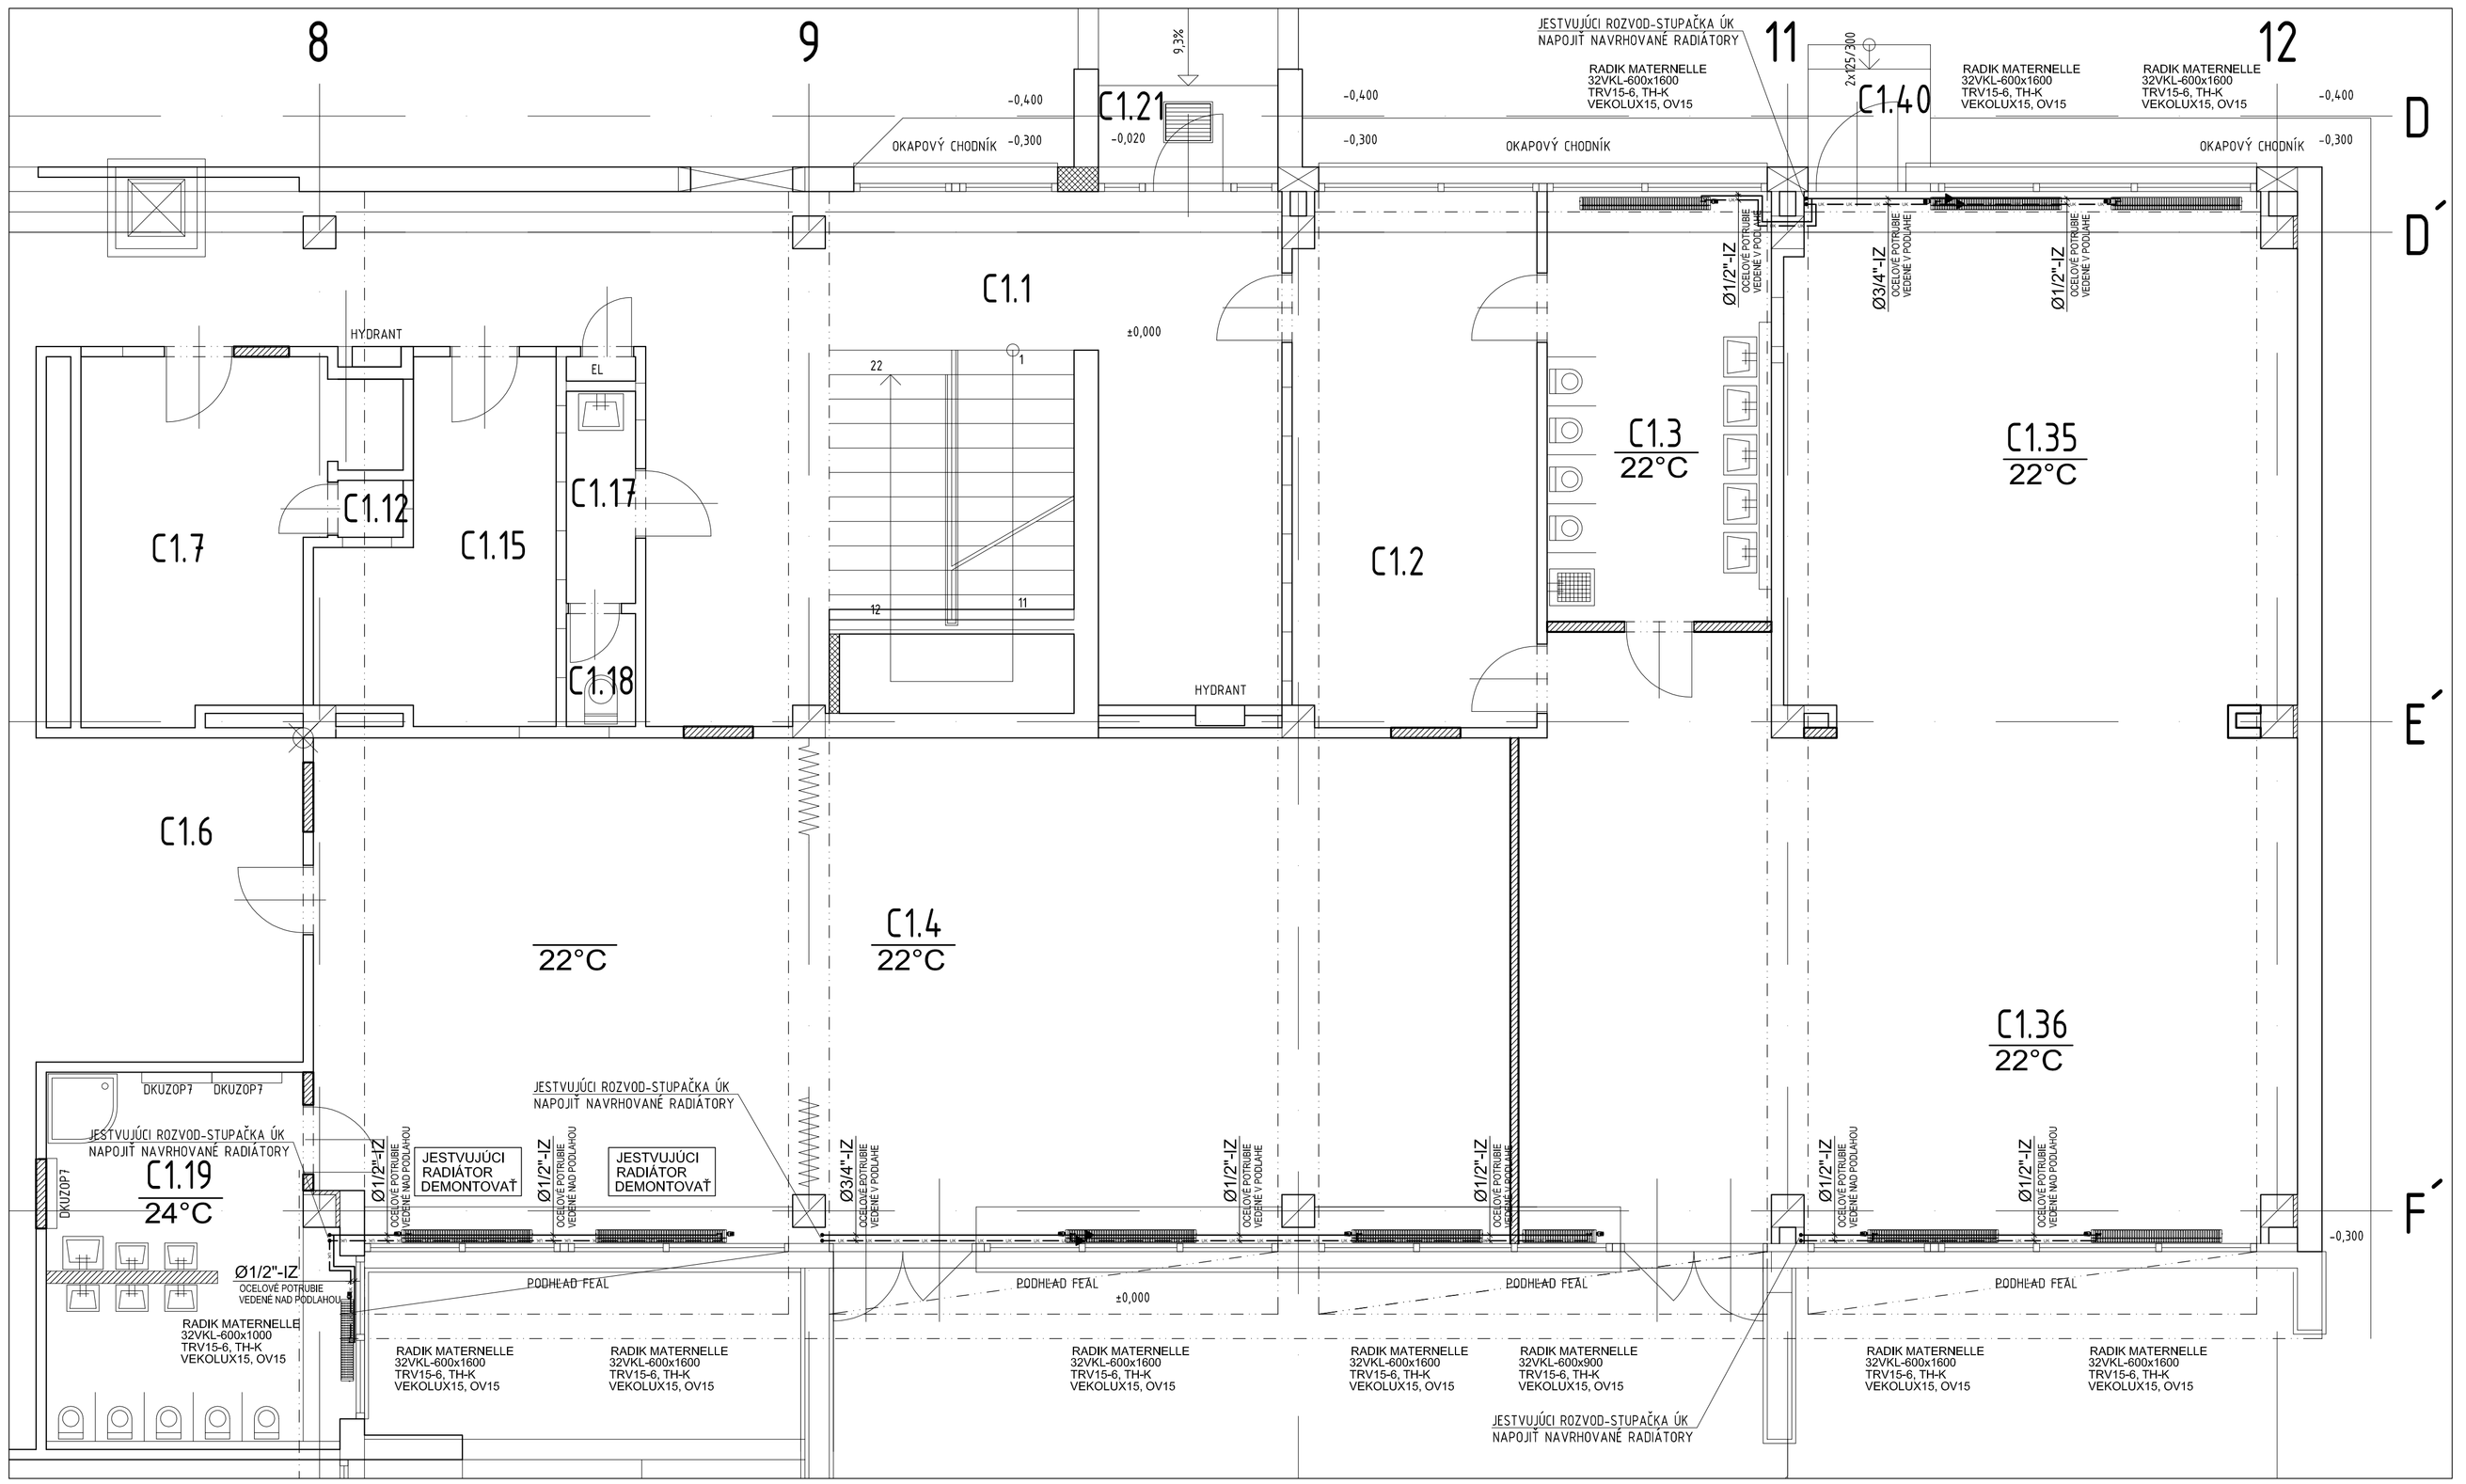

LEGENDA MIESTNOSTÍ (BLOK "C"-DJ 55)

Číslo miestnosti	Názov miestnosti	Plocha m2	Podlaha
C1.01	Vstupná hala - kočíky	56,00	PVC
C1.02	Šatňa detí	17,92	PVC
C1.03	Umývareň + WC detí	14,51	KER. DLAŽBA
C1.04	Trieda MŠ	90,38	PVC
C1.05	Miestnosť zrušená	-	PVC
C1.06	Šatňa detí	13,02	PVC
C1.07	Sklad	13,69	PVC
C1.08	miestnosť zrušená	-	-
C1.09	miestnosť zrušená	-	-
C1.10	miestnosť zrušená	-	-
C1.11	miestnosť zrušená	-	-
C1.12	Sklad	0,63	CEM. POTER
C1.13	miestnosť zrušená	-	-
C1.14	miestnosť zrušená	-	-
C1.15	Sklad	11,32	PVC
C1.16	Dopravná chodba	54,9	PVC
C1.17	Umývareň	2,21	KER. DLAŽBA
C1.18	WC personál	1,18	KER. DLAŽBA
C1.19	Umývareň + WC detí	16,2	KER. DLAŽBA
C1.20	Terasa	70,5	TER. DLAŽBA
C1.21	Krytý vstup - rampa	6,2	TER. DLAŽBA
C1.22	Vstupná hala - kočíky	17,31	PVC
C1.23	Sklad	14,29	PVC
C1.24	Sklad	12,51	KER. DLAŽBA
C1.25	Umývareň + WC detí	14,51	KER. DLAŽBA
C1.26	Chodba	9,09	PVC
C1.27	Sklad	5,55	PVC
C1.28	Denná miestnosť - herňa	58,79	PVC
C1.29	Spálňa detí	56,97	PVC
C1.30	Sklad	12,93	KER. DLAŽBA
C1.31	Terasa	58,96	TER. DLAŽBA
C1.32	Krytý vstup - rampa	17,51	TER. DLAŽBA
C1.33	miestnosť zrušená	-	-
C1.34	miestnosť zrušená	-	-
C1.35	Trieda MŠ	103,35	
C1.36	miestnosť zrušená	-	
C1.37	miestnosť zrušená	-	-
C1.38	miestnosť zrušená	-	
C1.39	miestnosť zrušená	-	-
C1.40	Predložené stupne	2,25	TER. DLAŽBA
C1.41	Predsieň	6,60	PVC
C1.42	Predsieň	7,19	PVC

POZNÁMKA

1. TEPLOTA VYKUROVACEJ VODY PRE VÝPOČTOVÝ STAV KONVEKČNÉHO VYKUROVANIA JE 70/50 °C.
2. NAVRHNUTÉ VYKUROVACIE TELESÁ BUDÚ NAPOJENÉ ZO SPODNEJ ČASTI.
3. VŠETKY VYKUROVACIE TELESÁ MUSIA MAŤ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL.
4. PRÍPOJKY K VYKUROVACÍM TELESÁM SÚ DIMENZIE DN15.
5. ROZVODNÉ POTRUBIE PRECHÁDZAJÚCE CEZ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE A ROZVODY VEDENÉ V PODLAHE ZAIZOLOVAŤ IZOLÁCKOU - TUBOLIT-DG A VŠETKY SPOJE A FITINKY IZOLOVAŤ IZOLAČNOU PÁSKOU DENSO ET100 ŠÍRKA 50 mm HRÚBKA 9 mm.
6. PRI REALIZÁCII A MONTÁŽI ROZVODNÉHO POTRUBIA JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ MONTÁŽNE PREDPISY A POKYNY VÝROBCU A DODÁVATEĽA.
7. PREKONTROLOVAŤ STAV JESTVUJÚCEHO POTRUBIA A PREVIESŤ PREPOJKY CELEJ VYKUROVACEJ SÚSTAVY.
8. STAVEBNÉ PRIERAZY JE POTREBNÉ DOBETÓNOVAŤ, PRI DODRŽANÍ IZOLÁCIE POTRUBIA.

LEGENDA VYKUROVANIA

32VKL-600x1600 — DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO RADIK MATERNELLE VYHOTOVENIE VK A VKL
- DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESA [mm]
- VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA
- VYHOTOVENIE VYKUROVACIEHO TELESA
- POČET KONVEKTOROVÝCH PLÔCH
- POČET DOSIEK

TRV 15 — RADIÁTOROVÝ VENTIL HEIMEIER TYP Č. 4360 ZABUDOVANÝ VO VYKUROVACOM TELESE, DN15, S PREDNASTAVENÍM

TH-K — TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER TYP K BIELA SO ZABUDOVANÝM SNÍMAČOM TEPLOTY

VEKOLUX — RADIÁTOROVÁ ARMATÚRA HEIMEIER PRE TELESÁ TYPU VK TYP Rp1/2, Kvs1,23m3/h, PRE DVOJRÚROVÝ SYSTÉM

VYKUROVANIE
- Prívodné a spiatočkové potrubie OCEĽOVÉ RÚROVY ZÁBUDOVANÉ Vedené pod stropom, v podlahe a nad podlahou

22°C — NAVRHOVANÁ TEPLOTA VO VYKUROVANEJ MIESTNOSTI



NAVRHOVANÝ STAV



VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.
± 0,000 = Neoverené B.p.v.

SADA ČÍSLO:

PEČIATKA:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Mečiar	RN INVEST, spol. s r.o. Zadunajská cesta č. 8 851 01 Bratislava
AUTOR NÁVRHU:	Ing.arch. Marián MIKUŠ	
KRESLIL:	Ing. Stanislav Mečiar	

INVESTOR: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava. IČO: 31 811 485

NÁZOV STAVBY: **MŠ PIFFLOVA - prestavba kuchyne ŠJ a prestavba časti HP a školníckeho bytu na triedy MŠ**	FORMÁT	4 x A4
	DÁTUM	07 / 2020
	STUPEŇ	PROJEKT - RDS 5
	DIEL	D.6 VYKUROVANIE
	STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01
MIESTO: PIFFLOVA 1240/10, 851 07 Petržalka, p.č. 4525, 4526 a 4559/1, k.ú. Petržalka		
OBSAH VÝKRESU: **PÔDORYS 1.NP - BLOK "C" - DJ 55**	MIERKA: **M 1:50**	ČÍSLO VÝKRESU: **V-3**