

ROZVODNÁ SIŤ A OCHRANA

3+PEN-50Hz 400/230V/TN-C
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-C-S
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE-50Hz 230V/TN-S
2-60V= SELV


Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:


PREVEDENIE: PLASTOVÝ, NA POVRCH
ROZMERY: -
KRYTIE: IP30/20
PRÚD: $I_n=25A$
 $I_k < 9,8kA$
 $i_p < 18kA$
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: HORE

POHLADY NA ROZVÁDZAČ (PRESNÉ ROZLOŽENIE PRVKOV URČÍ VÝROBCA ROZVÁDZAČOV)

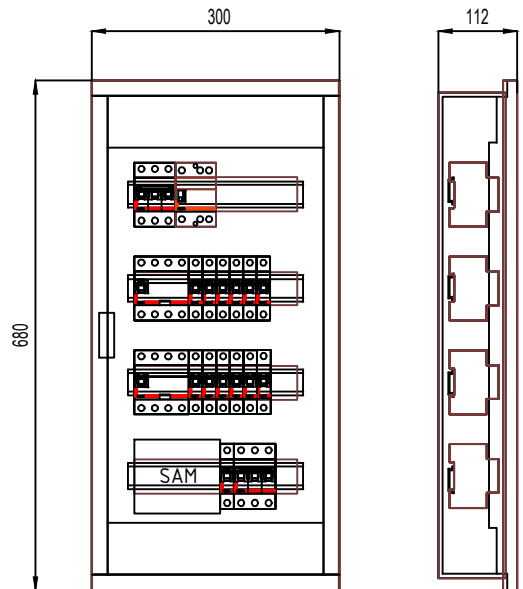

POZNÁMKY:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÝ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHŔADZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATELA !!!
- DODÁVATELSKÁ DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU!

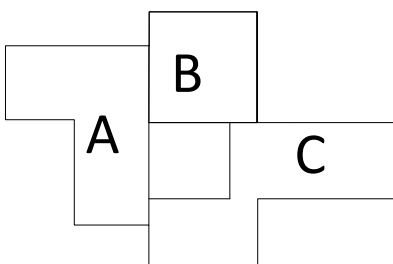

VPB = 100,000 - os miestnej komunikácie

Autor projektu	Ing. Peter Neilinger	Projekt Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava	Stavebník	Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava IČO : 00 603 201		
Generálny projektant	NV-Project,s.r.o.		Miesto stavby	obec: Bratislava, okres: Bratislava V k.ú.:Petržalka, č.p.: 3420,		
Zodp. projektant	Ing. Jozef Oravec		Prestavba	Dokument		
Vypracoval/kreslil	Ing. Imrich Zsemlye			Projekt na realizáciu stavby		
Elektro projektant	Nimre s.r.o.	Profesia	Elektroinštalácia			
 NIMRE Nimre s.r.o. imrich.zsemlye@nimre.sk + 421 918 867 219  NEILINGER & VARGA		Názov dokumentu	Mierka		Čís. výkr.	
		Rozvádzač RC1.1	Formát	Dát. vydania	Jazyk	
			3xA4	December 2021	SR	
					E10	

