

ETAPA 4


ETAPA 1

Pne			
Odstělení	Ozn.	Průměr pňa (cm)	Pestovateľské opatrenie
			Poznamánka
E1	P18	80	OP
E1	P21	50	OP
E1	P25	70	OP
Odstěrenie pňou			
OP odstránenie pňou			

Etapa	EV, IUS	NAZ, LAT	KULT		Výštní hr. (m)	OBV, KMEŇ	VÝŠKA	SRKA	Věk	Zrakový stav	Stabilita	SH	obvod pta	společenská hodnota dřeviny zařazena (€)	Index 1 (poškození)	Index 2 (věk)	společenská hodnota dřeviny indexovaná (€)	Opatření	Subjekt	
E1	3046	Picea abies			52	163	20-25	4-6	4	2	2	3	229	2349	0,8	1	1,4	2630,88	KS	PKS
E1	3179	Picea pungens	Gleuca		23	72	10-15	2-4	3	2	1	3	101	1106	0,8	1	1,4	1238,72	KS	PKS
E1	3180	Picea pungens	Gleuca		20	63	5-10	2-4	3	2	1	2	89	967	0,8	1	1,4	1083,04	KS	PKS
E1	3185	Thuja orientalis			18	58	5-10	4-6				2	82	829	0,8	1	1,4	928,48	KS	PKS
E1	3186	Thuja orientalis			20	64	5-10	2-4				2	90	967	0,8	1	1,4	1083,04	KS	PKS
E1	3189	Thuja orientalis			19	61	10-15	2-4	3	2	1	3	86	967	0,8	1	1,4	1083,04	KS	PKS
E1	3192	Thuja orientalis			71	50, 68, 54	5-10	4-6				2	311	2073	0,8	1	1,4	2321,76	KS	PKS
E1	3230	Chamaecyparis lawsoniana			22	68	10-15	2-4	3	2	1	3	96	967	0,8	1	1,4	1083,04	KS	PKS
E1	3231	Pseudotsuga menziesii			21	66	10-15	0-2	3	2	1	2	93	967	0,8	1	1,4	1083,04	KS	PKS
E1	3234	Chamaecyparis lawsoniana			28	87	15-20	4-6	3	2	1	3	122	1244	0,8	1	1,4	1393,28	KS	PKS
E1	3235	Chamaecyparis lawsoniana			42	50, 83	20-25	4-6	3	2	1	3	187	1658	0,8	1	1,4	1856,96	KS	PKS
E1	3239	Pinus strobus			27	84	20-25	4-6				2	118	1244	0,8	1	1,4	1393,28	KS	PKS
E1	3257	Sophora japonica			84	263	25-30	15-20	4	3	3	3	369	2672	0,8	1	1,4	2992,64	KS	PKS
E1	3258	Sophora japonica			82	257	25-30	15-20	4	3	3	4	360	2672	0,8	1	1,4	2992,64	KS	PKS
E1	3259	Acer campestre			35	55	5-10	6-8	3	2	2	3	154	1198	0,8	1	1,4	1475,936	KS	PKS
E1	3260	Sophora japonica			76	240	25-30	15-20	4	3	3	4	336	2349	0,8	1	1,4	2630,88	KS	PKS
E1	3262	Fraxinus excelsior			89	278	25-30	15-20	4	3	4	4	390	2672	0,8	1	1,4	3291,904	KS	PKS
E1	3263	Prunus cerasifera			46	70, 76	15-20	6-8	3	2	1	3	205	1612	0,6	1	1,4	1218,672	KS	PKS
E1	3265	Pseudotsuga menziesii			28	88	15-20	4-6	3	2	1	3	124	1244	0,8	1	1,4	1393,28	KS	PKS
E1	3266	Pseudotsuga menziesii			19	60	5-10	2-4	3	2	1	3	84	829	0,8	1	1,4	928,48	KS	PKS
E1	3267	Fraxinus excelsior			94	295	25-30	10-15	4	3	2	4	413	2948	0,8	1	1,4	3631,936	KS	PKS
E1	3276	Pseudotsuga menziesii			29	90	15-20	4-6	3	4	1	3	126	1244	0,8	1	1,4	1393,28	KS	PKS
E1	3277	Pseudotsuga menziesii			30	95	20-25	4-6	3	4	1	3	133	1382	0,8	1	1,4	1547,84	KS	PKS
E1	3280	Pseudotsuga menziesii			27	84	15-20	4-6	3	4	1	3	118	1244	0,8	1	1,4	1393,28	KS	PKS
E1	3282	Pseudotsuga menziesii			23	72	15-20	2-4	3	4	1	2	101	1106	0,8	1	1,4	1238,72	KS	PKS
E1	3283	Pseudotsuga menziesii			21	65	10-15	4-6	3	4	1	3	91	967	0,8	1	1,4	1083,04	KS	PKS
E1	x5	Gleditsia triacanthos			45	141	16	9	4	3	3	4	63	1612	0,8	1	1,4	1805,44	KS	PKS
E1	x6	Tilia cordata			45	141	15	8	4	3	1	3	63	1612	0,6	1	1,4	1489,488	KS	PKS

Pestovateľské opatrenie stromov	
KS	Výrub stromov
PKS	Postupný výrub v sťažených podmienkach s nutnosťou spúšťanie časťou kmeňa a koruny.

- LEGENDA
- hranica riešeného územia
 - hranica etapy
 - rozšírená hranica etapy
 - existujúce stromy bez zásahu
 - existujúce stromy navrhovanej na výrub (x = číslo podľa invent.tabuľky)
 - existujúce stromy navrhovanej na ošetenie (x = číslo podľa invent.tabuľky)
 - existujúce kríky existujúce (x = číslo podľa inventarizačný tabuľky)
 - existujúce kríky na výrub (x = číslo podľa inventarizačný tabuľky)
 - existujúce porasty
 - existujúce pne navrhovanej k odstráneniu (x = číslo podľa invent.tabuľky)

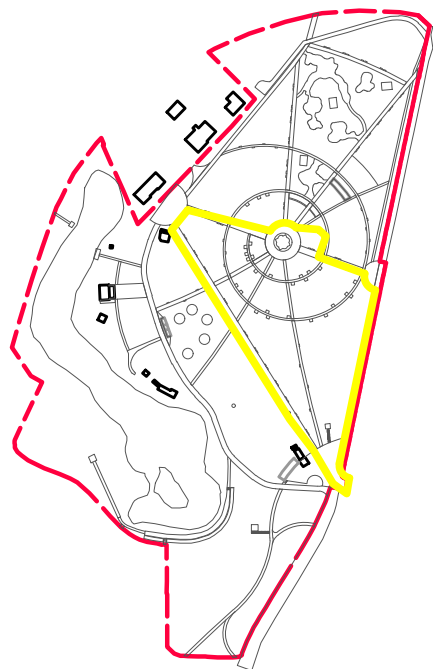

Generálny projektant:
Ateliér Krejčířkovi, s.r.o.
P. Bezruč 182
691 42, Valice

AKCIA: Návrh obnovy Starého parku v Nitre ETAPA: 1

VÝKRES:	Asanácia a ošetenie vybraných drevín
OBJEDNÁTEĽ:	Mesto Nitra
MIESTO STAVBY:	Nitra
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Plemysl Krejčířik, Ph.D., autorizovaný krajinský architekt, č. autorizácie: 03289
SPRACOVAL:	Ing. Daniela Plandrová
DÁTUM:	12/2020
STUPEN:	DUR + DSP
NÁVRH:	Ing. Kamila Krejčířková, Ph.D.
MIERKA:	1 : 400
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.02.1

Táto dokumentácia vznikla počas núdzového stavu pandémie koronavírusu. Projektant nenesie zodpovednosť za prípadné odchýlky dokumentácie od skutočného stavu, ktoré vďaka situácii nebolo možné overovať v teréne.

Všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii musia byť doložené zmenovým listom, kde bude uvedený rozsah zmeny, jej dôvod a vplyv na cenu dela. Zmenový list musí byť odsúhlasený projektantom a investorm pred začatím prác.