Napäťová sústava 3+N+PE, str., 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

Ochranné opatrenia podľa čl.411 STN 33 2000-4-41/01:
*Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo s krytmi v súlade s Prílohou A.
*Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená
-ochranným uzemnením podľa čl.411.3.1.1
-ochranným pospájaním podľa čl.411.3.1.2
-samočinným odpojením napájania pri poruche čl.411.3.2
-doplnková ochrana (prúdovými chráničmi) podľa čl.411.3.3

ROZVÁDZAČ RH1.1:

Káblová rozvodná skriňa plastová (Hasma)

-prázdna skriňa SPP9 s úpravou pre DIN lištu (500x400x215mm)

-pilier vrátane zemného dielu a kotviacej rohože s dvomi modulmi F402

Krytie IP44/IP20

Prívod / vývody : zdola/zhora

Náplň rozvádzača:

vypínač MSO-40-3	1ks
istič LTN-2B-1	1ks
istič LTN-10B-1	2ks
istič LTN-20B-3	1ks
prúdový chránič s nadprúd. ochranou OLI-16B-1N-030A	3ks
stykač RSI-20-20-X230	3ks
astro hodiny Orbis Astro Nova City	1ks
zvodič prepätia SJBC-25E-3N-MZS	1ks

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. VÝKRESY A TEXTOVÉ ČASTI PROJ.DOKUMENTÁCIE DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO DÔVODU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJ.DOKUMENTÁCII MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA SO SÚHLASOM AUTORA.

ZODPOVEDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING.JOZEF ALCHUS				ING. JOZEF ALCHUS 917 00 TRNAVA Hviezdoslavova 10 TEL. 033-5513 498
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava				ŠPEC. ELEKTRO
STAVBA: OBNOVA NÁMESTIA SNP pozemky s p.č.8833/1 – 4, 8831, k.ú. Trnava SO12 VEREJNÉ OSVETLENIE				TK MIERKA – POČET A4 STUPEŇ RP DÁTUM 11/2020 ZÁK. ČÍSLO
OBSAH VÝKRESU: ROZVÁDZAČ RH1.1				ARCHÍVNE ČÍSLO ČÍS.VÝKR. 2

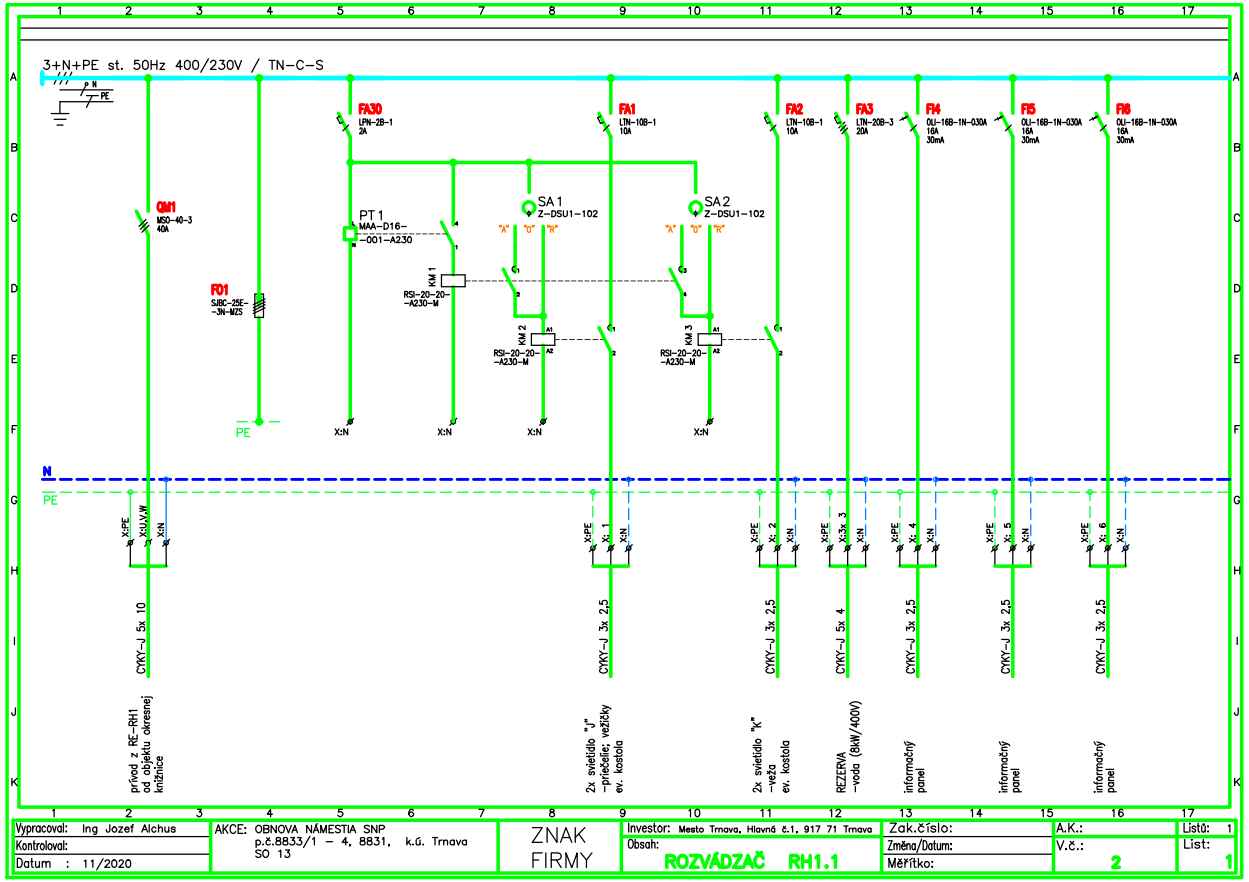

Vypracoval: Ing Jozef Alchus	AKCE: OBNOVA NÁMESTIA SNP p.č.8833/1 – 4, 8831, k.ú. Trnava SO 13	ZNAK FIRMY	Investor: Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava	Zak.číslo:	A.K.:	Listů: 1
Kontroloval:			Obsah: ROZVÁDZAČ RH1.1	Změna/Datum:	V.č.: 2	List: 1
Datum : 11/2020				Měřítko:		