Napájecí soustava 3/N/PE, str., 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

Ochranná opatření podle ČSN 33 2000-4-41/Z1:
*Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) je zabezpečená bočkou
Bližší údaj, druh zábranení, stále v bytové v sídle v Příčina A.
*Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) je zabezpečená
–ochranným uzemněním podle ČL411.3.1.1
–ochranným pospojením podle ČL411.3.1.2
–samočinným odpojením napájecího při poruše ČL411.3.2
–dodatková ochrana (přídavná ochrana) podle ČL411.3.3

ROZVÁDZAČ RE–RH1:

Kompaktná rozvádzačová skriňa AE–nerez (Rittal)

Typ AE 1017.600,	vv=1200, š=800, h=300 mm	1ks
Krycia PMK/PP20		
Prívod / vývody :	zdola/zdola	

Nápäť rozvádzačov:

ističč BZ03C6K306	1ks
spínač SB–BD–0100–07V3	1ks
ističč LTN–2B–1	5ks
ističč LTN–10B–1	6ks
ističč LTN–16B–1	4ks
ističč LTN–25B–1	3ks
ističč LTN–20D–3	1ks
ističč LTN–25B–3	1ks
ističč LTN–32B–3	2ks
ističč LTN–50B–3	1ks
ističč LTN–2B–1	1ks
ističč LTN–UC–1C–2	1ks
DRIVER 230V, AC/24V, DC	1ks (sčítať dodávky so svietidlami "L")
prěd. ističč s napěťová. ochranou GJ–10B–1B–03A	12ks
stykač RSI–20–20–K230	11ks
stykač RSI–25–40–K230	2ks
prepínač Z–20J/1–102	8ks
astro hodiny Orbis Astro Nova City	6ks
zvonček pregBilo SJBD–23E–3–MZ2	1ks
elektromerová vaňa	1ks
MTP 100/5A	3ks
podružný elektromer MIKEE, 25A/230V, tr.1	1ks
podružný elektromer EIZ 65A/400V, tr.1	4ks

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVACH. OBSAH A ROZSAH ČASŤ PROJEDNOTLIVÝCH SÚSTAVU ALEBO ČASŤ ČASŤ Z ČASŤ SÚSTAV A PROJEKT ĎALŠIEHO ĎALŠÍCH AUTOROV, A PRETO POUŽITIE, ROZMNOŽOVANIE A PUBLIKOVANIE NIE MOŽNÉ BEZ SÚHLASU AUTOR Y PRÍSLUŠNÝCH MOŽNO TVRDENIE BEZ TÝCH SÚHLASOV AUTOR.

ZHOTOVIL PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
SILADOŠ ALEXAN			

INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava	
STAVBA:	
OBNOVA MÚZEUM SNP	
rozvody v p.ú.6831/1 – 4, 6831, k.ú. Trnava	
SO13 PREKLÁDKA VZDUŠNÉHO VEDENIA A ROZVODY NN	
OBSAH VÝKRESU:	ARCHIVNÉ ČÍSLO:
ROZVÁDZAČ RE–RH1	
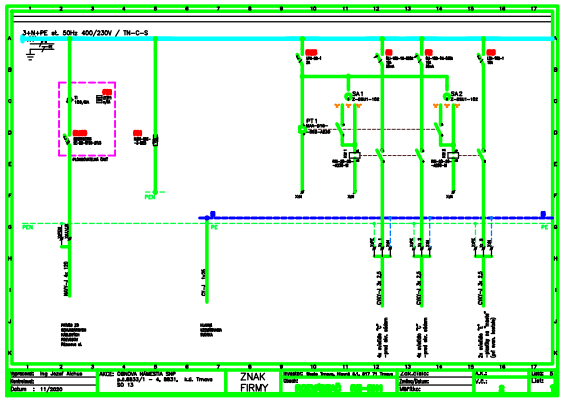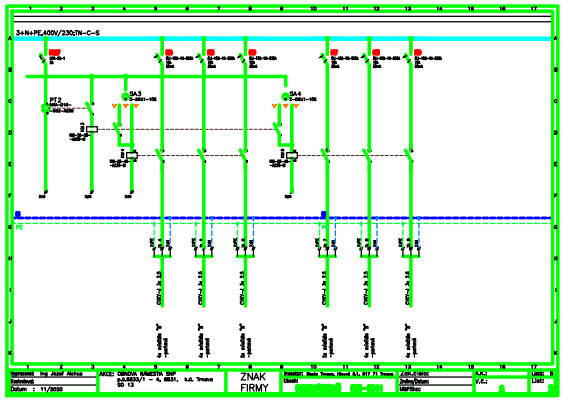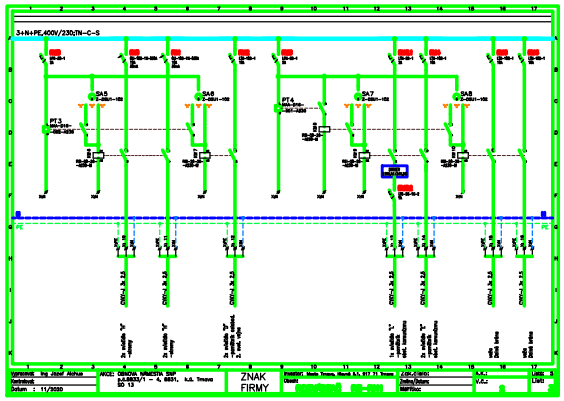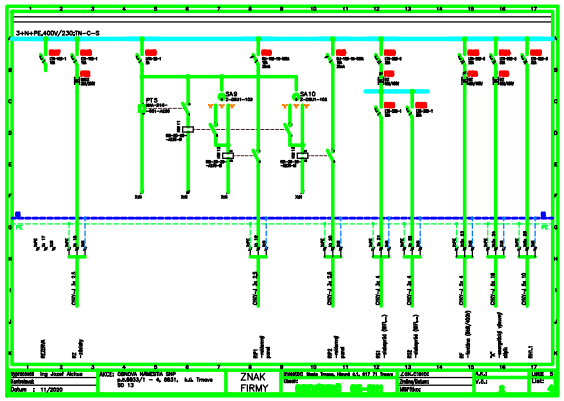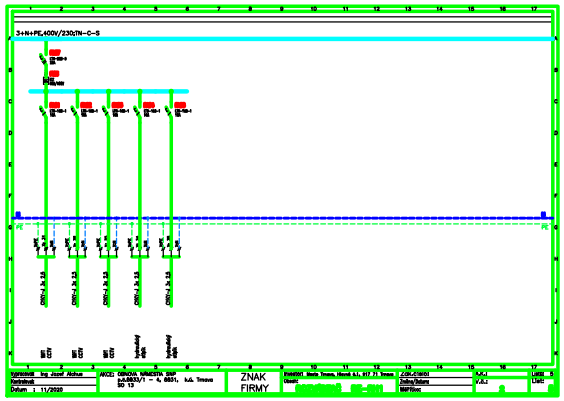
ČÍSLO	–
MIERKA	–
FORMÁT A4	
STUPEŇ	DP
DÁTUM	11/2020
ZOZ. ČÍSLO	
ARCHIVNÉ ČÍSLO	OBJ.VÝK.
	0