


HR - pole č. 5

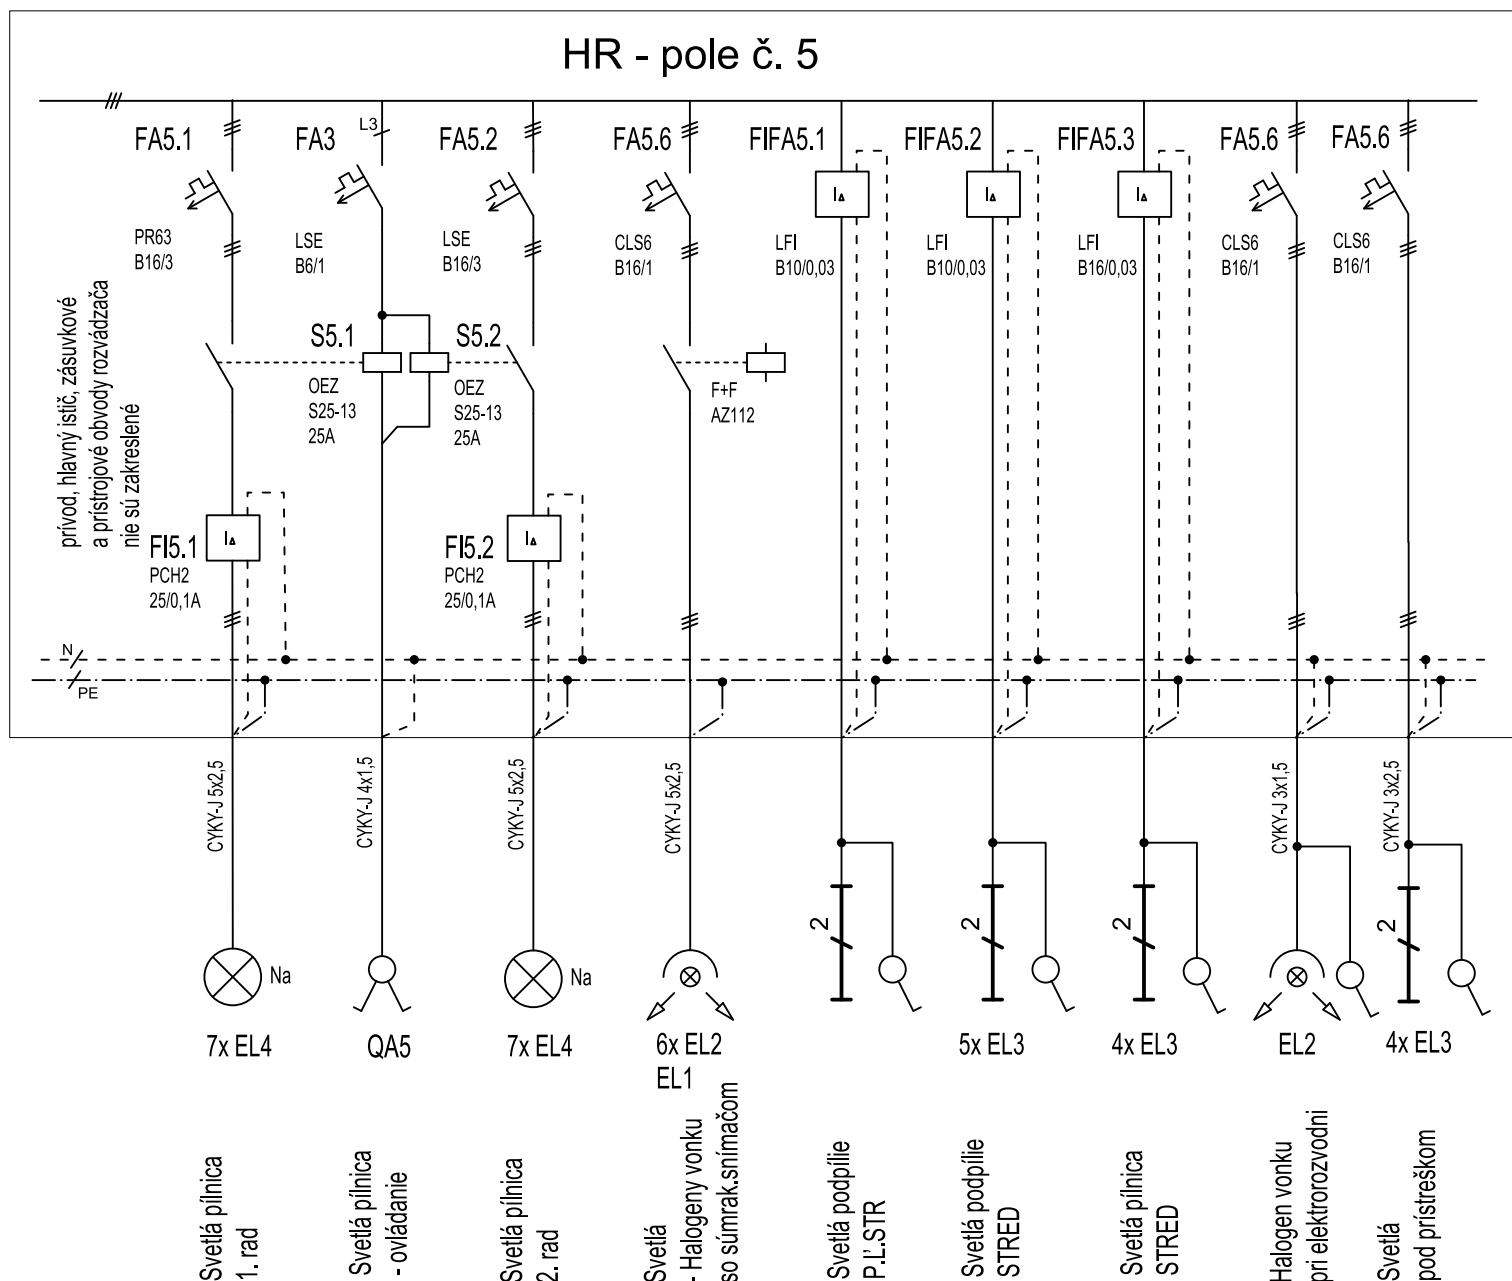

Poznámky:

Rozvodná sieť 1/N/PE AC 50 Hz, 230V, TN-C-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom:

ochranné opatrenie - samočinnné odpojenie napájania v systéme TN

základná ochrana - izolovaním živých častí, krytmi

ochrana pri poruche - samočinnným odpojením napájania pri poruche, ochranným pospájaním


doplnková ochrana - prúdovým chráničom, doplnkovým ochranným pospájaním

Priestory III - vnútorný s reguláciou teploty

Vonkajšie vplyvy vid' prílohu technickej správy

Legenda:

HR/5 -hlavný rozvádzač / 5 pole

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--|---|
| Hlavný projektant | Zodp. projektant elektro | Vypracoval, kreslil | Ing. Ľubomír Havaš Slovinská 8/25 053 42 Krompachy |  |
| | Ing. Ľubomír Havaš | Ing. Ľubomír Havaš | | |
| | | 0907 541813 | | |
| Investor: REPRO SERVIS, s.r.o., SPIŠSKÝ HRUŠOV | | | Formát | A4 |
| Názov a miesto stavby: VÝROBNÁ HALA - PÍLNICA VÝMENA OSVETĽOVACÍCH TELIES k.ú. Spišský Hrušov, parc.č. KN-C 530 | | | Dátum | 12/2020 |
| | | | Stupeň | PD SP |
| | | | Zák.číslo | LH 2020-23 |
| | | | Arch. Číslo | |
| Obsah: Rozvádzač HR - pole č. 5 - schéma pripojenia svetelných obvodov - starý stav | | | Mierka | Číslo výkr. EE - 03 |