


HR - pole č. 5

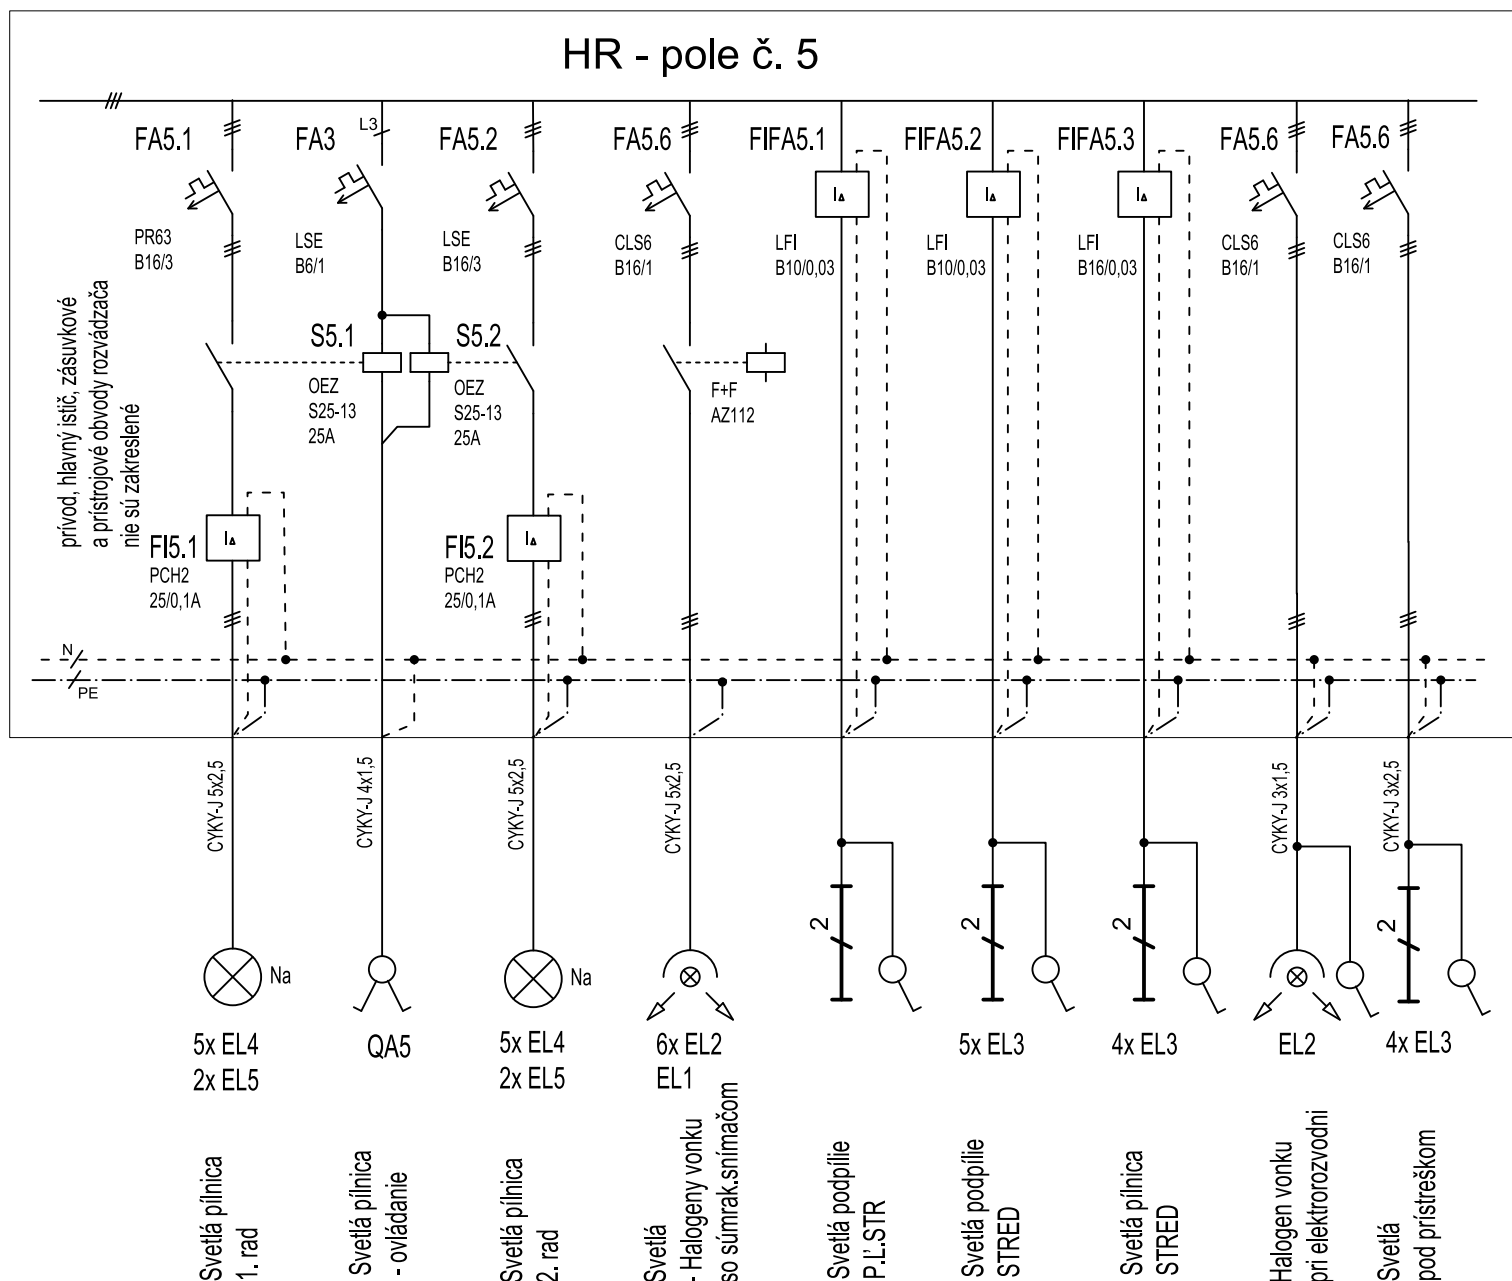

Poznámky:

Rozvodná sieť 1/N/PE AC 50 Hz, 230V, TN-C-S

Ochrana pred zásahom el. prúdom:

ochranné opatrenie - samočinnné odpojenie napájania v systéme TN

základná ochrana - izolovaním živých častí, krytmi

ochrana pri poruche - samočinnným odpojením napájania pri poruche, ochranným pospájaním


doplnková ochrana - prúdovým chráničom, doplnkovým ochranným pospájaním

Priestory III - vnútorný s reguláciou teploty

Vonkajšie vplyvy vid' prílohu technickej správy

Legenda:

HR -hlavný rozvádzač objektu

Hlavný projektant	Zodp. projektant elektro	Vypracoval, kreslil	Ing. Ľubomír Havaš Slovinská 8/25 053 42 Krompachy	
	Ing. Ľubomír Havaš	Ing. Ľubomír Havaš		
		0907 541813		
Investor: REPRO SERVIS, s.r.o., SPIŠSKÝ HRUŠOV			Formát	A4
Názov a miesto stavby: VÝROBNÁ HALA - PÍLNICA VÝMENA OSVETĽOVACÍCH TELIES k.ú. Spišský Hrušov, parc.č. KN-C 530			Dátum	12/2020
			Stupeň	PD SP
			Zák.číslo	LH 2020-23
			Arch. Číslo	
Obsah: Rozvádzač HR - pole č. 5 - schéma pripojenia svetelných obvodov - nový stav			Mierka	Číslo výkr. EE - 05