

KRAJ: KOŠICKÝ
OKRES: KOŠICE III.
OBEC: KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: FURČA

LEGENDA SIETÍ:

- VODOVOD VVS DN150
- KANALIZÁCIA VVS ŽB DN1000
- KANALIZÁCIA VVS ŽB DN600
- PLYN SPP 90 PE
- NADZEMNÉ VEDENIE VSD VN
- TEHO+TEKO
- VEREJNÉ OSVETLENIE DPMK VO
- SITEL
- ANTİK
- UPC
- DELTA ONLINE

LEGENDA ELEKTRO


- ROZVADZAČ
- NAVRHOVANÝ NN KÁBEL CYKY-J 5x6 ULOŽENÝ V ZEMI


ROZVODNÁ SÚSTAVA NN
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATRENIE:
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
VONKAJŠIE VPLYVU PODĽA STN 33 2000-5-51:2010:
VONKAJŠIE PRIESTORY - DRUH PRIESTORU VI. PODĽA NZA.6

POZNÁMKY
KÁBEL BUDE ULOŽENÝ V ZEMI VO VÝKOPE
PODZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE, PRED ZAHAJENÍM
VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PRESNÉ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH
INŽINIERSKÝCH SIETÍ ICH SPRÁVCAMI
V MIESTACH KRIŽENIA A SÚBEHOV KÁBLOV S INÝMI PODZEMNÝMI SIEŤAMI JE NUTNÉ
DODRŽIAVAŤ POŽIADAVKY STN 73 6005
VÝKOPOVÉ PRÁČE V BLÍZKOSTI JESTVUJÚCICH SIETÍ JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ RUČNE

Najmenšie dovolené zvislé a vodorovné vzdialenosti silových káblov do 1kV podľa STN 73 6005

NN 1 kV kábel súbeh 0,05m križovanie 0,05m	35 kV kábel súbeh 0,2m križovanie 0,2m	kábelovod súbeh 0,1m križovanie 0,3m
plynovod do 0,005 MPa súbeh 0,4m križ. chránené 0,1m	plynovod do 0,3 MPa súbeh 0,6m križ. chránené 0,1m	teplovod súbeh 0,3m križovanie 0,3m
vodovod súbeh 0,4m	vodovod križ. nechránené 0,4m križ. chránené 0,2m	kanalizácia súbeh 0,5m križovanie 0,3m
oznamovacie káble súbeh nechránený 0,3m súbeh chránený 0,1m	oznamovacie káble križ. nechránené 0,3m križ. chránené 0,1m	bleskovod súbeh 0,2m križovanie 0,5m

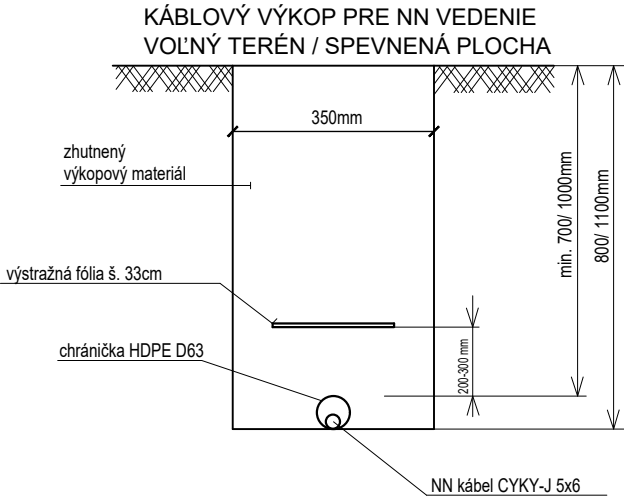

VYPRACOVAL: ING. MIROSLAV RUMAN		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. V. TÓTH		 Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@tunroad.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. NORBERT VARGA		TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT, CSc.		
OBJEDNÁVATEL: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11				
KRAJ: Košický samosprávny kraj		OKRES: KOŠICE		
STAVBA: PODCHOD TRIEDA ARM. GEN. L. SVOBODU - ADLEROVA, KOŠICE - REKONŠTRUKCIA				ČÍSLO ZÁKAZKY: TP-2020/013/01
ČASŤ STAVBY: PODCHOD ADLEROVA				STUPEŇ: DSPRS
				DÁTUM: 05/2020
				FORMÁT: 2xA4
PRÍLOHA: SITUÁCIA - NN PRÍPOJKA				MIERKA: 1:500
				ČÍSLO PRÍLOHY: 01