



**DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovak Republic

MESTO KOŠICE	
Došlo dňa:	27 -04- 2022
Prílohy: 3	Č. sp.: 04206
Pr. č.: MK/A/22/033089	Vyb.: p. Frabová

11

Magistrát mesta Košice
referát dopravy
Trieda SNP 48/A
043 29 Košice

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA	NAŠA ZNAČKA	VYBAVUJE / LINKA	KOŠICE
MK/A/2022/04206 / 01.04.2022	1207 /2022/UTaU-La	Ing. Lauferová/ 055 - 6407 331	26.04.2022

VEC: **„Podchod Trieda arm. gen. Svobodu – Adlerova, Košice – rekonštrukcia“**
- vyjadrenie

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k existencii inžinierskych sietí v správe DPMK, a.s. v záujmovom území podľa Vami priloženej situácie pre pripravovanú stavbu **„Podchod Trieda arm. gen. Svobodu – Adlerova, Košice – rekonštrukcia“** nachádzajúcou sa pod miestnou cestou v k.ú. Furča Vám týmto oznamujeme nasledovné:

Vo Vami vyznačenej lokalite v správe DPMK, a.s. sa **trakčné vedenia a trakčné stĺpy ako aj podzemné vedenia a iné zariadenia verejného osvetlenia (VO)** **n a c h á d z a j ú**. Orientačne sú vyznačené v priložených situáciách.

Pri súbehu a krížení vedení žiadame dodržať STN 736005. Vytýčenie podzemných vedení realizujeme na základe objednávky, ktorú je nutné zaslať obom správcom sietí min. 2 týždne vopred. **Platnosť vyjadrenia k existencii VO je 6 mesiacov.**

Kontaktná osoba pre trakčné vedenia a trakčné stĺpy DPMK, a.s. je Ing. Dušan Surový, tel. č. 0905418317.

Kontaktná osoba pre VO je Ing. Jozef Fotta, tel. č. 0907799643.

S pozdravom

Príloha: 2 situácie
1 VPOP

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 4

Emil Štofčo

riaditeľ techniky a údržby




e-mail: dpmk@dpmk.sk

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Okresného súdu Košice I č. 559/V oddiel: Sa

www.dpmk.sk

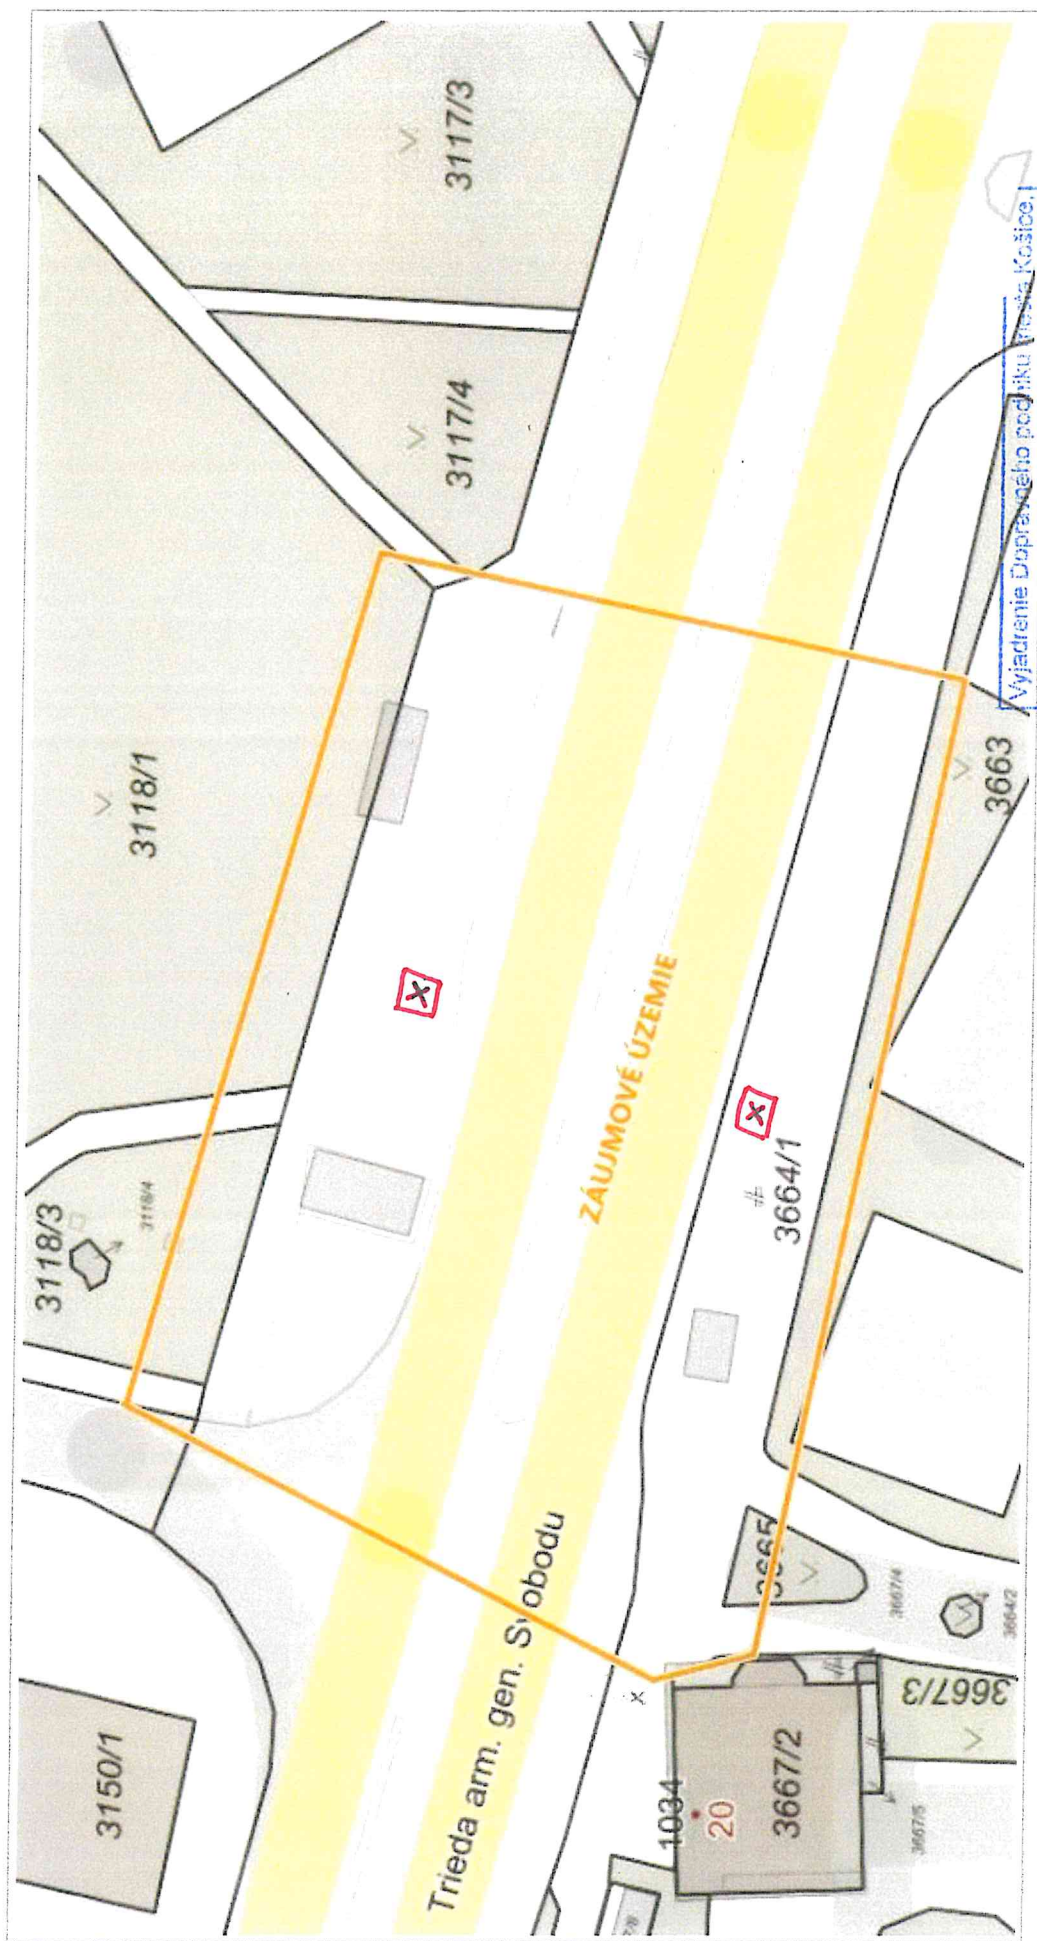

☒ trakčné stôžiare

Kataster: © ÚGKK SR, január 2022. Adresa: © LoRAB ErasData-Pro s.r.o.

Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice
akčiová spoločnosť

Patríbuzajme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 650 V DC, 750 V DC,
~~trakčné~~

22 kV AC, ~~stôžiare~~ a sú vyznačené informácie


Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vykonať

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti vzhľadom na STN 736005

Košice, 26. 04. 2022

Podpis

1 : 500

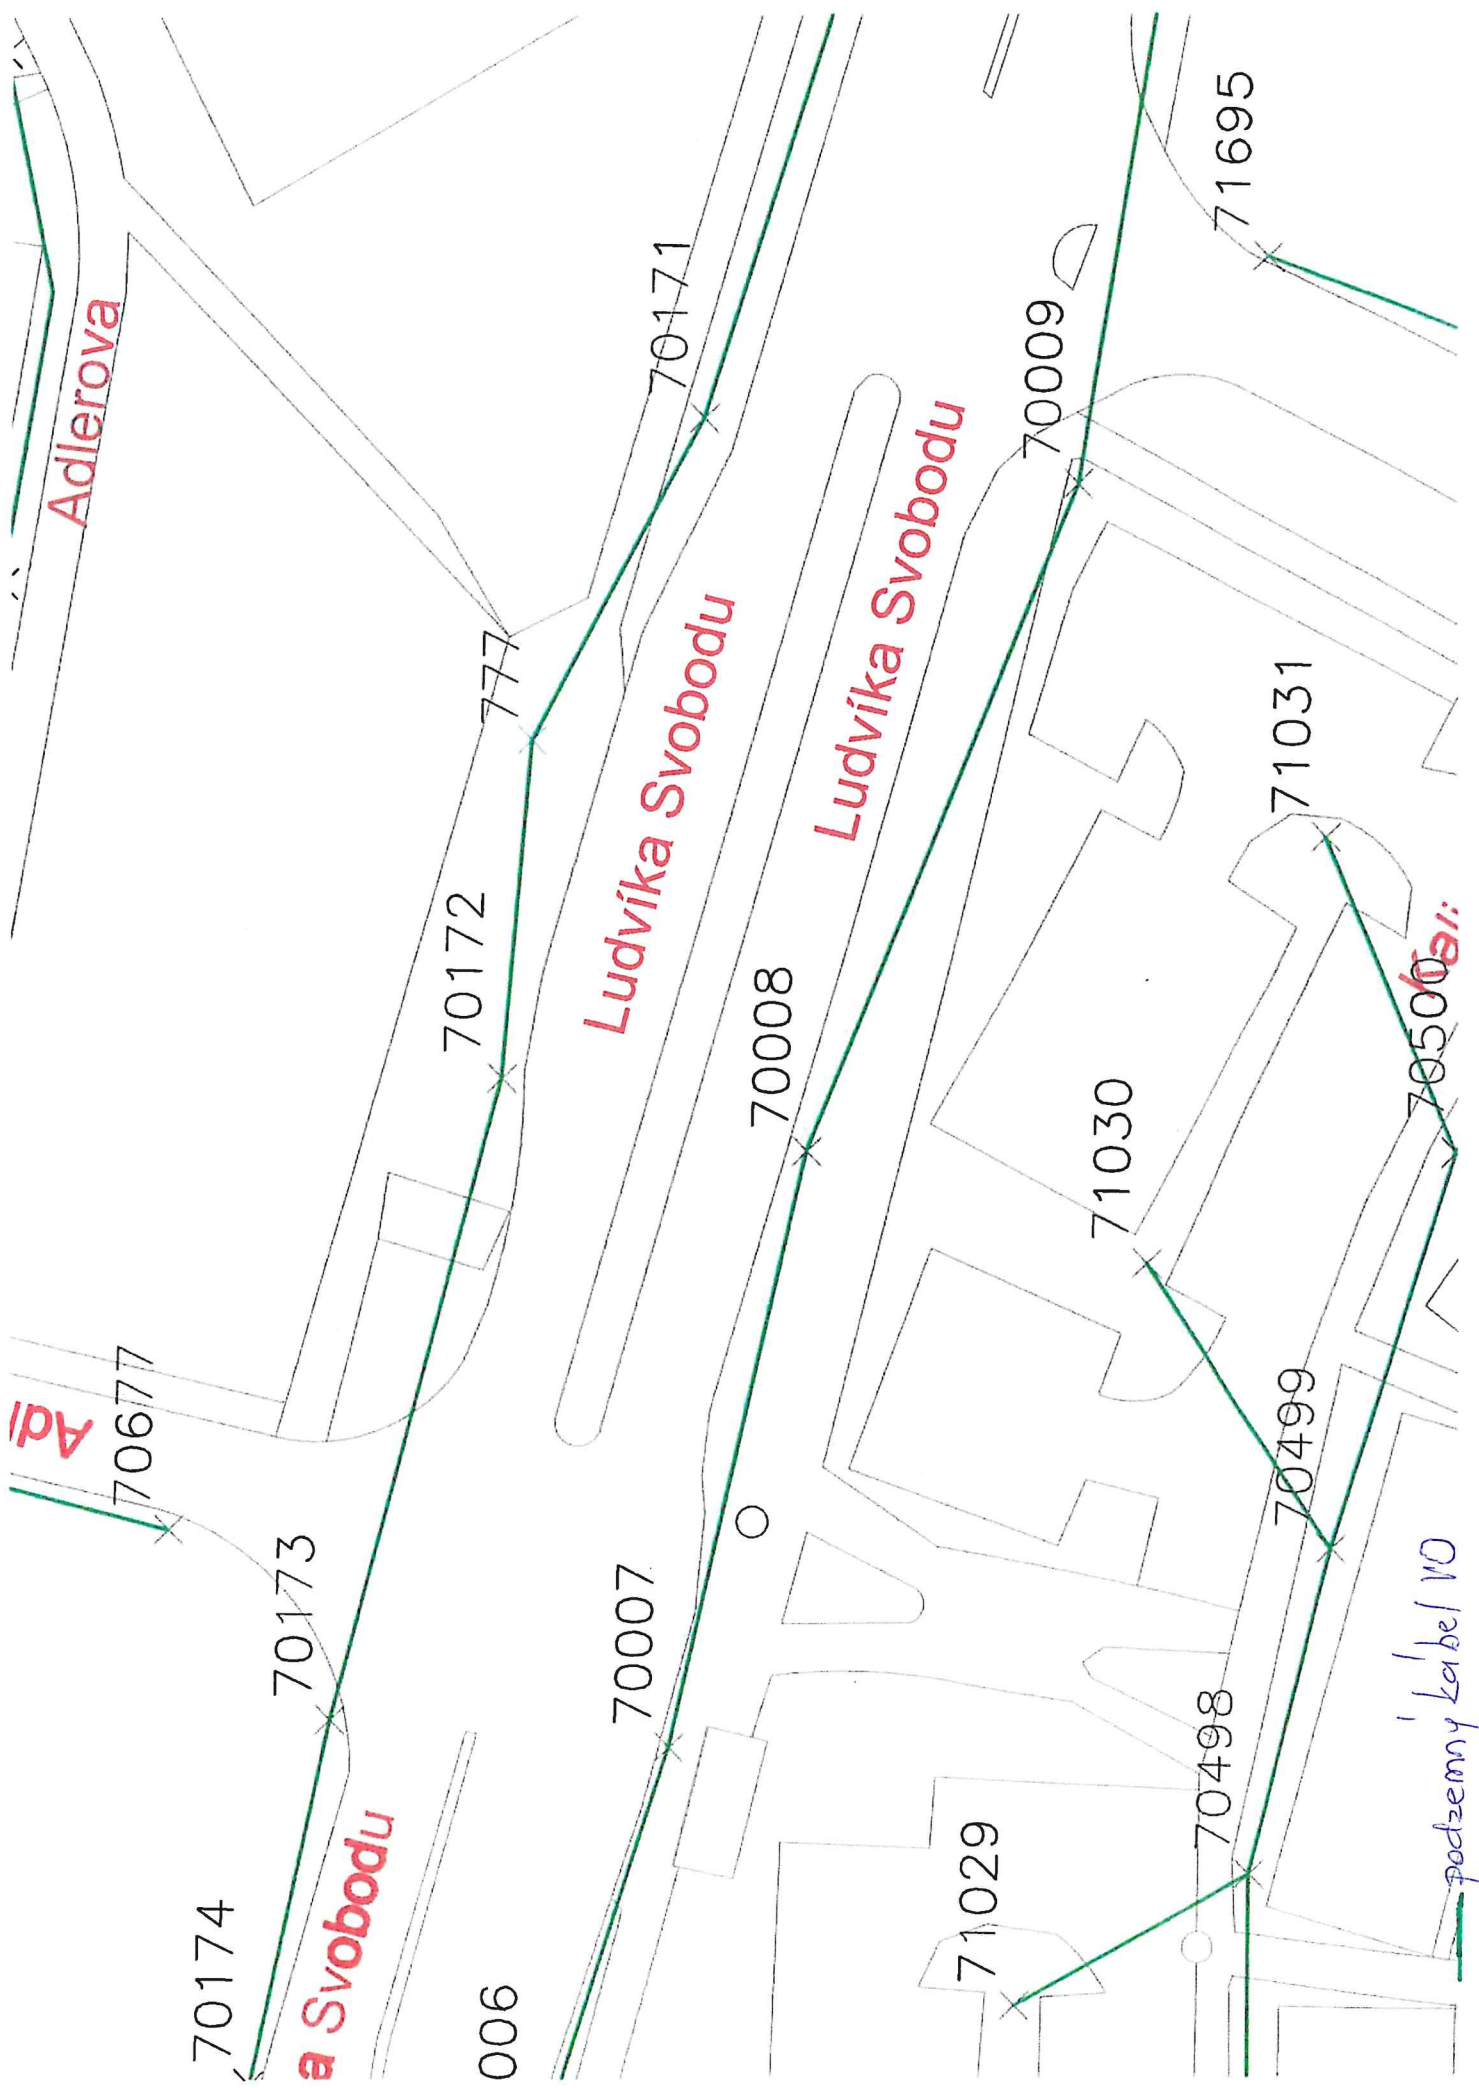

**pre stavebné a montážne práce v ochrannom pásme podzemných a nadzemných zariadení v
správe DPMK, a.s. (VPOP)**

1. Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (ďalej len DPMK) je správcom pevných trakčných zariadení (ďalej len PTZ). PTZ sú nadzemné a podzemné káblové vedenia a zariadenia zabezpečujúce prevádzku trakčných vozidiel MHD.
2. Žiadame pred realizáciou stavby predložiť správcovi PTZ - DPMK na odsúhlasenie projekt ochrany (v prípade súbehu navrhovaných PTZ v ochrannom pásme a pri križovaní PTZ), resp. projekt prekládky PTZ. Tento projekt v zmysle zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v platnom znení musí byť spracovaný projektantom s oprávnením pre projektovanie na dráhach. Jedna sada projektovej dokumentácie bude slúžiť ako kontrolná počas realizácie diela - nevracia sa.
3. Pri prekládke PTZ žiadame dokladovať, na ktoré pozemky budú prekladané a:
 - a) ak sa budú prekladať na pozemky iného vlastníka, požadujeme jeho súhlas a zriadenie vecného bremena,
 - b) ak sa bude meniť len ich poloha na jestvujúcich parcelách, požadujeme súhlas vlastníka pozemkov s ich novým umiestnením.
4. Pri prekládkach alebo iných zásahoch do určených technických zariadení elektrických žiadame pred ich opätovným uvedením do prevádzky dodať správcovi PTZ písomný doklad o vykonaných opatreniach pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky určených technických zariadení elektrických (nahrádza východiskovú revíziu správu do jej vydania) a neodkladne po uvedení týchto zariadení do prevádzky dodať správcovi PTZ v zmysle zákona č.513/2009 východiskovú revíziu správu, Protokol o úradnej skúške vydaný bezpečnostným orgánom, 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie a následne kolaudačné rozhodnutie, vydané špeciálnym stavebným úradom vo veciach dráh.
5. Pri ukladaní nových nadzemných a podzemných vedení a umiestňovaní objektov v teréne je nutné dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005 a ochranné pásma v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike.

V prípade, že dôjde k obnaženiu našich káblových vedení, je nutné zabezpečiť toto vedenie proti previsom a proti vypadnutiu kábla z káblovej trasy a neodkladne ohlásiť zásah do ochranného pásma správcovi PTZ - DPMK. K opätovnému zasypaniu výkopu môže dôjsť len po písomnom súhlase správcu v stavebnom denníku zhotoviteľa.
6. Vytýčenie podzemných vedení zrealizujeme na základe objednávky, ktorú treba zaslať správcovi sietí DPMK- Stredisko údržby PTZ (Ing. Surový, tel.č. 0905 418317) min. 2 týždne vopred. K objednávke žiadame doložiť naše vyjadrenie s potvrdenou situáciou.

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 4


Emil Štofčo
riaditeľ techniky a údržby

zábava

komunikácia

informácie

8 6



upc

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
 Ševčenkova 36
 P. O. BOX 216
 850 00 Bratislava 5
 Tel.: 02/594 22 222
 Fax.: 02/594 22 200

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
 Prevádzkareň: Alvinczyho č.14
 040 01 Košice

Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice		12
Došlo dňa:	22 -04- 2022	
Prílohy:	3	Č. sp.: MK/A/2022/04206
uk/0/22/031720		Vyb.: p. Fabová

Naše číslo : 771/2022

Váš list číslo: MK/A/2022/04206

zo dňa: 1.4.2022

vybavuje: E. Fabová

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o zakreslenie inž. sietí „Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu – Adlerova , Košice - rekonštrukcia “

Po prehodnotení našich mapových podkladov na základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich podzemných vedení nášho Káblového Distribučného systému (KDS) dávame nasledovné stanovisko. Vo vyznačenej záujmovej oblasti **sú uložené** naše siete KDS. Zakreslenie Vám zasielame v prílohe.

Zvlášť zdôrazňujeme :

1. projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli **bezpodmienečné a bezvýhradné dodržané ochranné pásma** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN,
2. **pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním,**
3. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na **schválenie projekt prekládky** na : mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. **pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**
2. **bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
3. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení**, tzn. len ručný výkop,
4. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
5. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor,**

0911 409 830, 0911 854 091

6. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
7. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor**, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
- 8. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,**
9. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
10. žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
11. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov .

V Košiciach: 21.4.2022

Prílohy: 2 x zakreslenie sietí UPC

S pozdravom




UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
Stredisko Košice
Alvinczyho 14, 040 01 Košice
IČO: 35 971 967
IČ DPH: SK2022117405

Tirpak František
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
Prevádzka Východné Slovensko
Alvinczyho 14, 040 01 Košice

Vybavuje: SUPTECHNIK SLOVAKIA s.r.o.
Tel: +421 0911 409 830
E : ftirpak@suptechnik.sk

Optický prepoj UPC Košice - ul. Hlinkova - ul. Clementisova

N.19
M=1:500

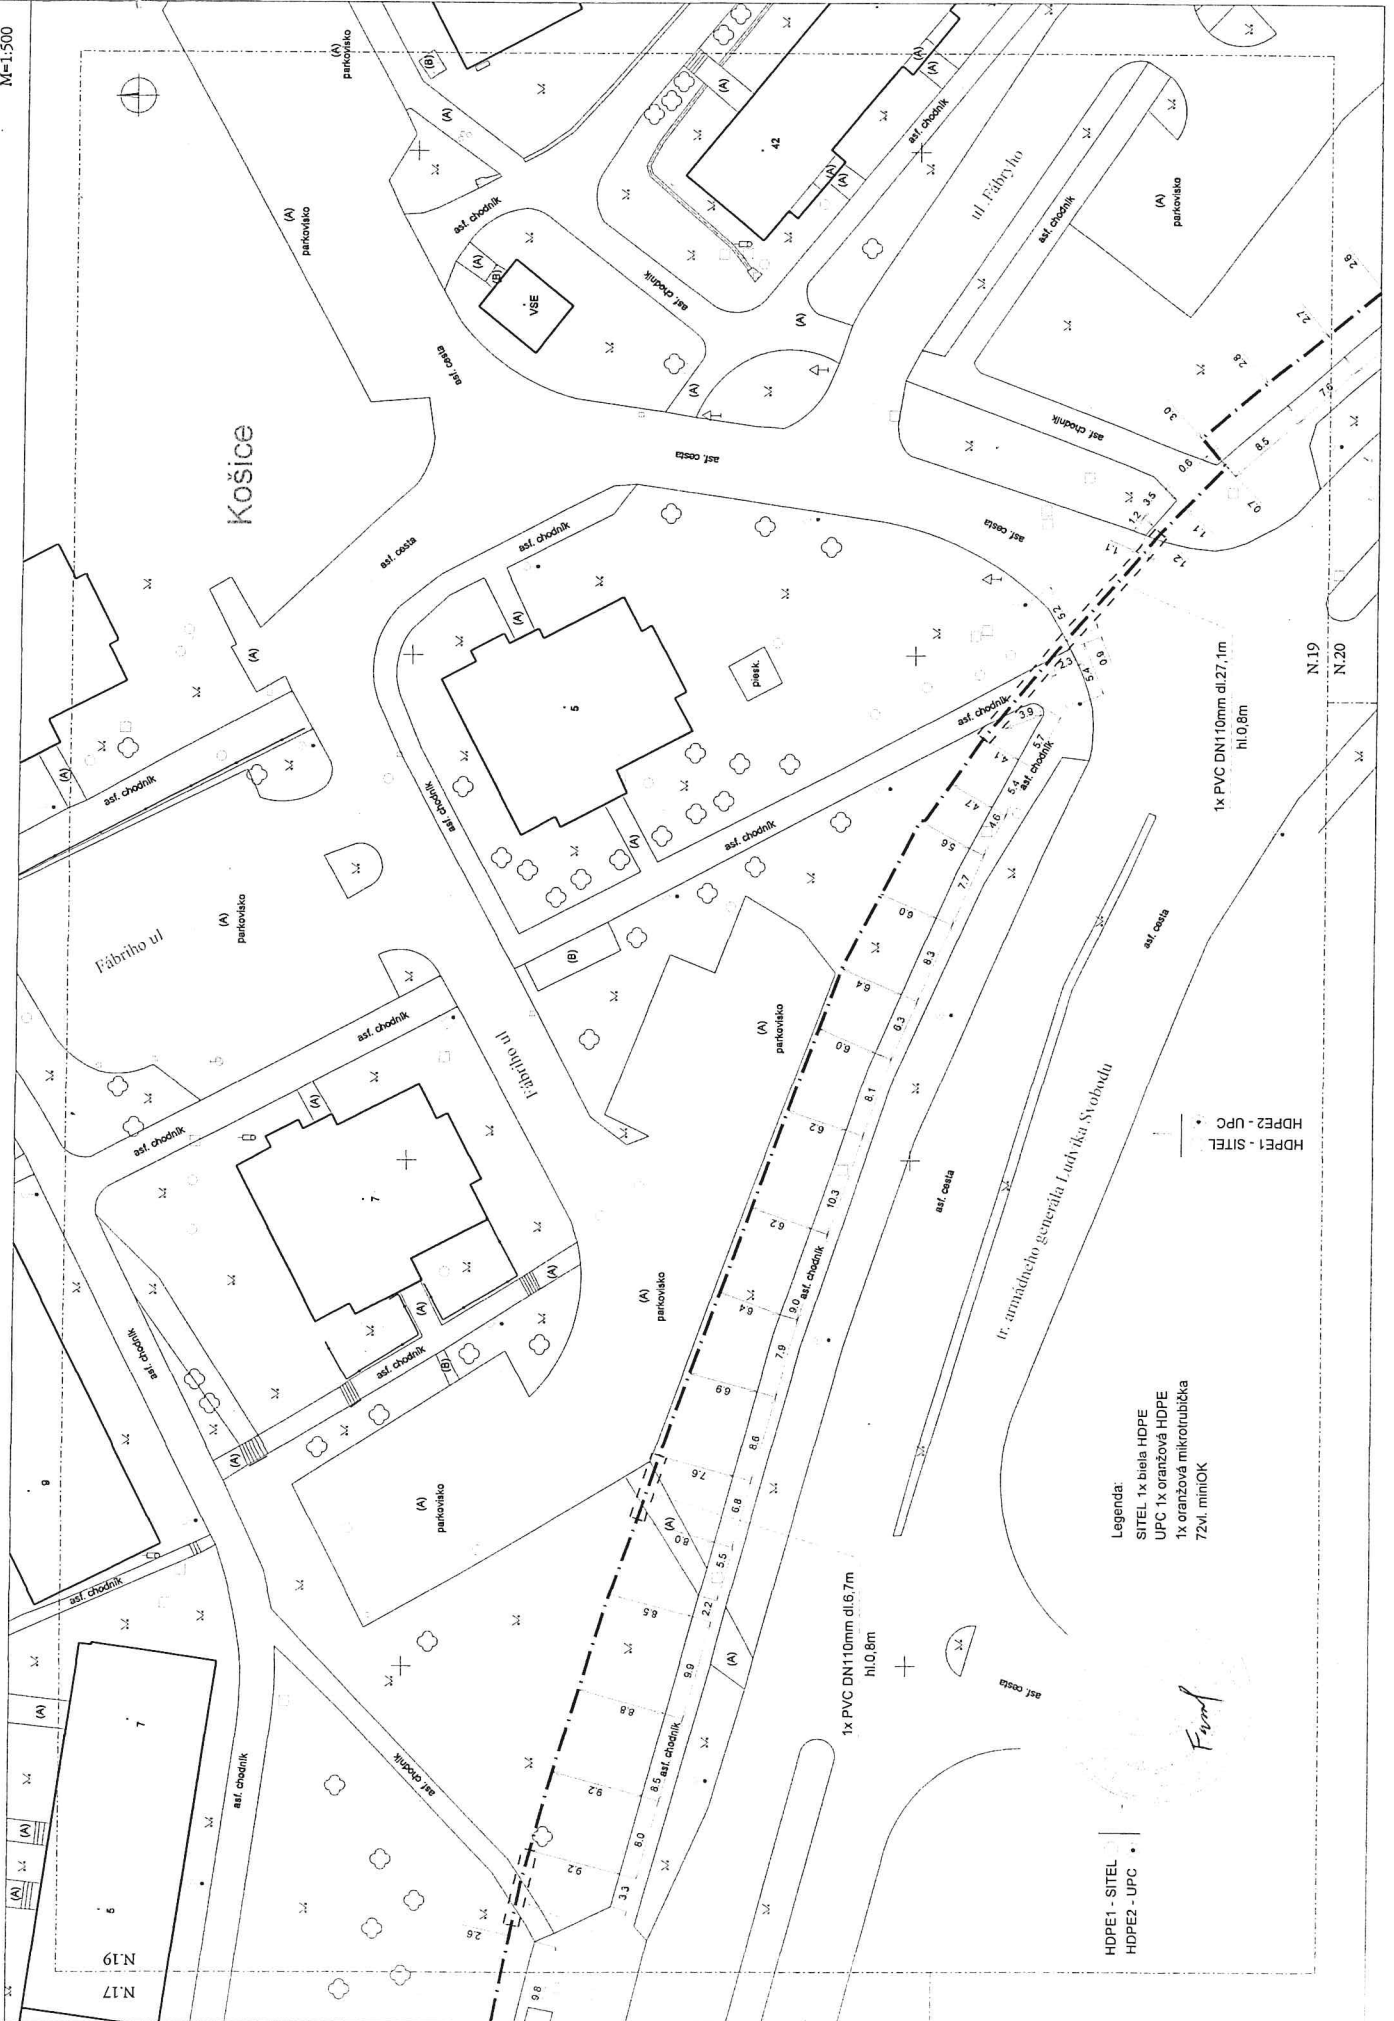

N.17
M=1:500

