



ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO TNC S-II 40 l/s 0,1 mg NEL/I

REZ A-A


1. Stupeň čistenia - koalesencia

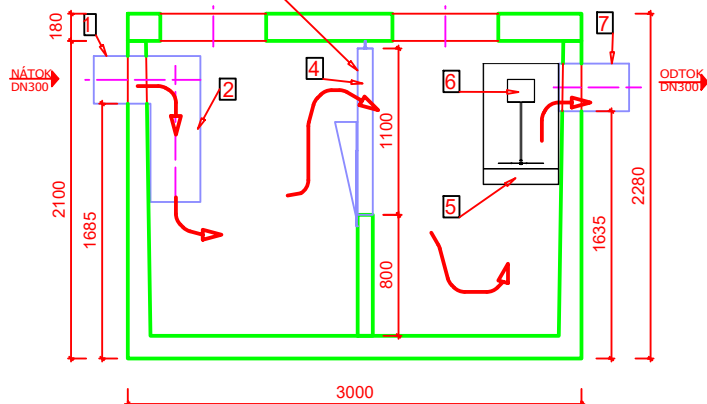


TECHNOLOGIA



PÔDORYS

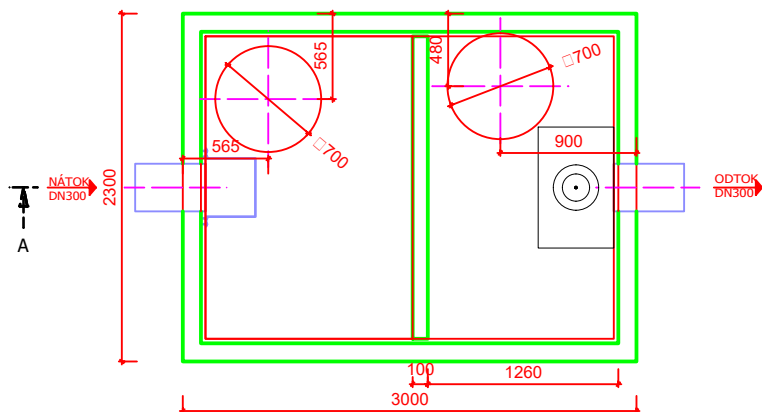

ODPORUČENÉ VRSTVY PODKLADU:



10 cm podkladový betón C12/15


rastré podložie

Poznámka:
Odporúčané vrstvy platia minno dosah
podzemnej vody.
Nosnosť stropnej dosky 400 kN


Legenda

1. Nátokové potrubie
2. Nátoková normá stena
4. Koalescenčný filter
5. Sorpčný filter
6. Samočinný plavákový uzáver
7. Odtokové potrubie

KALOVÝ OBJEM 4,179m³

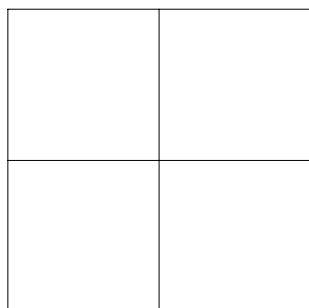

±0,000 =..../OBJEKT/



SADA

stoa architekti

STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV

TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL: stoa.architekti@gmail.com

GENERÁLNY PROJEKTANT:

STAVEBNÍK:

MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

MIESTO STAVBY:

ul Rastislavova 83, 040 01 Košice, k. ú. Južné Mesto, obec Košice - Juh, okres Košice IV, KN - C 433 / 1,3, 442/9, 3376/37.38

STAVBA:

VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ

STUPEŇ:

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

ARCHITEKT: ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH. A. MACEJKO,

DÁTUM: 1/2022

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

MIERKA: 1 : 50

VYPRACOVAL: ING.MARTIN DZIAK

FORMÁT: 4 x A4

SKRATKA A NÁZOV ČASTI: SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SKRATKA ČASTI / Č. VÝKRESU:

OBSAH:

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO

SO04/3

POZNÁMKA: