


## RVC

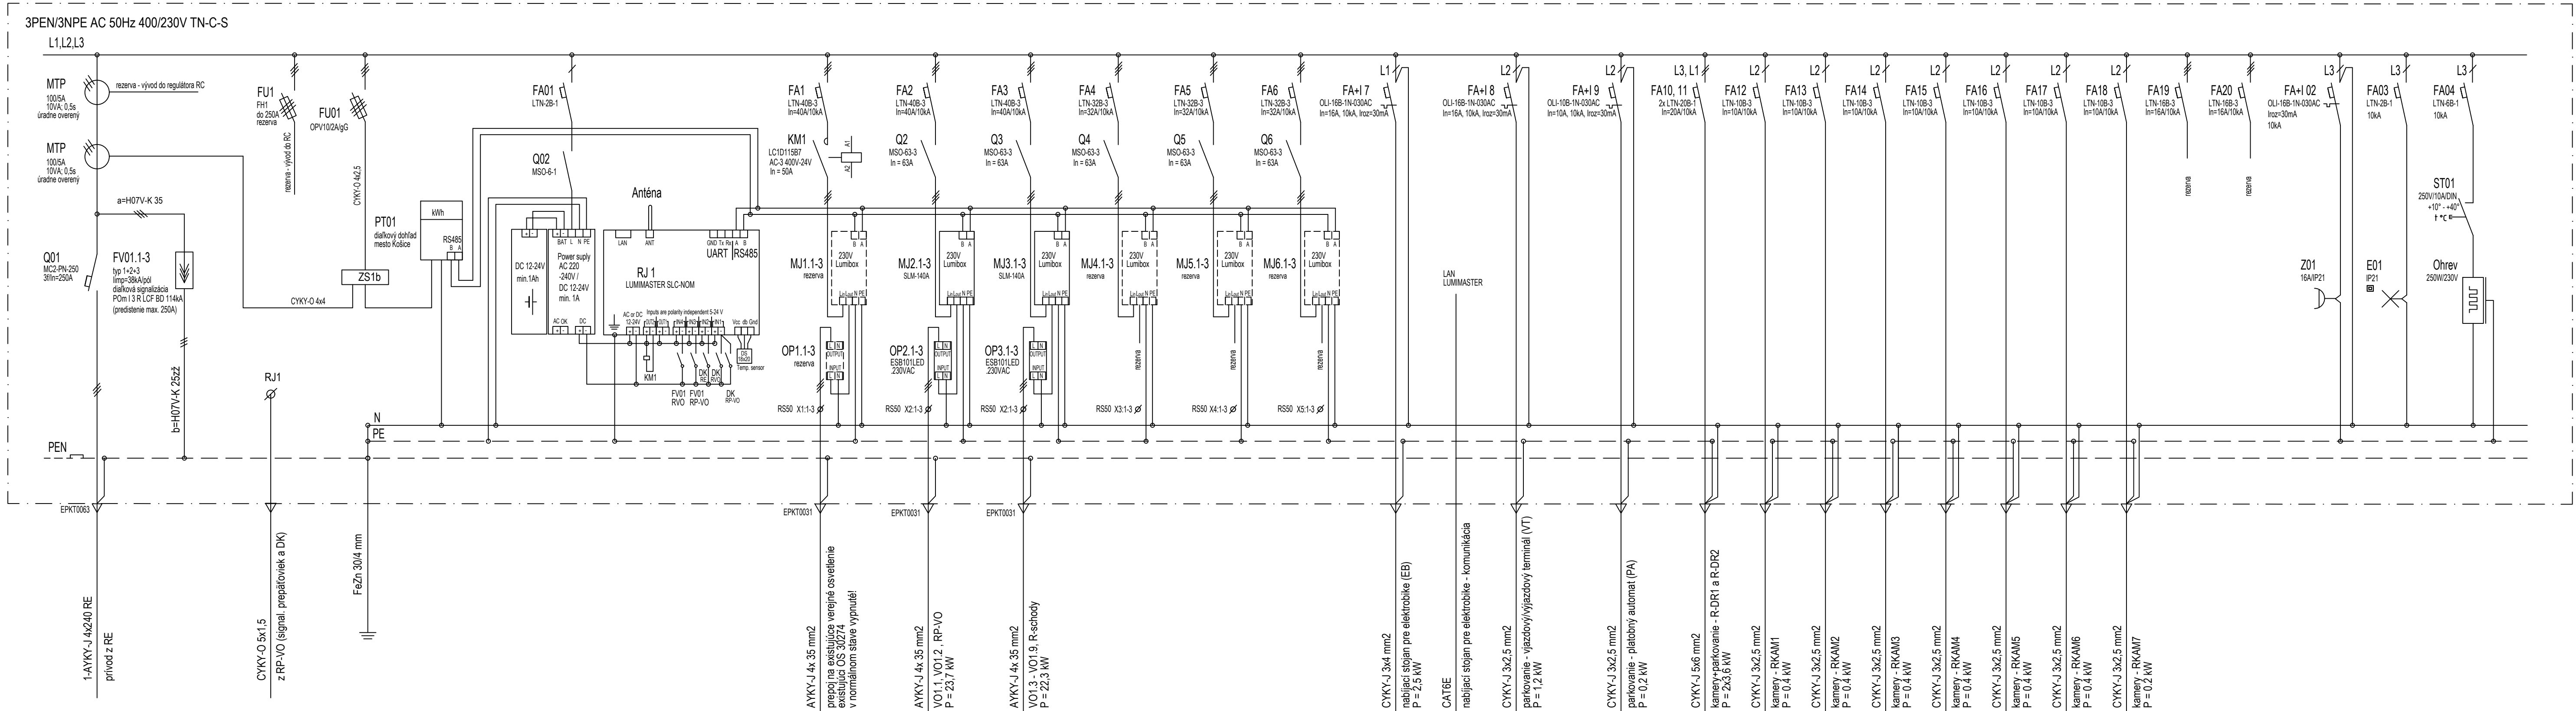

OPEN AC 50Hz 400/230V TN-C  
OPEN/3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S  
2 DC 12-24V

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 4-41:  
Ochranné opatrenie:  
samočinným odpojením napájania, čl. 411

## R-VO

ozovdnica pilierová, plastová, s osadením do zeme  
diely káblového priestoru, IP 65, tr. ochrany II, UV ochrana  
ontážna doska, zámk, dvere plné, ventilácia hlavice/kondenzačný ventil  
ko napr. HYDRA alebo ekvivalent vr. výzbroje  
elková - zdola, vývody - nadol  
elková dĺžka pripojovacích vodičov prepätých ochrán nesmie byť väčšia ako 0,5 m,  
prípade potreby je potrebné nešit pomocnú uzemňovaciu svorku.

$P_i = 56,0 \text{ kW}$   
 $P_p = 48,0 \text{ kW}$

**stoa architekti**

TOA arhitekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV

TEL : 00421-903 553 049 E-MAIL : stoia\_architekti@gmail.com

ESTO KOŠICE, MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE, ZÁPAD

ESTO ROSICE, MAGISTRAT MLE3

## VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ

|                        |   |                                     |             |
|------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| STUPEN':               |   | DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |             |
| ARCHITEKT:             | ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH.A. MACEJKO | DÁTUM:                              | JANUÁR 2022 |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | ING. JANA LUTERÁNOVÁ  | MIERKA:                             | -           |
| VYPRACOVAL:            | ING. JANA LUTERÁNOVÁ  | FORMÁT:                             | 5A4         |
| STAVEBNÝ OBJEKT / ČASŤ | : SO 05 ELEKTRO A SLP, DIEĽ VEREJNÉ OSVETLENIE A ROZVODY NN     | SKRATKA ČASTI / Č.VYKRESU:          |             |
| OBSAH:                 | SCHÉMA ROZVÁDZAČA RVO   |                                     | DSPRS 06    |
| POZNÁMKA:              |   |                                     |             |