



PŮDORYS VODOVODU

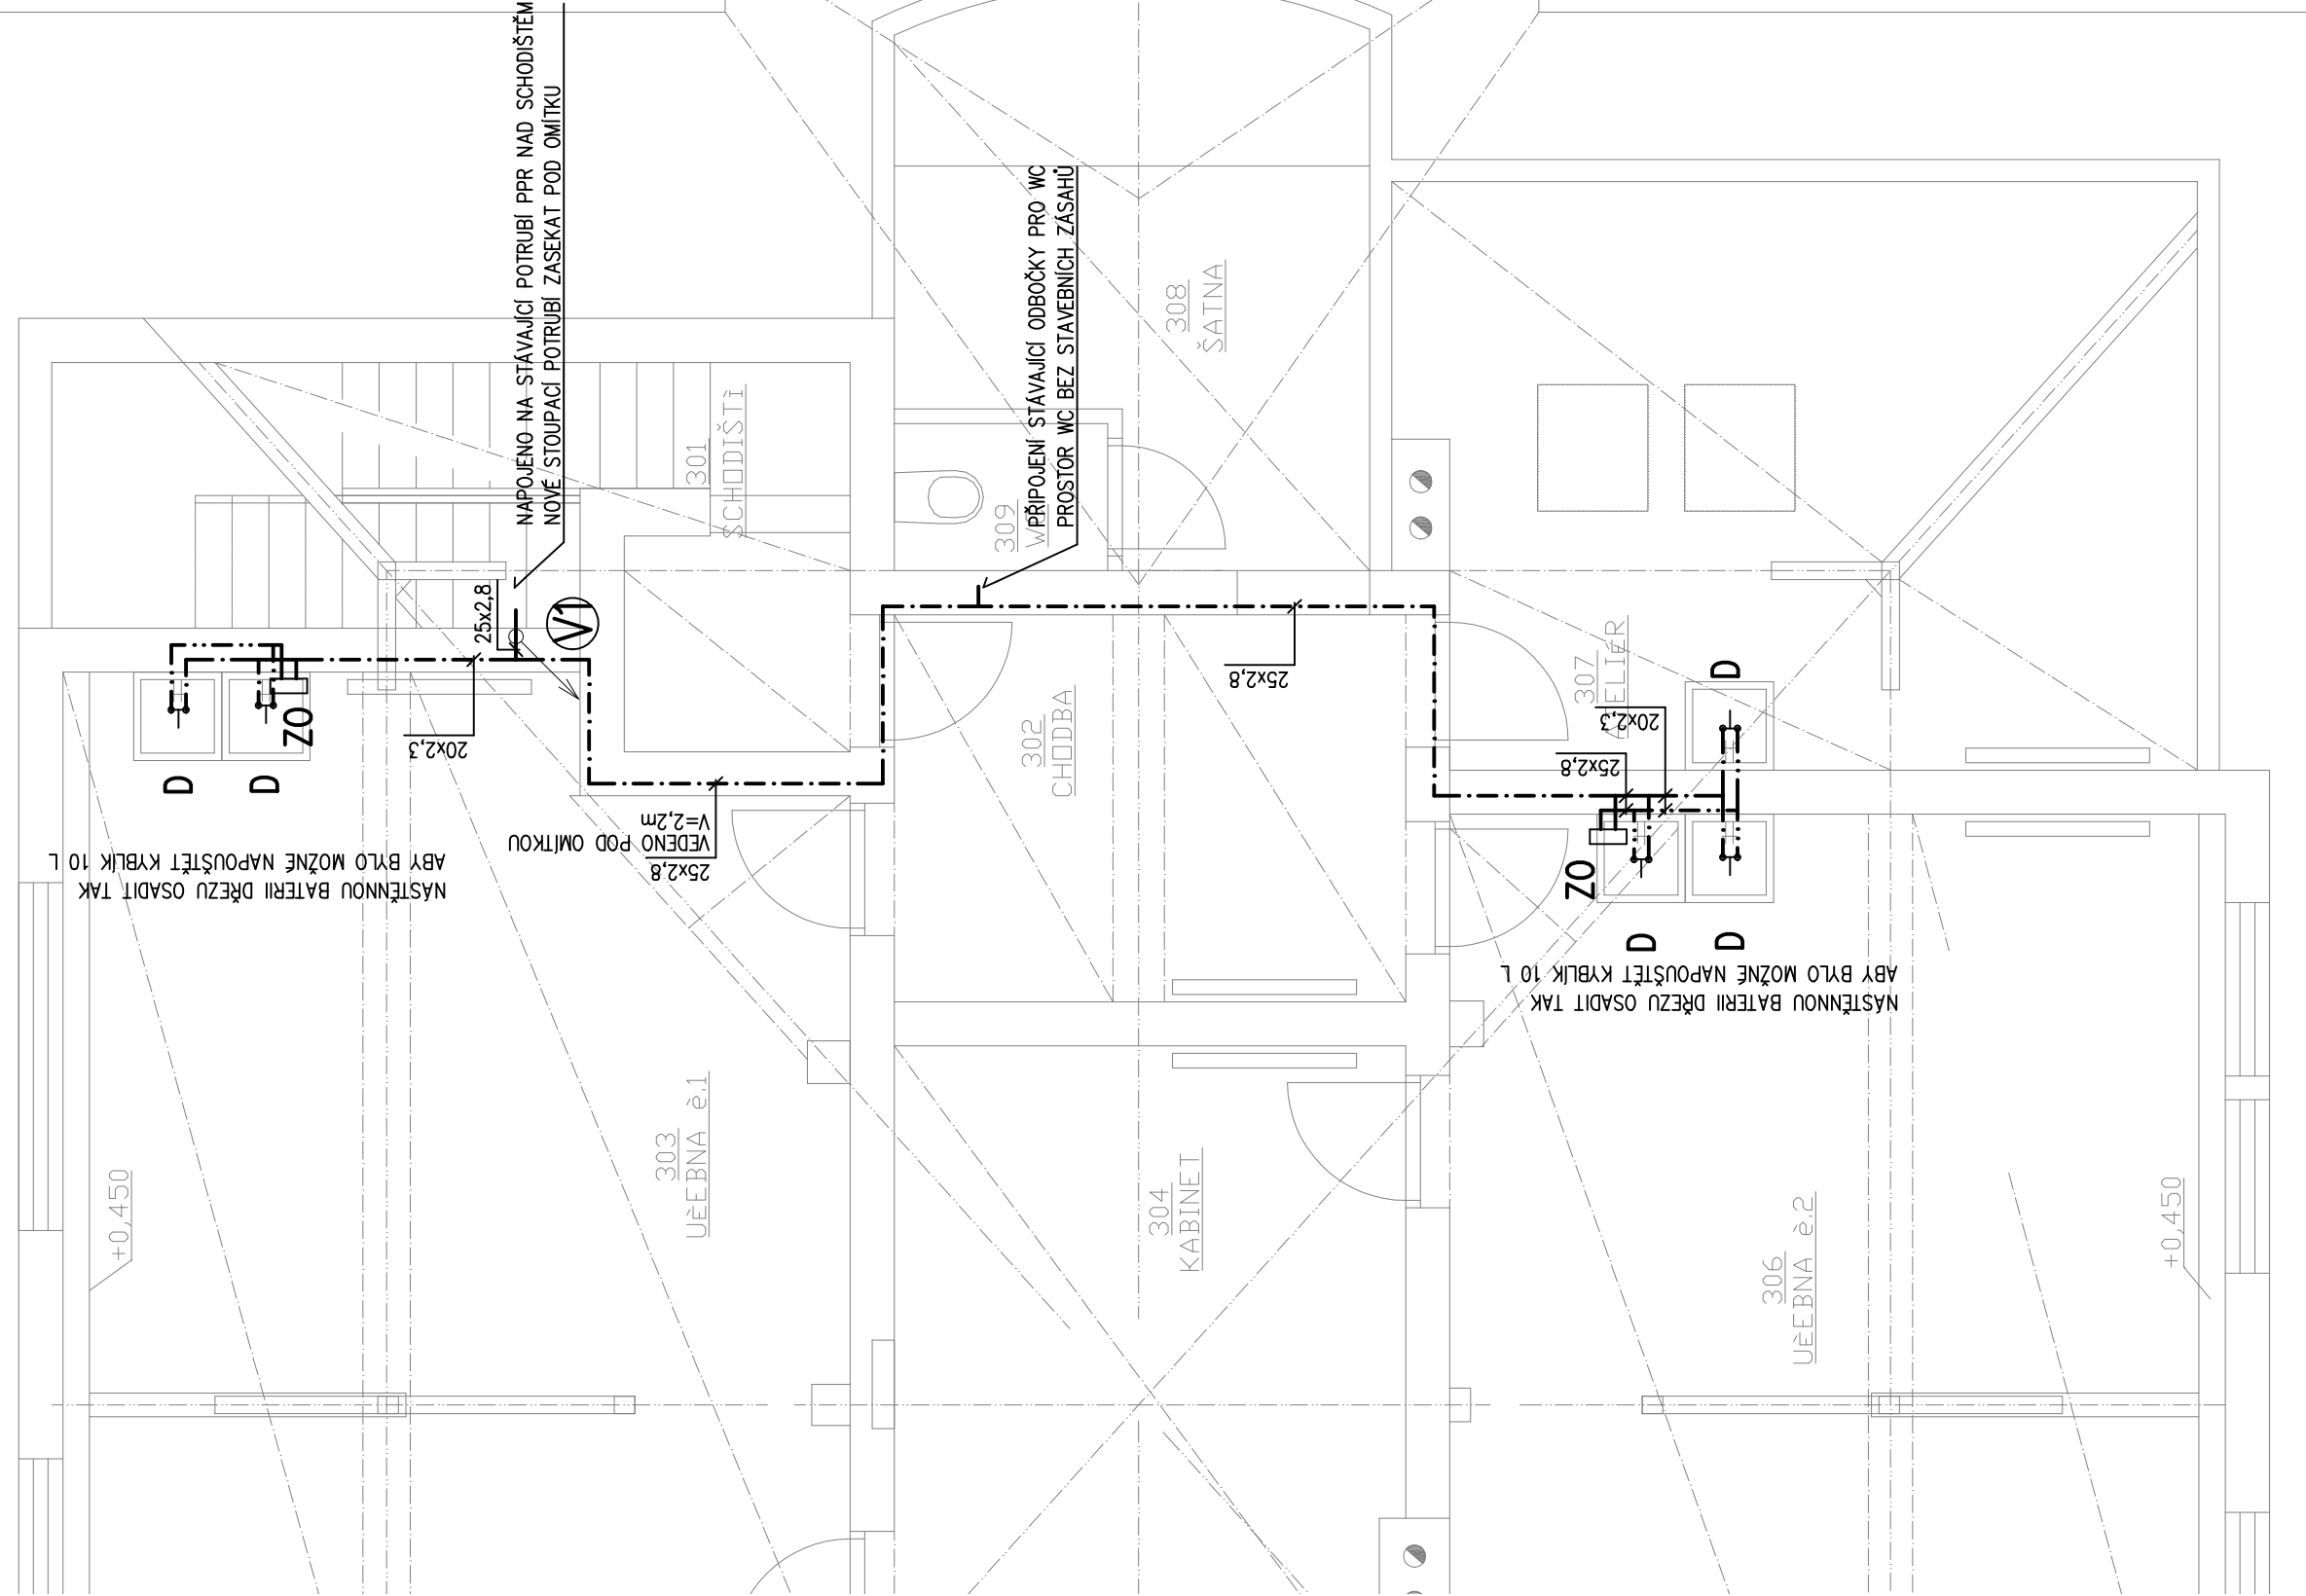

LEGENDA:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)
- - - - - STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP-RCT, PN22)
- . - . - - TEPLÁ VODA (PP-RCT, PN22)

PŮDORYS KANALIZACE



- D DŘEV NEREZOVÝ SE SKŘÍNKOU UZAMYKATELNOU  
-NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ  
-ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50  
-ZROHOVÝ VENTIL 1/2" -3/8"

- ZO RL ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 10 L, TLAKOVÝ,  
PŘÍKON 2,2 KW, S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ VÝSTUPNÍ  
TEPLOTY VODY, UMÍSTĚNÝ VE SKŘÍNKĚ POD DŘEZEM  
BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA PRO MALOOBJEMOVÉ ZÁSOBNÍKY

STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

PŮDORYS PODKROVÍ

Zodp. projektant	Vypracoval	Projekce TZB Přijal Ondřej autorský technický stavbu Ing. 786 61 Bystřice pod Hostýnem www.masarykovo-nam.cz
Ondřej Přibil	Ondřej Přibil	
Kraj : Zlínský		
Investor : Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem		
Stavba : Stavební úpravy ZUŠ Masarykovo nám. 133, 768 61, Bystřice pod Hostýnem	Stupeň PD	Datum
Profese : D.1.4.1 Závratně technické instalace	Formát	09/2018
Obsah :	Zakázkové číslo	DSP
	Objekt	6x44
	Číslo	
	D.1.4.1-02	mříčka
		1:50